

水 質 年 報

令和 6 年度

仙 台 市 水 道 局

目 次

	ページ
水質試験方法・成績表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・	1
I 仙台市水道概要・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1. 仙台市水道概要図・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2. 採水地点略図・・・・・・・・・・・・・・・・	9
II 水源水質試験・調査・・・・・・・・・・・・・・・・	11
1. 釜房ダム水系定期水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	13
2. 大倉ダム水系定期水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	27
3. 青下ダム・中原補充池定期水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	39
4. 七北田ダム水系定期水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	47
5. 宮床ダム水系定期水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	59
6. その他定期水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	67
7. 釜房ダム水源水質調査・・・・・・・・・・・・・・・・	71
8. 大倉ダム水源水質調査・・・・・・・・・・・・・・・・	79
III 定期水質試験結果・・・・・・・・・・・・・・・・	83
1. 原水及び処理水の水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	85
2. 仙南・仙塩広域水道の水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	147
3. 給水栓水の水質検査・・・・・・・・・・・・・・・・	155
4. 他市町分水の水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	183
5. 農薬に関する水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	187
6. クリプトスポリジウム等に関する水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	203
7. ダイオキシン類に関する水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	205
8. 放射能に関する水質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	207
9. 毎日の水質試験（残留塩素及び水温）・・・・・・・・・・・・・・・・	211
10. 浄水場の原水濁度（浄水場計器測定）・・・・・・・・・・・・・・・・	219
IV その他の試験・・・・・・・・・・・・・・・・	225
1. 水道用薬品類の品質試験・・・・・・・・・・・・・・・・	227
2. 漏水及びお問い合わせに係る調査件数・・・・・・・・・・・・・・・・	235
V 付 録・・・・・・・・・・・・・・・・	237
主要機器整備状況・・・・・・・・・・・・・・・・	239

水 質 試 験 方 法 ・ 成 績 表 示 方 法

No	基 準 項 目	試 験 (検 査) 方 法	単 位	基 準	定量下限値	表示方法 (有効桁数)
1	一般細菌	標準寒天培地法	個/mL	100以下	1	1位 (2)
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	MPN/100mL	検出されないこと	1.0	小1位 (2)
3	カドミウム及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.003以下	0.0003	小4位 (2)
4	水銀及びその化合物	還元気化-AAS法	mg/L	0.0005以下	0.00005	小5位 (2)
5	セレン及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
6	鉛及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
7	ヒ素及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
8	六価クロム化合物	ICP/MS法	mg/L	0.02以下	0.002	小3位 (2)
9	亜硝酸態窒素	IC法	mg/L	0.04以下	0.004	小3位 (3)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	IC-ポストカラム吸光光度法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	IC法	mg/L	10以下	0.04	小2位 (3)
12	フッ素及びその化合物	IC法	mg/L	0.8以下	0.05	小2位 (2)
13	ホウ素及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	1.0以下	0.02	小2位 (2)
14	四塩化炭素	PT-GC/MS法	mg/L	0.002以下	0.0002	小4位 (2)
15	1, 4-ジオキサン	PT-GC/MS法	mg/L	0.05以下	0.001	小3位 (2)
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	PT-GC/MS法	mg/L	0.04以下	0.001	小3位 (2)
17	ジクロロメタン	PT-GC/MS法	mg/L	0.02以下	0.001	小3位 (2)
18	テトラクロロエチレン	PT-GC/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
19	トリクロロエチレン	PT-GC/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
20	ベンゼン	PT-GC/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
21	塩素酸	IC法	mg/L	0.6以下	0.05	小2位 (2)
22	クロロ酢酸	LC/MS法	mg/L	0.02以下	0.002	小3位 (2)
23	クロロホルム	PT-GC/MS法	mg/L	0.06以下	0.001	小3位 (2)
24	ジクロロ酢酸	LC/MS法	mg/L	0.03以下	0.002	小3位 (2)
25	ジブロモクロロメタン	PT-GC/MS法	mg/L	0.1以下	0.001	小3位 (2)
26	臭素酸	LC/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (2)
27	ジトリハロメタン	PT-GC/MS法	mg/L	0.1以下	0.001	小3位 (3)
28	トリクロロ酢酸	LC/MS法	mg/L	0.03以下	0.002	小3位 (2)
29	ブロモジクロロメタン	PT-GC/MS法	mg/L	0.03以下	0.001	小3位 (2)
30	ブロモホルム	PT-GC/MS法	mg/L	0.09以下	0.001	小3位 (2)
31	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	mg/L	0.08以下	0.005	小3位 (2)
32	亜鉛及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	1.0以下	0.02	小2位 (2)
33	アルミニウム及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.2以下	0.01	小2位 (2)
34	鉄及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.3以下	0.02	小2位 (2)
35	銅及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	1.0以下	0.02	小2位 (2)
36	ナトリウム及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	200以下	2.0	小1位 (3)
37	マンガン及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.05以下	0.001	小3位 (3)
38	塩化物イオン	IC法	mg/L	200以下	0.4	小1位 (3)
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	計算法	mg/L	300以下	5.0	小1位 (3)
40	蒸発残留物	重量法	mg/L	500以下	10	1位 (3)
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法, LC/MS法	mg/L	0.2以下	0.02	小2位 (2)
42	ジェオスミン	PT-GC/MS法	μg/L	0.01以下	0.001	小3位 (3)
43	2-メチルイソボルネオール	PT-GC/MS法	μg/L	0.01以下	0.001	小3位 (3)
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光光度法	mg/L	0.02以下	0.005	小3位 (2)
45	フェノール類	固相抽出-LC/MS法	mg/L	0.005以下	0.0005	小4位 (2)
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	全有機炭素計測定法	mg/L	3以下	0.2	小1位 (2)
47	pH値	ガラス電極法		5.8以上8.6以下		小1位 (3)
48	味	官能法		異常でないこと		
49	臭気	官能法		異常でないこと		
50	色度	透過光測定法	度	5以下	1	1位 (2)
51	濁度	積分球式光電光度法	度	2以下	0.1	小1位 (3)

No	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 ※ 1	試 験 方 法	単 位	目 標 値	定量下限値	表示方法 (有効桁数)
1	アンチモン及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.02以下	0.0005	小4位 (2)
2	ウラン及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.002以下 (暫定)	0.0001	小4位 (2)
3	ニッケル及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.02以下	0.001	小3位 (2)
4	1, 2-ジクロロエタン	PT-GC/MS法	mg/L	0.004以下	0.0002	小4位 (2)
5	トルエン	PT-GC/MS法	mg/L	0.4以下	0.001	小3位 (2)
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	溶媒抽出-GC/MS法	mg/L	0.08以下	0.005	小3位 (2)
7	亜塩素酸	IC法	mg/L	0.6以下	0.05	小2位 (2)
8	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出-GC/MS法, LC/MS法	mg/L	0.01以下 (暫定)	0.001	小3位 (2)
9	抱水クロラル	溶媒抽出-GC/MS法, LC/MS法	mg/L	0.02以下 (暫定)	0.001	小3位 (2)
10	農薬類	農薬ごとに定められた方法による		1以下	0.01	小2位 (2)
11	残留塩素	DPD法, 携帯型残留塩素計測定法	mg/L	1以下	0.05	小2位 (3)
12	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	計算法	mg/L	10以上100以下	5.0	小1位 (3)
13	マンガン及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.01以下	0.001	小3位 (3)
14	遊離炭酸	滴定法	mg/L	20以下	0.5	小1位 (2)
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	PT-GC/MS法	mg/L	0.3以下	0.001	小3位 (2)
16	メチル-tert-ブチルエーテル	PT-GC/MS法	mg/L	0.02以下	0.001	小3位 (2)
17	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	全有機炭素計測定法	mg/L	2以下※2	0.2	小1位 (2)
18	臭気強度 (TON)	官能法		3以下※3	2	1位 (2)
19	蒸発残留物	重量法	mg/L	30以上200以下	1	1位 (3)
20	濁度	積分球式光電光度法	度	1以下	0.1	小1位 (3)
21	pH値	ガラス電極法		7.5程度		小1位 (3)
22	腐食性 (ランゲリア指数)	計算法		-1以上		小1位 (2)
23	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	個/mL	2000以下 (暫定)	1	1位 (2)
24	1, 1-ジクロロエチレン	PT-GC/MS法	mg/L	0.1以下	0.001	小3位 (2)
25	アルミニウム及びその化合物	ICP/MS法	mg/L	0.1以下	0.01	小2位 (2)
26	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	固相抽出-LC/MS法	μg/L	0.05以下 (暫定)	0.005	小3位 (2)

※1 二酸化塩素は浄水処理に使用していないため検査省略。有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)は有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替

※2 過マンガン酸カリウム消費量3mg/Lに相当する値として独自に定めた目標値

※3 塩素臭を含む

No	そ の 他 の 項 目	試 験 方 法	単 位	定量下限値	表示方法 (有効桁数)
1	アルカリ度	滴定法	mg/L	0.1	小1位 (3)
2	カルシウム	ICP/MS法	mg/L	2.0	小1位 (3)
3	マグネシウム	ICP/MS法	mg/L	0.4	小1位 (2)
4	カリウム	ICP/MS法	mg/L	0.2	小1位 (2)
5	アンモニア態窒素	吸光光度法	mg/L	0.02	小2位 (2)
6	硫酸イオン	IC法	mg/L	0.4	小1位 (3)
7	生物総数	標準計数板法, MF法	N/mL		
8	溶存酸素	ウインクラー法, 光学式センサ法	mg/L	0.1	小1位 (3)
9	生物化学的酸素要求量 (BOD)	光学式センサ法	mg/L	0.1	小1位 (3)
10	電気伝導率	電極法	μS/cm	1	1位 (3)
11	総窒素	紫外線吸光光度法	mg/L	0.05	小2位 (3)
12	総リン	ペルオキシ二硫酸カリウム分解法	mg/L	0.005	小3位 (3)
13	リン酸イオン	IC法	mg/L	0.02	小2位 (2)
14	クロロフィルa	吸光光度法	μg/L	0.5	小1位 (3)
15	化学的酸素要求量 (COD)	過マンガン酸カリウムによる滴定法	mg/L	0.1	小1位 (3)
16	酸度	滴定法	mg/L	0.5	小1位 (3)
17	溶性ケイ酸	モリブデン青法, ICP/MS法	mg/L	1	1位 (3)
18	クロロホルム生成能	PT-GC/MS法	mg/L	0.001	小3位 (2)
19	ジブロモクロロメタン生成能	PT-GC/MS法	mg/L	0.001	小3位 (2)
20	ブロモジクロロメタン生成能	PT-GC/MS法	mg/L	0.001	小3位 (2)
21	ブロモホルム生成能	PT-GC/MS法	mg/L	0.001	小3位 (2)
22	総トリハロメタン生成能	PT-GC/MS法	mg/L	0.001	小3位 (2)
23	クロロ酢酸生成能	LC/MS法	mg/L	0.002	小3位 (2)
24	ジクロロ酢酸生成能	LC/MS法	mg/L	0.002	小3位 (2)
25	トリクロロ酢酸生成能	LC/MS法	mg/L	0.002	小3位 (2)
26	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良寒天培地を用いたメンブランフィルター法	CFU/100mL	1	1位 (2)
27	紫外線吸光度 (E260)	吸光光度法 (光路長50mm)		0.001	小3位 (3)
28	浮遊物質	ろ過法	mg/L	1	1位 (2)

No	使用区分	農薬原体名	試験方法	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	表示方法 (有効桁数)
1	殺虫剤	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
2	除草剤	2, 2-DPA (ダラボン)	LC/MS法	0.08	0.0008	小4位 (3)
3	除草剤	2, 4-D (2, 4-PA)	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
4	殺虫剤	EPN	LC/MS法	0.004	0.00004	小5位 (3)
5	除草剤	MCPA	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)
6	除草剤	アシュラム	LC/MS法	0.9	0.009	小3位 (3)
7	殺虫剤, 殺菌剤	アセフェート	LC/MS法	0.006	0.00006	小5位 (3)
8	除草剤	アトラジン	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
9	除草剤	アニロホス	LC/MS法	0.003	0.00003	小5位 (3)
10	殺虫剤	アミトラス	LC/MS法	0.006	0.00006	小5位 (3)
11	除草剤	アラクロール	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
12	殺虫剤	イソキサチオン	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)
13	殺菌剤	イソフェンホス	LC/MS法	0.001	0.00001	小5位 (3)
14	殺虫剤	イソプロカルブ (MIPC)	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	イソプロチオラン (IPT)	LC/MS法	0.3	0.003	小3位 (3)
16	除草剤	イブフェンカルバゾン	LC/MS法	0.002	0.00002	小5位 (3)
17	殺菌剤	イプロベンホス (IBP)	LC/MS法	0.09	0.0009	小4位 (3)
18	殺虫剤, 殺菌剤	イミノクタジン	LC/MS法	0.006	0.00006	小5位 (3)
19	除草剤	インダノファン	LC/MS法	0.009	0.00009	小5位 (3)
20	除草剤	エスプロカルブ	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
21	殺虫剤, 殺菌剤	エトフェンブロックス	LC/MS法	0.08	0.0008	小4位 (3)
22	殺虫剤	エンドスルファン (ベンゾエピン)	SPE-GC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
23	除草剤	オキサジクロメホン	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
24	殺虫剤, 殺菌剤	オキシ銅 (有機銅)	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
25	殺虫剤, 殺菌剤	オリサストロビン	LC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
26	殺虫剤	カズサホス	LC/MS法	0.0006	0.000006	小6位 (3)
27	殺虫剤, 除草剤	カフェンストロール	LC/MS法	0.008	0.00008	小5位 (3)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	カルタップ	LC/MS法	0.08	0.0008	小4位 (3)
29	殺虫剤	カルバリル (NAC)	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
30	代謝物	カルボフラン	LC/MS法	0.0003	0.000003	小6位 (3)
31	除草剤	キノクラミン (ACN)	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)
32	殺菌剤	キャブタン	SPE-GC/MS法	0.3	0.003	小3位 (3)
33	除草剤	クミルロン	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
34	除草剤	グリホサート	誘導体化-LC/MS法	2	0.02	小2位 (3)
35	除草剤, 植物成長調整剤	グルホシネート	誘導体化-LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
36	除草剤	クロメブロップ	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
37	除草剤	クロルニトロフェン (CNP)	SPE-GC/MS法	0.0001	0.00002	小5位 (3)
38	殺虫剤	クロルピリホス	LC/MS法	0.003	0.00003	小5位 (3)
39	殺虫剤, 殺菌剤	クロタロニル (TPN)	SPE-GC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
40	除草剤	シアナジン	LC/MS法	0.001	0.00001	小5位 (3)
41	殺虫剤	シアノホス (CYAP)	SPE-GC/MS法	0.003	0.00003	小5位 (3)
42	除草剤	ジウロン (DCMU)	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
43	除草剤	ジクロベニル (DBN)	SPE-GC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
44	殺虫剤	ジクロロボス (DDVP)	LC/MS法	0.008	0.00008	小5位 (3)
45	除草剤	ジクワット	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
46	殺虫剤	ジスルホトン (エチルチオメトン)	SPE-GC/MS法	0.004	0.00004	小5位 (3)
47	除草剤	ジチオビル	LC/MS法	0.009	0.00009	小5位 (3)
48	除草剤	シハロホップブチル	SPE-GC/MS法	0.006	0.00006	小5位 (3)
49	除草剤	シマジン (CAT)	LC/MS法	0.003	0.00003	小5位 (3)
50	除草剤	ジメタメトリン	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
51	殺虫剤	ジメトエート	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
52	除草剤	シメトリン	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
53	殺虫剤, 殺菌剤	ダイアジノン	LC/MS法	0.003	0.00003	小5位 (3)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	ダイムロン	LC/MS法	0.8	0.008	小3位 (3)
55	殺菌剤	ダソメット, メタム及びメチルイソチオシアネート※	PT-GC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
56	殺虫剤, 殺菌剤	チアジニル	LC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
57	殺虫剤, 殺菌剤	チウラム	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
58	殺虫剤	チオジカルブ	LC/MS法	0.08	0.0008	小4位 (3)
59	殺虫剤, 殺菌剤	チオファネートメチル	LC/MS法	0.3	0.003	小3位 (3)
60	除草剤	チオベンカルブ	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
61	除草剤	テフリルトリオン	LC/MS法	0.002	0.00002	小5位 (3)
62	除草剤	テルブカルブ (MBPMC)	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
63	除草剤	トリクロビル	LC/MS法	0.006	0.00006	小5位 (3)
64	殺虫剤	トリクロロホン (DEP)	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)
65	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	トリシクラゾール	LC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
66	除草剤	トリフルラリン	SPE-GC/MS法	0.06	0.0006	小4位 (3)
67	除草剤	ナプロパミド	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
68	除草剤	パラコート	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
69	除草剤	ビベロホス	LC/MS法	0.0009	0.000009	小6位 (3)
70	除草剤	ビラクロニル	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)

No	使用区分	農薬原体名	試験方法	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	表示方法 (有効桁数)
71	除草剤	ピラゾキシフェン	LC/MS法	0.004	0.00004	小5位 (3)
72	除草剤	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
73	殺虫剤	ピリダフェンチオン	LC/MS法	0.002	0.00002	小5位 (3)
74	除草剤	ピリブチカルブ	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
75	殺虫剤, 殺菌剤	ピロキロン	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
76	殺虫剤, 殺菌剤	フィプロニル	LC/MS法	0.0005	0.000005	小6位 (3)
77	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	フェントロチオン (MEP)	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
78	殺虫剤, 殺菌剤	フェノブカルブ (BPMC)	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
79	殺虫剤, 殺菌剤	フェリムゾン	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
80	殺虫剤	フェンチオン (MPP)	LC/MS法	0.006	0.00006	小5位 (3)
81	殺虫剤, 殺菌剤	フェントエート (PAP)	LC/MS法	0.007	0.00007	小5位 (3)
82	除草剤	フェントラザミド	LC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
83	殺虫剤, 殺菌剤	フサライド	SPE-GC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
84	除草剤	ブタクロール	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
85	除草剤	ブタミホス	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
86	殺虫剤, 殺菌剤	ブプロフェジン	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
87	殺菌剤	フルアジナム	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
88	除草剤	ブレチラクロール	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
89	殺菌剤	プロシミドン	SPE-GC/MS法	0.09	0.0009	小4位 (3)
90	殺虫剤	プロチオホス	LC/MS法	0.007	0.00007	小5位 (3)
91	殺菌剤	プロピコナゾール	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
92	除草剤	プロピザミド	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
93	殺虫剤, 殺菌剤	プロベナゾール	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
94	殺虫剤, 除草剤	プロモブチド	LC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
95	殺菌剤	ベノミル	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
96	殺虫剤, 殺菌剤	ベンシクロン	LC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
97	除草剤	ベンソピシクロン	LC/MS法	0.09	0.0009	小4位 (3)
98	除草剤	ベンゾフェナップ	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)
99	除草剤	ペンタゾン	LC/MS法	0.2	0.002	小3位 (3)
100	除草剤, 植物成長調整剤	ベンディメタリン	LC/MS法	0.3	0.003	小3位 (3)
101	殺虫剤, 殺菌剤	ベンフラカルブ	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
102	除草剤	ベンフルラリン (ベスロジン)	SPE-GC/MS法	0.01	0.0001	小4位 (3)
103	除草剤	ベンフレセート	LC/MS法	0.07	0.0007	小4位 (3)
104	殺虫剤	ホスチアゼート	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)
105	殺虫剤	マラチオン (マラソン)	LC/MS法	0.7	0.007	小3位 (3)
106	除草剤	メコプロップ (MCP P)	LC/MS法	0.05	0.0005	小4位 (3)
107	殺虫剤	メソミル	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
108	殺虫剤, 殺菌剤	メタラキシル	LC/MS法	0.2	0.002	小3位 (3)
109	殺虫剤	メチダチオン (DMTP)	LC/MS法	0.004	0.00004	小5位 (3)
110	殺虫剤, 殺菌剤	メトミノストロビン	LC/MS法	0.04	0.0004	小4位 (3)
111	除草剤	メトリブジン	LC/MS法	0.03	0.0003	小4位 (3)
112	除草剤	メフェナセツト	LC/MS法	0.02	0.0002	小4位 (3)
113	殺虫剤, 殺菌剤	メプロニル	LC/MS法	0.1	0.001	小3位 (3)
114	除草剤	モリネート	LC/MS法	0.005	0.00005	小5位 (3)


※ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定したもの

I 仙 台 市 水 道 概 要

1. 仙 台 市 水 道 概 要 図

仙台市水道概要図

凡 例	
— · —	行政境界
·····	仙臺・仙臺 広域水搬送水管
⇐	分 水

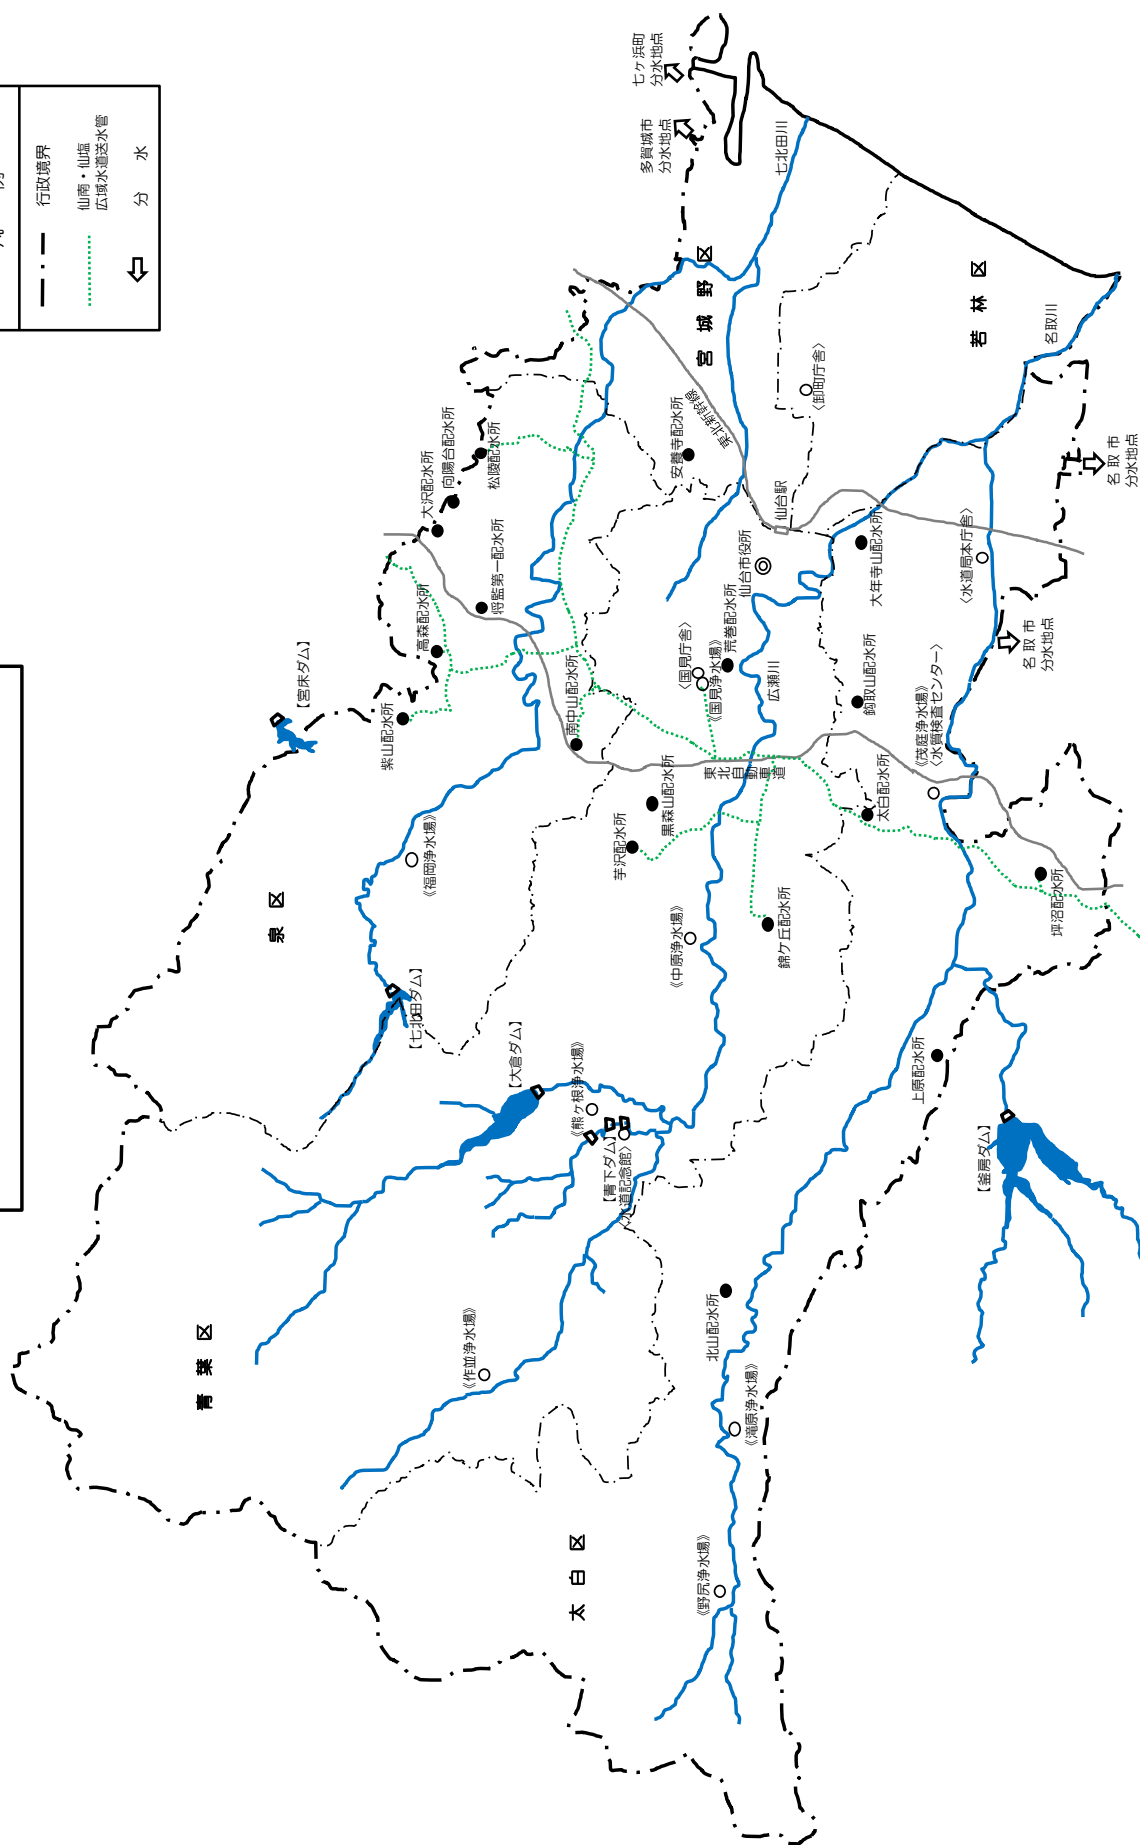


2. 採水地点略図

採水地点略図

No.	採水地点
▽	将監第一配水所
▽	坪沼配水所
▽	太白配水所
▽	国見高区配水所
▽-1	松陵配水所
▽-2	高森配水所
1	名取分水所
2	七ヶ浜分水所
3	多賀城分水所

No.	採水地点	水系
①	荒井三丁目	茂庭
②	四郎丸字大宮	茂庭
③	岩切字栗河原	茂庭
④	米三丁目	茂庭
⑤	小鶴一丁目	茂庭+国見+広域
⑥	東仙台七丁目	国見+広域
⑦	鶴ヶ台一丁目	国見+広域
⑧	川内殿橋通	国見+中原+広域
⑨	福岡字平場	福岡
⑩	岩切字昭和東	福岡
⑪-1	松陵一丁目	福岡+広域9月まで
⑪-2	高森三丁目	福岡+広域10月から
⑫	加茂一丁目	福岡+広域
⑬	栗生二丁目	中原
⑭	赤坂一丁目	中原
⑮	上愛子字街道	中原
⑯	長袋字亀ヶ森山	中原
⑰	作並字相ノ沢	中原+作並
⑱	川平三丁目	中原+広域
⑲	大倉字赤坂	熊ヶ根+中原
⑳	作並字養原	作並
㉑	馬場字新田町	滝原
㉒	鹿嶋字野尻町北	野尻
㉓	湯元字橋本	広域
㉔	王手内一丁目	広域
㉕	栗生一丁目	広域
㉖	鶴ヶ丘七丁目	広域

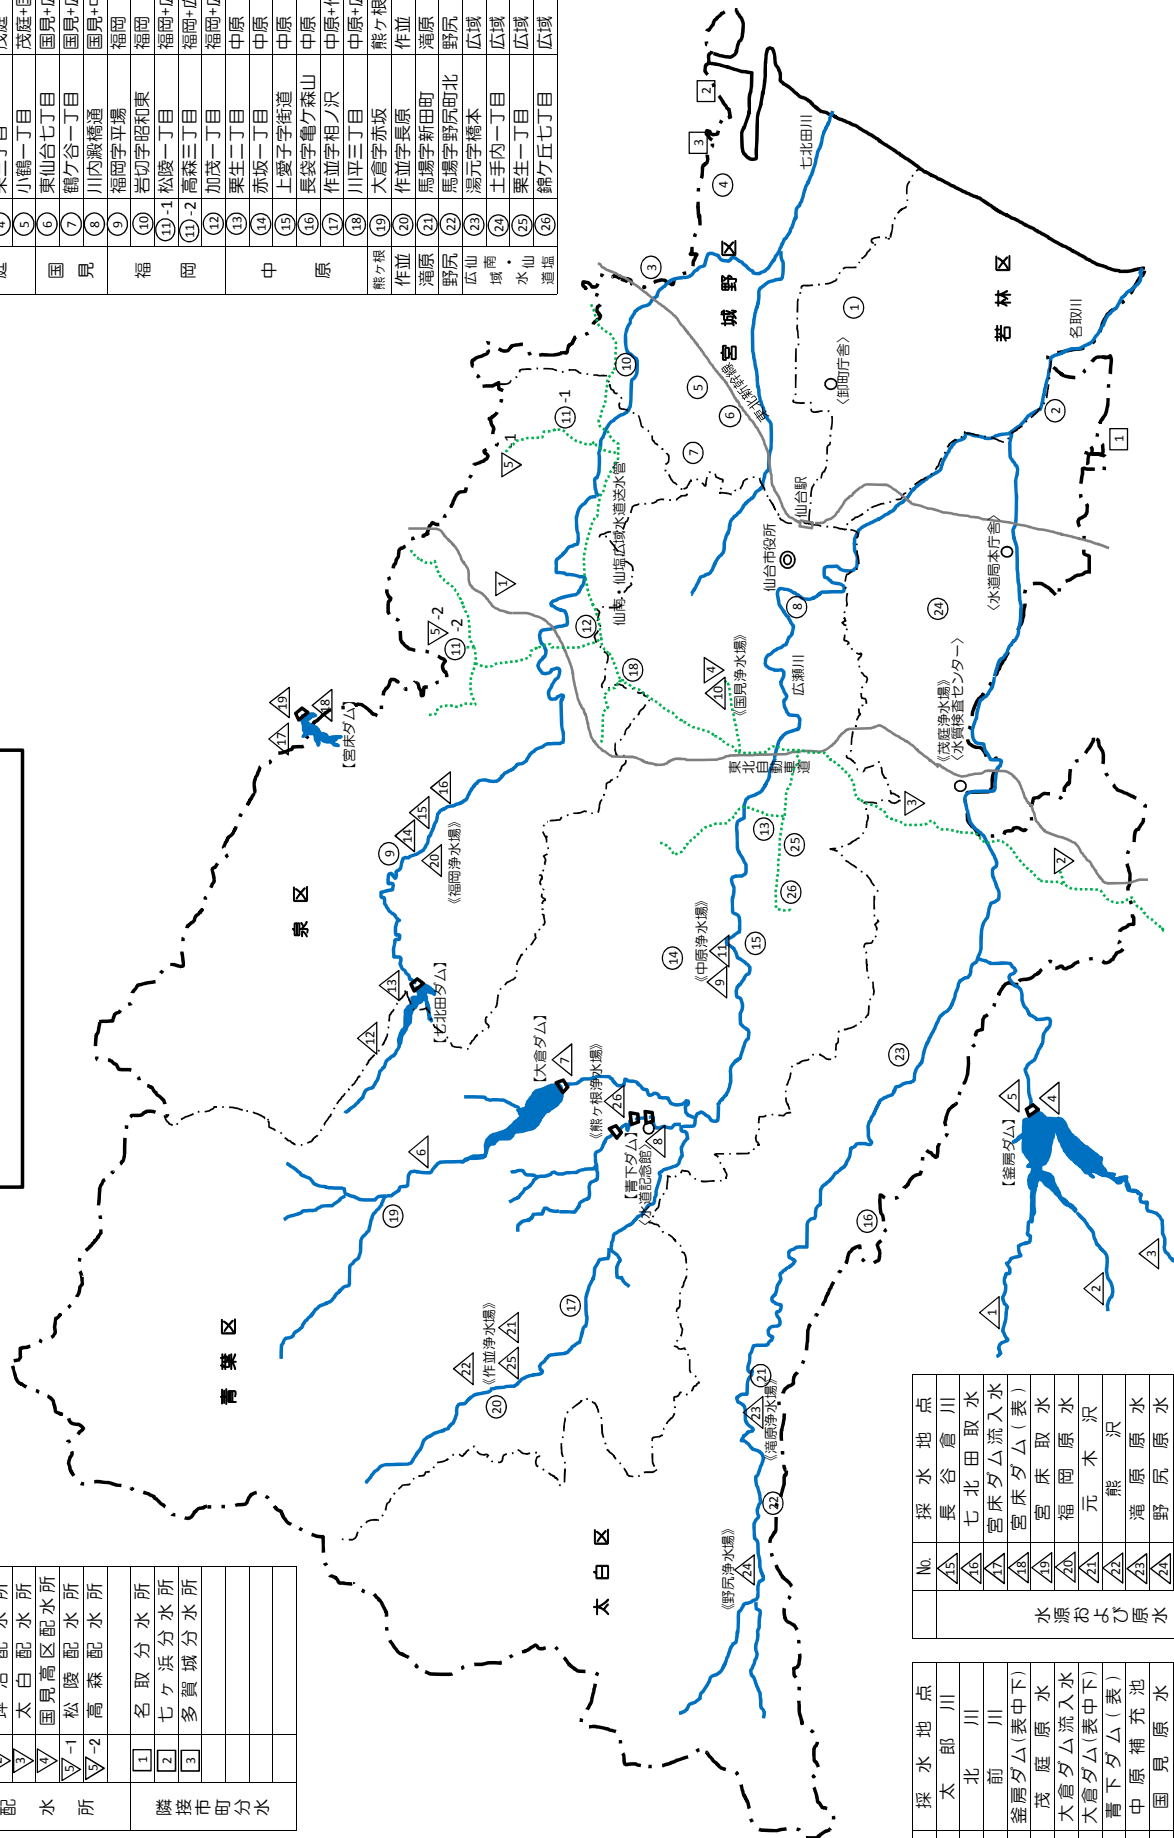

No.	採水地点
△5	長谷倉川
△6	七北田取水
△7	宮床ダム流入水
△8	宮床ダム(表)
△9	宮床取水
△10	福岡原水
△11	元木沢
△12	熊沢
△13	滝原原水
△14	野尻原水
△15	作並原水
△16	熊ヶ根原水

No.	採水地点
△1	太郎川
△2	北川
△3	前川
△4	釜淵ダム(表中下)
△5	茂庭原水
△6	大倉ダム流入水
△7	大倉ダム(表中下)
△8	青下ダム(表)
△9	中原補充池
△10	国見原水
△11	中原原水
△12	七北田ダム流入水
△13	七北田ダム(表)
△14	七北田川

Ⅱ 水 源 水 質 試 験 ・ 調 査

1. 釜房ダム水系定期水質試験

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)				曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)				晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇				
気 温 (℃)				14.3	18.8	19.9	25.6	31.3	33.8	23.3	14.7	14.5	2.3	3.2	1.4	33.8	1.4	16.9
水 温 (℃)				9.5	14.1	14.4	18.7	22.2	23.0	18.8	13.9	8.7	4.5	2.8	4.3	23.0	2.8	12.9
水	一 般 細菌 (個/mL)					500						300				500	300	400
	大 腸 菌 (MPN/100mL)					73						18				73	18	46
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005					<0.00005					<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.29	0.50	0.36	0.53	0.45	0.34	0.46	0.38	0.29	0.28	0.26	0.42	0.53	0.26	0.38
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.05	0.07
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)					0.05			0.02			<0.02			<0.02	0.05	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002				<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ベ ン ゼ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)					0.07			0.05			0.02			0.05	0.07	0.02	0.05
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					0.09			0.06			0.03			0.07	0.09	0.03	0.06
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)					7.3			8.2			7.7			8.4	8.4	7.3	7.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)					0.005			0.005			0.002			0.006	0.006	0.002	0.004
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.1	8.3	5.6	9.9	9.0	8.2	6.7	8.1	8.7	19.3	14.4	10.8	19.3	5.6	9.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)					23.0			31.1			31.4			26.9	31.4	23.0	28.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					80						86				86	80	83
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02						<0.02				<0.02		
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005						<0.0005				<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.7	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	1.0	1.2	0.5	0.8
	p H 値			7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.4	7.2	7.3	7.8	7.2	7.5
	臭 気 (種類)			濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭	濁臭			
	臭 気 (TON)			4	5	3	4	6	4	4	16	4	4	8	4	16	3	6
	色 度 (度)			3	3	5	2	3	3	3	2	3	3	2	3	5	2	3
目	濁 度 (度)			1.1	4.6	3.5	1.3	0.9	0.6	1.2	0.5	0.7	0.9	0.8	1.2	4.6	0.5	1.4
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)					<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	カルシウム (mg/L)					5.9			8.5			8.6			7.3	8.6	5.9	7.6
	マグネシウム (mg/L)					2.0			2.4			2.4			2.1	2.4	2.0	2.2
	カリウム (mg/L)					0.9			1.1			0.9			0.8	1.1	0.8	0.9
	アンモニア態窒素 (mg/L)			<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
	硫酸イオン (mg/L)			11.6	14.7	13.6	16.7	15.6	17.0	14.1	16.0	17.8	17.9	19.1	16.0	19.1	11.6	15.8
	溶 存 酸 素 (mg/L)			11.7	10.6	10.1	8.8	9.0	9.0	9.2	10.8	11.9	13.6	13.1	12.6	13.6	8.8	10.9
の	B O D (mg/L)			1.0	1.2	0.7	1.1	1.1	1.1	0.9	0.5	0.6	0.4	0.8	1.0	1.2	0.4	0.9
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			99	112	98	129	127	111	105	118	115	157	140	118	157	98	119
	総 窒 素 (mg/L)			0.42	0.69	0.53	0.64	0.51	0.46	0.54	0.47	0.36	0.33	0.32	0.49	0.69	0.32	0.48
	総 リ ン (mg/L)			0.010	0.034	0.036	0.026	0.025	0.032	0.020	0.038	0.034	0.015	0.012	0.017	0.038	0.010	0.025
目	リン酸イオン (mg/L)			0.03	0.04	0.08	0.05	0.05	<0.02	0.04	0.09	0.09	0.02	0.03	0.02	0.09	<0.02	0.04

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天	候	(	前	日	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天	候	(	当	日	晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇				
気	温	(℃)		14.8	19.4	19.6	26.0	32.3	32.6	24.4	14.0	12.8	1.4	1.3	0.8	32.6	0.8	16.6	
水	温	(℃)		9.0	14.0	13.5	19.0	23.1	23.1	17.2	13.1	7.7	3.3	1.7	2.8	23.1	1.7	12.3	
水	一	般	細	菌	(個/mL)		320					120				320	120	220	
	大	腸	菌	MPN/100mL			38					6.3				38	6.3	22	
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003			
	水銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005						<0.00005				<0.00005			
	セレン及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物	(mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	0.004	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.16	0.32	0.22	0.61	0.35	0.52	0.39	0.74	0.39	0.27	0.23	0.35	0.74	0.16	0.38		
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)			0.04			<0.02				<0.02			<0.02	0.04	<0.02	<0.02	
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002						<0.0002				<0.0002			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
基	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	クロロ酢酸	(mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002			
	クロロホルム	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ジクロロ酢酸	(mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002			
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	臭素酸	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	総トリハロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	トリクロロ酢酸	(mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002			
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ブロモホルム	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
準	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)				0.04			0.03			<0.01			0.03	0.04	<0.01	0.02	
	鉄及びその化合物	(mg/L)				0.04			0.04			<0.02			0.04	0.04	<0.02	0.03	
	銅及びその化合物	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)				4.5			6.2			6.4			10.3	10.3	4.5	6.8	
	マンガン及びその化合物	(mg/L)				0.003			0.004			0.002			0.004	0.004	0.002	0.003	
	塩化物イオン	(mg/L)	9.8	8.1	5.9	11.3	9.3	9.4	8.5	8.7		10.6	27.2	25.6	20.0	27.2	5.9	12.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)				17.1			30.9			30.4			24.1	30.9	17.1	25.6	
	蒸発残留物	(mg/L)				54						78				78	54	66	
項	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02						<0.02				<0.02			
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	<0.001	0.001	
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.0005						<0.0005				<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)			0.6	0.6	1.2	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	1.0	1.2	0.5	0.8
	pH値		7.6	7.6	7.4	7.9	8.0	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.0	7.4	7.4	8.0	7.0	7.5	
	臭気(種類)		濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭	濃臭				
	臭気(TON)		4	5	3	4	6	6	3	20	2	4	4	4	4	20	2	5	
	色度(度)		1	2	5	2	3	2	3	1	3	2	2	3	3	5	1	2	
目	濁度(度)		0.8	1.0	1.9	1.0	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	1.5	1.9	0.4	0.8	
	アンチモン及びその化合物	(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物	(mg/L)				<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	カルシウム	(mg/L)				4.7			8.9			8.7			7.0	8.9	4.7	7.3	
	マグネシウム	(mg/L)				1.3			2.1			2.1			1.6	2.1	1.3	1.8	
	カリウム	(mg/L)				0.4			0.6			0.5			0.4	0.6	0.4	0.5	
	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	
	硫酸イオン	(mg/L)	9.9	12.9	8.9	15.3	14.8	16.8	12.6	16.9	17.3	16.9	19.3	13.3	19.3	19.3	8.9	14.6	
	溶解性酸素	(mg/L)	12.1	10.5	10.3	9.1	8.5	8.5	9.3	10.6	11.9	13.5	13.0	12.8	13.5	13.5	8.5	10.8	
の	BOD	(mg/L)	1.0	1.0	0.7	1.1	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	1.1	1.1	0.4	0.8		
	電気伝導率	(μS/cm)	85	93	69	108	111	108	94	111	110	165	164	125	165	69	112		
	総窒素	(mg/L)	0.25	0.43	0.34	0.73	0.43	0.63	0.49	0.86	0.47	0.30	0.27	0.43	0.86	0.25	0.47		
	総リン	(mg/L)	0.020	0.038	0.046	0.015	0.029	0.054	0.040	0.109	0.054	0.022	0.016	0.026	0.109	0.015	0.039		
目	リン酸イオン	(mg/L)	0.04	0.09	0.10	0.02	0.07	<0.02	0.09	0.29	0.16	0.04	0.05	0.03	0.29	<0.02	0.08		

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)	14.0	17.9	18.8	24.8	31.1	33.4	24.5	13.6	13.2	1.3	0.2	0.5	33.4	0.2	16.1
水 温 (℃)	8.2	13.3	14.6	18.3	21.9	23.8	17.7	12.9	9.2	2.9	1.2	2.7	23.8	1.2	12.2
一 般 細菌 (個/mL)			4900						24				4900	24	2462
大 腸 菌 (MPN/100mL)			37						28				37	28	32
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	0.009	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.009	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.16	0.13	0.31	0.17	0.22	0.15	0.27	0.14	0.08	0.20	0.14	0.31	0.31	0.08	0.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03			0.02			<0.01			0.03	0.03	<0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.03			0.04			<0.02			0.04	0.04	<0.02	0.03
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.6			4.2			4.3			3.3	4.3	3.3	3.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.003			0.005			0.002			0.003	0.005	0.002	0.003
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0	3.0	2.5	3.0	2.8	2.7	3.1	3.2	3.5	3.5	3.4	4.1	4.1	2.5	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			15.5			21.2			22.0			15.4	22.0	15.4	18.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			56						67				67	56	62
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.9	2.0	0.8	1.2	1.4	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	1.5	2.0	0.6	1.1
p H 値	7.2	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.2	7.7	7.7	7.2	7.6
臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
(TON)	2	2	4	4	2	4	4	12	2	2	2	2	12	2	4
色 度 (度)	3	3	10	3	5	5	4	3	3	4	2	4	10	2	4
濁 度 (度)	0.6	0.6	0.1	0.5	0.5	<0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.9	0.9	<0.1	0.4
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カ ル シ ウ ム (mg/L)			4.4			6.5			6.5			4.5	6.5	4.4	5.5
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.1			1.2			1.4			1.0	1.4	1.0	1.2
カ リ ウ ム (mg/L)			0.7			0.6			0.5			0.4	0.7	0.4	0.6
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	6.8	13.3	7.3	16.4	11.9	11.6	10.3	13.5	12.4	11.3	13.7	7.6	16.4	6.8	11.3
溶 存 酸 素 (mg/L)	12.3	10.6	10.0	8.9	8.9	8.5	9.1	10.7	12.1	13.5	13.2	12.8	13.5	8.5	10.9
B O D (mg/L)	0.9	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	1.0	0.4	0.7
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	57	82	60	92	81	76	71	82	77	72	78	56	92	56	74
総 窒 素 (mg/L)	0.25	0.21	0.45	0.25	0.30	0.26	0.34	0.20	0.13	0.24	0.17	0.37	0.45	0.13	0.26
総 リ ン (mg/L)	0.014	0.020	0.040	0.019	0.021	0.016	0.013	0.010	0.005	0.008	<0.005	0.010	0.040	<0.005	0.015
リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	0.03	0.05	0.08	0.04	0.05	<0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	0.02

釜 房 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)	10.1	16.9	18.5	26.3	29.4	30.6	21.4	14.3	7.4	4.8	-0.7	1.3	30.6	-0.7	15.0
水 温 (℃)	8.0	16.0	18.0	22.9	26.3	27.5	24.6	16.7	10.4	3.8	2.0	4.6	27.5	2.0	15.1
一 般 細菌 (個/mL)			56						44				56	44	50
大 腸 菌 (MPN/100mL)			5.1						1.0				5.1	1.0	3.0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	0.014	0.011	0.008	0.011	0.008	0.020	0.009	<0.004	<0.004	<0.004	0.020	<0.004	0.007
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.07	0.13	0.17	0.18	0.11	0.39	0.34	0.26	0.24	0.20	0.16	0.39	0.07	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.05			0.03			0.05			0.04	0.05	0.03	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.10			0.11			0.13			0.10	0.13	0.10	0.11
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.6			6.2			6.7			10.4	10.4	6.2	7.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.025			0.036			0.038			0.023	0.038	0.023	0.030
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.3	8.5	8.3	8.1	7.3	7.4	6.2	6.9	7.6	12.1	14.9	17.3	17.3	6.2	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			23.8			28.0			29.3			31.3	31.3	23.8	28.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			77						84				84	77	80
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.012	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.012	0.001	0.004
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.2	1.4	1.3	1.5	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.1	0.9	1.5	1.7	0.9	1.4
p H 値	7.8	7.6	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.8	7.2	7.5
臭 気 (種類)	藻臭	藻かび臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
(TON)	25	12	8	8	10	3	6	20	12	12	16	20	25	3	13
色 度 (度)	3	3	4	5	7	7	7	3	5	4	3	3	7	3	4
濁 度 (度)	3.6	2.8	3.6	5.0	2.7	1.8	3.4	3.3	4.6	3.9	3.8	7.3	7.3	1.8	3.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カ ル シ ウ ム (mg/L)			6.4			7.9			8.1			8.9	8.9	6.4	7.8
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.9			2.0			2.2			2.2	2.2	1.9	2.1
カ リ ウ ム (mg/L)			0.8			0.9			0.9			0.8	0.9	0.8	0.8
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	0.02	0.07	<0.02	<0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	11.6	10.5	11.1	11.6	11.6	12.8	10.5	12.3	14.0	14.9	15.6	16.3	16.3	10.5	12.7
生 物 総 数 (IN/mL)	4691	3711	940	604	472	526	440	1440	700	2100	4124	17241	17241	440	3082
溶 存 酸 素 (mg/L)	12.8	11.0	8.9	8.6	7.8	8.2	8.8	9.5	10.5	12.4	13.1	13.5	13.5	7.8	10.4
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	106	92	92	102	102	105	90	102	101	129	133	142	142	90	108
総 窒 素 (mg/L)	0.38	0.25	0.40	0.45	0.40	0.37	0.61	0.52	0.50	0.40	0.35	0.36	0.61	0.25	0.42
総 リ ン (mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.019	0.018	0.019	0.020	0.019	0.022	0.018	0.012	0.017	0.022	0.011	0.017
リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)	13.3	5.7	3.7	7.7	2.7	6.6	3.1	14.3	19.2	3.3	2.4	24.5	24.5	2.4	8.9
C O D (mg/L)	2.6	2.7	2.4	2.4	3.1	3.4	3.1	2.8	2.9	1.9	2.1	2.5	3.4	1.9	2.7

釜 房 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	4691	3711	940	604	472	526	440	1440	700	2100	4124	17241
藍 藻 類 (小 計)	21	111		4	12	6		120	110	120	14	11
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)	21	111		4	2	6		90	110	120	14	11
その他					10			30				
珪 藻 類 (小 計)	4600	3290	840	350	290	350	300	670	390	1530	3280	16630
<i>Achnanthes</i> (細)						10				70		
<i>Asterionella</i> (細)	3700	2600	70	110						510	2300	15000
<i>Attheya</i> (細)								40		20		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	340	10	30		30	40		130	230	500	430	900
<i>Cyclotella group</i> (細)	520	650	730	170	140	200	230	390	140	400	230	420
<i>Navicula</i> (細)												10
<i>Nitzschia</i> (細)		20	10	40	70	20	70	10		10		20
<i>Rhizosolenia</i> (細)	20	10		10	50	70		90			300	
<i>Synedra</i> (細)	20			20		10		10	20	20	20	280
緑 藻 類 (小 計)	10	220	30	150	80	70	20	300	60	260	730	470
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	10	10		40	10				40	30	180	220
<i>Chlamydomonas group</i> (細)			20	10	10					10		
<i>Chodatella</i> (細)		40						10		40	270	80
<i>Closterium</i> (細)		10		40	20	10	10	10		30	170	110
<i>Coelastrum</i> (群)						10						
<i>Dictyosphaerium</i> (群)											20	
<i>Golenkinia</i> (細)											10	
<i>Micractinium</i> (群)				10						10	30	20
<i>Scenedesmus</i> (群)		120	10	10	30	30		220		40	40	30
<i>Tetraspora</i> (群)						10						
<i>Tetrastrum</i> (群)										50		
<i>Treubaria</i> (細)							10					
その他		40		40	10	10		60	20	50	10	10
クリプト藻類 (小 計)	50	40	30	40	50	70	70	230	130	120	10	120
<i>Cryptomonas</i> (細)	50	40	30	40	50	70	70	230	130	120	10	120
黄 金 藻 類 (小 計)	10	30	20	20				40	10	10	70	10
<i>Mallomonas</i> (細)		10		10					10			
<i>Ochromonas</i> (細)										10	20	
<i>Pseudokephyrion</i> (細)		20	20	10				40			50	10
<i>Synura</i> (群)	10											
渦 鞭 藻 類 (小 計)			10		30		10	20		40	20	
<i>Peridinium</i> (細)			10				10	20			20	
その他					30					40		
ユーグレナ藻類 (小 計)		20	10			10	40	30		20		
<i>Trachelomonas</i> (細)		20	10			10	40	30		20		
ラフイド藻類 (小 計)				30		20		20				
<i>Gonyostomum</i> (細)				30		20		20				
そ の 他 の 生 物				10	10			10				

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

釜 房 ダ ム 中 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	雨のち曇	曇		晴	晴	晴		曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)	10.1	16.9	18.5	26.3	29.4	30.6	21.4	14.3	7.4	4.8	-0.7	1.3	30.6	-0.7	15.0
水 温 (℃)	7.6	14.7	17.8	22.3	24.8	26.8	20.1	16.4	10.6	4.0	3.5	4.5	26.8	3.5	14.4
一 般 細菌 (個/mL)			530						310				530	310	420
大 腸 菌 (MPN/100mL)			30						<1.0				30	<1.0	15
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	0.014	0.012	0.009	0.011	0.006	0.026	0.009	<0.004	<0.004	<0.004	0.026	<0.004	0.007
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.09	0.14	0.20	0.21	0.12	0.42	0.37	0.26	0.24	0.20	0.17	0.42	0.09	0.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン セ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.06			0.04			0.05			0.05	0.06	0.04	0.05
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.12			0.13			0.13			0.11	0.13	0.11	0.12
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.5			6.3			6.7			10.3	10.3	6.3	7.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.030			0.051			0.038			0.024	0.051	0.024	0.036
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.2	8.6	8.1	8.1	7.3	7.3	6.3	7.2	7.6	12.2	14.7	17.3	17.3	6.3	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			23.1			28.0			29.3			31.5	31.5	23.1	28.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			75						82				82	75	78
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.013	0.005	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.013	<0.001	0.003
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.4	1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	1.6	1.4	1.7	1.2	1.0	1.5	1.7	1.0	1.4
p H 値	7.7	7.5	7.2	7.2	7.3	7.6	7.3	7.4	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.2	7.4
臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
(TON)	12	8	8	4	8	4	6	12	12	10	16	20	20	4	10
色 度 (度)	3	3	5	6	7	8	6	3	5	3	3	2	8	2	4
濁 度 (度)	4.0	3.5	4.9	5.0	3.2	2.9	4.2	5.5	4.6	4.4	4.7	7.4	7.4	2.9	4.5
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カルシウム (mg/L)			6.3			7.9			8.1			9.0	9.0	6.3	7.8
マグネシウム (mg/L)			1.8			2.0			2.2			2.2	2.2	1.8	2.0
カリウム (mg/L)			0.8			1.0			1.0			0.8	1.0	0.8	0.9
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	0.03	0.07	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02
硫酸イオン (mg/L)	11.4	10.5	11.0	11.6	11.7	12.9	10.6	12.5	14.0	14.9	15.6	16.3	16.3	10.5	12.8
生 物 総 数 (N/mL)	5826	3486	702	385	242	655	420	876	1199	2800	6465	19688	19688	242	3562
溶 存 酸 素 (mg/L)	12.6	10.8	9.0	7.9	8.1	7.4	8.8	8.9	10.7	12.4	12.8	13.1	13.1	7.4	10.2
B O D (mg/L)															
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	106	92	94	100	104	106	91	104	104	128	133	140	140	91	108
総 窒 素 (mg/L)	0.38	0.27	0.46	0.48	0.45	0.45	0.66	0.58	0.52	0.42	0.37	0.38	0.66	0.27	0.45
総 リ ン (mg/L)	0.013	0.015	0.018	0.018	0.018	0.024	0.022	0.020	0.024	0.020	0.015	0.017	0.024	0.013	0.019
リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)	15.5	9.9	5.4	6.9	3.2	23.3	6.4	2.9	21.9	11.2	2.6	25.7	25.7	2.6	11.2
C O D (mg/L)	2.8	2.6	2.6	2.4	3.2	3.7	3.1	2.6	2.9	1.9	2.3	2.5	3.7	1.9	2.7

釜 房 ダ ム 中 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	5826	3486	702	385	242	655	420	876	1199	2800	6465	19688
藍 藻 類 (小 計)	36	66	2	5	2	65		76	99	130	5	38
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)	36	66	2	5	2	5		66	99	130	5	38
その他						60		10				
珪 藻 類 (小 計)	5720	3130	680	160	210	350	300	640	690	2230	5670	18840
<i>Achnanthes</i> (細)					10	10				40		
<i>Asterionella</i> (細)	4200	2300	80	10	10			140	60	900	4000	17000
<i>Attheya</i> (細)						10				10		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	340	10		10	30	20		210	390	780	950	1100
<i>Cyclotella group</i> (細)	1100	790	560	80	100	170	180	150	230	470	310	500
<i>Gomphonema</i> (細)			10									
<i>Navicula</i> (細)								10			30	
<i>Nitzschia</i> (細)				40	50	20	110	40	10		10	30
<i>Rhizosolenia</i> (細)	10	20	30		10	110		90		20	340	20
<i>Synedra</i> (細)	70	10		20		10	10			10	30	190
緑 藻 類 (小 計)		170		190	30	110	50	120	110	280	700	780
<i>Ankistrodesmus</i> (細)		70		100					20	80	190	430
<i>Chlamydomonas group</i> (細)		20		30	10	30	20	40	60		50	20
<i>Chodatella</i> (細)										40	180	20
<i>Closterium</i> (細)		20		40	10	40		70	10	70	110	200
<i>Crucigenia</i> (群)							10					
<i>Golenkinia</i> (細)											20	
<i>Micractinium</i> (群)		10					10					30
<i>Pandorina</i> (群)									10			
<i>Pediastrum</i> (群)						10						
<i>Scenedesmus</i> (群)		40			10	20			10	30	120	60
<i>Sphaerocystis group</i> (群)							10					
<i>Tetrastrum</i> (群)										40		
<i>Treubaria</i> (細)											10	
その他		10		20		10		10		20	20	20
クリプト藻類 (小 計)	40	60		20		50	60	10	270	60	80	10
<i>Chroomonas</i> (細)											70	
<i>Cryptomonas</i> (細)	40	60		20		50	60	10	270	60	10	10
黄 金 藻 類 (小 計)		20	10	10				30			10	10
<i>Ochromonas</i> (細)											10	
<i>Pseudokephyrion</i> (細)		20	10	10				30				10
渦 鞭 藻 類 (小 計)	20	20								60		
その他	20	20								60		
ユ－グレナ藻類 (小 計)		20	10			30				40		
<i>Trachelomonas</i> (細)		20	10			30				40		
ラフイド藻類 (小 計)						50	10		30			
<i>Gonyostomum</i> (細)						50	10		30			
そ の 他 の 生 物	10											10

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

釜 房 ダ ム 下 層 水

採 水 月 日		4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)		晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)		10.1	16.9	18.5	26.3	29.4	30.6	21.4	14.3	7.4	4.8	-0.7	1.3	30.6	-0.7	15.0
水 温 (℃)		7.2	13.7	16.5	21.7	23.6	26.1	19.2	15.6	10.3	4.0	3.6	4.5	26.1	3.6	13.8
水	一 般 細菌 (個/mL)			1600						230				1600	230	915
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			130						3.1				130	3.1	67
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	0.011	0.012	0.011	0.010	0.014	0.023	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	0.023	<0.004	0.007
	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.11	0.20	0.22	0.25	0.15	0.46	0.36	0.27	0.24	0.20	0.18	0.46	0.11	0.24
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
	ジブromクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
	ブromジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.12			0.07			0.12			0.06	0.12	0.06	0.09
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.21			0.21			0.24			0.13	0.24	0.13	0.20
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.1			6.1			7.2			10.0	10.0	6.1	7.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.053			0.089			0.086			0.026	0.089	0.026	0.064
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.3	8.6	7.3	8.1	7.3	7.3	6.4	7.0	8.9	12.2	14.6	17.3	17.3	6.4	9.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			22.6			28.0			29.5			30.8	30.8	22.6	27.7
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			74						92				92	74	83
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	<0.001	0.002
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.013	0.004	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.013	<0.001	0.003
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.2	1.2	1.8	1.3	1.7	1.6	1.3	2.0	1.3	1.2	1.1	1.7	2.0	1.1	1.4
	p H 値	7.7	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.1	7.3
	臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	臭 度 (TON)	8	6	6	2	6	4	6	16	4	8	16	16	16	2	8
	色 度 (度)	3	3	8	5	8	8	6	4	5	4	3	3	8	3	5
他	濁 度 (度)	3.7	5.7	7.8	6.4	6.3	4.2	6.9	13.7	9.0	6.1	6.3	7.8	13.7	3.7	7.0
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			6.1			7.9			8.2			8.7	8.7	6.1	7.7
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.8			2.0			2.2			2.2	2.2	1.8	2.0
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.8			1.0			0.9			0.8	1.0	0.8	0.9
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	0.04
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	11.4	10.6	10.5	11.6	11.7	13.0	10.9	13.0	14.9	15.0	15.6	16.3	16.3	10.5	12.9
	生 物 総 数 (N/mL)	5498	4237	582	130	130	253	120	207	466	2240	6939	18662	18662	120	3289
の	溶 存 酸 素 (mg/L)	12.4	10.2	9.0	6.9	8.4	6.2	7.9	8.6	9.4	12.9	12.6	13.1	13.1	6.2	9.8
	B O D (mg/L)															
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	106	93	90	103	104	108	95	104	112	126	133	142	142	90	110
	総 窒 素 (mg/L)	0.38	0.34	0.56	0.51	0.59	0.55	0.76	0.78	0.57	0.49	0.42	0.38	0.78	0.34	0.53
	総 リ ン (mg/L)	0.011	0.019	0.026	0.022	0.027	0.026	0.028	0.048	0.034	0.028	0.020	0.019	0.048	0.011	0.026
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)	15.4	10.1	5.0	3.7	4.2	4.8	3.9	10.7	9.1	10.7	1.6	21.5	21.5	1.6	8.4
	C O D (mg/L)	2.6	2.6	3.3	2.3	3.1	3.6	2.8	3.0	2.7	2.6	2.5	2.9	3.6	2.3	2.8

釜 房 ダ ム 下 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	5498	4237	582	130	130	253	120	207	466	2240	6939	18662
藍 藻 類 (小 計)	8	37	2			23		27	66	160	9	22
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)	8	37	2			3		27	66	160	9	22
その他						20						
珪 藻 類 (小 計)	5420	4020	550	100	80	170	60	160	360	1730	6120	17990
<i>Asterionella</i> (細)	3800	3000	150						40	550	3800	16000
<i>Attheya</i> (細)								10				
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	370	30	60			60	10	140	240	710	1400	1300
<i>Cyclotella group</i> (細)	1200	770	260	60	70	70	50	10	60	390	600	380
<i>Cymbella</i> (細)			10			10						
<i>Fragilaria</i> (細)		170										
<i>Gomphonema</i> (細)				10								10
<i>Navicula</i> (細)										10		
<i>Nitzschia</i> (細)			20	30	10				10	40	20	60
<i>Rhizosolenia</i> (細)	40	30	50			20				20	280	
<i>Synedra</i> (細)	10	20				10			10	10	20	240
緑 藻 類 (小 計)	50	110	10	30	40	20	30	20	40	210	750	550
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	20	40			10				10	80	310	300
<i>Chlamydomonas group</i> (細)				20			10				20	20
<i>Chodatella</i> (細)										30	140	30
<i>Closterium</i> (細)	20	30	10	10	20		10	10	10	50	170	140
<i>Elakatothrix</i> (細)					10						20	
<i>Golenkinia</i> (細)											20	
<i>Micractinium</i> (群)	10	20								10	10	30
<i>Scenedesmus</i> (群)		20				10		10		10	60	30
<i>Sphaerocystis group</i> (群)							10					
その他						10			20	30		
クリプト藻類 (小 計)	10	10			10					60	60	60
<i>Chroomonas</i> (細)											20	
<i>Cryptomonas</i> (細)	10	10			10					60	40	60
黄 金 藻 類 (小 計)		50	10			40	10			10		40
<i>Ochromonas</i> (細)										10		
<i>Pseudokephyrion</i> (細)		50	10			40	10					40
渦 鞭 藻 類 (小 計)										10		
その他										10		
ユーグレナ藻類 (小 計)	10	10	10				20			60		
<i>Trachelomonas</i> (細)	10	10	10				20			60		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

釜房ダム総窒素・総リン測定結果

令和6年度

(単位：mg/L)

	総 窒 素			総 リ ン		
	表 層 水	中 層 水	下 層 水	表 層 水	中 層 水	下 層 水
R6.4.2	0.38	0.38	0.38	0.011	0.013	0.011
R6.5.7	0.25	0.27	0.34	0.013	0.015	0.019
R6.6.4	0.40	0.46	0.56	0.015	0.018	0.026
R6.7.1	0.45	0.48	0.51	0.019	0.018	0.022
R6.8.1	0.40	0.45	0.59	0.018	0.018	0.027
R6.9.2	0.37	0.45	0.55	0.019	0.024	0.026
R6.10.1	0.61	0.66	0.76	0.020	0.022	0.028
R6.11.5	0.52	0.58	0.78	0.019	0.020	0.048
R6.12.3	0.50	0.52	0.57	0.022	0.024	0.034
R7.1.9	0.40	0.42	0.49	0.018	0.020	0.028
R7.2.3	0.35	0.37	0.42	0.012	0.015	0.020
R7.3.3	0.36	0.38	0.38	0.017	0.017	0.019
最 高	0.61	0.66	0.78	0.022	0.024	0.048
最 低	0.25	0.27	0.34	0.011	0.013	0.011
平 均	0.42	0.45	0.53	0.017	0.019	0.026







釜房ダム垂直水温分布







令和6年度

(単位:℃)

水深(m)	月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
	EL(m)	148.5	148.9	147.8	144.4	144.5	142.2	143.8	144.0	142.3	141.1	141.6	142.9
0		8.0	16.0	18.0	22.9	26.3	27.5	24.6	16.7	10.4	3.8	2.0	4.6
1		8.0	16.0	18.0	23.0	25.4	27.1	20.6	16.7	9.7	3.9	2.2	4.6
2		7.9	15.4	17.9	23.0	25.0	26.9	20.2	16.7	9.6	3.9	2.3	4.6
3		7.8	15.0	17.9	22.9	24.9	26.8	20.2	16.7	9.3	4.0	2.9	4.6
4		7.8	15.0	17.8	22.7	24.9	26.8	20.2	16.7	9.1	4.0	3.0	4.6
5		7.8	14.9	17.8	22.7	24.9	26.8	20.1	16.7	10.6	4.0	3.2	4.6
6		7.8	14.9	17.8	22.5	24.8	26.8	20.1	16.6	10.6	4.0	3.4	4.6
7		7.7	14.9	17.8	22.5	24.8	26.8	20.1	16.6	10.6	4.0	3.4	4.6
8		7.7	14.8	17.8	22.5	24.8	26.8	20.1	16.4	10.6	4.0	3.5	4.6
9		7.7	14.8	17.8	22.3	24.8	26.7	20.1	16.4	10.6	4.0	3.5	4.5
10		7.7	14.8	17.8	22.2	24.8	26.7	20.1	16.3	10.6	4.0	3.5	4.5
11		7.6	14.7	17.8	22.2	24.5	26.7	20.1	16.2	10.6	4.0	3.5	4.5
12		7.5	14.7	17.7	22.2	24.5	26.7	20.1	16.2	10.6	4.0	3.6	4.5
13		7.4	14.4	17.7	22.1	24.4	26.6	20.0	16.1	10.6	4.0	3.6	4.5
14		7.4	14.3	17.6	21.9	24.3	26.5	19.8	15.9	10.5	4.0	3.6	4.5
15		7.4	14.2	17.6	21.8	24.3	26.2	19.4	15.8	10.4	4.0	3.6	4.5
16		7.3	14.2	17.5	21.8	24.1	26.1	19.3	15.7	10.3	4.0	3.6	4.5
17		7.3	14.1	17.1	21.7	23.8	25.8	19.2	15.6				4.5
18		7.3	14.0	17.0	21.7	23.6		19.0	15.6				
19		7.3	14.0	17.0	21.6	23.5							
20		7.2	14.0	16.9									
21		7.2	13.9	16.9									
22		7.2	13.8	16.6									
23		7.0	13.7	16.5									
24			13.5										
25													

釜 房 ダ ム 垂 直 水 温 分 布

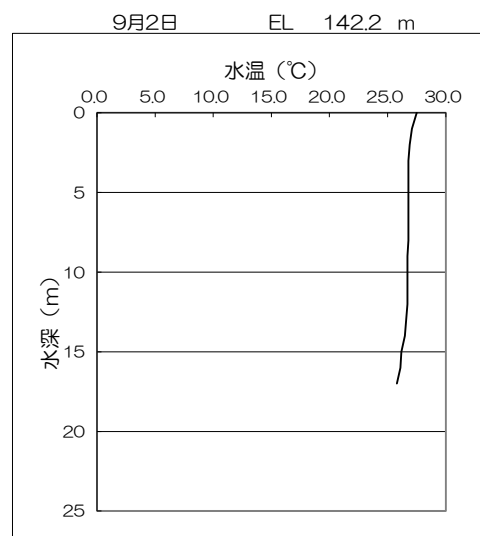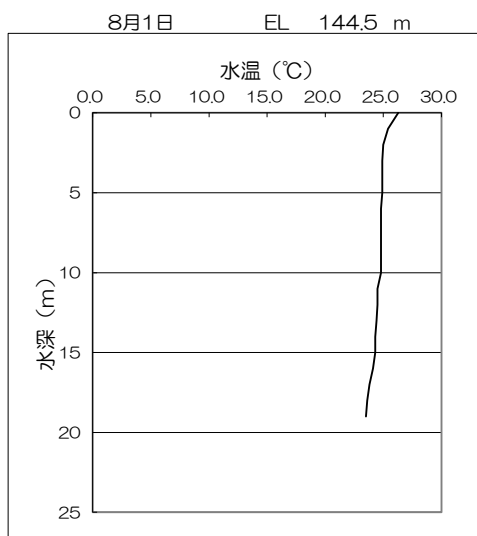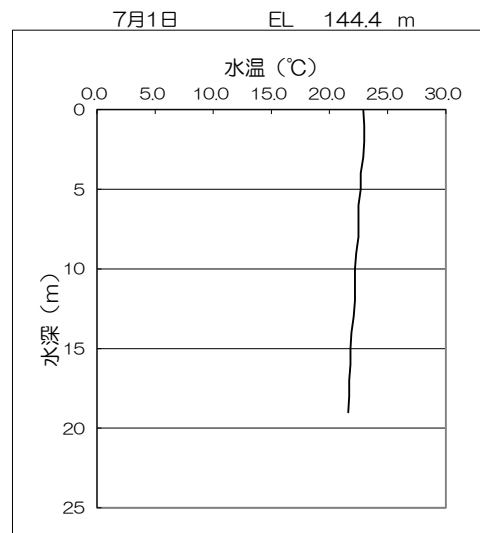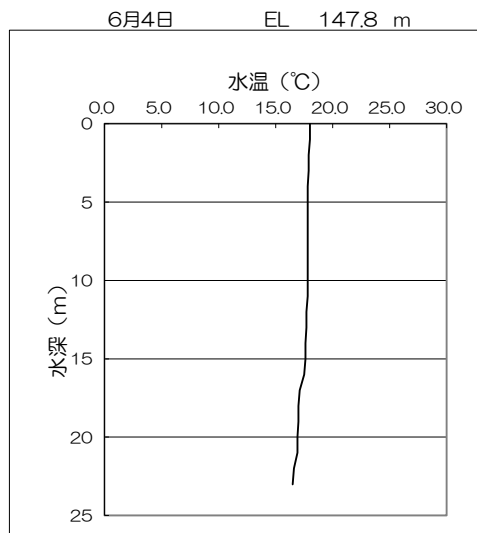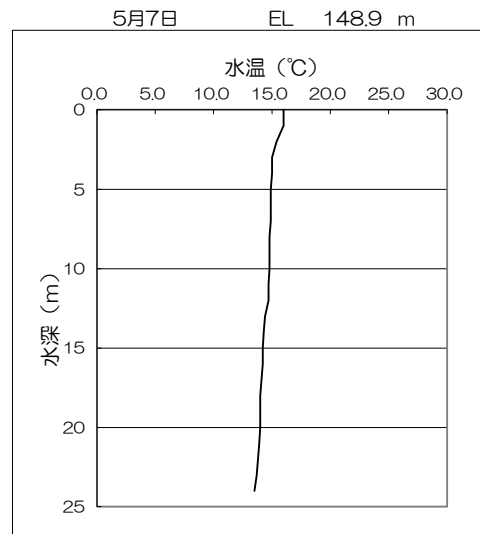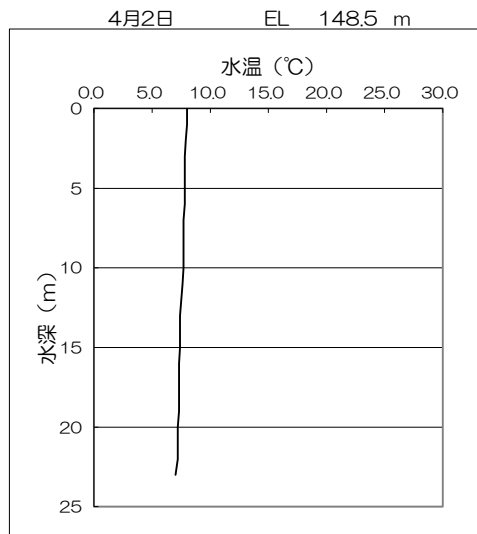

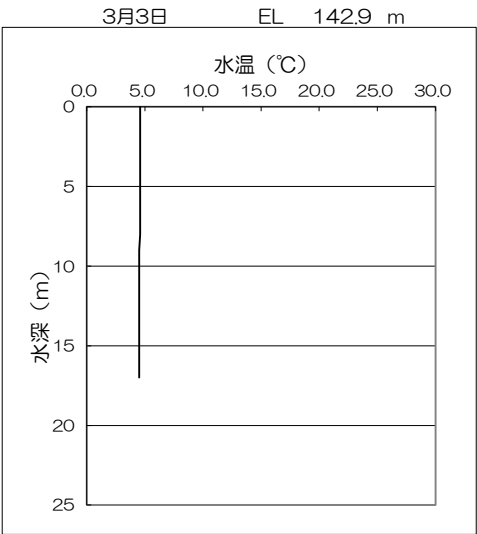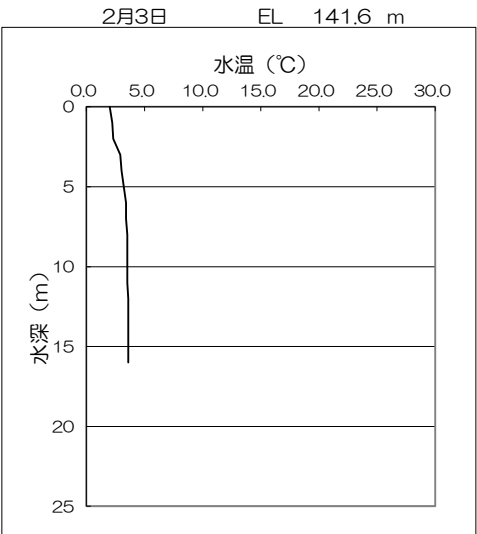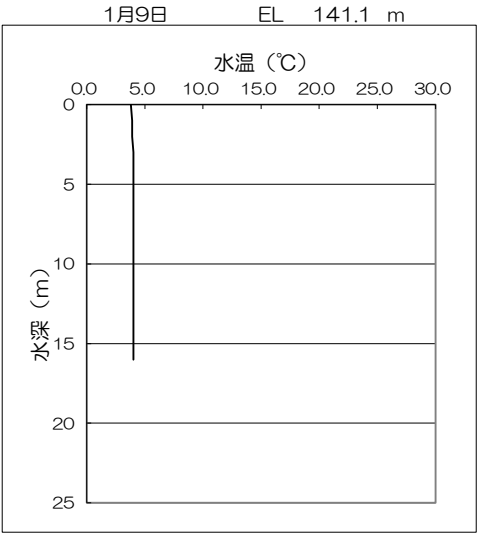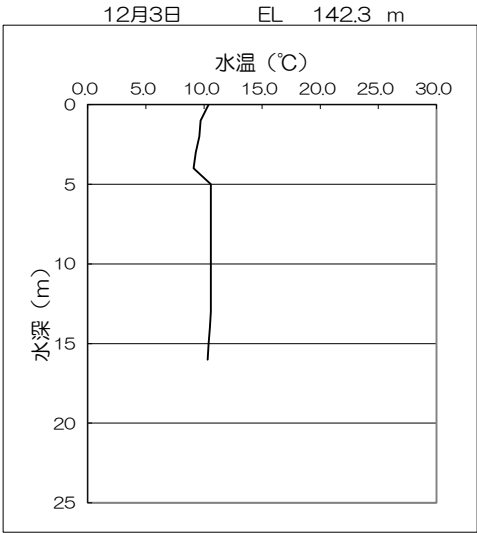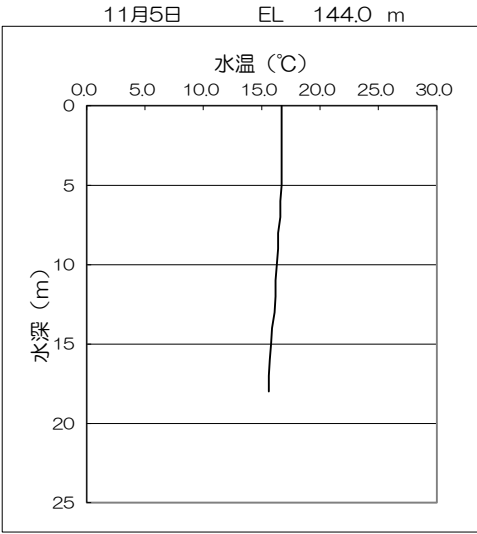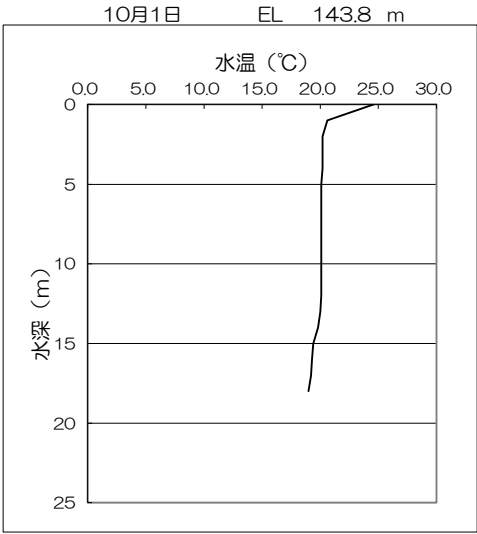

2. 大倉ダム水系定期水質試験

令和6年度

大 倉 ダ ム 流 入 水

採 水 月 日			4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)			晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇				
天 候 (当 日)			曇	曇	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)			13.4	13.3	15.6	22.4	27.7	19.9	20.2	8.3	7.0	5.4	-1.1	2.5	27.7	-1.1	12.9	
水 温 (℃)			5.7	10.7	11.8	16.8	19.2	17.6	15.4	9.3	6.1	3.6	0.8	1.9	19.2	0.8	9.9	
水	一 般 細 菌 (個/mL)				160						520				520	160	340	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)				130						5.2				130	5.2	68	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005						<0.00005				<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.09	0.10	0.05	0.10	0.16	0.10	0.21	0.21	0.05	0.11	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02			0.03			0.03			0.02	0.03	<0.02	0.02	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002						<0.0002				<0.0002			
1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001				
質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002				
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002				
	ジブromクロロメタン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	臭 素 酸 (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	総トリハロメタン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
	トリ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002				
	ブromジクロロメタン (mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001				
準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)				<0.001				<0.001				<0.001					
	ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005					<0.005				<0.005				
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)				<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				0.11			0.05		0.05			0.04	0.11	0.04	0.06		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				0.11			0.07		0.04			0.04	0.11	0.04	0.06		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)				3.4			4.8		4.5			3.6	4.8	3.4	4.1		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)				0.008			0.004		0.005			0.005	0.008	0.004	0.006		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		3.1	2.7	2.3	3.3	3.0	2.9	3.0	3.5	3.5	3.7	3.7	4.8	4.8	2.3	3.3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				17.6			24.8		25.1			18.4	25.1	17.6	21.5		
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)				55					63				63	55	59		
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02					<0.02				<0.02				
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005					<0.005				<0.005				
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005					<0.0005				<0.0005				
目	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	0.6	2.3	0.7	0.8	1.0	0.6	0.6	0.7	1.2	0.5	0.7	2.3	0.5	0.9	
	p H 値		7.6	7.6	7.3	7.5	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.4	7.8	7.3	7.6	
	臭 気 (種類)		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				
	(TON)		<2	2	3	3	2	2	5	<2	2	2	2	2	5	<2	2	
	色 度 (度)		1	2	9	2	3	4	2	2	2	5	1	2	9	1	3	
	濁 度 (度)		1.2	1.1	2.6	0.5	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	2.4	0.4	0.9	2.6	0.4	1.0	
	水質管理目標値(特定項目)	アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)				<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	その他の項目	カ ル シ ウ ム (mg/L)				5.4			7.8			7.9			5.7	7.9	5.4	6.7
		マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)				1.0			1.3			1.3			1.0	1.3	1.0	1.2
		カ リ ウ ム (mg/L)				0.5			0.7			0.5			0.4	0.7	0.4	0.5
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
		硫 酸 イ オ ン (mg/L)		9.5	9.5	8.4	15.0	13.1	11.9	12.8	15.4	15.0	12.4	15.7	12.3	15.7	8.4	12.6
溶 存 酸 素 (mg/L)		12.0	11.1	10.9	9.5	9.2	9.7	9.7	11.4	12.0	13.1	13.5	13.7	13.7	9.2	11.3		
B O D (mg/L)		0.3	0.5	0.5	<0.1	<0.1	0.6	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.6	<0.1	0.4		
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		63	62	58	90	82	81	79	89	81	75	89	78	90	58	77		
総 窒 素 (mg/L)		0.12	0.12	0.26	0.17	0.17	0.17	0.14	0.09	0.14	0.20	0.14	0.25	0.26	0.09	0.16		
総 リ ン (mg/L)		<0.005	0.005	0.011	0.009	0.008	0.010	0.007	0.006	0.005	0.008	<0.005	0.007	0.011	<0.005	0.006		
リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02		

令和6年度

大 倉 ダ ム 表 層 水

採	水	月	日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天 候 (前 日)				晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天 候 (当 日)				曇	曇	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)				14.9	13.6	15.8	24.1	28.5	20.2	27.1	7.9	10.3	7.5	-1.8	2.7	28.5	-1.8	14.2
水 温 (℃)				7.1	16.5	18.0	23.6	28.6	25.8	22.4	14.5	9.3	2.9	1.3	3.1	28.6	1.3	14.4
水	一 般 細菌 (個/mL)					66						5500				5500	66	2783
	大 腸 菌 (MPN/100mL)					4.1						1.0				4.1	1.0	2.6
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)					<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005						<0.00005			<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)					<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)					0.001		0.002				0.002			0.002	0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物 (mg/L)					<0.002		<0.002				<0.002			<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001						<0.001			<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.10	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.09	0.09	0.14	0.14	<0.04	0.04
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)					<0.02		0.03				0.03			0.02	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002				<0.0002		
質	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002		
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)					0.04		0.02				0.09			0.08	0.09	0.02	0.06
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					0.09		0.07				0.27			0.34	0.34	0.07	0.19
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)					4.0		4.9				4.8			4.0	4.9	4.0	4.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)					0.007		0.009				0.085			0.073	0.085	0.007	0.044
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			4.0	3.4	3.5	3.7	3.6	3.6	3.4	3.4	3.7	4.3	4.6	6.0	6.0	3.4	3.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)					20.0			22.8			23.6			20.8	23.6	20.0	21.8
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					55						69				69	55	62
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02						<0.02				<0.02		
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005			
目	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005						<0.0005				<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.7	1.5	1.1	0.8	0.7	0.9	1.7	0.7	1.2
	p H 値			7.5	7.2	8.2	7.8	8.1	8.6	8.1	7.5	7.2	7.8	7.9	7.7	8.6	7.2	7.8
	臭 気 (種類)			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	海藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
	臭 度 (TON)			2	4	3	2	<2	5	2	8	2	<2	2	2	8	<2	3
	色 度 (度)			2	2	3	3	3	4	7	5	3	3	2	3	7	2	3
	濁 度 (度)			3.3	1.8	1.4	1.7	1.3	1.9	2.5	5.2	6.4	2.4	3.2	7.7	7.7	1.3	3.2
水質管理 目録規定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)					<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)					<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)					<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001		
そ の 他	カ ル シ ウ ム (mg/L)					6.2		7.0				7.3			6.5	7.3	6.2	6.8
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)					1.1		1.3				1.3			1.1	1.3	1.1	1.2
	カ リ ウ ム (mg/L)					0.5		0.7				0.6			0.4	0.7	0.4	0.6
の 他	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			10.0	8.7	9.2	9.4	10.1	10.3	10.7	10.6	12.3	13.5	13.5	13.2	13.5	8.7	11.0
	生 物 総 数 (N/mL)			650	150	230	220	160	590	140	180	640	710	240	200	710	140	342
の 他	溶 存 酸 素 (mg/L)			11.8	10.9	9.5	8.7	8.0	9.1	9.0	9.7	10.1	13.0	13.2	12.6	13.2	8.0	10.5
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			71	61	66	74	76	77	75	74	82	86	90	92	92	61	77
	総 窒 素 (mg/L)			0.18	0.10	0.15	0.13	0.16	0.20	0.21	0.30	0.27	0.19	0.21	0.39	0.39	0.10	0.21
項 目	総 リ ン (mg/L)			0.007	0.007	0.010	0.009	0.010	0.013	0.012	0.016	0.013	0.007	0.008	0.011	0.016	0.007	0.010
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)			<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
	ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)			<0.5	0.9	<0.5	0.8	<0.5	1.8	0.8	1.9	0.6	0.8	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	0.6
C O D (mg/L)				0.8	2.2	1.2	1.4	2.2	2.8	2.3	3.2	2.5	1.3	1.6	1.2	3.2	0.8	1.9

大 倉 だ ん 表 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4
生 物 総 数	650	150	230	220	160	590	140	180	640	710	240	200
藍 藻 類 (小 計)					10	210	20					
<i>Chroococcus</i> (群)					10	210	20					
珪 藻 類 (小 計)	550	150	40	40		210	60	110	610	570	220	190
<i>Achnanthes</i> (細)		30										
<i>Asterionella</i> (細)	450		20			10		80	250	20	10	110
<i>Attheya</i> (細)									10			
<i>Aulacoseira</i> (糸100)								10	10	60	20	
<i>Ceratoneis</i> (細)												10
<i>Cyclotella group</i> (細)	10		10	20		120	20	20	20	20	10	
<i>Cymbella</i> (細)	10	20							20		10	
<i>Diatoma</i> (細)		10									10	
<i>Gomphonema</i> (細)	10	20										20
<i>Navicula</i> (細)	20	50		10		10			30			20
<i>Nitzschia</i> (細)											10	10
<i>Rhizosolenia</i> (細)	40		10			60	20		190	450	130	
<i>Synedra</i> (細)	10	20		10		10	20		80	20	20	20
緑 藻 類 (小 計)	20		50	10	110	10			10	10	10	
<i>Chlamydomonas group</i> (細)			10									
<i>Closterium</i> (細)	10									10		
<i>Coelastrum</i> (群)			10									
<i>Dictyosphaerium</i> (群)									10			
<i>Elakatothrix</i> (細)				10								
<i>Oocystis</i> (群)			10									
<i>Pediastrum</i> (群)						10						
<i>Sphaerocystis group</i> (群)					100							
<i>Tetraedron</i> (細)	10											
その他			20		10						10	
クリプト藻類 (小 計)	10		110	90		70	40	40		40		10
<i>Chroomonas</i> (細)	10		90	40		50	20			20		
<i>Cryptomonas</i> (細)			20	50		20	20	40		20		10
黄 金 藻 類 (小 計)	10		20	80	20					60		
<i>Chromulina</i> (細)					10					40		
<i>Mallomonas</i> (細)				10						10		
<i>Ochromonas</i> (細)	10		20	70	10					10		
渦 鞭 藻 類 (小 計)						40		10		10		
<i>Peridinium</i> (細)						20		10				
その他						20				10		
ユーグレナ藻類 (小 計)	50					10	10					
<i>Trachelomonas</i> (細)	50					10	10					
ラフィド藻類 (小 計)						10		20				
<i>Gonyostomum</i> (細)						10		20				
そ の 他 の 生 物	10		10		20	30	10		20	20	10	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

大 倉 ダ ム 中 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天 候 (当 日)	曇	曇	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)	14.9	13.6	15.8	24.1	28.5	20.2	24.4	7.9	10.3	7.5	-1.8	2.7	28.5	-1.8	14.0
水 温 (℃)	7.2	10.0	14.0	19.2	22.8	22.2	18.5	14.2	9.1	3.2	1.8	3.0	22.8	1.8	12.1
一 般 細菌 (個/mL)			66						320				320	66	193
大 腸 菌 (MPN/100mL)			<1.0						8.5				8.5	<1.0	4.2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.002			0.003			0.002	0.003	0.001	0.002
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.09	0.09	0.05	0.05	0.06	0.05	0.16	0.05	0.05	0.09	0.09	0.14	0.16	0.05	0.08
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02			0.03			0.03			0.02	0.03	0.02	0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			0.02	0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.05			0.05			0.10			0.09	0.10	0.05	0.07
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.11			0.18			0.34			0.33	0.34	0.11	0.24
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.3			5.1			4.6			4.0	5.1	4.0	4.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.015			0.025			0.189			0.071	0.189	0.015	0.075
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.9	3.2	3.5	3.7	3.0	3.3	2.6	3.4	3.6	4.3	4.6	5.9	5.9	2.6	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			21.9			24.8			23.3			20.8	24.8	20.8	22.7
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			60						71				71	60	66
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.7	0.9	1.0	1.6	1.1	1.9	1.3	1.1	0.9	0.8	1.0	1.9	0.7	1.1
p H 値	7.5	7.3	7.6	7.2	6.9	6.9	7.2	7.3	7.2	7.5	7.7	7.8	7.8	6.9	7.3
臭 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭 度 (TON)	3	2	2	2	2	2	2	<2	2	2	3	2	3	<2	2
色 度 (度)	2	2	3	4	6	4	11	5	4	3	2	3	11	2	4
濁 度 (度)	3.6	1.4	1.8	2.5	1.8	2.4	15.5	6.9	9.0	2.6	3.4	7.6	15.5	1.4	4.9
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カルシウム (mg/L)			6.8			7.8			7.2			6.5	7.8	6.5	7.1
マグネシウム (mg/L)			1.2			1.3			1.3			1.1	1.3	1.1	1.2
カリウム (mg/L)			0.5			0.7			0.6			0.4	0.7	0.4	0.6
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
硫酸イオン (mg/L)	9.9	8.5	10.7	11.0	10.2	11.6	6.4	11.6	12.4	13.5	13.6	13.4	13.6	6.4	11.1
生物細菌数 (IN/mL)	440	460	180	190	130	370	60	50	130	700	350	210	700	50	272
溶存酸素素 (mg/L)	11.7	11.3	9.2	7.7	6.9	6.3	8.4	9.4	9.6	13.2	13.8	13.2	13.8	6.3	10.1
電気伝導率 (μS/cm)	72	54	73	82	73	83	54	77	82	86	89	93	93	54	76
総 窒 素 (mg/L)	0.20	0.14	0.15	0.20	0.24	0.21	0.56	0.31	0.38	0.21	0.24	0.36	0.56	0.14	0.27
総 リ ン (mg/L)	0.008	<0.005	0.007	0.009	0.010	0.010	0.028	0.016	0.016	0.007	0.008	0.011	0.028	<0.005	0.011
リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
クロロフィル a (μg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
C O D (mg/L)	0.8	1.6	0.8	1.3	2.5	2.0	2.6	2.8	2.6	2.0	1.2	1.4	2.8	0.8	1.8

大 倉 だ ん 中 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4
生 物 総 数	440	460	180	190	130	370	60	50	130	700	350	210
藍 藻 類 (小 計)					10	10						
<i>Chroococcus</i> (群)					10	10						
珪 藻 類 (小 計)	350	400	140	130	70	230	50		130	600	340	200
<i>Achnanthes</i> (細)											10	
<i>Asterionella</i> (細)	250	70	10	60		30			30	10	30	50
<i>Attheya</i> (細)					20							
<i>Aulacoseira</i> (糸100)										20	20	
<i>Cocconeis</i> (細)												10
<i>Cyclotella group</i> (細)	10		110	30	20	160	40				20	
<i>Cymbella</i> (細)										10		30
<i>Gomphonema</i> (細)												20
<i>Meridion</i> (細)				10								
<i>Navicula</i> (細)	20	30		20	10	10	10		30		30	20
<i>Nitzschia</i> (細)	10											10
<i>Rhizolenia</i> (細)	50	300	10	10	10	30			50	520	220	30
<i>Synedra</i> (細)	10		10		10				20	40	10	30
緑 藻 類 (小 計)	30	10		10	10	70		10		10		10
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	10											
<i>Chlamydomonas group</i> (細)				10								
<i>Closterium</i> (細)	10									10		
<i>Dictyosphaerium</i> (群)								10				
<i>Pediastrum</i> (群)						60						
<i>Scenedesmus</i> (群)						10						
<i>Tetraedron</i> (細)		10										
その他	10				10							10
クリプト藻類 (小 計)	20	10	40	30	40	20		30		40		
<i>Chroomonas</i> (細)	20	10	40							40		
<i>Cryptomonas</i> (細)				30	40	20		30				
黄金藻類 (小 計)						10				30		
<i>Chromulina</i> (細)										10		
<i>Mallomonas</i> (細)						10						
<i>Pseudokephyrion</i> (細)										20		
渦 鞭 藻 類 (小 計)						10						
<i>Peridinium</i> (細)						10						
ユーグレナ藻類 (小 計)	40	40								10		
<i>Trachelomonas</i> (細)	40	40								10		
ラフィド藻類 (小 計)								10				
<i>Gonyostomum</i> (細)								10				
そ の 他 の 生 物				20		20	10			10	10	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

大 倉 ダ ム 下 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天 候 (当 日)	曇	曇	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)	14.9	13.6	15.8	24.1	28.5	20.2	24.4	7.9	10.3	7.5	-1.8	2.7	28.5	-1.8	14.0
水 温 (℃)	6.8	6.5	12.1	16.7	21.7	21.5	9.9	13.1	8.6	3.3	1.8	3.0	21.7	1.8	10.4
一 般 細菌 (個/mL)			52						470				470	52	261
大 腸 菌 (MPN/100mL)			<1.0						11				11	<1.0	5.5
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.004			0.007			0.002	0.007	0.001	0.004
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.12	0.05	0.06	0.07	0.07	<0.04	0.05	<0.04	0.09	0.10	0.14	0.14	<0.04	0.07
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.09			0.56			0.15			0.07	0.56	0.07	0.22
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.16			0.95			0.78			0.32	0.95	0.16	0.55
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.7			4.6			3.9			4.0	4.6	3.7	4.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.028			0.126			0.730			0.070	0.730	0.028	0.238
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.1	3.4	3.1	3.4	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	4.4	4.7	6.3	6.3	3.0	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			18.9			23.3			21.4			20.8	23.3	18.9	21.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			54						77				77	54	66
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.003	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	1.0	1.0	1.1	1.9	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.8	1.9	0.8	1.2
p H 値	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	6.8	7.6	7.9	7.6	7.9	6.8	7.3
臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	腐敗臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭 度 (TON)	2	2	<2	3	2	3	5	<2	4	2	4	2	5	<2	2
色 度 (度)	2	3	2	3	7	6	4	5	4	3	2	3	7	2	4
濁 度 (度)	6.6	5.7	3.8	5.7	5.7	11.1	23.4	8.0	17.5	7.1	4.5	7.3	23.4	3.8	8.9
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カルシウム (mg/L)			5.9			7.2			6.6			6.5	7.2	5.9	6.6
マグネシウム (mg/L)			1.0			1.3			1.2			1.1	1.3	1.0	1.2
カリウム (mg/L)			0.4			0.7			0.5			0.4	0.7	0.4	0.5
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	<0.02
硫酸イオン (mg/L)	9.9	8.5	9.3	10.4	10.5	11.7	9.0	11.7	10.9	13.5	13.7	13.5	13.7	8.5	11.0
生物細菌数 (IN/mL)	1730	410	300	220	100	350	140	160	70	830	350	150	1730	70	401
溶存酸素素 (mg/L)	11.9	11.7	9.6	8.0	6.5	6.3	5.1	9.4	6.9	13.2	13.6	13.1	13.6	5.1	9.6
電気伝導率 (μS/cm)	71	60	66	76	74	83	77	78	87	86	90	94	94	60	78
総 窒 素 (mg/L)	0.27	0.29	0.17	0.27	0.39	0.56	0.43	0.31	0.57	0.34	0.26	0.36	0.57	0.17	0.35
リ ン (mg/L)	0.011	0.011	0.007	0.012	0.014	0.034	0.044	0.017	0.024	0.019	0.011	0.010	0.044	0.007	0.018
リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
クロロフィル a (μg/L)	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	0.5	1.1	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
C O D (mg/L)	1.0	2.2	0.9	1.4	2.7	3.6	1.8	1.8	2.4	1.6	1.3	1.4	3.6	0.9	1.8

大 倉 下 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4
生 物 総 数	1730	410	300	220	100	350	140	160	70	830	350	150
珪藻類 (小計)	1700	390	290	180	100	310	110	80	70	790	320	150
<i>Achnanthes</i> (細)				10							10	
<i>Amphora</i> (細)	10											
<i>Asterionella</i> (細)	1500	220	90	80	50	150	20			140	30	30
<i>Attheya</i> (細)						10		10	10			
<i>Aulacoseira</i> (糸100)								10		20	20	
<i>Cyclotella group</i> (細)	50	10	170	40	30	80	60	20		30	20	
<i>Cymbella</i> (細)		10				10					10	
<i>Diatoma</i> (細)		10										10
<i>Gomphonema</i> (細)	20			10						10	20	20
<i>Gyrosigma</i> (細)	10											
<i>Navicula</i> (細)	10	70		30	20	40	20			30		40
<i>Nitzschia</i> (細)	10	10					10	20	20			
<i>Rhizosolenia</i> (細)	50	50	10					20	20	530	190	20
<i>Synedra</i> (細)	40	10	20			10			10	30	10	30
<i>Tabellaria</i> (細)						10						
その他				10					10		10	
緑藻類 (小計)	10					20		30		10		
<i>Closterium</i> (細)	10									10		
<i>Pediastrum</i> (群)						20		10				
その他								20				
クリプト藻類 (小計)	10	10		20						20		
<i>Chroomonas</i> (細)	10	10								20		
<i>Cryptomonas</i> (細)				20								
黄金藻類 (小計)								20		10	10	
<i>Chromulina</i> (細)										10		
<i>Mallomonas</i> (細)											10	
<i>Ochromonas</i> (細)								10				
<i>Pseudokephyrion</i> (細)								10				
渦鞭藻類 (小計)											10	
その他											10	
ユーグレナ藻類 (小計)		10										
<i>Trachelomonas</i> (細)		10										
ラフィド藻類 (小計)								10				
<i>Merotrichia</i> (細)								10				
そ の 他 の 生 物	10		10	20		20	30	20			10	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

大倉ダム総窒素・総リン測定結果

令和6年度

(単位：mg/L)

	総 窒 素			総 リ ン		
	表 層 水	中 層 水	下 層 水	表 層 水	中 層 水	下 層 水
R6.4.3	0.18	0.20	0.27	0.007	0.008	0.011
R6.5.1	0.10	0.14	0.29	0.007	< 0.005	0.011
R6.6.3	0.15	0.15	0.17	0.010	0.007	0.007
R6.7.2	0.13	0.20	0.27	0.009	0.009	0.012
R6.8.5	0.16	0.24	0.39	0.010	0.010	0.014
R6.9.3	0.20	0.21	0.56	0.013	0.010	0.034
R6.10.2	0.21	0.56	0.43	0.012	0.028	0.044
R6.11.6	0.30	0.31	0.31	0.016	0.016	0.017
R6.12.2	0.27	0.38	0.57	0.013	0.016	0.024
R7.1.7	0.19	0.21	0.34	0.007	0.007	0.019
R7.2.5	0.21	0.24	0.26	0.008	0.008	0.011
R7.3.4	0.39	0.36	0.36	0.011	0.011	0.010
最 高	0.39	0.56	0.57	0.016	0.028	0.044
最 低	0.10	0.14	0.17	0.007	< 0.005	0.007
平 均	0.21	0.27	0.35	0.010	0.011	0.018







大倉ダム垂直水温分布







令和6年度

(単位:℃)

水深(m)	月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4
	EL(m)	265.1	269.4	265.1	261.4	261.8	259.1	261.9	255.5	254.9	255.4	254.5	253.7
0		6.2	16.5	18.3	23.6	28.4	26.3	25.5	10.2	9.2	2.8	2.2	2.9
1		6.2	16.5	18.3	23.6	27.7	26.3	22.5	14.9	9.2	2.7	2.3	2.9
2		6.1	16.5	18.3	23.5	25.5	26.3	21.5	15.0	9.2	2.7	2.3	2.9
3		6.1	16.5	18.4	23.4	23.8	24.4	20.3	15.0	9.2	2.7	2.3	2.9
4		6.1	13.7	18.3	23.4	22.7	23.5	19.2	15.0	9.2	2.7	2.3	2.9
5		6.1	12.9	17.1	20.5	22.1	23.0	18.6	15.0	9.2	2.8	2.3	2.9
6		6.1	12.4	15.8	19.2	21.3	22.5	18.2	15.0	9.2	2.8	2.4	2.9
7		6.1	11.8	15.3	18.5	21.0	22.3	17.9	15.0	9.2	2.8	2.4	2.9
8		6.1	11.3	14.7	17.9	20.6	22.1	17.6	15.0	9.2	2.8	2.4	2.9
9		6.1	10.9	14.3	17.1	20.2	21.9	17.4	14.9	9.1	2.8	2.4	
10		6.1	10.6	14.1	16.6	20.0	21.7	17.3	14.7	8.9	2.8	2.4	
11		6.1	10.2	13.7	16.2	19.8	21.6	17.2	14.6	8.9	2.9		
12		6.1	9.6	13.2	15.8	19.6	21.5	17.1	14.5	8.7	2.9		
13		6.1	9.3	12.7	15.5	19.5	21.4	17.0	14.3	8.6	2.9		
14		6.1	9.0	12.4	15.2	19.3	21.3	16.8	14.2	8.5			
15		6.1	8.8	12.1	14.7	19.2	21.0	16.8	14.2	8.5			
16		6.1	8.6	11.8	14.5	19.0	20.9	16.7	14.0	8.3			
17		6.1	8.1	11.6	14.3	18.7	20.8	16.7	13.9	8.3			
18		6.1	7.8	11.4	14.1	18.6	20.8	16.6	13.8	8.3			
19		6.1	7.5	11.2	14.1		20.8	16.6	13.7	8.2			
20		6.1	7.4	10.9	14.0		20.7	16.5	13.6	8.2			
21		6.0	7.3	10.8	14.0		20.7	16.5	13.4				
22		6.0	7.1	10.6	14.0		20.7	16.5	13.1				
23		6.0	7.1	10.5	14.0		20.7	16.4	10.3				
24		6.0	6.9	10.4	14.0		20.7	16.3	10.1				
25		6.0	6.8	10.4	14.0		20.7	16.2	10.1				
26		6.0	6.6	10.4	14.0		20.7	16.1					
27		6.0	6.6	10.4			20.7	12.0					
28		6.0	6.5	10.4			20.7	8.7					
29		6.0	6.5	10.4			20.7	8.3					
30		6.0	6.5	10.4			20.7						

大倉ダム垂直水温分布

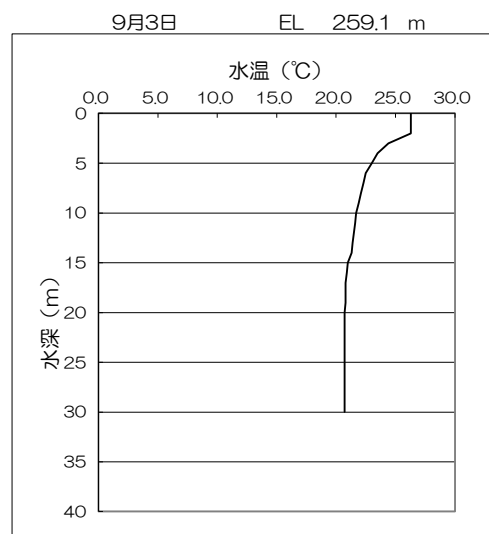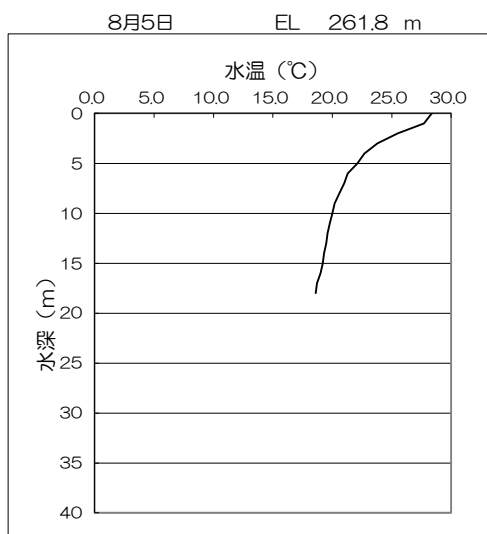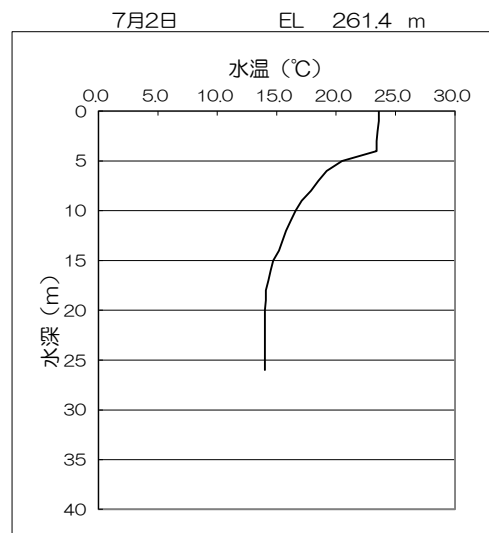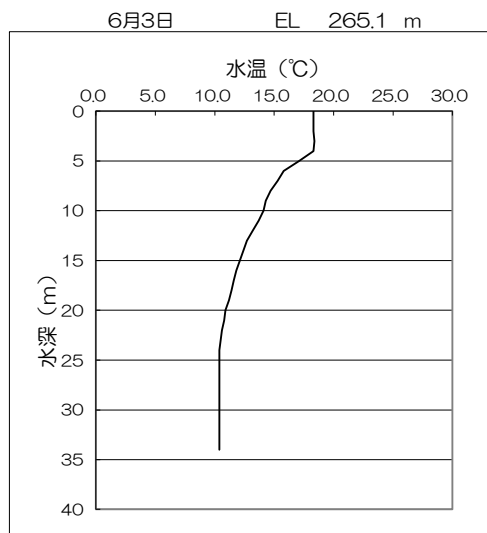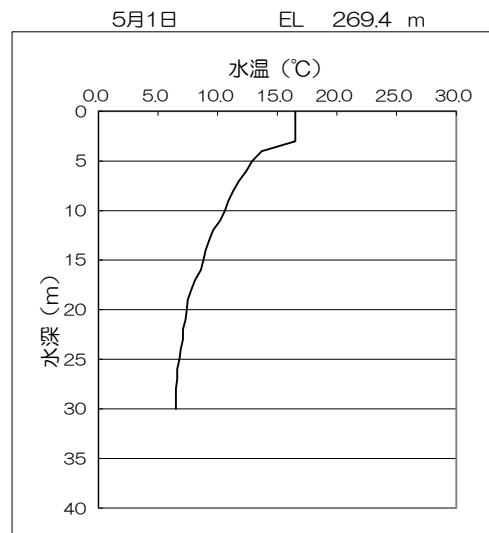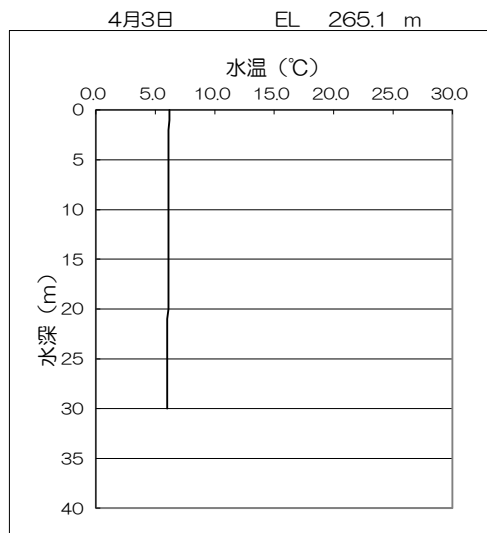

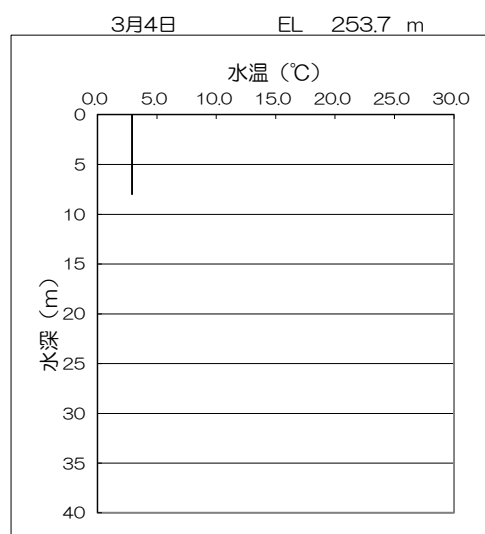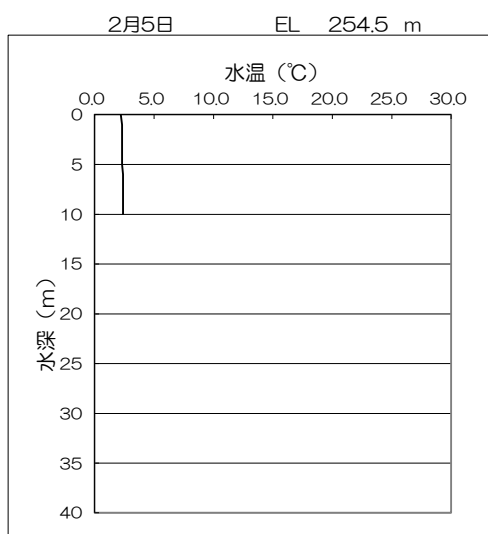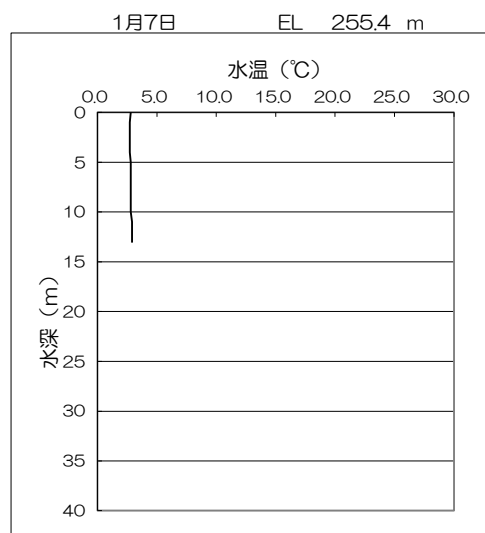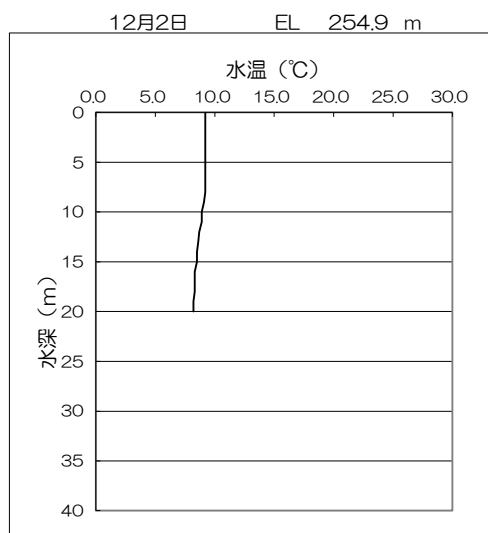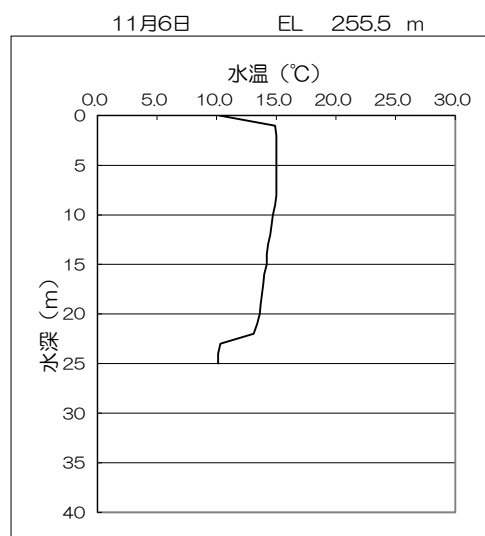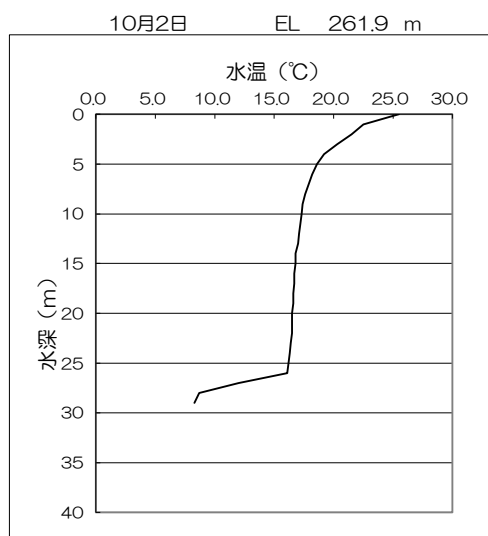

3. 青下ダム・中原補充池定期水質試験

青 下 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天 候 (当 日)	曇	曇	雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)	13.8	14.0	19.5	23.8	32.1	22.0	25.6	9.3	9.8	8.1	0.0	1.7	32.1	0.0	15.0
水 温 (℃)	9.0	16.0	17.5	21.0	26.3	23.9	19.0	12.6	6.9	2.5	1.3	2.8	26.3	1.3	13.2
水	一 般 細菌 (個/mL)		380						86				380	86	233
	大 腸 菌 (MPN/100mL)		25						1.0				25	1.0	13
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.00005						<0.00005				<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.002			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		<0.001						<0.001				<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.15	<0.04	0.14	<0.04	<0.04	0.25	0.23	0.14	<0.04	0.28	0.17	0.41	<0.04	0.15
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.05	0.07	<0.05	0.10	0.06
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.03			0.03			0.04			<0.02	0.04	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002			<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002			<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001			<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002			<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001			<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001							<0.001			<0.001		
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002			<0.002		
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001			<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001			<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04			0.04			0.06		0.07	0.07	0.04	0.05
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.34			0.61			0.61		0.11	0.61	0.11	0.42
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			8.9			9.1			11.5		4.4	11.5	4.4	8.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.056			0.097			0.136		0.011	0.136	0.011	0.075
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.5	4.6	4.9	5.0	4.0	4.3	3.9	5.0	6.9	4.2	4.4	4.3	6.9	4.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			15.4			17.4			20.6			9.2	20.6	15.6
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			77						98			98	77	88
項	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02			<0.02		
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			0.005						0.003			0.005	0.003	0.004
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001						0.001			0.001	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005			<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005			<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.4	2.4	3.9	3.6	3.6	5.3	2.2	3.1	2.2	1.6	1.4	1.9	5.3	2.7
	p H 値	7.5	7.7	7.6	7.5	8.3	7.1	7.3	7.3	7.0	7.3	7.4	7.5	8.3	7.5
	臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	臭 度 (TON)	8	2	4	14	10	8	4	8	4	4	2	4	14	6
	色 度 (度)	7	12	21	19	20	33	13	19	15	9	8	10	33	16
	濁 度 (度)	1.2	1.8	2.1	2.7	3.7	2.5	2.0	2.5	3.7	0.6	0.5	3.2	3.7	2.2
目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			4.5			5.3			6.1			2.7	6.1	4.6
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.0			1.0			1.3			0.6	1.3	1.0
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.8			1.1			1.0			0.7	1.1	0.9
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	5.1	6.4	7.1	6.5	5.9	6.6	6.8	7.7	9.1	6.2	7.1	4.3	9.1	6.6
	生 物 総 数 (IN/mL)	50	90	190	3010	1460	460	80	290	50	60	60	420	3010	518
	溶 存 酸 素 (mg/L)	11.8	10.0	9.4	9.6	9.5	8.6	8.7	9.8	9.7	13.2	13.4	12.8	13.4	10.5
他	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	49	69	81	84	70	87	70	83	104	63	67	47	104	73
	総 窒 素 (mg/L)	0.29	0.25	0.55	0.45	0.50	0.83	0.49	0.44	0.50	0.34	0.28	0.60	0.83	0.46
	総 リ ン (mg/L)	0.011	0.020	0.030	0.042	0.036	0.062	0.028	0.031	0.031	0.011	0.010	0.014	0.062	0.027
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.04	0.04	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.04	0.02
項	ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)	1.0	7.7	7.1	12.7	18.4	4.1	1.6	0.5	4.9	0.6	0.7	2.8	18.4	5.2

青 下 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4
生 物 総 数	50	90	190	3010	1460	460	80	290	50	60	60	420
珪藻類 (小計)	50		20	2000	180	40		30		30	50	370
<i>Achnanthes</i> (細)			10									
<i>Cyclotella group</i> (細)			10	2000	120			20			10	
<i>Cymbella</i> (細)	10											
<i>Diatoma</i> (細)	10											
<i>Gomphonema</i> (細)										30	10	60
<i>Navicula</i> (細)												60
<i>Nitzschia</i> (細)	30				60	40					30	230
<i>Synedra</i> (細)								10				10
その他												10
緑藻類 (小計)		10	60	370	250	10	10	90	10	30	10	20
<i>Ankistrodesmus</i> (細)					20						10	
<i>Chlamydomonas group</i> (細)			40	250	140		10	80				20
<i>Closterium</i> (細)					20				10			
<i>Coelastrum</i> (群)						10						
<i>Elakatothrix</i> (細)					10							
<i>Eudorina</i> (群)				100								
<i>Scenedesmus</i> (群)				10	60							
その他		10	20	10				10		30		
クリプト藻類 (小計)		50	90	350	930	230	10	80	20			
<i>Cryptomonas</i> (細)		50	90	350	920	230	10	80	20			
その他					10							
黄金藻類 (小計)			10	150	40	120	20	70				
<i>Chromulina</i> (細)				40								
<i>Mallomonas</i> (細)				20	30		10	20				
<i>Ochromonas</i> (細)					10			10				
<i>Pseudokephyrion</i> (細)			10	90		120	10	40				
渦鞭藻類 (小計)		10		10	40				20			
<i>Peridinium</i> (細)									20			
その他		10		10	40							
ユーグレナ藻類 (小計)				120	20	60	40	10				20
<i>Trachelomonas</i> (細)				110	20	60	40	10				20
その他				10								
そ の 他 の 生 物		20	10	10				10				10

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
 糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

青下ダム総窒素・総リン測定結果

令和6年度

(単位：mg/L)

	総 窒 素	総 リ ン
	表 層 水	表 層 水
R6.4.3	0.29	0.011
R6.5.1	0.25	0.020
R6.6.3	0.55	0.030
R6.7.2	0.45	0.042
R6.8.5	0.50	0.036
R6.9.3	0.83	0.062
R6.10.2	0.49	0.028
R6.11.6	0.44	0.031
R6.12.2	0.50	0.031
R7.1.7	0.34	0.011
R7.2.5	0.28	0.010
R7.3.4	0.60	0.014
最 高	0.83	0.062
最 低	0.25	0.010
平 均	0.46	0.027

令和6年度

中 原 補 充 池

採 水 月 日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天 候 (当 日)		曇	曇	雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)		12.9	14.5	17.5	26.6	30.4	22.2	27.5	9.6	8.8	8.5	-0.9	3.3	30.4	-0.9	15.1
水 温 (℃)		9.8	17.9	19.2	24.8	30.5	27.9	23.7	15.8	10.5	5.2	3.4	4.0	30.5	3.4	16.1
水	一 般 細菌 (個/mL)			99						18				99	18	58
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			4.1						1.0				4.1	1.0	2.6
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			0.02			0.02			<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
質	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01			<0.01			0.02			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.06			0.03			0.04			0.02	0.06	0.02	0.04
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.3			4.4			4.7			4.3	4.7	4.3	4.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.007			0.008			0.008			0.005	0.008	0.005	0.007
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.5	7.8	7.4	7.4	7.2	7.6	6.8	6.1	6.0	6.1	6.4	7.0	7.8	6.0	6.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			26.2			28.0			27.5			26.6	28.0	26.2	27.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			64						76				76	64	70
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			0.001						0.006				0.006	0.001	0.004
項	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	2.0	2.4	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	1.7	1.8	2.1	2.0	2.4	1.7	2.0
	p H 値	7.9	8.5	8.3	8.3	7.6	7.8	7.4	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	8.5	7.4	7.8
	臭 気 (種類)	海藻臭	海藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	海藻臭	藻臭	藻臭			
	(TON)	25	150	4	8	4	8	8	8	12	50	4	8	150	4	24
	色 度 (度)	2	3	3	1	2	2	4	3	3	3	3	2	4	1	3
	濁 度 (度)	1.0	1.3	1.4	0.7	0.7	1.7	2.1	2.1	1.9	2.4	1.8	1.7	2.4	0.7	1.6
目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			7.7			8.4			8.2			8.0	8.4	7.7	8.1
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.7			1.7			1.7			1.6	1.7	1.6	1.7
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.7			0.8			0.8			0.8	0.8	0.7	0.8
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	8.6	8.7	8.4	8.4	7.7	8.5	8.4	8.9	9.9	9.8	9.9	9.9	9.9	7.7	8.9
	生 物 総 数 (N/mL)	90	100	170	80	330	120	16140	720	1170	1124	681	610	16140	80	1778
	溶 存 酸 素 (mg/L)	12.6	10.5	9.2	8.1	9.6	8.2	9.2	9.3	10.5	12.5	13.3	13.1	13.3	8.1	10.5
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	91	92	90	91	88	91	90	88	87	90	91	90	92	87	90
	総 窒 素 (mg/L)	0.23	0.20	0.19	0.21	0.20	0.22	0.27	0.24	0.20	0.20	0.21	0.20	0.27	0.19	0.21
	総 リ ン (mg/L)	0.008	0.008	0.006	0.007	0.013	0.009	0.011	0.012	0.011	0.014	0.012	0.010	0.014	0.006	0.010
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)	1.0	2.9	3.0	1.2	1.7	5.1	3.3	8.6	6.5	10.9	0.6	5.4	10.9	0.6	4.2

中 原 補 充 池

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4
生 物 総 数	90	100	170	80	330	120	1640	720	1170	1124	681	610
藍 藻 類 (小 計)								10				
その他								10				
珪 藻 類 (小 計)	40	20	30		130	30	970	420	940	590	390	220
<i>Asterionella</i> (細)	30							70	710	90	210	170
<i>Attheya</i> (細)								40	10			
<i>Cyclotella group</i> (細)		20	20		130	30	630	140	40		50	40
<i>Nitzschia</i> (細)			10					10	20		40	10
<i>Rhizosolenia</i> (細)							320	150	150	470	60	
<i>Synedra</i> (細)	10						20	10	10	30	30	
緑 藻 類 (小 計)	30	10	60	50	70	40	180	160	40	150	50	70
<i>Ankistrodesmus</i> (細)												10
<i>Chlamydomonas group</i> (細)						10	30	20	30		40	40
<i>Closterium</i> (細)										10		10
<i>Dictyosphaerium</i> (群)			10									10
<i>Elakatothrix</i> (細)										60		
<i>Eudorina</i> (群)							10					
<i>Golenkinia</i> (細)						10						
<i>Micractinium</i> (群)							10					
<i>Pediastrum</i> (群)							20	60				
<i>Scenedesmus</i> (群)							20	10	10	10		
<i>Schroederia</i> (細)					10					20		
<i>Sphaerocystis group</i> (群)			20									
<i>Tetraedron</i> (細)							30	30				
<i>Tetraspora</i> (群)			10			10						
その他	30	10	20	50	60	10	60	40		50	10	
クリプト藻類 (小 計)	20	50	40	10	10	20	350	40	70	80	40	60
<i>Cryptomonas</i> (細)	20	50	40	10	10	20	350	40	70	80	40	60
黄 金 藻 類 (小 計)				10	10	10	10	50	40	254	161	180
<i>Dinobryon</i> (群)					10		10	10	10	20	10	
<i>Mallomonas</i> (細)								20	20	20	30	
<i>Ochromonas</i> (細)				10		10		20	10	210	10	40
<i>Pseudokephyrion</i> (細)											110	140
<i>Uroglena</i> (群)										4	1	
渦 鞭 藻 類 (小 計)		20	30	10	110		60		70	30	30	
<i>Peridinium</i> (細)		20			110		60		70			
その他			30	10						30	30	
ユーグレナ藻類 (小 計)			10			10	50	40	10		10	80
<i>Euglena</i> (細)						10			10			
<i>Trachelomonas</i> (細)			10				50	40			10	80
そ の 他 の 生 物						10	20			20		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

中原補充池総窒素・総リン測定結果

令和6年度

(単位：mg/L)

	総 窒 素	総 リ ン
	表 層 水	表 層 水
R6.4.3	0.23	0.008
R6.5.1	0.20	0.008
R6.6.3	0.19	0.006
R6.7.2	0.21	0.007
R6.8.5	0.20	0.013
R6.9.3	0.22	0.009
R6.10.2	0.27	0.011
R6.11.6	0.24	0.012
R6.12.2	0.20	0.011
R7.1.7	0.20	0.014
R7.2.5	0.21	0.012
R7.3.4	0.20	0.010
最 高	0.27	0.014
最 低	0.19	0.006
平 均	0.21	0.010

4. 七北田ダム水系定期水質試験

令和6年度

七 北 田 ダ ム 流 入 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴		晴	晴						
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	曇	晴	晴		晴	曇						
気 温 (℃)	9.5	16.5	17.9	21.3	26.3	26.5		13.3	10.8				26.5	9.5	17.8
水 温 (℃)	7.0	13.0	13.3	16.5	18.2	19.2		11.8	8.0				19.2	7.0	13.4
一 般 細菌 (個/mL)			96						220				220	96	158
			29						1.0				29	1.0	15
大 腸 菌 (MPN/100mL)															
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.001			0.002				0.002	0.001	0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004				<0.004		
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.24	0.25	0.25	0.23	0.23		0.16	0.15	積	積	積	0.25	0.15	0.21
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05				<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001	雪	雪	雪	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	の	の	の	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001	た	た	た	<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001	め	め	め	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04			0.03			<0.01				0.04	<0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.06			0.06			<0.02				0.06	<0.02	0.04
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02	探	探	探	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.1			5.0			5.2				5.2	4.1	4.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.004			0.004			0.001				0.004	0.001	0.003
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.9	3.1	2.7	2.9	2.9	2.8		3.0	3.2				3.2	2.7	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			21.2			25.4			26.4				26.4	21.2	24.3
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			68						81	水	水	水	81	68	74
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	1.1	0.9	0.9	1.0		0.6	0.6				1.1	0.6	0.8
p H 値	8.0	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7		7.9	8.0	不	不	不	8.0	7.5	7.8
臭 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭	藻臭						
(TON)	<2	3	2	2	2	<2		2	2				3	<2	<2
色 (度)	2	3	4	3	3	4		2	2				4	2	3
濁 度 (度)	0.6	1.1	1.2	0.9	0.8	0.9		0.2	0.1				1.2	0.1	0.7
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005	可	可	可	<0.0005		
			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		
			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		
カ ル シ ウ ム (mg/L)			6.0			7.2			7.6				7.6	6.0	6.9
			1.5			1.8			1.8				1.8	1.5	1.7
			0.9			1.2			1.0				1.2	0.9	1.0
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02				<0.02		
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	2.0	3.0	2.3	3.1	2.8	2.6		2.8	3.1				3.1	2.0	2.7
溶 存 酸 素 (mg/L)	11.9	10.2	10.3	9.5	8.7	8.5		10.7	11.7				11.9	8.5	10.2
B O D (mg/L)	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5		0.5	0.5				0.7	0.4	0.5
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	60	80	65	79	79	79		81	84				84	60	76
総 窒 素 (mg/L)	0.26	0.29	0.32	0.34	0.27	0.31		0.21	0.19				0.34	0.19	0.27
総 リ ン (mg/L)	0.021	0.052	0.033	0.063	0.049	0.049		0.046	0.048				0.063	0.021	0.045
リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	0.06	0.13	0.10	0.17	0.14	0.12		0.12	0.14				0.17	0.06	0.12

七 北 田 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)	9.1	16.9	17.7	22.0	29.2	27.1	23.2	12.9	11.5	0.0	0.3	2.3	29.2	0.0	14.4
水 温 (℃)	7.4	18.1	18.1	23.3	27.4	26.6	21.5	15.7	11.0	4.7	3.2	3.7	27.4	3.2	15.1
一 般 細菌 (個/mL)			51						3000				3000	51	1526
大 腸 菌 (MPN/100mL)			52						38				38	52	22
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.032	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.032	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.12	0.40	0.22	0.14	0.10	0.12	0.10	0.40	<0.04	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブromクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブromジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04			0.08			0.01			0.01	0.08	0.01	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.09			0.79			0.07			0.08	0.79	0.07	0.26
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			52			57			53			45	57	45	52
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.019			0.319			0.049			0.032	0.319	0.019	0.105
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5.1	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.3	4.0	4.2	4.8	4.8	7.0	7.0	4.0	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			25.1			25.4			24.2			23.2	25.4	23.2	24.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			75						75				75	75	75
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
ジエオスミン (μg/L)	0.004	0.002	0.002	0.005	0.006	0.009	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.009	0.002	0.004
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	2.1	1.4	1.5	1.7	2.3	3.0	2.8	1.9	1.7	1.3	1.3	1.6	17.0	1.3	3.2
p H 値	8.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	8.2	7.8	7.6	7.4	7.6	8.0	8.6	7.4	7.8
臭 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
臭 (TON)	5	3	3	2	3	2	2	8	4	2	<2	5	8	<2	3
色 (度)	3	4	4	3	7	12	12	6	4	3	3	3	12	3	5
濁 度 (度)	5.5	1.9	1.4	1.2	2.2	5.6	3.9	2.6	2.0	1.9	1.7	5.4	5.6	1.2	2.9
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カルシウム (mg/L)			7.1			7.2			6.9			6.8	7.2	6.8	7.0
マグネシウム (mg/L)			1.8			1.8			1.7			1.5	1.8	1.5	1.7
カリウム (mg/L)			1.1			1.5			1.2			0.9	1.5	0.9	1.2
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12	<0.02	<0.02	0.02	0.09	0.07	<0.02	0.12	<0.02	0.02
硫酸イオン (mg/L)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	2.6	2.7	2.8	2.9	3.4	3.4	2.6	2.9
生物細菌数 (IN/mL)	4980	2090	710	340	346	1370	691	4923	1690	190	1370	6350	6350	190	2088
溶存酸素素 (mg/L)	12.9	10.0	10.0	9.2	8.1	8.6	10.0	9.6	10.5	10.6	12.1	13.5	13.5	8.1	10.4
電気伝導率 (μS/cm)	79	80	81	85	85	92	82	77	82	89	89	93	93	77	84
総窒素 (mg/L)	0.22	0.12	0.20	0.17	0.30	0.80	0.90	0.46	0.35	0.42	0.37	0.29	0.90	0.12	0.38
総リ ン (mg/L)	0.012	0.011	0.007	0.010	0.013	0.025	0.026	0.016	0.014	0.024	0.017	0.020	0.026	0.007	0.016
リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
クロロフィル a (μg/L)	6.5	0.7	1.5	1.5	1.3	5.1	3.8	2.7	2.4	1.6	2.1	8.6	8.6	0.7	3.2
C O D (mg/L)	2.6	2.8	1.7	1.8	2.6	4.4	4.0	3.1	2.7	2.2	1.9	2.1	4.4	1.7	2.7

七 北 田 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	4980	2090	710	340	346	1370	691	4923	1690	190	1370	6350
藍 藻 類 (小 計)				60	46	260	81	13				
<i>Anabaena</i> (直鎖型) (糸100)				10	3	70	62	11				
<i>Anabaena</i> (螺旋型) (巻)				50	43	190	19	2				
珪 藻 類 (小 計)	4840	1980	610	210	10	20	130	4630	1480	110	1260	6130
<i>Asterionella</i> (細)	580	1900	10	10		10		4300	1100	90	620	2500
<i>Attheya</i> (細)							40	20				
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	3200										510	3100
<i>Cyclotella group</i> (細)	740	80			10	10	80	30	10	10	120	410
<i>Fragilaria</i> (細)			600	190				280	370			
<i>Gomphonema</i> (細)	10											
<i>Navicula</i> (細)	50			10								
<i>Nitzschia</i> (細)	10											10
<i>Rhizosolenia</i> (細)							10				10	
<i>Synedra</i> (細)	250									10		110
緑 藻 類 (小 計)		10	30	30	140	270	380	110				
<i>Chlamydomonas group</i> (細)			10		50		60					
<i>Coelastrum</i> (群)							20					
<i>Crucigenia</i> (群)							50					
<i>Dictyosphaerium</i> (群)			10									
<i>Elakatothrix</i> (細)					10							
<i>Eudorina</i> (群)					20	40						
<i>Gloeocystis</i> (群)						180						
<i>Golenkinia</i> (細)					10							
<i>Oocystis</i> (群)						10	30					
<i>Pediastrum</i> (群)							10					
<i>Scenedesmus</i> (群)		10			10		40	30				
<i>Sphaerocystis group</i> (群)								40				
<i>Staurastrum</i> (細)				30				10				
<i>Tetraedron</i> (細)					10							
その他			10		30	40	170	30				
クリプト藻類 (小 計)	110	30	70	30	100	720	70	140	170	60	100	180
<i>Chroomonas</i> (細)	60	10	70	20	100	630	10	40	30		10	30
<i>Cryptomonas</i> (細)	50	20		10		90	60	100	140	60	90	150
黄 金 藻 類 (小 計)		40		10	20	20		10		10		20
<i>Chromulina</i> (細)		20		10						10		10
<i>Mallomonas</i> (細)					20	10		10				
<i>Ochromonas</i> (細)		20				10						10
渦 鞭 藻 類 (小 計)						30	20					
<i>Peridinium</i> (細)						10	20					
その他						20						
ユーグレナ藻類 (小 計)					10	40					10	
<i>Trachelomonas</i> (細)					10	40					10	
そ の 他 の 生 物	30	30			20	10	10	20	40	10		20

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天 候 (当 日)				晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				
気 温 (℃)				13.2	16.6	20.9	23.5	32.0	32.0	21.7	14.6	11.7	1.3	1.1	2.5	32.0	1.1	15.9	
水 温 (℃)				9.4	16.5	17.5	20.4	21.4	17.2	18.2	14.0	9.1	3.5	2.2	4.5	21.4	2.2	12.8	
水	一 般 細菌 (個/mL)					890						360				890	360	625	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)					70						8.4				70	8.4	39	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005						<0.00005				<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					0.003			0.004			0.005			0.004	0.005	0.003	0.004	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.008	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	0.008	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.10	0.08	0.17	0.07	0.14	0.25	0.33	0.25	0.16	0.25	0.22	0.36	0.36	0.07	0.20	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)					0.06			0.07			0.11			0.09	0.11	0.06	0.08	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002				<0.0002			
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	ベ ン ゼ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002						<0.002				<0.002			
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001						<0.001				<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)					0.08			0.09			0.02			0.02	0.09	0.02	0.05	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					0.17			0.32			0.07			0.07	0.32	0.07	0.16	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)					7.7			8.7			10.1			8.1	10.1	7.7	8.6	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)					0.020			0.047			0.008			0.011	0.047	0.008	0.022	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			17.6	9.7	11.7	11.3	10.9	12.0	19.9	16.4	13.0	22.2	23.1	24.8	24.8	9.7	16.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)					30.8			32.2			31.5			34.1	34.1	30.8	32.2	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					96						99				99	96	98	
目	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.02						<0.02				<0.02			
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005			
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005						<0.0005				<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.6	1.4	1.7	1.3	1.2	1.0	1.1	1.8	1.0	1.4	
	p H 値			7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.8	8.0	8.1	8.1	7.7	7.9	7.7	8.1	7.5	7.8	
	臭 気		(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
			(TON)	<2	2	2	2	2	<2	<2	2	2	2	2	2	2	<2	<2	
	色 度 (度)			3	6	7	5	7	7	7	7	5	3	3	3	7	3	5	
濁 度 (度)			1.8	5.9	3.7	3.4	5.5	5.5	2.6	1.7	0.6	0.8	0.8	1.3	5.9	0.6	2.8		
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)					<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
そ	カ ル シ ウ ム (mg/L)					9.2			9.6			9.5			10.7	10.7	9.2	9.8	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)					1.9			2.0			1.9			1.8	2.0	1.8	1.9	
	カ リ ウ ム (mg/L)					1.2			1.3			1.3			0.9	1.3	0.9	1.2	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			5.9	4.2	4.7	4.2	4.4	4.8	6.6	5.3	4.7	5.4	6.4	6.4	6.6	4.2	5.2	
	生 物 総 数 (N/mL)			920	1220	200	150	90	40	70	200	130	290	280	550	1220	40	345	
	溶 存 酸 素 (mg/L)			11.7	9.9	9.8	9.1	8.7	9.1	9.7	10.8	12.0	14.1	14.2	13.7	14.2	8.7	11.1	
	B O D (mg/L)			1.0	1.1	0.7	1.0	0.9	0.9	0.6	1.0	0.6	0.4	0.6	0.8	1.1	0.4	0.8	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			135	102	110	115	114	123	154	137	123	155	166	158	166	102	133	
	総 窒 素 (mg/L)			0.29	0.33	0.42	0.29	0.43	0.57	0.54	0.44	0.28	0.38	0.34	0.45	0.57	0.28	0.40	
目	総 リ ン (mg/L)			0.013	0.029	0.026	0.025	0.028	0.029	0.023	0.021	0.012	0.016	0.015	0.014	0.029	0.012	0.021	
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)			<0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	<0.02	0.03	0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.03	

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	920	1220	200	150	90	40	70	200	130	290	280	550
珪藻類 (小計)	880	1190	190	120	70	30	70	180	120	280	280	530
<i>Asterionella</i> (細)	30	530	30	20				140	10			40
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	260	20										160
<i>Cocconeis</i> (細)	20	30	20	10	10		10	20				
<i>Cyclotella group</i> (細)	150	150			10						10	10
<i>Cymbella</i> (細)	10						10				10	10
<i>Diatoma</i> (細)	30											
<i>Fragilaria</i> (細)		120	20									
<i>Gomphonema</i> (細)	10	10			10	10					10	10
<i>Melosira</i> (糸100)		10	10									
<i>Navicula</i> (細)	270	170	80	60	20		40	20	80	220	220	220
<i>Nitzschia</i> (細)	30	90	10	10	10	10	10		10	20	10	30
<i>Rhoicosphenia</i> (細)		30	10	10					10	20	10	10
<i>Synedra</i> (細)	70	10	10			10				20	10	40
その他		20		10	10				10			
緑藻類 (小計)	40	10	10	20	10	10		10				
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	30											
<i>Chlamydomonas group</i> (細)	10				10							
<i>Dictyosphaerium</i> (群)			10									
<i>Gloeocystis</i> (群)						10						
<i>Scenedesmus</i> (群)								10				
<i>Staurastrum</i> (細)				20								
その他		10										
クリプト藻類 (小計)								10				
<i>Cryptomonas</i> (細)								10				
渦鞭藻類 (小計)									10	10		
<i>Peridinium</i> (細)										10		
その他									10			
そ の 他 の 生 物		20		10	10							20

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天	候	(	前	日	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天	候	(	当	日	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
気	温	(℃)		13.2	16.6	20.9	23.5	32.0	32.0	21.7	14.6	11.7	1.3	1.1	2.5	32.0	1.1	15.9	
水	温	(℃)		8.4	14.6	16.2	19.5	22.1	22.6	16.6	13.0	7.6	3.0	2.0	4.4	22.6	2.0	12.5	
水	一	般	細菌	(個/mL)			670					360				670	360	515	
	大	腸	菌	MPN/100mL			69					81				81	69	75	
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003			
	水銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005						<0.00005				<0.00005			
	セレン及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)				0.002			0.002			0.003			0.001	0.003	0.001	0.002	
	六価クロム化合物	(mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	0.25	0.20	0.21	0.22	0.23	0.33	0.37	0.27	0.17	0.13	0.24	0.37	0.13	0.23		
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)				0.03			0.04			0.08			0.03	0.08	0.03	0.04	
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002						<0.0002				<0.0002			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
基	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	クロロ酢酸	(mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002			
	クロロホルム	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ジクロロ酢酸	(mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002			
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	臭素酸	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	総トリハロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	トリクロロ酢酸	(mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002			
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	ブロモホルム	(mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
準	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)				0.15			0.08			0.01			0.04	0.15	0.01	0.07	
	鉄及びその化合物	(mg/L)				0.15			0.12			0.04			0.04	0.15	0.04	0.09	
	銅及びその化合物	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)				4.9			6.5			9.3			4.5	9.3	4.5	6.3	
	マンガン及びその化合物	(mg/L)				0.015			0.009			0.004			0.003	0.015	0.003	0.008	
	塩化物イオン	(mg/L)	6.4	9.5	5.2	9.9	8.1	5.9	7.0	8.8	10.7	9.9	10.1	6.9	10.7	5.2	8.2		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)				27.2			33.6			41.0			23.4	41.0	23.4	31.3	
	蒸発残留物	(mg/L)				78						109				109	78	94	
目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02						<0.02				<0.02			
	非イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.0005						<0.0005				<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	1.0	1.3	1.4	1.4	1.4	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	1.4	0.7	1.0		
	pH	値	8.0	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8	8.0	7.5	7.8		
	臭	気(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				
		(TON)	<2	2	3	<2	2	<2	<2	2	2	2	<2	2	3	<2	<2		
	色	度(度)	2	6	5	4	5	5	3	3	3	2	2	3	6	2	4		
	濁	度(度)	0.7	5.2	2.6	2.8	2.4	2.1	1.1	1.3	0.5	0.6	0.6	1.4	5.2	0.5	1.8		
水質汚濁防止法所定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物	(mg/L)				<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
その他項目	カルシウム	(mg/L)				8.4			10.5			12.8			7.4	12.8	7.4	9.8	
	マグネシウム	(mg/L)				1.5			1.8			2.2			1.2	2.2	1.2	1.7	
	カリウム	(mg/L)				0.7			1.0			0.9			0.5	1.0	0.5	0.8	
	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫酸イオン	(mg/L)	18.5	20.8	14.4	16.8	16.0	16.4	18.7	19.7	19.3	17.6	18.5	15.3	20.8	14.4	17.7		
	生物総数	(N/mL)	320	230	120	80	50	50	50	90	90	90	190	250	380	380	50	158	
	溶存酸素	(mg/L)	11.9	10.1	9.6	9.1	8.7	8.2	9.7	11.1	12.5	14.3	14.6	14.0	14.6	8.2	11.2		
	BOD	(mg/L)	0.8	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.8	0.3	0.6		
	電気伝導率	(μS/cm)	107	134	92	138	127	112	122	134	143	129	138	101	143	92	123		
	総窒素	(mg/L)	0.23	0.48	0.36	0.40	0.38	0.40	0.45	0.48	0.33	0.23	0.21	0.29	0.48	0.21	0.35		
項目	総リ	(mg/L)	0.008	0.032	0.016	0.028	0.027	0.023	0.029	0.037	0.025	0.016	0.014	0.012	0.037	0.008	0.022		
	リン酸イオン	(mg/L)	<0.02	0.05	0.03	0.06	0.06	0.04	0.07	0.08	0.07	0.03	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04		

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	320	230	120	80	50	50	50	90	90	190	250	380
珪 藻 類 (小 計)	320	230	110	80	40	50	50	90	90	180	250	360
<i>Achnanthes</i> (細)		20		10					10	10		
<i>Cocconeis</i> (細)	10	10	20	20	10				10	10		
<i>Cyclotella group</i> (細)									10			
<i>Cymbella</i> (細)	120	30	20									20
<i>Diatoma</i> (細)	10		10									
<i>Gomphonema</i> (細)	20	30		30		10	10	10	30	10	20	10
<i>Meridion</i> (細)												10
<i>Navicula</i> (細)	130	120	50		20	10	30	80	30	110	230	290
<i>Nitzschia</i> (細)	30	10		20						20		10
<i>Rhoicosphenia</i> (細)		10				10				20		
<i>Synedra</i> (細)			10		10	10	10					10
その他						10						10
そ の 他 の 生 物			10		10					10		20

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

令和6年度		七北田取水														最高	最低	平均
採水月日		4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3					
天候（前日）		曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴					
天候（当日）		晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇					
気温（℃）		14.2	17.6	19.7	22.9	32.9	29.3	24.8	14.2	10.2	1.3	0.5	2.1	32.9	0.5	15.8		
水温（℃）		8.3	16.1	15.8	19.7	21.7	20.3	17.0	13.5	8.4	3.3	2.2	4.5	21.7	2.2	12.6		
水質	一般細菌（個/mL）			780						290				780	290	535		
	大腸菌（MPN/100mL）			53.0						28.0				53	28	40		
	カドミウム及びその化合物（mg/L）			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003				
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005						<0.00005				<0.00005				
	セレン及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物（mg/L）			0.002			0.003			0.005			0.002	0.005	0.002	0.003		
	六価クロム化合物（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002				
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001						<0.001				<0.001				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.14	0.14	0.20	0.13	0.18	0.24	0.34	0.31	0.20	0.21	0.19	0.29	0.34	0.13	0.21		
	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.05	<0.05	0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）			0.04			0.06			0.10			0.05	0.10	0.04	0.06		
	基準値	四塩化炭素（mg/L）			<0.0002						<0.0002				<0.0002			
1,4-ジオキサン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
ジクロロメタン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
テトラクロロエチレン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
トリクロロエチレン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
ベンゼン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
塩素酸（mg/L）		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
クロロ酢酸（mg/L）				<0.002						<0.002				<0.002				
クロロホルム（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
ジクロロ酢酸（mg/L）				<0.002						<0.002				<0.002				
ジブロモクロロメタン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
臭素酸（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
総トリハロメタン（mg/L）				<0.001						<0.001				<0.001				
項目	トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.002						<0.002				<0.002				
	ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.001						<0.001				<0.001				
	ブロモホルム（mg/L）			<0.001						<0.001				<0.001				
	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005				
	亜鉛及びその化合物（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）			0.11			0.10			0.01			0.03	0.11	0.01	0.06		
	鉄及びその化合物（mg/L）			0.14			0.22			0.05			0.05	0.22	0.05	0.12		
	銅及びその化合物（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）			6.2			7.7			10.0			6.1	10.0	6.1	7.5		
	マンガン及びその化合物（mg/L）			0.014			0.027			0.006			0.007	0.027	0.006	0.014		
	塩化物イオン（mg/L）	10.6	10.2	8.1	11.4	10.4	9.0	10.6	13.2	13.0	18.2	18.0	14.4	18.2	8.1	12.3		
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）			28.3			33.0			35.0			28.2	35.0	28.2	31.1		
	蒸発残留物（mg/L）			88						102				102	88	95		
	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02						<0.02				<0.02				
シェオスミン（μg/L）	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001			
2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005					
フェノール類（mg/L）			<0.0005						<0.0005				<0.0005					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.9	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.7	0.9	1.2			
pH値		7.9	7.8	7.8	7.7	8.0	7.7	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1	7.7	7.9		
臭気	（種類） （TON）	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭					
		<2	2	2	<2	2	2	2	2	2	2	2	2	<2	<2			
	色度（度）	2	9	6	5	6	6	4	5	4	2	2	3	9	2	4		
濁度（度）	1.0	7.8	3.1	3.3	3.8	3.8	1.4	1.3	0.5	0.7	0.6	1.5	7.8	0.5	2.4			

令和6年度		七北田取水															
採水月日		4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類		0.08	0.10	0.03	0								0.10	0	0.05	
	遊離炭酸 (mg/L)			1.6						1.3				1.6	1.3	1.4	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001				
その他の項目	カルシウム (mg/L)			8.7			10.1			10.7			8.8	10.7	8.7	9.6	
	マグネシウム (mg/L)			1.6			1.9			2.0			1.5	2.0	1.5	1.8	
	カリウム (mg/L)			0.9			1.1			1.2			0.7	1.2	0.7	1.0	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫酸イオン (mg/L)	14.4	8.7	10.8	8.3	8.8	10.5	15.4	13.1	9.2	11.6	12.1	11.8	15.4	8.3	11.2	
	生物総数 (N/mL)	600	700	120	170	100	50	40	190	90	160	300	730	730	40	271	
	溶存酸素量 (mg/L)	12.0	10.0	9.9	9.0	8.9	8.6	9.5	11.0	12.3	14.4	14.6	13.8	14.6	8.6	11.2	
	BOD (mg/L)	0.9	1.1	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.7	1.1	0.3	0.7	
	電気伝導率 (μS/cm)	119	113	102	126	122	119	131	138	134	148	158	120	158	102	128	
	総窒素 (mg/L)	0.25	0.46	0.38	0.33	0.41	0.46	0.48	0.45	0.30	0.31	0.29	0.36	0.48	0.25	0.37	
	総リン (mg/L)	0.009	0.035	0.019	0.026	0.028	0.025	0.026	0.027	0.016	0.016	0.013	0.013	0.035	0.009	0.021	
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.06	<0.02	0.04	
COD (mg/L)	0.8	3.2	2.2	2.3	2.8	2.4	1.3	2.0	2.2	2.1	1.2	1.5	3.2	0.8	2.0		
その他の項目	酸度 (mg/L)			1.8						1.5				1.8	1.5	1.6	
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.054										0.054	0.054	0.054	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001										<0.001			
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			0.009										0.009	0.009	0.009	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			<0.001										<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.063										0.063	0.063	0.063	
	モノクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002										<0.002			
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)			0.036										0.036	0.036	0.036	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)			0.061										0.061	0.061	0.061	
	浮遊物質 (mg/L)	1	6	2	4	4	4	2	<1	<1	<1	<1	2	6	<1	2	

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度

七 北 田 取 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	600	700	120	170	100	50	40	190	90	160	300	730
珪藻類 (小計)	600	690	120	160	80	50	40	170	80	160	290	690
<i>Asterionella</i> (細)	30	370	10					110				90
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	140	10		10							10	150
<i>Cocconeis</i> (細)			20	10		20						
<i>Cyclotella group</i> (細)	50	80		10	10							
<i>Cymbella</i> (細)	70	10					10				10	
<i>Fragilaria</i> (細)				60								
<i>Gomphonema</i> (細)	10	10	10						10		20	40
<i>Navicula</i> (細)	180	160	50	60	40	10	30	50	50	110	200	390
<i>Nitzschia</i> (細)	100	40	20		20					50	20	10
<i>Rhoicosphenia</i> (細)	20	10	10			10		10	10			10
<i>Synedra</i> (細)					10						30	
その他				10		10			10			
緑藻類 (小計)				10	10			20				
<i>Scenedesmus</i> (群)								20				
<i>Staurastrum</i> (細)				10								
その他					10							
そ の 他 の 生 物		10			10				10		10	40

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

七北田ダム総窒素・総リン測定結果

令和6年度

(単位：mg/L)

	総 窒 素	総 リ ン
	表 層 水	表 層 水
R6.4.2	0.22	0.012
R6.5.7	0.12	0.011
R6.6.4	0.20	0.007
R6.7.1	0.17	0.010
R6.8.1	0.30	0.013
R6.9.2	0.80	0.025
R6.10.1	0.90	0.026
R6.11.5	0.46	0.016
R6.12.3	0.35	0.014
R7.1.9	0.42	0.024
R7.2.3	0.37	0.017
R7.3.3	0.29	0.020
最 高	0.90	0.026
最 低	0.12	0.007
平 均	0.38	0.016

5. 宮床ダム水系定期水質試験

令和6年度

宮 床 ダ ム 流 入 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)	12.4	16.6	17.2	21.9	25.0	28.3	21.6	14.6	8.5	1.5	-0.5	0.9	28.3	-0.5	14.0
水 温 (℃)	8.4	14.9	13.9	19.3	20.7	21.7	16.5	12.1	5.9	1.9	1.1	4.0	21.7	1.1	11.7
一 般 細菌 (個/mL)			270						360				360	270	315
大 腸 菌 (MPN/100mL)			62						52				62	52	34
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005						<0.00005				<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.001			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001
六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.40	0.43	0.58	0.34	0.39	0.45	0.43	0.27	0.10	0.42	0.38	0.69	0.69	0.10	0.41
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.06			0.06			0.15			0.04	0.15	0.04	0.08
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002						<0.002				<0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.07			0.04			0.01			0.03	0.07	0.01	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.06			0.06			0.02			0.03	0.06	0.02	0.04
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			8.6			9.2			19.5			6.9	19.5	6.9	11.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.008			0.007			0.005			0.003	0.008	0.003	0.006
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.6	20.1	11.9	20.5	17.9	11.4	13.4	23.1	30.1	24.0	25.4	11.8	30.1	11.4	18.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			20.3			20.9			41.1			16.1	41.1	16.1	24.6
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			91						145				145	91	118
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02						<0.02				<0.02		
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005						<0.0005				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.4	1.7	2.2	3.1	2.3	1.9	1.3	1.8	1.5	1.7	1.4	1.4	3.1	1.3	1.8
p H 値	8.2	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.9	8.0	8.1	7.6	7.8	7.8	8.2	7.5	7.8
臭 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
(TON)	2	2	2	<2	2	2	2	2	2	2	<2	2	2	<2	<2
色 (度)	6	10	11	15	12	10	7	10	8	7	6	6	15	6	9
濁 度 (度)	0.6	1.3	1.2	0.9	0.7	1.0	0.6	0.4	0.4	<0.1	0.3	0.6	1.3	<0.1	0.7
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
カ ル シ ウ ム (mg/L)			6.8			6.9			14.0			5.3	14.0	5.3	8.2
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			0.8			0.9			1.5			0.7	1.5	0.7	1.0
カ リ ウ ム (mg/L)			0.9			1.2			1.2			0.6	1.2	0.6	1.0
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	4.1	5.4	3.7	5.0	4.3	3.4	3.9	4.8	5.9	5.0	5.4	4.0	5.9	3.4	4.6
溶 存 酸 素 (mg/L)	12.0	9.9	10.3	9.1	8.5	8.3	9.3	10.8	12.9	14.1	14.4	13.5	14.4	8.3	11.1
B O D (mg/L)	0.8	1.3	0.5	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	<0.1	0.6	1.3	<0.1	0.6
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	98	162	93	165	135	99	118	166	174	159	169	92	174	92	136
総 窒 素 (mg/L)	0.55	0.61	0.77	0.56	0.53	0.61	0.54	0.38	0.20	0.50	0.47	0.74	0.77	0.20	0.54
総 リ ン (mg/L)	0.008	0.046	0.018	0.054	0.037	0.020	0.025	0.022	0.012	0.017	0.014	0.012	0.054	0.008	0.024
リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	<0.02	0.11	0.05	0.14	0.09	0.04	0.06	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.14	<0.02	0.05

宮 床 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日			4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)			曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)			晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
気 温 (℃)			13.2	16.9	18.5	21.8	28.4	30.3	20.8	14.3	10.3	0.0	-0.6	2.4	30.3	-0.6	14.7
水 温 (℃)			10.9	19.7	18.8	24.8	27.5	29.0	22.7	16.7	10.4	5.1	2.5	4.2	29.0	2.5	16.0
水	一 般 細菌 (個/mL)				690						640				690	640	665
	大 腸 菌 (MPN/100mL)				100						6.3				100	6.3	53
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005						<0.00005				<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)				0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.015	<0.004	<0.004	0.005	0.004	<0.004	0.015	<0.004	<0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.39	0.09	0.12	<0.04	<0.04	0.08	0.29	0.31	0.24	0.24	0.26	0.30	0.39	<0.04	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)				0.04			0.05			0.11			0.04	0.11	0.04	0.06
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002						<0.0002				<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
基	塩 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)				<0.002						<0.002				<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005					<0.005					<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				0.07			0.02			0.03			0.02	0.07	0.02	0.04
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				0.18			0.12			0.10			0.09	0.18	0.09	0.12
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)				10.9			11.3			9.9			9.1	11.3	9.1	10.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)				0.042			0.014			0.092			0.057	0.092	0.014	0.051
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		13.5	12.9	13.6	16.2	13.7	12.5	9.7	10.1	11.7	13.7	13.7	15.5	16.2	9.7	13.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				28.1			29.6			28.1			25.7	29.6	25.7	27.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)				105						99				105	99	102
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02						<0.02				<0.02		
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)		0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.011	0.006	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.011	<0.001	0.003
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.009	0.240	0.014	0.002	0.004	0.002	0.001	<0.001	0.240	<0.001	0.023
	非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)				<0.0005						<0.0005				<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3.4	3.4	3.6	3.6	4.6	4.6	4.4	3.6	3.4	3.2	3.5	3.0	4.6	3.0	3.7
	p H 値		8.1	7.6	7.5	7.7	7.9	7.7	7.8	7.4	7.3	7.4	7.9	7.7	8.1	7.3	7.7
	臭 気 (種類)		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻かび臭	かび臭	藻かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
	臭 度 (TON)		2	2	3	2	3	10	10	2	4	2	5	4	10	2	4
	色 度 (度)		8	8	12	8	14	13	16	12	10	8	8	8	16	8	10
目	濁 度 (度)		3.2	3.9	5.7	2.7	4.3	3.2	2.4	2.1	2.9	3.0	2.7	3.0	5.7	2.1	3.3
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)				<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	カ ル シ ウ ム (mg/L)				9.1			9.7			9.1			8.3	9.7	8.3	9.0
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)				1.3			1.3			1.3			1.2	1.3	1.2	1.3
	カ リ ウ ム (mg/L)				1.5			1.8			1.8			1.4	1.8	1.4	1.6
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.09	0.06	<0.02	0.09	<0.02	<0.02
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)		4.9	4.9	4.8	4.5	4.5	4.1	3.8	5.3	3.9	4.0	4.2	5.1	5.3	3.8	4.5
	生 物 総 数 (N/mL)		2200	470	840	1254	1010	890	1020	296	310	390	840	2670	2670	296	1016
他	溶 存 酸 素 (mg/L)		11.8	9.7	9.7	9.0	9.0	8.2	9.1	8.6	9.2	10.6	12.3	13.6	13.6	8.2	10.1
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)		117	114	124	133	134	127	107	109	120	131	134	137	137	107	124
	総 窒 素 (mg/L)		0.68	0.41	0.54	0.31	0.47	0.44	0.69	0.58	0.56	0.61	0.60	0.55	0.69	0.31	0.54
	総 リ ン (mg/L)		0.011	0.019	0.019	0.012	0.018	0.018	0.021	0.016	0.013	0.016	0.012	0.011	0.021	0.011	0.016
	リン 酸 イ オ ン (mg/L)		<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
	ク ロ ロ フ ィ ル a (μg/L)		1.8	1.7	1.8	1.5	2.6	3.2	2.6	2.1	2.0	1.6	1.7	2.7	3.2	1.5	2.1
	C O D (mg/L)		3.9	4.8	4.8	4.6	6.2	6.6	5.1	5.1	4.7	4.4	4.8	3.8	6.6	3.8	4.9

宮 床 ダ ム 表 層 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	2200	470	840	1254	1010	890	1020	296	310	390	840	2670
藍 藻 類 (小 計)				14		300	230	6				
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)				14		300	230	6				
珪 藻 類 (小 計)	1630	170	540	790	220	180	380	100	260	210	730	2300
<i>Achnanthes</i> (細)		10	10			60		10	20		10	
<i>Asterionella</i> (細)	350							10	10		140	350
<i>Attheya</i> (細)				140	120	40						
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	430								10	50	330	870
<i>Cyclotella group</i> (細)	30	10	60	20		30	20	20	20	10	50	80
<i>Cymbella</i> (細)									50			10
<i>Navicula</i> (細)	40	40	20	130	60		10	30	100	40	30	
<i>Nitzschia</i> (細)			10							10	20	
<i>Pinnularia</i> (細)										10		20
<i>Rhizosolenia</i> (細)	190	70	420	30		10	300	10	20	60	10	70
<i>Synedra</i> (細)	590	40	20	460	40	40	50	20	30	30	140	900
<i>Tabellaria</i> (細)				10								
緑 藻 類 (小 計)	350		30	290	480	200	140	50	10	30	20	170
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	60						30	10		10	10	30
<i>Chlamydomonas group</i> (細)					10	10		20				
<i>Chodatella</i> (細)	50											20
<i>Closterium</i> (細)	170		30	100	20	10				20	10	100
<i>Cosmarium</i> (細)				10	10							
<i>Dictyosphaerium</i> (群)	10											
<i>Golenkinia</i> (細)	30						10					
<i>Micractinium</i> (群)	10			20		10						
<i>Scenedesmus</i> (群)				10		10	20	10				
<i>Staurastrum</i> (細)				130	300							
<i>Tetraedron</i> (細)					20	20	10					
<i>Tetrastrum</i> (群)	10											20
<i>Treubaria</i> (細)					10							
その他	10			20	110	140	70	10	10			
クリプト藻類 (小 計)	20	290	180	10	150	30	50	120	20	140	50	60
<i>Chroomonas</i> (細)	10	130	80		40	20	30	70	10	60	50	
<i>Cryptomonas</i> (細)	10	160	100	10	110	10	20	50	10	80		60
黄 金 藻 類 (小 計)	170		60	90	50		120		10		40	80
<i>Chromulina</i> (細)	130		40		10				10		20	60
<i>Dinobryon</i> (群)				50								
<i>Mallomonas</i> (細)	10		20		40		120				20	10
<i>Ochromonas</i> (細)				40								10
<i>Pseudokephyrion</i> (細)	30											
渦 鞭 藻 類 (小 計)				20	30	50	20					20
<i>Peridinium</i> (細)						30	20					
その他				20	30	20						20
ユーグレナ藻類 (小 計)	10				60	90	10					
<i>Trachelomonas</i> (細)	10				60	90	10					
ラフィド藻類 (小 計)									10			
<i>Gonyostomum</i> (細)									10			
そ の 他 の 生 物	20	10	30	40	20	40	70	20		10		40

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

宮 床 取 水

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨						曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	曇						曇	曇	曇			
気 温 (℃)	14.8	17.9	20.0	23.5						0.4	-0.7	2.3	23.5	-0.7	11.2
水 温 (℃)	7.8	7.5	9.1	12.2	取	取	取	取	取	6.0	4.7	5.6	12.2	4.7	7.6
一 般 細菌 (個/mL)			42										42		
大 腸 菌 (MPN/100mL)			1.0										1.0		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003									<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005									<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001		水	水	水	水	水			<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002									<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004	<0.004	<0.004	<0.004						0.005	0.005	<0.004	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001		停	停	停	停	停				<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.39	0.39	0.38	0.33						0.25	0.28	0.31	0.39	0.25	0.33
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.04									0.04	0.04	0.04	0.04
四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002		止	止	止	止	止				<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001										<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001										<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001										<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001										<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		の	の	の	の	の				<0.001		
ベンゼン (mg/L)			<0.001										<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002										<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001										<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002		た	た	た	た	た				<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001										<0.001		
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001										<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)			<0.001										<0.001		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002										<0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001		め	め	め	め	め				<0.001		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001										<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005										<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02									<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04									0.01	0.04	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.11		採	採	採	採	採			0.09	0.11	0.09	0.10
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02									<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			11.0									8.8	11.0	8.8	9.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.038									0.053	0.053	0.038	0.046
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15.0	15.0	14.7	13.7	水	水	水	水	水	13.7	14.0	15.5	15.5	13.7	14.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			30.0									25.2	30.0	25.2	27.6
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			101										101	101	101
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02										<0.02		
ジエオスミン (μg/L)			<0.001									0.002	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001		せ	せ	せ	せ	せ			<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005										<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005										<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3.1	2.6	2.4	3.0						3.2	3.4	3.1	3.4	2.4	3.0
p H 値	8.0	7.5	7.6	7.5						7.6	7.9	7.7	8.0	7.5	7.7
臭 気 (種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	す	す	す	す	す	藻臭	藻臭	藻臭			
(TON)	3	<2	3	2						2	3	5	5	<2	3
色 度 (度)	8	7	7	8						8	8	6	8	6	7
濁 度 (度)	3.8	2.3	4.1	5.0						2.9	2.4	4.2	5.0	2.3	3.5

令和6年度

宮

床

取

水

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
大規模浄水場原水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)					<0.0005									<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)					<0.0001									<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)					<0.001									<0.001	<0.001		
その他の項目	カルシウム (mg/L)					9.7		取	取	取	取	取			8.1	9.7	8.1	8.9
	マグネシウム (mg/L)					1.4		水	水	水	水	水			1.2	1.4	1.2	1.3
	カリウム (mg/L)					1.4		水	水	水	水	水			1.3	1.4	1.3	1.4
	アンモニア態窒素 (mg/L)			<0.02	0.02	0.03	<0.02	停	停	停	停	停	0.08	0.06	<0.02	0.08	<0.02	0.03
	硫酸イオン (mg/L)			5.0	5.2	5.0	4.5	止	止	止	止	止	4.0	4.3	5.1	5.2	4.0	4.7
	生物総数 (N/mL)			3430	428	320	1695	止	止	止	止	止	330	480	1950	3430	320	1233
	溶存酸素素 (mg/L)			11.9	9.9	9.1	7.7	の	の	の	の	の	11.6	12.4	13.2	13.2	7.7	10.8
	電気伝導率 (μS/cm)			127	129	129	123	た	た	た	た	た	130	134	138	138	123	130
	総窒素素 (mg/L)			0.71	0.64	0.62	0.66	め	め	め	め	め	0.60	0.58	0.54	0.71	0.54	0.62
	総リン (mg/L)			0.010	0.010	0.008	0.014	め	め	め	め	め	0.016	0.012	0.012	0.016	0.008	0.012
	リン酸イオン (mg/L)			<0.02	<0.02	0.02	<0.02	採	採	採	採	採	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.054		採	採	採	採	採				0.054		
	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.002		水	水	水	水	水				0.002		
	プロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.015		せ	せ	せ	せ	せ				0.015		
	プロモホルム生成能 (mg/L)					<0.001		す	す	す	す	す				<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.071		す	す	す	す	す				0.071		
	モノクロロ酢酸生成能 (mg/L)					<0.002										<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)					0.036										0.036		
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)					0.073										0.073		

6月：福岡浄水場原水に活性炭注入のため、消毒副生成物生成能は取水で実施した。

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3
生 物 総 数	3430	428	320	1695						330	480	1950
藍 藻 類 (小 計)		18		5								
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)		18		5								
珪 藻 類 (小 計)	3310	240	210	1170						200	390	1760
<i>Asterionella</i> (細)	1100	40	50	100						20	130	170
<i>Attheya</i> (細)				10	取	取	取	取	取			
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	830	70	10	110						130	210	750
<i>Cyclotella group</i> (細)	40	80	70	430	水	水	水	水	水	10	40	40
<i>Diatoma</i> (細)	60											
<i>Gomphonema</i> (細)												10
<i>Meridion</i> (細)			10		停	停	停	停	停			
<i>Navicula</i> (細)	80			10								10
<i>Nitzschia</i> (細)			10		止	止	止	止	止	10		10
<i>Rhizosolenia</i> (細)		10	30	330						20		30
<i>Synedra</i> (細)	1200	40	30	180						10	10	740
緑 藻 類 (小 計)	80	30	10	370	の	の	の	の	の	20	30	130
<i>Ankistrodesmus</i> (細)												30
<i>Chodatella</i> (細)		10	10		た	た	た	た	た			
<i>Closterium</i> (細)	80	10		300						10	30	100
<i>Golenkinia</i> (細)		10			め	め	め	め	め			
<i>Micractinium</i> (群)				20								
<i>Pediastrum</i> (群)				10								
<i>Scenedesmus</i> (群)					探	探	探	探	探	10		
<i>Staurastrum</i> (細)				20								
その他				20	水	水	水	水	水			
クリプト藻類 (小 計)	20	140	100	120						100	50	60
<i>Chroomonas</i> (細)		40	20							50		
<i>Cryptomonas</i> (細)	20	100	80	120	せ	せ	せ	せ	せ	50	50	60
黄 金 藻 類 (小 計)				20						10		
<i>Chromulina</i> (細)				20	す	す	す	す	す	10		
ユーグレナ藻類 (小 計)	10											
<i>Trachelomonas</i> (細)	10											
繊 毛 虫 類 (小 計)				10								
<i>Tintinnidium</i> (細)				10								
そ の 他 の 生 物	10							10				

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体

糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

宮床ダム総窒素・総リン測定結果

令和6年度

(単位：mg/L)

	総 窒 素	総 リ ン
	表 層 水	表 層 水
R6.4.2	0.68	0.011
R6.5.7	0.41	0.019
R6.6.4	0.54	0.019
R6.7.1	0.31	0.012
R6.8.1	0.47	0.018
R6.9.2	0.44	0.018
R6.10.1	0.69	0.021
R6.11.5	0.58	0.016
R6.12.3	0.56	0.013
R7.1.9	0.61	0.016
R7.2.3	0.60	0.012
R7.3.3	0.55	0.011
最 高	0.69	0.021
最 低	0.31	0.011
平 均	0.54	0.016

6. その他定期水質試験

採	水	月	日			6/18					12/16				最高	最低	平均
天	候	(	前	日	)						晴						
天	候	(	当	日	)						晴						
気	温	(℃)				20.4					2.1				20.4	2.1	11.2
水	温	(℃)				14.6					5.0				14.6	5.0	9.8
水	一	般	細	菌	(個/mL)						14				34	14	24
	大	腸	菌	(MPN/100mL)							1.0				16	1.0	8.5
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)				<0.0003					<0.0003				<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005					<0.00005				<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)				<0.004					<0.004				<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)				0.13					0.13				0.13	0.13	0.13
	フッ素及びその化合物	(mg/L)				0.11					0.08				0.11	0.08	0.10
質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)				<0.02					<0.02				<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002					<0.0002				<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	塩素酸	(mg/L)				<0.05					<0.05				<0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002		
基	クロロホルム	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	臭素酸	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)				<0.002					<0.002				<0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005					<0.005				<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)				<0.02					<0.02				<0.02		
準	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)				0.08					0.06				0.08	0.06	0.07
	鉄及びその化合物	(mg/L)				0.03					<0.02				0.03	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)				<0.02					<0.02				<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)				5.2					3.7				5.2	3.7	4.4
	マンガン及びその化合物	(mg/L)				0.004					0.005				0.005	0.004	0.004
	塩化物イオン	(mg/L)				3.1					3.4				3.4	3.1	3.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)				32.9					23.2				32.9	23.2	28.0
	蒸発残留物	(mg/L)				107					74				107	74	90
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02					<0.02				<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
項	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005					<0.005				<0.005		
	フェノール類	(mg/L)				<0.0005					<0.0005				<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)				0.6					0.7				0.7	0.6	0.6
	pH値					7.0					7.4				7.4	7.0	7.2
	臭(種類)					悪臭					無臭						
	臭(TON)					2									2		<2
	色(度)					<1					2				2	<1	1
	濁度(度)					<0.1					<0.1				<0.1		
	臭(種類)					悪臭					無臭						
目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)				<0.0005					<0.0005				<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)				<0.0001					<0.0001				<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0002					<0.0002				<0.0002		
	トルエン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	メチルテブチルエーテル	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.001					<0.001				<0.001		
	アルカリ度	(mg/L)				7.0					7.6				7.6	7.0	7.3
	カルシウム	(mg/L)				9.2					6.5				9.2	6.5	7.8
その 他 の 項 目	マグネシウム	(mg/L)				2.4					1.7				2.4	1.7	2.0
	カリウム	(mg/L)				0.3					0.2				0.3	0.2	0.2
	アンモニア態窒素	(mg/L)				<0.02					<0.02				<0.02		
	硫酸イオン	(mg/L)				38.8					25.6				38.8	25.6	32.2
	電気伝導率(μS/cm)					122					89				122	89	106

採 水 月 日		6/18	12/16	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	晴のち雨			
天 候 (当 日)		曇	晴			
気 温 (℃)		20.4	2.1	20.4	2.1	11.2
水 温 (℃)		13.3	7.4	13.3	7.4	10.4
水	一 般 細菌 (個/mL)	180	49	180	49	114
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	18	<1.0	18	<1.0	9.0
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.13	0.24	0.24	0.13	0.18
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン セ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.6	4.1	4.6	4.1	4.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0	3.4	3.4	3.0	3.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.5	17.7	18.5	17.7	18.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	54	51	54	51	52
項	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.8	0.8	0.3	0.6
	p H 値	7.6	7.0	7.6	7.0	7.3
	臭 (種類)	藻臭	藻臭			
	臭 (TON)	4	6	6	4	5
	色 (度)	<1	3	3	<1	2
目	濁 度 (度)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	22.6	19.6	22.6	19.6	21.1
そ の 他 の 項 目	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.4	6.1	6.4	6.1	6.2
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	カ リ ウ ム (mg/L)	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	5.7	5.2	5.7	5.2	5.4
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	68	66	68	66	67

7. 釜房ダム水源水質調査

釜房ダム水源水質調査

1. はじめに

釜房ダム（貯水量約 4500 万 m^3 ）では、ダム完成時よりかび臭が発生していたが、昭和 59 年度から間欠式空気揚水筒による曝気循環を実施し、その後しばらくはかび臭の発生は見られなかった。しかし、平成 8 年 12 月より再びかび臭の発生が確認され、平成 12 年度、14 年度、16 年度を除き、毎年かび臭が発生している。釜房ダム管理所では、間欠式空気揚水筒に替わり、平成 16 年度より常用散気式曝気循環装置・夏季強循環散気式曝気循環装置・深層曝気循環装置を稼働させている。

今年度においても昨年度までと同様に、かび臭原因生物であるシュードアナベナ、かび臭原因物質である 2-MIB、その他富栄養化の指標項目等について、流入河川及び取水塔付近（定期調査地点）において年間を通し調査を実施した。

2. 測定結果

定期的に行っている調査結果を以下に示した。

(1) 釜房ダム取水塔付近（表層水、中層水、下層水）における水質調査結果（月 2 回）

表-1～3 釜房ダム水質調査表

(2) 釜房ダム流入河川（前川、北川、太郎川）における水質調査結果（月 1 回）

表-4～6 釜房ダム流入河川水質調査表

3. シュードアナベナおよび 2-MIB 検出状況

春期（4 月～5 月）

シュードアナベナ最高値：110 系状体/mL（5 月 7 日 表層水）

2-MIB 濃度最高値：13ng/L（5 月 7 日 表層水、中層水、下層水）

夏期（6 月～8 月）

シュードアナベナ最高値：14 系状体/mL（8 月 22 日 中層水）

2-MIB 濃度最高値：4ng/L（6 月 4 日 下層水）

秋期（9 月～11 月）

シュードアナベナ最高値：90 系状体/mL（11 月 5 日 表層水）

2-MIB 濃度最高値：3ng/L（11 月 20 日ほか 表層水、中層水、下層水）

冬期（12 月～3 月）

シュードアナベナ最高値：220 系状体/mL（12 月 18 日 表層水）

2-MIB 濃度最高値：3ng/L（1 月 9 日ほか 表層水、中層水、下層水）

4. まとめ

令和 6 年度は冬季にシュードアナベナの増殖が見られ、12 月 18 日にはダム表層水で 220、中層水で 160、下層水で 110 系状体/mL に達した。年間の 2-MIB 濃度最高値は、5 月 7 日のダム表層水、中層水、下層水で 13ng/L であった。臭気の種類は年間を通して藻臭が多いが、表層水では 5 月に藻かび臭、6 月にかび臭が発生した。

釜房ダムに流入する 3 河川では、シュードアナベナは 4 月から 10 月にかけて検出される月もあったが、主に冬期間である 11 月から 3 月にかけては検出されなかった。また、2-MIB 濃度は 9 月、11 月を除き年間を通して 1ng/L 未満であった。

表-1 令和6年度 釜房ダム表層水水質調査表

項目 月日	水位 EL(m)	臭 気		水温 (℃)	pH値	DO (mg/L)	COD (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	2-MIB (総量) (ng/L)	シュードアナヘナ (系状体/mL)
		(種類)	(TON)										
4月2日	149	藻臭	25	8.0	7.8	12.8	2.6			0.38	0.011	2	21
4月18日	149	藻臭	12	11.7	7.6							10	35
5月7日	149	藻かび臭	12	16.0	7.6	11.0	2.7			0.25	0.013	13	110
5月22日	148	藻臭	12	16.9	7.2							11	2
6月4日	148	かび臭	8	18.0	7.2	8.9	2.4	0.10	0.025	0.40	0.015	6	0
6月19日	146	藻臭	12	22.3	7.4							3	3
7月1日	145	藻臭	8	22.9	7.4	8.6	2.4			0.45	0.019	2	3
7月18日	144	藻臭	6	24.6	7.4							2	0
8月1日	144	藻臭	10	26.3	7.4	7.8	3.1			0.40	0.018	2	2
8月22日	143	藻臭	3	27.1	7.8							1	5
9月2日	142	藻臭	3	27.5	7.5	8.2	3.4	0.11	0.036	0.37	0.019	2	6
9月12日	142	藻臭	8	27.7	7.5							1	0
10月1日	144	藻臭	6	24.6	7.3	8.8	3.1			0.61	0.020	1	0
10月17日	144	藻臭	8	19.9	7.8							1	15
11月5日	144	藻臭	20	16.7	7.6	9.5	2.8			0.52	0.019	3	90
11月20日	143	藻臭	12	12.5	7.4							3	62
12月3日	142	藻臭	12	10.4	7.5	10.5	2.9	0.13	0.038	0.50	0.022	3	110
12月18日	142	藻臭	10	7.8	7.1							2	220
1月9日	141	藻臭	12	3.8	7.6	12.4	1.9			0.40	0.018	3	120
1月22日	141	藻臭	20	2.4	7.6							3	27
2月3日	142	藻臭	16	2.0	7.4	13.1	2.1			0.35	0.012	3	14
2月20日	142	藻臭	20	3.0	7.7							3	17
3月3日	143	藻臭	20	4.6	7.6	13.5	2.5	0.10	0.023	0.36	0.017	3	11
3月27日	147	藻臭	12	8.6	7.8							3	17

※系状体は100μmを一単位とする

表-2 令和6年度 釜房ダム中層水水質調査表

項目 月日	臭 気		水温 (℃)	pH値	DO (mg/L)	COD (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	2-MIB (総量) (ng/L)	シュードアナバナ (糸状体/mL)
	(種類)	(TON)										
4月2日	藻臭	12	7.6	7.7	12.6	2.8			0.38	0.013	2	36
4月18日	藻臭	12	10.6	7.5							9	38
5月7日	藻臭	8	14.7	7.5	10.8	2.6			0.27	0.015	13	66
5月22日	藻臭	8	16.0	7.2							11	0
6月4日	藻臭	8	17.8	7.2	9.0	2.6	0.12	0.030	0.46	0.018	6	2
6月19日	藻臭	16	21.4	7.3							2	0
7月1日	藻臭	4	22.3	7.2	7.9	2.4			0.48	0.018	2	5
7月18日	藻臭	4	24.0	7.2							2	0
8月1日	藻臭	8	24.8	7.3	8.1	3.2			0.45	0.018	2	2
8月22日	藻臭	4	26.7	7.4							1	14
9月2日	藻臭	4	26.8	7.6	7.4	3.7	0.13	0.051	0.45	0.024	2	5
9月12日	藻臭	8	26.3	7.2							1	0
10月1日	藻臭	6	20.1	7.3	8.8	3.1			0.66	0.022	1未満	0
10月17日	藻臭	16	18.4	7.4							1未満	6
11月5日	藻臭	12	16.4	7.4	8.9	2.6			0.58	0.020	2	66
11月20日	藻臭	12	12.2	7.4							3	71
12月3日	藻臭	12	10.6	7.7	10.7	2.9	0.13	0.038	0.52	0.024	3	99
12月18日	藻臭	10	7.6	7.0							3	160
1月9日	藻臭	10	3.5	7.4	12.4	1.9			0.42	0.020	3	130
1月22日	藻臭	20	3.1	7.6							3	36
2月3日	藻臭	16	3.5	7.5	12.8	2.3			0.37	0.015	3	5
2月20日	藻臭	16	3.5	7.7							3	8
3月3日	藻臭	20	4.5	7.6	13.1	2.5	0.11	0.024	0.38	0.017	3	38
3月27日	藻臭	12	8.5	7.6							3	20

※糸状体は100μmを一単位とする

表-3 令和6年度 釜房ダム下層水水質調査表

項目 月日	臭 気		水温 (℃)	pH値	DO (mg/L)	COD (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	2-MIB (総量) (ng/L)	シュドアナバネ (糸状体/mL)
	(種類)	(TON)										
4月2日	藻臭	8	7.2	7.7	12.4	2.6			0.38	0.011	2	8
4月18日	藻臭	8	8.9	7.4							5	21
5月7日	藻臭	6	13.7	7.2	10.2	2.6			0.34	0.019	13	36
5月22日	藻臭	6	15.5	7.1							11	0
6月4日	藻臭	6	16.5	7.1	9.4	3.3	0.21	0.053	0.56	0.026	4	2
6月19日	藻臭	10	20.2	7.1							2	0
7月1日	藻臭	2	21.7	7.1	6.9	2.3			0.51	0.022	2	0
7月18日	藻臭	6	23.9	7.1							2	0
8月1日	藻臭	6	23.6	7.1	8.4	3.1			0.59	0.027	2	0
8月22日	藻臭	2	26.3	7.1							1	2
9月2日	藻臭	4	26.1	7.1	6.2	3.6	0.21	0.089	0.55	0.026	2	3
9月12日	藻臭	6	26.1	7.2							1	0
10月1日	藻臭	6	19.0	7.1	7.9	2.6			0.38	0.011	1未満	0
10月17日	藻臭	16	18.1	7.3							1	0
11月5日	藻臭	16	15.6	7.3	8.6	2.6			0.34	0.019	3	27
11月20日	藻臭	8	12.2	7.4							3	50
12月3日	藻臭	4	10.3	7.4	9.4	3.3	0.21	0.053	0.56	0.026	2	66
12月18日	藻臭	10	7.5	7.0							2	110
1月9日	藻臭	8	3.5	7.6	12.9	2.3			0.51	0.022	3	160
1月22日	藻臭	16	3.2	7.6							3	30
2月3日	藻臭	16	3.6	7.6	12.6	3.1			0.59	0.027	3	9
2月20日	藻臭	20	3.5	7.7							3	20
3月3日	藻臭	16	4.5	7.7	13.1	3.6	0.21	0.089	0.55	0.026	3	21
3月27日	藻臭	12	8.3	7.6							2	30

※糸状体は100μmを一単位とする

表-4 令和6年度 釜房ダム流入河川水質調査表（前川）

項目 月日	水温 (°C)	pH値	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	2-MIB（総量） (ng/L)	シュードアナバナ (糸状体/mL)
4月2日	9.5	7.4	11.7	1.0			0.42	0.010	1未満	0
5月7日	14.1	7.4	10.6	1.2			0.69	0.034	1未満	0
6月4日	14.4	7.5	10.1	0.7	0.09	0.005	0.53	0.036	1未満	2
7月1日	18.7	7.6	8.8	1.1			0.64	0.026	1未満	0
8月1日	22.2	7.6	9.0	1.1			0.51	0.025	1未満	3
9月2日	23.0	7.6	9.0	1.1	0.06	0.005	0.46	0.032	1未満	0
10月1日	18.8	7.5	9.2	0.9			0.54	0.020	1未満	6
11月5日	13.9	7.8	10.8	0.5			0.47	0.038	1未満	0
12月3日	8.7	7.5	11.9	0.6	0.03	0.002	0.36	0.034	1未満	0
1月9日	4.5	7.4	13.6	0.4			0.33	0.015	1未満	0
2月3日	2.8	7.2	13.1	0.8			0.32	0.012	1未満	0
3月3日	4.3	7.3	12.6	1.0	0.07	0.006	0.49	0.017	1未満	0

※糸状体は100μmを一単位とする

表-5 令和6年度 釜房ダム流入河川水質調査表（北川）

項目 月日	水温 (°C)	pH値	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	2-MIB（総量） (ng/L)	シュードアナバナ (糸状体/mL)
4月2日	9.0	7.6	12.1	1.0			0.25	0.020	1未満	2
5月7日	14.0	7.6	10.5	1.0			0.43	0.038	1未満	0
6月4日	13.5	7.4	10.3	0.7	0.04	0.003	0.34	0.046	1未満	6
7月1日	19.0	7.9	9.1	1.1			0.73	0.015	1未満	0
8月1日	23.1	8.0	8.5	1.0			0.43	0.029	1未満	3
9月2日	23.1	7.6	8.5	1.0	0.04	0.004	0.63	0.054	1	0
10月1日	17.2	7.5	9.3	0.7			0.49	0.040	1未満	0
11月5日	13.1	7.6	10.6	0.5			0.86	0.109	1	0
12月3日	7.7	7.4	11.9	0.4	0.02未満	0.002	0.47	0.054	1未満	0
1月9日	3.3	7.4	13.5	0.5			0.30	0.022	1未満	0
2月3日	1.7	7.0	13.0	0.5			0.27	0.016	1未満	0
3月3日	2.8	7.4	12.8	1.1	0.04	0.004	0.43	0.026	1未満	0

※糸状体は100μmを一単位とする

表-6 令和6年度 釜房ダム流入河川水質調査表（太郎川）

項目 月日	水温 (°C)	pH値	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	2-MIB（総量） (ng/L)	シュードアナヘナ (糸状体/mL)
4月2日	8.2	7.2	12.3	0.9			0.25	0.014	1未満	0
5月7日	13.3	7.6	10.6	0.7			0.21	0.020	1未満	0
6月4日	14.6	7.5	10.0	0.7	0.03	0.003	0.45	0.040	1未満	2
7月1日	18.3	7.7	8.9	1.0			0.25	0.019	1未満	0
8月1日	21.9	7.6	8.9	1.0			0.30	0.021	1未満	2
9月2日	23.8	7.7	8.5	1.0	0.04	0.005	0.26	0.016	1未満	0
10月1日	17.7	7.5	9.1	0.7			0.34	0.013	1未満	8
11月5日	12.9	7.7	10.7	0.5			0.20	0.010	1未満	0
12月3日	9.2	7.5	12.1	0.4	0.02未満	0.002	0.13	0.005	1未満	0
1月9日	2.9	7.7	13.5	0.6			0.24	0.008	1未満	0
2月3日	1.2	7.2	13.2	0.6			0.17	0.005未満	1未満	0
3月3日	2.7	7.7	12.8	0.8	0.04	0.003	0.37	0.010	1未満	0

※糸状体は100μmを一単位とする

8. 大倉ダム水源水質調査

大倉ダム海藻臭調査

1. はじめに

国見、中原浄水場等の水源である大倉ダムでは例年ウログレナ（黄金藻類）による海藻臭が発生しており、毎月の定期調査に加え、海藻臭が生じた場合等に臨時調査を行うこととし、臨時の調査地点についてはダム上流側に架かる大倉大橋、大倉発電所取水口（水深 0, 1, 2, 4, 6m）、ダム放流水の国見原水取水口である苦地の計 3 ヶ所としている。

2. 測定結果

表ー1 令和 6 年度 大倉ダム海藻臭調査結果 参照

3. 発生状況

令和 6 年度は大倉発電所取水口 0m において 11 月に海藻臭が発生したが、ウログレナは観測されなかった。

4. まとめ

令和 6 年度は 11 月に海藻臭が発生したが、ウログレナは観測されなかったため、臨時調査を実施しなかった。

表一 令和6年度 大倉ダム海藻臭調査結果

(1/2)

月 日	項 目	大倉 大橋	大倉発電所取水口（定期試験定点）					苦地 取水口
			0m	1m	2m	4m	6m	
4月3日	水温（℃）		7.1					
	pH値		7.5					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
5月1日	水温（℃）		16.5					
	pH値		7.2					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		4					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
6月3日	水温（℃）		18.0					
	pH値		8.2					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		3					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
7月2日	水温（℃）		23.6					
	pH値		7.8					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
8月5日	水温（℃）		28.6					
	pH値		8.1					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2未満					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
9月3日	水温（℃）		25.8					
	pH値		8.6					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		5					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
10月2日	水温（℃）		22.4					
	pH値		8.1					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
11月6日	水温（℃）		14.5					
	pH値		7.5					
	臭気（種類）		海藻臭					
	臭気強度		8					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
12月2日	水温（℃）		9.3					
	pH値		7.2					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
1月7日	水温（℃）		2.9					
	pH値		7.8					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2未満					
	ウログレナ（群体/mL）		0					

表－1 令和6年度 大倉ダム海藻臭調査結果

(2/2)

月 日	項 目	大倉 大橋	大倉発電所取水口（定期試験定点）					苦地 取水口
			0m	1m	2m	4m	6m	
2月5日	水温（℃）		1.3					
	pH値		7.9					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2					
	ウログレナ（群体/mL）		0					
3月4日	水温（℃）		3.1					
	pH値		7.7					
	臭気（種類）		藻臭					
	臭気強度		2					
	ウログレナ（群体/mL）		0					

Ⅲ 定期水質試験結果

1. 原水及び処理水の水質試験

令和6年度				茂				庭				原				水			
探 水 月 日				4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天 候 (当 日)				晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				
気 温 (℃)				14.4	17.7	17.0	22.5	26.7	33.7	23.8	16.7	8.2	2.3	3.6	1.3	33.7	1.3	15.7	
水 温 (℃)				8.0	13.7	16.9	21.7	24.4	26.8	20.4	16.4	10.5	3.9	2.1	3.5	26.8	2.1	14.0	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			64	46	200	82	210	2400	490	170	36	30	17	30	2400	17	315	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			<1.0	<1.0	14.0	<1.0	4.1	3.1	7.5	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	14	<1.0	2.5	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			0.004	<0.004	0.013	0.010	0.007	0.008	0.007	0.021	0.008	<0.004	<0.004	<0.004	0.021	<0.004	0.006	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.19	0.09	0.18	0.22	0.24	0.17	0.44	0.36	0.27	0.24	0.20	0.16	0.44	0.09	0.23	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペ ン ゼ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03	0.04	0.07	0.06	0.03	0.03	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.05	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.06	0.07	0.14	0.15	0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.09	0.12	0.15	0.06	0.11	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.7	6.8	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.6	6.6	8.0	9.6	10.0	10.0	6.0	7.2	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.008	0.019	0.035	0.032	0.027	0.035	0.025	0.045	0.033	0.030	0.020	0.024	0.045	0.008	0.028	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			11.3	8.6	8.0	8.1	7.3	7.3	6.2	7.2	7.6	12.3	14.7	17.2	17.2	6.2	9.6	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			24.1	23.9	23.1	25.3	26.5	28.0	24.6	27.6	28.8	28.6	31.4	31.0	31.4	23.1	26.9	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					71			83			81			93	93	71	82	
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			0.002	0.013	0.005	0.002	0.001	0.004	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.013	<0.001	0.004	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			1.3	1.1	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4	1.0	0.9	1.1	1.6	0.9	1.3	
	p H 値			7.8	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.6	7.8	7.0	7.2	
	臭	気	(種類)	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭				
			(TON)	16	12	10	4	4	4	4	12	8	8	16	12	16	4	9	
	色 度 (度)			3	3	5	5	7	8	6	3	4	4	3	2	8	2	4	
濁 度 (度)			3.8	3.5	5.8	4.8	3.0	1.3	3.8	4.2	4.3	4.3	4.1	7.5	7.5	1.3	4.2		

令和6年度		茂庭原水															
採水月日		4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類		0	0.03	0.03	0.02								0.03	0	0.02	
その他 の項目	遊離炭酸 (mg/L)			3.9						1.2				3.9	1.2	2.6	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	アルカリ度 (mg/L)	16.4	16.2	19.2	20.8	24.2	26.7	21.4	23.4	22.4	22.4	22.1	19.2	26.7	16.2	21.2	
	カルシウム (mg/L)	6.7	6.6	6.3	7.0	7.3	7.9	6.7	7.6	7.9	8.0	8.8	8.8	8.8	6.3	7.5	
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.2	2.1	2.3	2.2	2.3	1.8	2.0	
	カリウム (mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	1.1	0.6	0.9	
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	0.04	0.06	0.03	0.05	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	
その他 の項目	硫酸イオン (mg/L)	11.4	10.5	11.0	11.6	11.6	12.9	10.6	12.5	14.1	15.0	15.6	16.2	16.2	10.5	12.8	
	生物総数 (N/mL)	5375	2913	360	200	120	150	250	228	579	2189	6530	17102	17102	120	3000	
	溶存酸素素 (mg/L)	12.2	11.0	8.6	7.5	7.3	6.4	8.5	8.6	10.5	12.9	12.9	13.5	13.5	6.4	10.0	
	BOD (mg/L)	1.6	1.2	1.0	1.1	1.2	1.4	0.9	0.8	1.3	1.0	1.3	1.7	1.7	0.8	1.2	
	電気伝導率 (μS/cm)	107	92	96	102	104	107	92	104	107	127	133	137	137	92	109	
	総窒素素 (mg/L)	0.38	0.26	0.47	0.47	0.42	0.43	0.66	0.59	0.51	0.42	0.36	0.37	0.66	0.26	0.44	
	総リン (mg/L)	0.011	0.014	0.017	0.020	0.018	0.021	0.021	0.022	0.021	0.020	0.014	0.019	0.022	0.011	0.018	
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	
	COD (mg/L)	2.7	2.5	2.4	2.1	3.1	3.4	2.7	2.6	2.7	2.5	2.1	2.6	3.4	2.1	2.6	
	酸度 (mg/L)			4.4						1.4				4.4	1.4	2.9	
その他 の項目	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						21				21	16	18	
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.032	0.033	0.034	0.032	0.046	0.066	0.045	0.039	0.041	0.024	0.025	0.030	0.066	0.024	0.037	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.011	0.005	0.007	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.038	0.038	0.039	0.038	0.054	0.077	0.052	0.047	0.049	0.030	0.032	0.038	0.077	0.030	0.044	
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.015	0.016	0.023	0.019	0.025	0.042	0.025	0.020	0.020	0.013	0.013	0.014	0.042	0.013	0.020	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.026	0.037	0.047	0.040	0.070	0.130	0.054	0.048	0.045	0.024	0.021	0.021	0.130	0.021	0.047	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	1	2	8	1	1	1	2	2	2	2	2	5	8	1	2	
その他	紫外線吸光度 (E260)	0.136	0.151	0.190	0.190	0.261	0.302	0.247	0.190	0.173	0.124	0.116	0.101	0.302	0.101	0.182	
	浮遊物質 (mg/L)	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	5	5	2	3	

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度		茂庭沈でん水															
採水月日		4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天候（前日）		曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天候（当日）		晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雷	曇	曇				
気温（℃）		12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2	
水温（℃）		7.3	14.6	17.7	22.2	24.7	26.7	20.5	16.1	11.1	5.4	3.4	5.3	26.7	3.4	14.6	
水質	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.19	0.13	0.24	0.28	0.28	0.23	0.46	0.38	0.28	0.25	0.21	0.18	0.46	0.13	0.26	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
基準	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.09	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.03	0.05	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.9	6.3	7.1	6.9	7.1	6.5	6.6	7.6	7.3	8.2	10.0	10.3	10.3	6.3	7.6	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	0.009	0.001	0.003	
	塩化物イオン (mg/L)	13.7	10.7	10.2	10.8	10.6	10.5	9.8	10.9	10.9	14.2	16.5	19.5	19.5	9.8	12.4	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.0	20.4	24.1	26.1	28.1	27.5	24.3	28.5	29.5	28.6	31.4	30.6	31.4	20.4	26.8	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6	
	pH値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.5	7.4	7.2	7.5	7.0	7.2	
項目	臭気(種類)	藻臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭				
	色度(度)	<1	<1	1	<1	2	2	1	1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	
	濁度(度)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残留塩素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	アルカリ度 (mg/L)	13.7	14.8	16.0	18.0	19.9	22.5	18.0	19.4	19.2	19.1	20.3	18.6	22.5	13.7	18.3	
	カルシウム (mg/L)	6.4	5.7	6.5	7.3	7.8	7.7	6.6	7.8	8.2	8.0	8.8	8.8	8.8	5.7	7.5	
	マグネシウム (mg/L)	1.7	1.5	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	2.2	2.2	2.1	2.3	2.1	2.3	1.5	2.0	
その他項目	カリウム (mg/L)	0.6	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	1.1	0.6	0.9	
	硫酸イオン (mg/L)	12.7	11.2	11.7	12.3	12.8	14.0	11.8	13.6	15.0	15.6	16.1	16.8	16.8	11.2	13.6	
	生物総数 (N/mL)	27	22	20	10	12	21	2	16	47	13	107	94	107	2	33	
	電気伝導率 (μS/cm)	102	97	103	104	104	113	90	111	111	127	134	141	141	90	111	
	紫外線吸光度（E260）	0.043	0.032	0.059	0.070	0.102	0.098	0.075	0.067	0.070	0.051	0.045	0.041	0.102	0.032	0.063	

令和6年度

茂庭ろ過水

採水月日		4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天候（前日）		曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天候（当日）		晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
気温（℃）		12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2
水温（℃）		7.3	14.7	18.1	22.4	25.0	27.0	20.8	16.0	11.4	5.1	3.8	5.5	27.0	3.8	14.8
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.24	0.27	0.28	0.20	0.44	0.37	0.27	0.25	0.20	0.17	0.44	0.12	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.5	8.4	7.8	7.6	7.9	7.6	7.5	8.2	7.7	8.7	10.4	11.4	11.4	7.5	8.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	13.8	11.2	10.7	11.2	11.1	11.2	10.2	11.1	11.3	14.5	16.8	19.8	19.8	10.2	12.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	24.4	26.1	25.2	27.2	29.8	29.6	26.9	29.3	29.5	29.8	31.4	33.4	33.4	24.4	28.6
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
	pH値	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4	7.3	7.3	7.4	6.9	7.1
臭気(種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
色度(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.47	0.41	0.56	0.51	0.51	0.36	0.31	0.40	0.41	0.46	0.42	0.46	0.56	0.31	0.44
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.8	14.8	16.5	18.8	20.4	22.3	17.6	19.5	19.4	21.4	20.3	19.4	22.3	13.8	18.7
	カルシウム (mg/L)	6.8	7.3	6.8	7.6	8.3	8.4	7.3	8.1	8.2	8.3	8.8	9.6	9.6	6.8	8.0
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.9	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	1.8	2.1
	カリウム (mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.6	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.1	11.4	11.9	12.5	13.0	14.2	11.7	13.6	15.3	15.8	16.2	17.0	17.0	11.4	13.7
	生物総数 (N/mL)	0.8	1	1.5	1.6	0.6	0.8	0.1	1.1	8.1	2.8	6.8	7.1	8.1	0.1	2.7
	電気伝導率 (μS/cm)	110	99	103	108	110	115	97	111	114	131	137	144	144	97	115
	紫外線吸光度（E260）	0.035	0.027	0.046	0.054	0.076	0.065	0.061	0.054	0.051	0.035	0.038	0.035	0.076	0.027	0.048

採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天 候 (当 日)	晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
気 温 (℃)	12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2
水 温 (℃)	7.0	14.2	17.6	22.2	25.0	26.4	20.9	16.0	11.4	5.1	3.8	5.1	26.4	3.8	14.6
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.13	0.23	0.26	0.28	0.20	0.43	0.38	0.26	0.23	0.20	0.17	0.43	0.13	0.25
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	<0.05	0.11	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.4	8.0	8.2	8.0	8.1	7.9	7.6	8.7	7.8	8.4	9.8	10.7	10.7	7.6	8.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.6	10.5	10.7	11.6	11.5	11.4	10.3	11.5	11.4	14.0	15.9	18.3	18.3	10.3	12.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	25.6	27.4	29.0	31.6	33.5	32.9	28.7	33.7	32.0	30.6	31.5	33.3	33.7	25.6	30.8
シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6
p H 値	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.5
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.88	0.83	0.97	1.13	1.17	1.14	1.01	0.76	0.80	0.77	0.77	0.84	1.17	0.76	0.92
ア ル カ リ 度 (mg/L)	16.0	16.1	20.4	22.2	24.5	26.2	21.4	22.9	22.3	22.1	21.1	20.6	26.2	16.0	21.3
カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.3	8.0	8.3	9.2	9.8	9.7	8.2	9.7	9.2	8.8	9.0	9.7	9.8	7.3	8.9
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	1.8	2.1
カ リ ウ ム (mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	0.9
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.1	10.9	11.9	12.9	13.3	14.1	11.5	14.0	15.2	15.2	15.6	16.1	16.1	10.9	13.6
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	111	98	108	114	118	120	105	120	119	130	133	137	137	98	118
紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.036	0.032	0.046	0.056	0.076	0.064	0.065	0.055	0.052	0.035	0.039	0.037	0.076	0.032	0.049

令和6年度				茂				庭				配				水			
採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天 候 (当 日)				晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				
気 温 (℃)				12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2	
水 温 (℃)				7.0	14.4	17.9	21.9	24.7	26.6	21.0	16.3	11.6	5.3	4.2	5.5	26.6	4.2	14.7	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.18	0.12	0.23	0.26	0.28	0.21	0.44	0.38	0.27	0.24	0.20	0.17	0.44	0.12	0.25	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.17	0.11	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	<0.05	0.06	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.004	0.004	0.007	0.011	0.019	0.020	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003	0.003	0.020	0.003	0.008	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.004	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.011	0.003	0.005	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			0.006	0.006	0.010	0.016	0.026	0.030	0.015	0.013	0.009	0.006	0.005	0.005	0.030	0.005	0.012	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.003	0.004	0.005	0.006	0.012	0.016	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.016	0.002	0.006	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004	
	準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			8.7	6.9	8.2	7.8	7.6	7.9	7.9	8.6	7.8	8.2	10.2	10.8	10.8	6.9	8.4		
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			13.9	10.9	11.0	11.4	11.5	11.5	10.4	11.4	11.8	14.2	16.5	18.8	18.8	10.4	12.8		
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			26.1	23.6	28.5	31.0	31.6	32.9	30.1	33.9	32.0	30.0	32.7	33.3	33.9	23.6	30.5		
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			70	73	71	78	90	84	81	85	82	84	90	88	90	70	81		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
ジエオスミン (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
目	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6	
	p H 値			7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5	
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)					<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)					<0.001			0.003			0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.001
	農薬類				0	0	0	0								0		
設 定 項 目	残留塩素 (mg/L)			0.76	0.79	0.88	0.89	0.92	0.94	0.83	0.72	0.71	0.79	0.72	0.79	0.94	0.71	0.81
	遊離炭酸 (mg/L)					1.8						2.0				2.0	1.8	1.9
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.0	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	-1.5	-2.1	-1.8
	従属栄養細菌(個/mL)					0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) (μg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	アルカリ度 (mg/L)			16.2	16.5	20.0	22.6	24.4	26.4	21.3	23.1	22.3	21.6	21.6	20.6	26.4	16.2	21.4
	カルシウム (mg/L)			7.5	6.8	8.1	9.1	9.2	9.7	8.6	9.8	9.2	8.7	9.3	9.7	9.8	6.8	8.8
そ の 他 の 項 目	マグネシウム (mg/L)			1.8	1.6	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3	2.2	2.3	1.6	2.1
	カリウム (mg/L)			0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.6	0.9
	アンモニア態窒素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)			12.4	11.1	12.0	12.5	13.1	14.1	11.6	13.8	15.4	15.2	15.9	16.4	16.4	11.1	13.6
	電気伝導率 (μS/cm)			114	100	110	114	120	120	104	120	119	129	137	141	141	100	119
	酸度 (mg/L)					2.0						2.3				2.3	2.0	2.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)					14						18				18	14	16

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

茂庭浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	4/2			5/7			6/4			7/1		
生物総数	5375	27	0.8	2913	22	1	360	20	1.5	200	10	1.6
藍藻類（小計）	15			93								
<i>Pseudanabaena</i> (系100)	5			93								
その他	10											
珪藻類（小計）	5280	19	0.7	2720	21	0.9	330	20	1.3	160	10	1.6
<i>Achnanthes</i> (細)		9	0.6		7	0.8		5	1.3		5	1.5
<i>Asterionella</i> (細)	3500	1		2200	5		10			90		
<i>Aulacoseira</i> (系100)	390			30			10	1		10		
<i>Cyclotella group</i> (細)	1300	7	0.1	430	1		280			20	1	
<i>Diatoma</i> (細)								14			3	
<i>Fragilaria</i> (細)	10											
<i>Nitzschia</i> (細)				20	1		30			20	1	0.1
<i>Rhizosolenia</i> (細)	30			10								
<i>Synedra</i> (細)	50	2		30	7	0.1				20		
緑藻類（小計）	30	7		60	1		20		0.2	30		
<i>Ankistrodesmus</i> (細)		6		20	1					20		
<i>Chlamydomonas group</i> (細)										10		
<i>Chodatella</i> (細)				10								
<i>Closterium</i> (細)	10			10								
<i>Dictyosphaerium</i> (群)	10											
<i>Micractinium</i> (群)	10											
<i>Scenedesmus</i> (群)				20			20		0.2			
その他		1										
クリプト藻類（小計）	40			20								
<i>Cryptomonas</i> (細)	40			20								
黄金藻類（小計）				20			10			10		
<i>Dinobryon</i> (群)										10		
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				20			10					
渦鞭藻類（小計）	10											
その他	10											
ユーグレナ藻類（小計）		1	0.1									
<i>Trachelomonas</i> (細)		1	0.1									
その他の生物						0.1						

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
 糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

茂庭浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	8/1			9/2			10/1			11/5		
生物総数	120	12	0.6	150	21	0.8	250	2	0.1	228	16	1.1
藍藻類（小計）				10	1					18	6	
<i>Microcystis</i> (群)					1							
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)										18	6	
その他				10								
珪藻類（小計）	70	3	0.3	100	12	0.1	170	1		190	3	
<i>Achnanthes</i> (細)		1	0.1		2			1				
<i>Aulacoseira</i> (糸100)					9		10			140	1	
<i>Cyclotella group</i> (細)	50	1	0.2	70		0.1	150			50	1	
<i>Navicula</i> (細)					1						1	
<i>Nitzschia</i> (細)	20			10			10					
<i>Rhizosolenia</i> (細)				20								
<i>Synedra</i> (細)		1										
緑藻類（小計）	40	7	0.3	30	7	0.7	30	1	0.1	10	7	1.1
<i>Ankistrodesmus</i> (細)		1									3	
<i>Chlamydomonas group</i> (細)		1		10	2			1	0.1		2	1.1
<i>Closterium</i> (細)	30	1					10					
<i>Coelastrum</i> (群)		1										
<i>Dictyosphaerium</i> (群)							10					
<i>Pediastrum</i> (群)				10								
<i>Scenedesmus</i> (群)				10		0.5						
<i>Sphaerocystis group</i> (群)							10					
その他	10	3	0.3		5	0.2				10	2	
クリプト藻類（小計）	10						20			10		
<i>Cryptomonas</i> (細)	10						20			10		
黄金藻類（小計）				10			10					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				10			10					
ユーグレナ藻類（小計）							10					
<i>Trachelomonas</i> (細)							10					
ラフィド藻類（小計）		1			1		10					
<i>Gonyostomum</i> (細)		1			1		10					
その他の生物		1										

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

茂庭浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	12/3			1/9			2/3			3/3		
生物総数	579	47	8.1	2189	13	2.8	6530	107	6.8	17102	94	7.1
藍藻類（小計）	99			99			20	2	0.1	22	7	
<i>Pseudanabaena</i> (糸100)	99			99			20	2	0.1	22	7	
珪藻類（小計）	240	6		1960		0.3	5760	8	0.3	16700	13	0.8
<i>Achnanthes</i> (細)						0.1		5	0.3		2	0.6
<i>Asterionella</i> (細)	40			940			3900	1		15000	6	
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	110	5		460			1100	1		1100	1	
<i>Cyclotella group</i> (細)	90	1		440		0.2	460	1		320		
<i>Navicula</i> (細)										10		
<i>Nitzschia</i> (細)				80			20			40	1	0.2
<i>Rhizosolenia</i> (細)				20			280			10		
<i>Synedra</i> (細)				20						220	3	
緑藻類（小計）	90	40	8.1	80	12	2.5	590	95	5.9	290	74	6.3
<i>Ankistrodesmus</i> (細)	10	2	0.1	50	1		150	63	1.5	130	55	0.9
<i>Chlamydomonas group</i> (細)		31	6.7					6	0.7	30	9	1.4
<i>Chodatella</i> (細)							130	2	1.6	10	6	2.5
<i>Closterium</i> (細)				10			220	18	0.3	20		
<i>Coelastrum</i> (群)			0.1									
<i>Crucigenia</i> (群)			0.1									
<i>Dictyosphaerium</i> (群)									0.1			0.1
<i>Elakatothrix</i> (細)										20		
<i>Golenkinia</i> (細)								2				
<i>Micractinium</i> (群)							10			10		
<i>Pediastrum</i> (群)	10											
<i>Scenedesmus</i> (群)	10		0.1	20	1	0.2	80	3	1.6	70	3	1.3
その他	60	7	1		10	2.3		1	0.1		1	0.1
クリプト藻類（小計）	130			20			140			50		
<i>Chroomonas</i> (細)							60					
<i>Cryptomonas</i> (細)	130			20			80			50		
黄金藻類（小計）				20			20		0.1			
<i>Ochromonas</i> (細)				10			20					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				10					0.1			
渦鞭藻類（小計）	20				1			1		10		
<i>Peridinium</i> (細)	20											
その他					1			1		10		
ユーグレナ藻類（小計）		1		10						30		
<i>Trachelomonas</i> (細)		1		10						30		
その他の生物								1	0.4			

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度		中原原水														
採水月日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天候（前日）		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴—時雨	曇のち雨	晴	曇			
天候（当日）		曇	曇	雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気温（℃）		14.5	14.0	17.5	26.8	30.4	22.2	27.5	9.6	10.8	8.5	-0.7	3.3	30.4	-0.7	15.4
水温（℃）		7.4	8.0	14.0	15.0	21.1	21.4	16.5	12.9	7.9	3.8	2.2	2.1	21.4	2.1	11.0
水質	一般細菌（個/mL）	38	38	380	190	240	520	360	180	99	30	10	23	520	10	176
	大腸菌群（MPN/100mL）	4.1	2.0	50.0	14.0	30.0	14.0	23.0	36.0	3.1	2.0	1.0	2.0	50	1.0	15
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	0.005	<0.001	0.002
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.10	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.17	0.09	0.07	0.11	0.10	0.17	0.17	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
基準	1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩素酸（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	クロロホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
項目	ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.07	0.07	0.08	0.05	0.06	0.05	0.23	0.10	0.14	0.06	0.07	0.08	0.23	0.05	0.09
	鉄及びその化合物（mg/L）	0.08	0.09	0.11	0.14	0.19	0.27	0.32	0.29	0.57	0.13	0.16	0.32	0.57	0.08	0.22
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.3	4.4	4.1	4.4	4.6	4.6	4.1	5.8	5.3	4.5	5.8	4.9	5.8	4.1	4.7
	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.011	0.014	0.013	0.023	0.039	0.048	0.031	0.044	0.244	0.025	0.031	0.068	0.244	0.011	0.049
	塩化物イオン（mg/L）	4.4	3.5	3.6	3.6	3.2	3.5	3.1	4.0	4.2	4.6	4.9	5.9	5.9	3.1	4.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	18.1	17.9	17.6	20.0	21.0	21.8	17.1	21.4	24.1	20.8	26.5	23.4	26.5	17.1	20.8
	蒸発残留物（mg/L）			57			72			79			72	79	57	70
	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シェオスミン（μg/L）	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
項目	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.9	1.1	1.3	0.9	1.5	1.4	1.3	1.6	1.2	0.8	0.8	0.9	1.6	0.8	1.1
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.5	7.5	7.1	7.5	7.4	7.5	7.6	7.1	7.4
	臭気（種類）	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭			
	臭気（TON）	8	3	<2	4	6	8	6	12	2	4	4	2	12	<2	5
色度（度）		3	4	6	4	8	9	6	8	9	4	4	4	9	3	6
濁度（度）		2.5	1.8	3.8	2.3	3.2	3.2	10.1	5.2	8.3	3.1	2.4	5.8	10.1	1.8	4.3

令和6年度			中 原 原 水															
採 水 月 日			4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	トルエン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	亜塩素酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	抱水クロラール (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001			
	農薬類			0	0.01	0	0								0.01	0	<0.01	
	遊離炭酸 (mg/L)				1.3						1.2				1.3	1.2	1.2	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005						<0.005				<0.005				
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)		14.1	12.6	14.8	17.6	17.5	20.7	14.7	21.2	21.8	19.1	19.0	18.9	21.8	12.6	17.7	
	カルシウム (mg/L)		5.6	5.5	5.4	6.2	6.6	6.9	5.2	6.6	7.5	6.5	8.3	7.4	8.3	5.2	6.5	
	マグネシウム (mg/L)		1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.2	1.4	1.0	1.1	
	カリウム (mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	
	アンモニア態窒素 (mg/L)		<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	
	硫酸イオン (mg/L)		9.3	8.3	8.7	10.4	10.5	12.6	8.6	11.1	11.9	13.0	13.2	12.8	13.2	8.3	10.9	
	生物総数 (N/mL)		200	20	110	80	10	140	30	70	100	440	440	790	790	10	202	
	溶存酸素素 (mg/L)		13.2	11.6	9.2	9.7	9.5	8.3	9.6	10.1	11.4	12.9	12.9	12.6	13.2	8.3	10.9	
	BOD (mg/L)		0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	1.2	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	1.2	0.5	0.8	
	電気伝導率 (μS/cm)		72	61	66	72	72	82	62	83	88	87	87	85	88	61	76	
	総窒素 (mg/L)		0.22	0.19	0.26	0.21	0.28	0.33	0.42	0.32	0.49	0.25	0.22	0.38	0.49	0.19	0.30	
	総リン (mg/L)		0.008	0.007	0.009	0.010	0.010	0.018	0.020	0.018	0.018	0.009	0.008	0.010	0.020	0.007	0.012	
	リン酸イオン (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
COD (mg/L)		1.7	2.1	2.5	2.0	2.8	2.7	2.6	2.9	2.6	1.9	1.7	1.5	2.9	1.5	2.2		
酸度 (mg/L)				1.5						1.4				1.5	1.4	1.4		
溶性ケイ酸 (mg/L)				17						19				19	17	18		
の 項 目	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.024	0.035	0.038	0.029	0.052	0.043	0.048	0.054	0.037	0.022	0.021	0.021	0.054	0.021	0.035	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.029	0.039	0.042	0.033	0.057	0.049	0.054	0.060	0.044	0.027	0.026	0.027	0.060	0.026	0.041	
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)		0.014	0.020	0.028	0.016	0.030	0.025	0.024	0.031	0.018	0.014	0.015	0.013	0.031	0.013	0.021	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)		0.025	0.037	0.052	0.033	0.056	0.047	0.043	0.059	0.032	0.022	0.027	0.020	0.059	0.020	0.038	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)		1	4	4	2	2	2	5	2	4	1	1	4	5	1	3	
	紫外線吸光度 (E260)		0.136	0.169	0.218	0.158	0.263	0.286	0.260	0.298	0.247	0.136	0.126	0.147	0.298	0.126	0.204	
	浮遊物質 (mg/L)		2	2	2	2	2	3	6	2	6	2	2	3	6	2	3	

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度		中 原 沈 で ん 水																
採 水 月 日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均		
天 候 (前 日)		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇					
天 候 (当 日)		曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴					
気 温 (℃)		11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4		
水 温 (℃)		6.8	9.5	11.4	14.5	19.5	20.6	17.2	12.3	8.4	3.6	1.7	3.6	20.6	1.7	10.8		
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11	0.17	0.09	0.07	0.11	0.11	0.17	0.17	0.07	0.11		
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.24	0.24	0.18	0.16	0.12	0.13	0.15	0.18	0.18	0.23	0.31	0.23	0.31	0.12	0.20			
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	<0.02	<0.02	0.03	0.04	<0.02	<0.02			
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8	4.9	4.5	4.9	5.0	5.3	4.8	6.4	6.0	5.0	6.6	5.4	6.6	4.5	5.3			
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.004	0.004	0.003	0.007	0.016	0.015	0.004	0.005	0.133	0.011	0.006	0.007	0.133	0.003	0.018			
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	5.9	6.2	5.7	5.9	6.8	6.4	6.9	7.1	7.6	7.8	8.9	8.9	5.7	6.8			
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.4	16.2	17.6	20.5	21.5	22.5	17.4	21.7	23.8	20.5	27.0	24.2	27.0	16.2	20.9			
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6			
p H 値	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2	7.1	6.9	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.4	6.9	7.2			
臭 気 (種類)	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	藻臭	塩素臭	藻臭	無臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭						
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	2	1	<1	<1	2	<1	<1			
濁 度 (度)	0.2	0.2	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	<0.1	0.2			
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.15	0.11	0.14	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.28	0.26	0.22	0.28	<0.05	0.11		
その他の項目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	12.6	12.2	12.9	15.6	14.9	16.4	11.5	18.6	18.6	15.8	16.8	16.6	18.6	11.5	15.2		
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.7	5.0	5.4	6.4	6.8	7.2	5.3	6.7	7.4	6.4	8.5	7.7	8.5	5.0	6.5		
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.2	1.4	0.9	1.1		
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	9.9	8.9	9.1	11.0	11.3	13.4	9.4	11.8	12.6	13.7	13.8	13.7	13.8	8.9	11.6		
	生 物 総 数 (N/mL)	0	0	0	1	2	10	0	0	2	0	62	5	62	0	7		
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	77	68	73	77	78	89	70	89	93	93	93	97	97	68	83		
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.034	0.039	0.058	0.043	0.068	0.068	0.049	0.083	0.054	0.035	0.034	0.034	0.083	0.034	0.050		

令和6年度

中 原 ろ 過 水

採 水 月 日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇				
天 候 (当 日)		曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)		11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4	
水 温 (℃)		6.9	9.4	11.5	14.7	19.4	20.8	17.1	12.5	8.4	3.7	1.8	3.4	20.8	1.8	10.8	
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11	0.16	0.09	0.06	0.11	0.11	0.16	0.16	0.06	0.11	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.3	5.5	5.2	5.4	5.6	5.8	5.3	7.1	6.4	5.5	6.8	5.9	7.1	5.2	5.8	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩化物イオン (mg/L)	7.1	6.3	6.5	6.1	6.5	7.4	6.8	7.3	7.6	7.9	8.2	9.2	9.2	6.1	7.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.8	17.6	19.5	22.2	22.7	23.4	18.5	23.1	24.6	22.4	27.2	26.3	27.2	17.6	22.3	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	
	pH 値	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.1	7.0	7.4	7.0	7.2	
臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭				
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.55	0.48	0.55	0.55	0.56	0.53	0.53	0.53	0.53	0.45	0.53	0.50	0.56	0.45	0.52	
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	13.0	12.5	13.6	15.8	15.0	16.7	11.0	18.9	18.0	15.7	16.9	16.2	18.9	11.0	15.3	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.1	5.4	6.0	6.9	7.1	7.4	5.6	7.1	7.7	7.0	8.6	8.4	8.6	5.4	6.9	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	
	の 硫 酸 イ オ ン (mg/L)	10.7	9.0	9.3	11.3	11.4	13.6	9.7	11.8	13.2	13.8	13.9	13.8	13.9	9.0	11.8	
	生 物 総 数 (N/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0.4	1.3	0	0.1	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	78	69	75	79	80	91	71	91	93	94	95	98	98	69	84	
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.031	0.036	0.052	0.036	0.046	0.048	0.042	0.074	0.048	0.027	0.029	0.031	0.074	0.027	0.042	

令和6年度

中 原 浄 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天 候 (当 日)	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)	11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4
水 温 (℃)	6.7	9.6	11.5	14.2	19.4	20.8	17.1	12.5	8.5	4.0	2.1	3.7	20.8	2.1	10.8
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.16	0.09	0.07	0.11	0.11	0.16	0.16	0.07	0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	0.05
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.1	8.0	7.5	7.7	8.1	8.6	7.7	9.8	8.4	7.8	9.2	7.5	9.8	7.1	8.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.3	6.5	6.7	6.3	6.9	7.9	7.1	7.6	7.7	8.1	8.4	9.4	9.4	6.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.0	18.1	19.8	22.2	21.5	23.7	18.3	23.8	24.6	22.2	27.2	25.8	27.2	18.1	22.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
p H 値	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.74	0.78	0.86	0.78	0.98	0.95	0.89	0.74	0.74	0.74	0.75	0.78	0.98	0.74	0.81
ア ル カ リ 度 (mg/L)	16.8	16.4	17.5	20.8	20.3	22.3	16.5	23.3	23.1	21.0	19.1	20.3	23.3	16.4	19.8
カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.2	5.6	6.1	6.9	6.8	7.5	5.5	7.4	7.7	6.9	8.6	8.2	8.6	5.5	7.0
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
カ リ ウ ム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	10.2	9.2	9.4	11.4	11.7	14.0	9.9	12.0	13.3	13.9	14.0	13.9	14.0	9.2	11.9
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	85	77	83	88	91	103	79	100	102	103	97	106	106	77	93
紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.030	0.037	0.050	0.038	0.046	0.048	0.041	0.074	0.048	0.027	0.030	0.032	0.074	0.027	0.042

令和6年度		中 原 配 水															
採 水 月 日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4		最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴—時雨	曇のち雨	晴	曇				
天 候 (当 日)		曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)		11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4	
水 温 (℃)		7.5	9.5	11.5	14.7	20.2	21.4	17.6	13.3	9.5	4.0	2.5	4.4	21.4	2.5	11.3	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.09	0.07	0.07	0.09	0.11	0.16	0.09	0.07	0.11	0.10	0.16	0.16	0.07	0.10	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.05	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.014	0.017	0.008	0.005	0.004	0.004	0.017	0.004	0.009	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.012	0.013	0.006	0.005	0.005	0.004	0.013	0.004	0.007	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.010	0.014	0.016	0.015	0.017	0.020	0.011	0.007	0.006	0.006	0.020	0.006	0.012	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.007	0.009	0.008	0.007	0.010	0.013	0.006	0.005	0.006	0.004	0.013	0.004	0.007	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	
準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0	7.9	7.1	7.6	8.2	8.5	7.8	10.0	8.1	7.6	9.1	7.6	10.0	7.0	8.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.4	6.4	6.2	6.4	6.9	7.9	7.0	7.7	7.6	8.1	8.3	9.4	9.4	6.2	7.4	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.8	18.4	18.8	21.7	22.2	23.0	17.9	24.1	23.8	21.5	27.0	26.1	27.0	17.9	22.0	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	65	56	57	68	72	73	65	80	78	74	73	72	80	56	69	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
目	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	
	p H 値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和6年度

中 原 配 水

採 水 月 日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.002			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.002
	農 薬 類		0	0	0	0								0		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.69	0.68	0.77	0.72	0.84	0.81	0.89	0.69	0.64	0.67	0.72	0.62	0.89	0.62	0.73
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.7						0.8				0.8	0.7	0.8
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐 食 性（ランゲリア指数）	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.6	-1.7	-1.9	-1.7	-1.8	-2.0	-2.0	-2.1	-1.6	-2.1	-1.9
目	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）			<0.005						<0.005				<0.005		
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	165	162	168	20.4	20.0	22.1	16.1	23.2	22.3	21.0	19.3	20.0	23.2	16.1	19.5
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.1	5.7	5.7	6.7	6.9	7.4	5.5	7.5	7.4	6.8	8.5	8.3	8.5	5.5	6.9
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.3	1.3	1.1	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	10.8	9.0	9.6	11.4	11.7	13.9	9.8	12.1	13.4	14.1	14.2	14.1	14.2	9.0	12.0
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	86	76	80	88	90	103	79	99	102	104	101	105	105	76	93
	酸 度 (mg/L)			0.8						0.9				0.9	0.8	0.8
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			15						19				19	15	17

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

中原浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	4/3			5/1			6/3			7/2		
生物総数	200	0	0	20	0	0	110	0	0	80	1	0
珪藻類（小計）	190			10			70			10		
<i>Asterionella</i> (細)	180			10								
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	10											
<i>Cyclotella group</i> (細)							60			10		
<i>Nitzschia</i> (細)							10					
緑藻類（小計）	10											
その他	10											
クリプト藻類（小計）				10			10			20		
<i>Cryptomonas</i> (細)				10			10			20		
黄金藻類（小計）							10					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)							10					
渦鞭藻類（小計）							20					
<i>Peridinium</i> (細)							20					
ユーグレナ藻類（小計）										50	1	
<i>Trachelomonas</i> (細)										50	1	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

中原浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	8/5			9/3			10/2			11/6		
生物総数	10	2	0	140	10	0	30	0	0	70	0	0
珪藻類（小計）				10			20			40		
<i>Aulacoseira</i> (系100)							10					
<i>Cyclotella group</i> (細)										10		
<i>Cymbella</i> (細)										10		
<i>Nitzschia</i> (細)										20		
<i>Synedra</i> (細)							10					
その他				10								
緑藻類（小計）					3					20		
<i>Chlamydomonas group</i> (細)					2					20		
<i>Pediastrum</i> (群)					1							
クリプト藻類（小計）	10	1		20	6							
<i>Cryptomonas</i> (細)	10	1		20	6							
黄金藻類（小計）				40						10		
<i>Mallomonas</i> (細)										10		
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				40								
ユーグレナ藻類（小計）				70	1		10					
<i>Trachelomonas</i> (細)				70	1		10					
ラフィド藻類（小計）		1										
<i>Gonyostomum</i> (細)		1										

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
 糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

中原浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	12/2			1/7			2/5			3/4		
生物総数	100	2	0	440	0	0	440	62	1.3	790	5	0.4
珪藻類（小計）	50			390			230	58	1.3	80		
<i>Achnanthes</i> (細)							10	56	1.3			
<i>Asterionella</i> (細)	20			70			50	1				
<i>Aulacoseira</i> (糸100)				10			20					
<i>Cyclotella group</i> (細)	30			40			120	1		20		
<i>Navicula</i> (細)							10			10		
<i>Nitzschia</i> (細)										20		
<i>Rhizosolenia</i> (細)				250			10					
<i>Synedra</i> (細)				20			10			30		
緑藻類（小計）							60			10	1	0.1
<i>Chlamydomonas group</i> (細)							50			10	1	
<i>Closterium</i> (細)							10					
その他												0.1
クリプト藻類（小計）				30			10					
<i>Chroomonas</i> (細)												
<i>Cryptomonas</i> (細)				30			10					
その他												
黄金藻類（小計）	30			20			60					
<i>Mallomonas</i> (細)	10						10					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)	20			20			50					
渦鞭藻類（小計）							10					
その他							10					
ユーグレナ藻類（小計）	10	2					60	4		700	4	0.3
<i>Trachelomonas</i> (細)	10	2					60	4		700	4	0.3
その他の生物	10						10					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

令和6年度		国見原水															
採水月日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均	
天候（前日）		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴				
天候（当日）		曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気温（℃）		14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4	
水温（℃）		7.3	8.3	12.0	13.4	20.9	20.4	17.2	12.2	8.5	3.5	1.3	6.4	20.9	1.3	11.0	
水質	一般細菌（個/mL）	36	22	300	170	240	280	410	220	96	24	8	43	410	8	154	
	大腸菌群（MPN/100mL）	1.0	1.0	62	6.3	15	9.8	26	20	3.0	4.1	<1.0	2.0	62	<1.0	13	
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.001	0.005	<0.001	0.002	
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基準	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.10	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11	
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02	
	四塩化炭素（mg/L）			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4-ジオキサン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ベンゼン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基準	塩素酸（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	クロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	クロロホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブロモクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸（mg/L）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブロモジクロロメタン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブロモホルム（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基準	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.24	0.14	0.18	0.07	0.07	0.13	0.24	0.06	0.10	
	鉄及びその化合物（mg/L）	0.10	0.08	0.11	0.13	0.21	0.25	0.34	0.30	0.65	0.15	0.17	0.20	0.65	0.08	0.22	
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	4.1	3.3	3.8	4.2	4.2	4.4	3.8	4.7	4.5	4.3	5.5	3.8	5.5	3.3	4.2	
	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.014	0.011	0.015	0.024	0.043	0.041	0.034	0.055	0.264	0.028	0.034	0.026	0.264	0.011	0.049	
	塩化物イオン（mg/L）	4.3	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.0	3.6	3.9	4.5	4.9	5.1	5.1	3.0	3.8	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	18.9	16.4	17.1	20.3	19.6	22.5	17.4	21.9	24.1	21.8	27.7	18.6	27.7	16.4	20.5	
	蒸発残留物（mg/L）			59			72			84			66	84	59	70	
項目	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	シェオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.8	0.8	1.2	0.8	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	0.8	0.7	1.0	1.4	0.7	1.0	
	pH値	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.6	7.1	7.3	
	臭気	（種類）	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭			
		（TON）	8	3	2	8	4	6	4	8	2	4	2	2	8	2	4
	色度（度）		3	5	6	4	7	7	6	6	9	3	3	3	9	3	5
濁度（度）		2.8	2.5	4.8	2.7	4.0	4.2	11.9	6.9	8.8	2.6	3.0	4.7	11.9	2.5	4.9	

令和6年度		国見原水														
採水月日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二酸化塩素 (mg/L)															
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類		0	0.01	0	0.02								0.02	0	<0.01
	遊離炭酸 (mg/L)			2.0							1.4			2.0	1.4	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	15.1	12.6	14.5	17.2	17.2	19.0	13.9	19.8	21.8	19.2	19.0	19.0	21.8	12.6	17.4
	カルシウム (mg/L)	5.9	5.1	5.2	6.3	6.2	7.2	5.3	6.8	7.5	6.9	8.8	5.8	8.8	5.1	6.4
	マグネシウム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.0	1.4	0.9	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
	硫酸イオン (mg/L)	9.8	8.6	8.5	10.5	10.6	13.0	8.7	12.2	11.6	13.6	13.7	10.5	13.7	8.5	10.9
	生物総数 (N/mL)	340	30	120	80	40	230	60	140	540	660	500	720	720	30	288
	溶存酸素量 (mg/L)	11.7	11.7	9.8	8.9	8.4	7.4	9.3	9.9	11.4	12.5	13.0	11.9	13.0	7.4	10.5
	BOD (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
	電気伝導率 (μS/cm)	75	60	64	74	71	82	62	80	85	88	88	77	88	60	76
	総窒素 (mg/L)	0.22	0.19	0.30	0.20	0.31	0.32	0.45	0.31	0.49	0.22	0.22	0.34	0.49	0.19	0.30
	総リン (mg/L)	0.007	0.006	0.011	0.007	0.011	0.015	0.022	0.016	0.018	0.008	0.008	0.011	0.022	0.006	0.012
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	COD (mg/L)	1.7	1.7	2.6	1.8	2.7	2.3	2.7	2.7	2.4	1.6	1.6	2.1	2.7	1.6	2.2
	酸度 (mg/L)			2.3						1.6				2.3	1.6	2.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			17						19				19	17	18
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.021	0.022	0.038	0.026	0.047	0.034	0.045	0.039	0.034	0.020	0.019	0.022	0.047	0.019	0.031
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.005
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.026	0.026	0.042	0.030	0.052	0.039	0.051	0.045	0.041	0.025	0.024	0.027	0.052	0.024	0.036
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.012	0.013	0.028	0.015	0.029	0.020	0.023	0.022	0.016	0.013	0.013	0.014	0.029	0.012	0.018
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.022	0.024	0.054	0.031	0.056	0.036	0.042	0.041	0.027	0.020	0.022	0.022	0.056	0.020	0.033
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	2	1	6	1	2	2	6	4	6	1	0	0	6	0	3
	紫外線吸光度 (E260)	0.113	0.114	0.215	0.137	0.251	0.219	0.227	0.219	0.202	0.122	0.113	0.142	0.251	0.113	0.173
	浮遊物質 (mg/L)	2	2	5	2	3	3	6	3	7	2	2	5	7	2	4

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度		国 見 沈 で ん 水															
採 水 月 日		4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴				
天 候 (当 日)		曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)		14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4	
水 温 (℃)		6.9	8.3	11.5	14.4	19.7	20.6	17.5	12.3	8.8	3.9	1.7	6.7	20.6	1.7	11.0	
水	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.12	0.08	0.10	0.11	0.17	0.08	0.07	0.10	0.10	0.20	0.20	0.07	0.11	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
基	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02	
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.12	0.10	0.08	0.09	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	0.10	0.14	0.06	0.10	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
項	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	3.7	4.5	4.7	4.9	4.7	4.4	5.2	5.3	4.8	6.1	4.5	6.1	3.7	4.8	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.005	0.011	0.005	0.003	0.003	0.182	0.011	0.003	0.005	0.182	0.002	0.020	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.4	5.8	6.2	5.7	5.7	6.2	6.2	6.3	6.4	7.5	7.4	7.9	7.9	5.7	6.5	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.5	16.7	17.6	21.3	20.5	22.0	17.4	21.7	24.6	21.3	27.2	19.6	27.2	16.7	20.8	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	
	p H 値	7.1	6.9	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0	
目	臭 気 (種類)	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	藻臭	無臭	無臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭				
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	
	水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
		ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.15	0.15	0.05	0.12	0.05	<0.05	<0.05	0.09	0.05	0.35	0.32	0.14	0.35	<0.05	0.12	
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	13.3	11.6	12.8	15.7	15.0	16.3	11.9	17.4	18.6	16.5	16.5	14.6	18.6	11.6	15.0	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.0	5.2	5.4	6.7	6.4	7.0	5.3	6.7	7.7	6.7	8.6	6.2	8.6	5.2	6.5	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.0	1.4	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	10.4	9.2	9.0	11.0	11.2	13.7	9.5	12.5	12.0	14.3	14.2	11.1	14.3	9.0	11.5	
	生 物 総 数 (N/mL)	2	0	0	0	0	5	0	1	17	2	4	1	17	0	3	
目	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	79	66	72	79	79	87	70	86	91	95	93	82	95	66	82	
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.037	0.028	0.058	0.042	0.066	0.060	0.053	0.067	0.056	0.031	0.034	0.039	0.067	0.028	0.048	

令和6年度

国 見 ろ 過 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
天 候 (当 日)	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
水 温 (℃)	6.8	8.4	11.2	14.5	19.4	20.5	17.1	12.5	8.6	3.7	1.8	6.5	20.5	1.8	10.9
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.09	0.10	0.19	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.12	0.08	0.08	0.06	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	4.0	5.1	5.2	5.7	5.3	5.2	6.1	5.7	5.3	6.3	4.8	6.3	5.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.1	6.5	6.0	6.1	6.6	6.5	6.7	6.6	7.5	7.6	8.0	8.0	6.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.5	17.2	19.3	22.7	22.9	23.3	19.0	24.6	25.3	23.4	27.5	20.5	27.5	22.2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5
	p H 値	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	6.9	7.0	7.3	7.0
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.60	0.54	0.44	0.53	0.55	0.54	0.51	0.51	0.51	0.60	0.59	0.52	0.60	0.54
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	13.5	11.7	12.4	16.1	15.3	16.4	11.1	17.3	18.1	16.3	16.6	15.6	18.1	15.0
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.4	5.4	5.9	7.1	7.2	7.5	5.8	7.7	8.0	7.4	8.7	6.4	8.7	7.0
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1	1.4	1.2
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	10.6	9.2	9.1	11.3	11.5	14.0	9.7	12.7	12.7	14.3	14.3	11.3	14.3	11.7
	生 物 総 数 (N/mL)	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	1.2	0	1.2	0.1
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	80	64	72	79	80	89	71	87	92	95	95	84	95	82
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.034	0.028	0.049	0.039	0.055	0.044	0.047	0.063	0.049	0.028	0.032	0.033	0.063	0.042

令和6年度				国		見		浄		水									
探	水	月	日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴				
天 候 (当 日)				曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)				14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4	
水 温 (℃)				6.8	8.5	11.2	14.2	19.5	20.6	17.2	12.6	8.6	3.8	1.9	6.5	20.6	1.9	11.0	
水	一 般 細菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.10	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.10	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
質	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.14	0.10	0.10	0.07	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.05	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.004	0.005	0.007	0.007	0.014	0.004	0.009	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.014	0.003	0.006	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.005	0.006	0.009	0.004	0.014	0.003	0.011	0.009	0.006	0.005	0.005	0.006	0.014	0.003	0.007	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			0.006	0.006	0.008	0.009	0.016	0.006	0.011	0.010	0.007	0.005	0.004	0.006	0.016	0.004	0.008	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.004	0.004	0.005	0.003	0.010	0.002	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.010	0.002	0.005	
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.2	4.5	5.2	5.4	5.7	5.5	5.4	6.2	5.7	5.3	6.4	4.7	6.4	4.5	5.4	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			6.8	6.1	6.7	6.1	6.3	6.8	6.7	6.8	6.8	7.6	7.6	8.0	8.0	6.1	6.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			22.3	20.8	21.8	25.7	26.2	27.2	21.3	26.3	26.6	25.2	30.1	21.8	30.1	20.8	24.6	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			61	53	58	64	74	75	62	73	73	71	70	64	75	53	66	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
目	非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	
	p H 値			7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.0	7.2	7.4	7.0	7.3	
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

令和6年度

国

見

浄

水

採 水 月 日			4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
	亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				0.001			<0.001			0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	農 薬 類			0	0	0	0								0			
設 定 項 目	残 留 塩 素 (mg/L)		0.79	0.57	0.67	0.74	0.78	0.81	0.78	0.68	0.64	0.68	0.67	0.68	0.81	0.57	0.71	
	遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.1						0.9				1.1	0.9	1.0	
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	メ チ ル -t- ブ チ ル エ ー テ ル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	腐 食 性（ランゲリア指数）		-2.2	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.4	-2.4	-2.4	-2.0	-2.4	-2.2	
	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				0						0				0			
	1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）				<0.005						<0.005				<0.005			
	そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)		14.8	13.1	15.3	18.8	18.8	19.9	14.2	19.6	19.7	18.8	20.6	17.5	20.6	13.1	17.6
		カ ル シ ウ ム (mg/L)		7.1	6.7	6.9	8.3	8.5	8.9	6.7	8.4	8.5	8.1	9.6	6.9	9.6	6.7	7.9
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1	1.5	1.0	1.2	
カ リ ウ ム (mg/L)			0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
硫 酸 イ オ ン (mg/L)			10.6	9.3	9.4	11.5	11.6	14.1	9.8	12.7	12.9	14.3	14.3	11.3	14.3	9.3	11.8	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)			83	71	78	84	87	96	75	89	95	98	96	88	98	71	87	
酸 度 (mg/L)					1.2						1.0				1.2	1.0	1.1	
溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)					16						17				17	16	16	
紫外線吸光度（E260）		0.034	0.028	0.036	0.040	0.055	0.044	0.048	0.063	0.049	0.026	0.032	0.035	0.063	0.026	0.041		

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度

国 見 配 水

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
天 候 (当 日)	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
水 温 (℃)	7.0	8.5	11.2	14.2	19.7	20.8	17.6	12.8	9.0	3.9	2.0	7.0	20.8	2.0	11.1
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.10	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.14	0.11	0.10	0.07	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.06
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	4.6	5.0	5.3	5.4	5.4	5.1	6.0	5.7	5.2	6.5	4.9	6.5	4.6	5.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.1	6.5	6.1	6.3	6.8	6.7	6.8	6.8	7.5	7.6	8.0	8.0	6.1	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.3	21.8	21.5	25.4	24.3	26.5	20.6	26.1	27.1	25.2	31.1	22.5	31.1	20.6	24.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
p H 値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.67	0.68	0.64	0.80	0.70	0.75	0.75	0.61	0.57	0.65	0.65	0.63	0.80	0.57	0.68
ア ル カ リ 度 (mg/L)	15.4	13.3	15.1	19.2	18.7	20.3	14.3	19.7	19.6	19.3	20.8	23.0	23.0	13.3	18.2
カ ル シ ウ ム (mg/L)	7.1	7.1	6.8	8.2	7.9	8.8	6.6	8.3	8.7	8.1	10.0	7.2	10.0	6.6	7.9
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1	1.5	1.0	1.2
カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	10.5	9.3	9.4	11.3	11.6	14.1	9.9	12.7	12.6	14.4	14.3	11.3	14.4	9.3	11.8
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	84	72	79	85	86	97	76	91	94	99	99	88	99	72	88

国 見 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	4/3			5/1			6/3			7/2		
生 物 総 数	340	2	0.1	30	0	0	170	0	0	80	0	0
珪藻類 (小計)	320	1	0.1				110			10		
<i>Achnanthes</i> (細)							20					
<i>Asterionella</i> (細)	310	1										
<i>Cyclotella group</i> (細)							60			10		
<i>Cymbella</i> (細)	10											
<i>Nitzschia</i> (細)			0.1				10					
<i>Rhizosolenia</i> (細)							20					
緑藻類 (小計)	10						10					
<i>Dictyosphaerium</i> (群)	10											
その他							10					
クリプト藻類 (小計)	10			20			10			10		
<i>Chroomonas</i> (細)												
<i>Cryptomonas</i> (細)	10			20			10			10		
黄金藻類 (小計)										10		
<i>Ochromonas</i> (細)										10		
渦鞭藻類 (小計)							20					
<i>Peridinium</i> (細)							20					
ユーグレナ藻類 (小計)							20			40		
<i>Trachelomonas</i> (細)							20			40		
そ の 他 の 生 物		1		10						10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
 糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

国 見 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	8/5			9/3			10/2			11/6		
生 物 総 数	40	0	0	230	5	0	60	0	0	140	1	0
藍 藻 類 (小 計)				30			10					
その他				30			10					
珪 藻 類 (小 計)	30			20	1					100	1	
<i>Achnanthes</i> (細)											1	
<i>Asterionella</i> (細)										40		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	10											
<i>Cyclotella group</i> (細)				20						30		
<i>Fragilaria</i> (細)	20											
<i>Nitzschia</i> (細)										10		
<i>Rhizosolenia</i> (細)										20		
その他					1							
緑 藻 類 (小 計)	10			60	1							
<i>Chlamydomonas group</i> (細)					1							
<i>Chodatella</i> (細)	10											
<i>Pediastrum</i> (群)				50								
その他				10								
クリプト藻類 (小 計)				10	1		10			30		
<i>Cryptomonas</i> (細)				10	1		10			30		
黄 金 藻 類 (小 計)				20						10		
<i>Ochromonas</i> (細)										10		
<i>Pseudokephyrion</i> (細)				20								
渦 鞭 藻 類 (小 計)				10								
<i>Peridinium</i> (細)				10								
ユーグレナ藻類 (小 計)				80	2		40					
<i>Trachelomonas</i> (細)				80	2		40					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

国 見 浄 水 場

採 水 場 所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採 水 月 日	12/2			1/7			2/5			3/27		
生 物 総 数	540	17	0.1	660	2	0	500	4	1.2	720	1	0
珪 藻 類 (小 計)	190	1	0.1	600			290	3	1.2	590	1	
<i>Achnanthes</i> (細)	10							2	1.2			
<i>Asterionella</i> (細)	40			40				1		320		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)				20			20			30		
<i>Cyclotella group</i> (細)	10		0.1	60			80			120		
<i>Cymbella</i> (細)										40		
<i>Diatoma</i> (細)	10											
<i>Nitzschia</i> (細)	60	1					10			20		
<i>Rhizosolenia</i> (細)	60			460			170			30		
<i>Synedra</i> (細)				20			10			30	1	
緑 藻 類 (小 計)	30			10			80	1		30		
<i>Chlamydomonas group</i> (細)	30									20		
<i>Closterium</i> (細)				10			50					
<i>Dictyosphaerium</i> (群)										10		
その他							30	1				
クリプト藻類 (小 計)	20			10			10			10		
<i>Cryptomonas</i> (細)	20			10			10			10		
黄 金 藻 類 (小 計)	60			30			50			40		
<i>Mallomonas</i> (細)							10					
<i>Pseudokephyrion</i> (細)	60			30			40			40		
ユーグレナ藻類 (小 計)	240	16		10	2		70			50		
<i>Trachelomonas</i> (細)	240	16		10	2		70			50		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度				福				岡				原				水			
探 水 月 日				4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天 候 (当 日)				晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雷	曇	曇				
気 温 (℃)				10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4	
水 温 (℃)				7.2	15.0	13.5	18.5	20.7	19.8	16.3	12.8	7.7	4.0	2.2	4.9	20.7	2.2	11.9	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			14	550	890	990	2100	8300	760	850	360	180	270	95	8300	14	1280	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			<1.0	22.0	91.0	120.0	200.0	130.0	170.0	100.0	21.0	52.0	61.0	5.2	200	<1.0	81	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.19	0.18	0.24	0.17	0.19	0.26	0.32	0.34	0.22	0.24	0.22	0.30	0.34	0.17	0.24	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.06	0.06	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.07	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.04	0.11	0.14	0.06	0.08	0.10	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.14	0.02	0.06	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.06	0.16	0.17	0.16	0.24	0.24	0.10	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.24	0.06	0.12	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.6	8.1	6.5	9.5	8.5	7.5	7.5	9.3	10.0	9.7	11.7	6.4	11.7	6.4	8.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.013	0.027	0.023	0.031	0.027	0.030	0.011	0.007	0.007	0.014	0.013	0.019	0.031	0.007	0.018	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			10.9	10.7	8.8	11.8	10.2	8.9	10.3	13.1	12.8	15.9	17.5	14.3	17.5	8.8	12.1	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			32.9	30.9	27.7	34.3	34.5	32.8	34.8	36.5	35.0	38.2	41.5	27.0	41.5	27.0	33.8	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					101			104			101			98	104	98	101	
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	シエオスミン (μg/L)			<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			1.1	1.5	2.9	1.8	1.6	1.7	1.0	1.2	1.1	1.2	1.2	1.7	2.9	1.0	1.5	
	p H 値			7.6	7.4	7.5	7.2	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	
	臭 気	(種類)	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭				
			(TON)	<2	2	2	<2	2	2	2	2	2	2	<2	2	2	<2	<2	
	色 度 (度)			3	6	7	5	6	6	4	5	4	3	3	4	7	3	5	
濁 度 (度)			1.2	5.8	6.3	3.4	5.0	4.8	1.7	1.6	0.6	0.8	1.0	2.6	6.3	0.6	2.9		

令和6年度			福岡県														
採水月日			4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類			0.04	0.08	0.02	0								0.08	0	0.04
	遊離炭酸 (mg/L)				2.4						1.6				2.4	1.6	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)		23.4	27.4	22.8	31.1	31.0	27.6	25.4	29.0	31.4	29.8	31.2	24.4	31.4	22.8	27.9
	カルシウム (mg/L)		10.2	9.4	8.6	10.6	10.5	10.0	10.8	11.3	10.7	12.0	13.0	8.5	13.0	8.5	10.5
	マグネシウム (mg/L)		1.8	1.8	1.5	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	1.4	2.2	1.4	1.9
	カリウム (mg/L)		0.9	1.2	0.9	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	1.3	0.8	1.1
	アンモニア態窒素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)		13.0	8.2	9.6	7.8	9.0	10.5	15.0	13.2	10.3	10.8	11.0	10.6	15.0	7.8	10.8
	生物総数 (N/mL)		740	830	490	350	140	70	30	170	110	200	510	700	830	30	362
	溶存酸素素 (mg/L)		11.7	10.0	10.1	9.0	9.0	9.1	9.8	10.5	11.8	12.8	12.7	12.7	12.8	9.0	10.8
	BOD (mg/L)		0.5	1.0	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.9	1.0	0.4	0.7
	電気伝導率 (μS/cm)		119	114	102	126	121	119	126	139	132	142	154	128	154	102	127
	総窒素 (mg/L)		0.33	0.43	試験せず※	0.39	0.47	0.48	0.46	0.48	0.32	0.35	0.33	0.44	0.48	0.32	
	総リン (mg/L)		0.009	0.026	試験せず※	0.022	0.028	0.024	0.024	0.029	0.015	0.015	0.012	0.015	0.029	0.009	
	リン酸イオン (mg/L)		<0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.03
	COD (mg/L)		1.5	3.1	6.4	2.6	2.5	2.7	1.3	2.1	1.9	2.0	1.1	1.7	6.4	1.1	2.4
項目	酸度 (mg/L)				2.7						1.8				2.7	1.8	2.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)				24						34				34	24	29
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.023	0.043	試験せず※	0.046	0.046	0.048	0.023	0.029	0.026	0.024	0.022	0.032	0.048	0.022	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.002	0.002	試験せず※	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.009	0.011	試験せず※	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.011	0.013	0.011	0.013	0.009	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.001	<0.001	試験せず※	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.034	0.056	試験せず※	0.060	0.060	0.062	0.036	0.044	0.040	0.038	0.039	0.045	0.062	0.034	
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)		<0.002	<0.002	試験せず※	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)		0.012	0.022	試験せず※	0.027	0.027	0.029	0.015	0.017	0.014	0.014	0.014	0.018	0.029	0.012	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)		0.021	0.046	試験せず※	0.046	0.043	0.048	0.023	0.026	0.023	0.023	0.021	0.030	0.048	0.021	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)		6	23	12	13	37	12	13	13	8	4	6	8	37	4	13
	紫外線吸光度 (E260)		0.130	0.214	0.272	0.207	0.239	0.208	0.135	0.180	0.165	0.179	0.145	0.198	0.272	0.130	0.189
	浮遊物質 (mg/L)		1	5	5	4	6	5	2	<1	<1	<1	<1	2	6	<1	2

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

・活性炭注入のため試験せず

令和6年度		福岡 沈 で ん 水															
採 水 月 日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均		
天 候 (前 日)	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴					
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇					
気 温 (℃)	10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4		
水 温 (℃)	7.5	15.2	13.7	18.7	20.7	19.5	16.8	13.5	8.1	4.8	3.2	6.0	20.7	3.2	12.3		
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20	0.19	0.24	0.17	0.21	0.29	0.34	0.35	0.22	0.23	0.21	0.30	0.35	0.17	0.25	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06	0.06	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.07	
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.10	0.25	0.04	0.10	0.09	0.12	0.12	0.14	0.15	0.17	0.10	0.25	0.04	0.13	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.2	8.9	7.5	10.8	9.4	8.3	8.1	9.5	10.7	10.6	12.5	6.8	12.5	6.8	9.3	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.008	0.004	0.005	<0.001	0.005	0.008	0.005	0.003	0.003	0.006	0.008	0.005	0.008	<0.001	0.005	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.7	14.9	15.0	15.7	14.7	13.6	13.8	16.3	16.0	18.0	20.2	17.7	20.2	13.6	15.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	33.6	31.1	28.3	36.3	35.4	33.5	35.0	34.8	35.2	37.7	41.8	27.0	41.8	27.0	34.1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8	
	p H 値	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.1	7.2	6.8	7.0	
	臭 気 (種類)	無臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	塩素臭	塩素臭	藻臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭				
	色 度 (度)	<1	2	1	1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	
	濁 度 (度)	0.1	0.1	0.8	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.8	<0.1	0.1	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	0.17	0.10	0.17	<0.05	<0.05	
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	20.2	23.6	15.2	27.6	25.0	22.0	21.8	26.2	27.6	26.6	28.2	20.4	28.2	15.2	23.7	
その他の項目	カ ル シ ウ ム (mg/L)	10.5	9.5	8.7	11.4	10.7	10.3	10.9	10.8	10.8	11.8	13.1	8.5	13.1	8.5	10.6	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	1.4	2.2	1.4	1.9	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	0.8	1.3	0.8	1.1	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	13.8	9.1	10.7	8.5	9.9	11.6	15.8	14.0	11.0	11.3	11.6	11.3	15.8	8.5	11.6	
	生 物 総 数 (N/mL)	10	6	8	5	5	2	0	4	1	0	4	3	10	0	4	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	124	122	111	134	128	126	129	143	139	145	162	132	162	111	133		
紫 外 線 吸 光 度 (E260)	0.047	0.069	0.058	0.077	0.084	0.070	0.046	0.070	0.065	0.067	0.058	0.060	0.084	0.046	0.064		

令和6年度

福岡過水

採 水 月 日			4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)			曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天 候 (当 日)			晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				
気 温 (℃)			10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4	
水 温 (℃)			7.9	15.4	13.9	19.0	21.1	19.6	17.0	13.4	8.3	4.8	3.2	6.2	21.1	3.2	12.5	
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.19	0.18	0.23	0.17	0.21	0.28	0.33	0.34	0.22	0.23	0.20	0.29	0.34	0.17	0.24	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.06	0.06	0.04	0.08	0.07	0.06	0.06	0.10	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.08	
	塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.05	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.03	<0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.7	9.6	8.1	10.9	10.1	9.1	8.7	11.0	11.2	10.9	13.2	7.2	13.2	7.2	9.9	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		13.9	15.2	15.0	16.1	15.3	14.1	14.1	16.5	16.2	18.3	20.6	17.8	20.6	13.9	16.1	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		34.8	32.8	29.6	35.2	36.1	35.2	36.5	38.9	36.1	38.4	43.7	27.7	43.7	27.7	35.4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	0.6	0.7	
	p H 値		7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	6.7	7.1	
臭 気 (種類)		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭				
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残 留 塩 素 (mg/L)		0.64	0.59	0.54	0.56	0.61	0.58	0.55	0.56	0.53	0.53	0.58	0.61	0.64	0.53	0.57	
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)		20.2	24.2	14.6	27.4	25.2	22.8	22.0	26.0	27.5	29.0	28.5	20.8	29.0	14.6	24.0	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)		10.8	10.0	9.2	10.8	11.0	10.8	11.3	12.1	11.0	11.9	13.7	8.8	13.7	8.8	11.0	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)		1.9	1.9	1.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	1.4	2.3	1.4	2.0	
	カ リ ウ ム (mg/L)		0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	0.8	1.3	0.8	1.1	
	の 硫 酸 イ オ ン (mg/L)		14.0	9.5	11.0	8.7	10.2	12.7	16.0	14.2	11.2	11.6	12.7	11.5	16.0	8.7	11.9	
	生 物 総 数 (N/mL)		0.8	0.5	0	0.2	0.4	0	0	0.1	0	0.1	0	0.3	0.8	0	0.2	
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)		126	124	113	136	130	127	129	145	140	145	163	132	163	113	134	
	紫 外 線 吸 光 度 (E260)		0.046	0.055	0.049	0.069	0.068	0.056	0.044	0.062	0.056	0.063	0.056	0.056	0.069	0.044	0.057	

令和6年度				福				岡				浄				水			
採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
天 候 (当 日)				晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				
気 温 (℃)				10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4	
水 温 (℃)				9.1	15.8	14.7	19.1	22.0	20.3	17.8	13.5	9.0	5.3	3.9	6.7	22.0	3.9	13.1	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.17	0.17	0.25	0.15	0.20	0.29	0.31	0.33	0.20	0.21	0.18	0.25	0.33	0.15	0.23	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.06	0.06	0.04	0.08	0.07	0.05	0.06	0.09	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.07	
	基	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	0.07	0.06	0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.10	<0.05	0.06		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.004	0.007	0.005	0.010	0.010	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.010	0.003	0.006		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.004	0.005	0.004	0.008	0.009	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.009	0.004	0.005		
ジブロモクロロメタン (mg/L)			0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.002		
臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
総トリハロメタン (mg/L)			0.008	0.013	0.009	0.018	0.018	0.013	0.011	0.012	0.009	0.008	0.008	0.009	0.018	0.008	0.011		
トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.004	0.006	0.004	0.007	0.010	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.010	0.003	0.005		
ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004		
準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			8.6	9.6	8.4	11.2	9.9	9.3	8.7	10.2	11.3	11.0	13.1	7.4	13.1	7.4	9.9	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			14.1	15.4	15.5	16.5	15.0	14.2	14.3	16.5	16.5	18.0	20.6	17.9	20.6	14.1	16.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			34.6	35.0	33.6	37.2	37.7	38.2	37.0	37.7	37.9	39.9	45.4	29.5	45.4	29.5	37.0	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			92	91	102	102	90	100	103	107	103	77	114	99	114	77	98	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
目	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	0.5	0.8	
	p H 値			7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

令和6年度

福 岡 県 水

採	水	月	日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	農 薬 類					0	0.01	0	0								0.01	0
設 定 項 目	残 留 塩 素 (mg/L)			0.73	0.80	0.82	0.84	0.80	0.78	0.80	0.83	0.76	0.71	0.69	0.72	0.84	0.69	0.77
	遊 離 炭 酸 (mg/L)					0.9						2.2				2.2	0.9	1.6
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メ チ ル - t - ブ チ ル エ ー テ ル (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐 食 性（ランゲリア指数）			-1.9	-1.6	-1.7	-1.4	-1.4	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.8	-1.4	-1.9	-1.6
	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)					0						0				0		
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヘルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びヘルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）					<0.005						<0.005				<0.005		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)			21.0	26.7	19.6	30.6	27.0	24.6	23.8	27.6	29.8	28.4	31.4	24.1	31.4	19.6	26.2
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			10.9	10.9	10.8	11.6	11.8	12.0	11.7	11.8	11.7	12.7	14.4	9.5	14.4	9.5	11.6
そ の 他 の 項 目	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.8	1.9	1.6	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0	2.3	1.4	2.3	1.4	1.9
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.3	0.8	1.3	0.8	1.1
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			13.9	9.6	11.3	8.7	10.3	11.5	16.1	14.3	11.2	10.8	11.6	11.7	16.1	8.7	11.8
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)			129	130	124	141	134	132	137	148	143	147	167	138	167	124	139
	酸 度 (mg/L)					1.0						2.5				2.5	1.0	1.8
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)					22						32				32	22	27
	紫 外 線 吸 光 度（E260）			0.050	0.055	0.052	0.073	0.078	0.064	0.046	0.061	0.057	0.065	0.055	0.058	0.078	0.046	0.060

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度		将 監 配 水															
採	水 月 日	4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇				
天 候 (当 日)		晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち曇	曇	晴				
気 温 (℃)		19.2	17.4	20.4	25.3	31.0	26.9	15.9	11.2	5.1	4.4	1.7	14.3	31.0	1.7	16.1	
水 温 (℃)		10.5	14.7	15.7	19.8	22.1	21.2	18.5	14.4	8.3	4.9	3.8	6.9	22.1	3.8	13.4	
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.14	0.14	0.20	0.15	0.22	0.29	0.28	0.24	0.16	0.18	0.16	0.20	0.29	0.14	0.20	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.10	0.10	0.06	0.10	0.08	0.10	0.05	0.07	
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.14	0.11	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006	0.011	0.012	0.016	0.027	0.014	0.013	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.027	0.004	0.010	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005	0.008	0.009	0.012	0.015	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.015	0.005	0.008	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総トリハロメタン (mg/L)		0.011	0.018	0.020	0.025	0.041	0.027	0.021	0.014	0.012	0.009	0.008	0.011	0.041	0.008	0.018	
量	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.009	0.009	0.012	0.014	0.010	0.015	0.007	0.005	0.006	0.004	0.005	0.015	0.004	0.008	
	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.011	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.011	0.003	0.006	
	プ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.04	<0.01	0.02	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.0	8.8	9.7	10.1	10.1	10.7	9.2	10.9	10.8	8.6	12.0	10.5	12.0	8.6	10.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.2	13.4	14.1	14.3	13.8	16.4	14.3	15.6	16.6	13.6	15.5	18.2	18.2	13.2	14.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34.9	31.2	34.9	35.4	36.5	39.4	37.3	38.0	38.0	34.7	44.3	39.8	44.3	31.2	37.0	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			89			106			98			99	106	89	98	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
項	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7	
	p H 値	7.3	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.1	7.3	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
残 留 塩 素 (mg/L)		0.65	0.62	0.65	0.60	0.52	0.49	0.57	0.66	0.61	0.62	0.61	0.65	0.66	0.49	0.60	
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										

福岡浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	4/2			5/7			6/4			7/1		
生物総数	740	10	0.8	830	6	0.5	490	8	0	350	5	0.2
珪藻類（小計）	730	9	0.7	770	5	0.5	470	8		260	2	0.2
<i>Achnanthes</i> (細)			0.1			0.3		2				
<i>Amphora</i> (細)							10					
<i>Asterionella</i> (細)	50			380	2		130			10		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	230	2		50			20					
<i>Cocconeis</i> (細)				20			10			20		
<i>Cyclotella group</i> (細)	30			40			20			30		
<i>Cymbella</i> (細)	20	1		10			10	1				
<i>Fragilaria</i> (細)							100					
<i>Gomphonema</i> (細)	10		0.1	10			20			10		
<i>Melosira</i> (糸100)				10								
<i>Navicula</i> (細)	270	2	0.4	160	1	0.1	80	3		70	1	0.2
<i>Nitzschia</i> (細)				60	1		20	1		10		
<i>Rhizosolenia</i> (細)	20									60		
<i>Rhoicosphenia</i> (細)	10			30			10	1				
<i>Synedra</i> (細)	90	3	0.1		1	0.1	40			20	1	
その他		1								30		
緑藻類（小計）				10						70	2	
<i>Closterium</i> (細)				10						60		
<i>Staurastrum</i> (細)										10	2	
クリプト藻類（小計）				20			10					
<i>Cryptomonas</i> (細)				20			10					
黄金藻類（小計）	10										1	
<i>Chromulina</i> (細)	10										1	
渦鞭藻類（小計）				10						10		
<i>Peridinium</i> (細)				10						10		
その他の生物		1	0.1	20	1		10			10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

福岡浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	8/1			9/2			10/1			11/5		
生物総数	140	5	0.4	70	2	0	30	0	0	170	4	0.1
珪藻類（小計）	130	3	0.4	60	2		20			150	3	0.1
<i>Achnanthes</i> (細)			0.2		1							
<i>Asterionella</i> (細)										100		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)	10											
<i>Cocconeis</i> (細)				10								
<i>Cymbella</i> (細)			0.1				10					
<i>Gomphonema</i> (細)	10											
<i>Navicula</i> (細)	60	2	0.1	20	1		10			50	1	
<i>Nitzschia</i> (細)				10								
<i>Rhoicosphenia</i> (細)	30			10								
<i>Synedra</i> (細)	10	1									2	0.1
その他	10			10								
緑藻類（小計）							10			20		
<i>Scenedesmus</i> (群)										20		
その他							10					
渦鞭藻類（小計）		2										
<i>Peridinium</i> (細)		2										
ユーグレナ藻類（小計）	10											
<i>Trachelomonas</i> (細)	10											
その他の生物				10							1	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100 μ m長を一単位 糸500：糸状体500 μ m長を一単位

福岡浄水場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	12/3			1/9			2/3			3/3		
生物総数	110	1	0	200	0.1	0	510	4	0	700	3	0.3
珪藻類（小計）	110	1		200	0.1		450	4		680	2	0.3
<i>Achnanthes</i> (細)							10					
<i>Asterionella</i> (細)	10			10			50			40		
<i>Aulacoseira</i> (糸100)				20			150	2		110	1	
<i>Cocconeis</i> (細)							10			10		
<i>Cyclotella group</i> (細)				10								
<i>Fragilaria</i> (細)	20											
<i>Gomphonema</i> (細)	10									30		
<i>Navicula</i> (細)	60	1		100			210	1		320	1	0.2
<i>Nitzschia</i> (細)				50			20			30		
<i>Pinnularia</i> (細)										10		
<i>Rhizosolenia</i> (細)				10								
<i>Rhoicosphenia</i> (細)	10									30		
<i>Synedra</i> (細)					0.1					100		0.1
その他								1				
緑藻類（小計）							20			20	1	
<i>Ankistrodesmus</i> (細)							10			10	1	
<i>Closterium</i> (細)							10			10		
クリプト藻類（小計）							20					
<i>Chroomonas</i> (細)							10					
<i>Cryptomonas</i> (細)							10					
黄金藻類（小計）							10					
<i>Mallomonas</i> (細)							10					
その他の生物							10					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。 2. 空欄：不検出 3. 計数単位 糸：糸状体 群：群体 巻：巻 細：細胞 個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位 糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度		滝 原 原 水														
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇			
気 温 (℃)		18.7	16.1	19.3	25.4	30.6	23.2	19.5	11.1	1.0	6.9	-2.8	8.8	30.6	-2.8	14.8
水 温 (℃)		10.1	9.9	11.8	11.2	11.3	11.6	14.3	11.1	8.9	9.3	9.0	5.9	14.3	5.9	10.4
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	2	0	4	1	2	7	2	3	1	0	2	7	0	2
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	< 1.0	5.1	1.0	2.0	4.1	< 1.0	< 1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	5.1	< 1.0	1.1
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.28	0.29	0.26	0.29	0.29	0.34	0.27	0.31	0.35	0.31	0.31	0.42	0.42	0.26	0.31
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
基 準	ベ ン ゼ ン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.6	3.9	3.6	3.9	3.8	4.1	3.7	3.8	3.6	3.4	3.6	3.0	4.1	3.0	3.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
項 目	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	2.7	2.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	13.7	15.0	14.1	16.5	16.5	17.7	14.9	15.9	15.4	13.7	14.6	11.8	17.7	11.8	15.0
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			49			60			54			41	60	41	51
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2		
	p H 値	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	7.3
目	臭 気 (種類)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	(TONI)															
	色 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
濁 度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

令和6年度			滝				原				原				水						
採	水	月 日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均				
水質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	1,2- シクロロエタン (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002						
	トルエン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005						
	亜塩素酸 (mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05						
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001						
	抱水クロール (mg/L)				<0.001						<0.001				<0.001						
	遊離炭酸 (mg/L)				1.3							1.6				1.6	1.3	1.4			
その他 の 項 目	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	メチル-γブチルエーテル (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	1,1- シクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）				<0.005						<0.005				<0.005						
	アルカリ度 (mg/L)		13.6	15.8	15.4	16.0	17.8	18.4	16.4	17.1	16.3	15.0	14.5	12.4	18.4	12.4	15.7				
	カルシウム (mg/L)		4.0	4.2	4.0	4.8	4.8	5.1	4.3	4.7	4.5	4.0	4.2	3.4	5.1	3.4	4.3				
	マグネシウム (mg/L)		0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0				
	カリウム (mg/L)		0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2				
	アンモニア態窒素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
	硫酸イオン (mg/L)		3.2	3.8	3.5	3.8	4.1	4.2	3.1	3.9	3.9	3.5	3.9	3.0	4.2	3.0	3.7				
その他 の 項 目	電気伝導率（μS/cm）		46	52	51	48	57	58	50	50	55	52	52	45	58	45	51				
	酸度 (mg/L)				1.5						1.8				1.8	1.5	1.6				
	溶性ケイ酸 (mg/L)				20						21				21	20	20				
	クロロホルム生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001				
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001				
	プロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001				
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001						
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			0.004	0.004	<0.001	0.001				
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002						
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002						
項目	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002						
	嫌気性芽胞菌（CFU/100mL）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

令和6年度

滝 原 配 水

採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	雪	曇			
気 温 (℃)		21.1	16.1	19.9	25.4	30.6	23.3	20.9	11.1	-0.3	6.9	2.2	6.7	30.6	-0.3	15.3
水 温 (℃)		10.5	12.5	14.3	15.2	16.6	16.6	14.9	12.2	9.7	8.0	7.1	7.7	16.6	7.1	12.1
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.28	0.28	0.26	0.27	0.29	0.32	0.27	0.31	0.36	0.31	0.31	0.33	0.36	0.26	0.30
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.10	0.11	0.11	0.07	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
項	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9	4.2	4.0	4.4	4.2	4.4	4.1	3.9	4.1	3.6	3.9	3.3	4.4	3.3	4.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.2	3.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	13.4	15.0	14.1	16.5	16.3	17.4	14.6	15.1	16.0	13.7	14.9	11.8	17.4	11.8	14.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	44	45	49	50	53	63	50	54	54	48	42	42	63	42	50
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
目	p H 値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.4	7.2	7.7	7.2	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

滝 原 配 水

採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロール (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.46	0.56	0.71	0.72	0.68	0.71	0.77	0.58	0.57	0.58	0.54	0.61	0.77	0.46	0.62
	遊離炭酸 (mg/L)			1.3						1.2				1.3	1.2	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐 食 性 （ ラン ゲ リ ア 指 数 ）		-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-2.3	-2.2	-2.0	-2.4	-2.4	-2.8	-2.0	-2.8	-2.3
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)	13.5	15.6	16.0	15.8	17.8	18.3	16.3	17.0	16.1	15.2	14.6	12.5	18.3	12.5	15.7
	カルシウム (mg/L)	3.9	4.2	4.0	4.8	4.7	5.0	4.2	4.4	4.6	4.0	4.3	3.4	5.0	3.4	4.3
	マグネシウム (mg/L)	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0
	カリウム (mg/L)	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	3.3	3.9	3.8	4.2	4.4	4.7	1.6	3.8	4.3	3.6	4.3	3.3	4.7	1.6	3.8
	電気伝導率 (μS/cm)	47	52	53	54	58	59	52	54	57	49	55	46	59	46	53
	酸度 (mg/L)			1.5						1.4				1.5	1.4	1.4
溶 性 ケ イ 酸				20						21				21	20	20

令和6年度		野 尻 原 水														
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇			
気 温 (℃)		25.7	14.4	20.4	24.1	29.4	22.1	19.5	20.1	1.0	8.9	-2.8	6.2	29.4	-2.8	15.8
水 温 (℃)		8.6	9.0	9.5	10.0	10.5	10.1	11.5	9.2	8.9	8.6	8.0	7.8	11.5	7.8	9.3
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	2	0	8	2	4	1	2	0	35	0	34	35	0	7
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	< 1.0	1.0	< 1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	< 1.0	3.1	1.0	3.1	3.1	< 1.0	1.4
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.41	0.36	0.36	0.35	0.37	0.34	0.39	0.37	0.36	0.35	0.37	0.32	0.41	0.32	0.36
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
基 準	ベ ン ゼ ン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.4	3.3	3.1	3.3	3.1	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	2.9	3.4	2.9	3.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
項	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	4.2	4.2	2.4	2.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.8	14.8	13.6	15.5	15.3	16.4	16.0	14.6	13.9	13.9	15.0	13.2	16.4	13.2	14.8
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50			51			47			44	51	44	48
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	< 0.2	< 0.2
	p H 値	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	6.8	7.2
目	臭 気	(種類)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
		(TONI)														
	色 度 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	濁 度 (度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

令和6年度		野 尻 原 水													最高	最低	平均
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			2.8							1.6				2.8	1.6	2.2
そ の 他 の 項 目	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-γ-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	17.2	17.1	16.2	16.5	18.7	19.1	18.1	17.9	16.6	17.2	17.6	16.4	19.1	16.2	17.4	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	4.5	4.1	3.8	4.4	4.3	4.6	4.6	4.2	3.9	3.9	4.2	3.8	4.6	3.8	4.2	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.2	0.9	1.1	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	3.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	3.3	1.5	1.7	
他 の 項 目	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	46	47	49	48	52	51	50	49	49	49	50	46	52	46	49	
	酸 度 (mg/L)			3.2						1.8				3.2	1.8	2.5	
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			22						22				22	22	22	
	ク ロ ロ ホ ル ム 生 成 能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	
	ブ ロ モ ホ ル ム 生 成 能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.005	0.005	<0.001	0.001	
	ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
嫌 気 性 芽 胞 菌 (CFU/100mL)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002				
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

令和6年度

野 尻 配 水

探 水 月 日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	雪	曇			
気 温 (℃)	25.7	14.4	20.4	24.1	29.4	22.1	19.5	20.1	1.0	8.9	-2.8	6.2	29.4	-2.8	15.8
水 温 (℃)	10.3	10.7	11.9	13.0	13.8	13.3	12.1	10.0	8.7	8.2	7.7	8.1	13.8	7.7	10.6
一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.39	0.36	0.34	0.36	0.36	0.34	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.32	0.39	0.32	0.36
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	0.08	0.08	0.11	0.13	0.16	0.16	0.16	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.16	0.08	0.11
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.9	3.8	3.4	3.4	3.3	3.6	3.3	3.9	3.3	3.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0	3.2	2.8	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.5	14.8	13.9	15.5	15.8	16.4	16.0	14.1	13.9	13.9	15.0	13.9	16.4	13.9	14.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	48	46	54	50	52	51	50	53	49	48	48	46	54	46	50
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
p H 値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	6.9	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

野 尻 配 水

採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロール (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.48	0.49	0.70	0.70	0.67	0.68	0.72	0.59	0.56	0.56	0.53	0.61	0.72	0.48	0.61
	遊離炭酸 (mg/L)			2.2						1.2				2.2	1.2	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.4	-2.4	-2.6	-2.5	-2.6	-2.7	-2.4	-2.5	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.3	-2.7	-2.4
そ の 他 の 項 目	従属栄養細菌(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	アルカリ度 (mg/L)	17.2	17.4	17.0	16.5	18.8	19.3	18.4	18.0	17.3	17.3	18.1	16.9	19.3	16.5	17.7
	カルシウム (mg/L)	4.4	4.1	3.9	4.4	4.5	4.6	4.6	4.0	3.9	3.9	4.2	3.9	4.6	3.9	4.2
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	1.7	1.5	1.8	1.8	1.7	2.0	1.5	1.8
	電気伝導率 (μS/cm)	44	46	52	52	55	54	53	52	51	49	53	50	55	44	51
	酸度 (mg/L)			2.5						1.4				2.5	1.4	2.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			22						22				22	22	22

令和6年度		作 並 原 水														
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
気 温 (℃)		22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
水 温 (℃)		11.5	13.0	15.2	17.7	20.0	18.8	14.5	12.0	5.4	4.5	0.4	4.7	20.0	0.4	11.5
水	一 般 細 菌 (個/mL)	10	64	25	230	88	92	14	12	8	4	8	48	230	4	50
	大 腸 菌 (MPN/100mL)	<1.0	2.0	16.0	110.0	79.0	14.0	6.3	5.1	<1.0	1.0	<1.0	3.1	110	<1.0	20
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.06	0.11	0.14	0.23	0.17	0.25	0.10	0.07	0.14	0.11	0.21	0.18	0.25	0.06	0.15
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06	0.11	0.06	0.09
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
質	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
準	ブロモジクロロメタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.11	0.05	0.07
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	<0.02	0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.1	5.3	5.2	5.7	5.1	5.3	4.6	4.7	3.8	3.8	4.2	2.8	5.7	2.8	4.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.006	0.007	0.003	0.002	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.007	0.002	0.005
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.3	3.9	3.4	3.9	2.9	3.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.7	32.7	31.5	37.3	31.6	31.1	27.1	30.5	23.5	22.8	23.7	12.2	37.3	12.2	27.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			103			98			73			38	103	38	78
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
目	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.6	1.2	0.8	1.1	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	1.2	1.2	0.5	0.8
	p H 値	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.6	7.0	7.0	7.3	7.6	6.9	7.1
	臭 気	(種類)	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭		
		(TONI)	3		4	4	2	2		2	4		2	4		2
	色 度 (度)	2	2	<1	4	3	4	2	2	2	2	2	5	5	<1	2
	濁 度 (度)	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.5	<0.1	<0.1

令和6年度		作 並 原 水															
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001			
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			2.1							1.1				2.1	1.1	1.6
その他項目	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	メチル-γ-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	ア ル カ リ 度 (mg/L)	8.7	8.2	7.7	8.1	10.7	11.0	9.9	10.2	7.8	7.9	9.9	6.4	11.0	6.4	8.9	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.0	9.3	9.0	10.8	9.2	9.0	7.9	8.9	6.6	6.5	6.7	3.4	10.8	3.4	7.8	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.4	2.3	2.2	2.5	2.1	2.1	1.8	2.0	1.7	1.6	1.7	0.9	2.5	0.9	1.9	
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	19.1	36.1	36.2	37.5	32.5	30.5	27.6	33.3	24.3	24.5	21.4	10.1	37.5	10.1	27.8	
その他項目	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	77	120	118	122	109	102	96	110	88	91	80	54	122	54	97	
	酸 度 (mg/L)			2.4						1.3				2.4	1.3	1.8	
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			27						21				27	21	24	
	ク ロ ロ ホ ル ム 生 成 能 (mg/L)	0.015	0.013	0.014	0.037	0.022	0.027	0.016	0.013	0.014	0.011	0.017	0.034	0.037	0.011	0.019	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	
	ブ ロ モ ホ ル ム 生 成 能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.019	0.017	0.018	0.043	0.029	0.033	0.021	0.017	0.017	0.014	0.021	0.038	0.043	0.014	0.024	
	ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)	0.009	0.009	0.008	0.023	0.016	0.017	0.012	0.009	0.012	0.009	0.013	0.028	0.028	0.008	0.014	
その他項目	トリ ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)	0.019	0.014	0.016	0.046	0.021	0.026	0.017	0.013	0.017	0.013	0.019	0.047	0.047	0.013	0.022	
	嫌 気 性 芽 胞 菌 (CFU/100mL)	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0		

令和6年度		作 並 沈 で ん 水												最高	最低	平均
採 水 月 日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17				
天 候 (前 日)		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
気 温 (℃)		22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
水 温 (℃)		10.2	12.2	15.0	17.0	19.0	18.7	14.5	12.0	5.2	4.0	0.3	4.5	19.0	0.3	11.0
水 質 基 準 項 目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.06	0.11	0.13	0.14	0.18	0.29	0.10	0.08	0.14	0.10	0.19	0.15	0.29	0.06	0.14
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.05	0.08
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	7.9	7.6	8.5	7.5	7.6	6.8	7.2	6.7	6.6	7.2	6.4	8.5	6.4	7.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.004	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	0.005	<0.001	0.002
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.3	6.5	6.4	6.5	7.0	6.6	6.5	6.8	7.0	6.2	6.8	6.7	7.0	6.2	6.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.6	32.4	30.8	37.3	31.1	30.6	26.1	30.5	22.8	22.8	23.7	13.9	37.3	13.9	26.8
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4
	p H 値	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	6.9	7.1
	臭 気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	無臭			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.62	0.61	0.63	0.59	0.67	0.57	0.63	0.65	0.60	0.53	0.57	0.59	0.67	0.53	0.60
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	10.0	9.3	9.2	10.0	11.0	11.3	10.5	10.4	10.1	10.4	10.1	10.1	11.3	9.2	10.2
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.7	9.2	8.7	10.8	9.0	8.8	7.5	8.9	6.5	6.5	6.7	3.9	10.8	3.9	7.7
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.3	2.3	2.2	2.5	2.1	2.1	1.8	2.0	1.6	1.6	1.7	1.0	2.5	1.0	1.8
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	18.9	36.0	35.6	38.7	32.7	30.8	28.0	33.8	25.5	25.0	22.7	13.5	38.7	13.5	28.4
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	89	131	130	138	128	116	108	125	104	106	98	74	138	74	112

令和6年度

作 並 浄 水

採 水 月 日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)	晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
気 温 (℃)	22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
水 温 (℃)	10.2	13.0	15.0	17.2	20.0	18.6	14.5	12.0	5.3	3.8	0.4	4.4	20.0	0.4	11.2
一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.05	0.11	0.14	0.14	0.18	0.31	0.10	0.08	0.14	0.10	0.17	0.14	0.31	0.05	0.14
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.06	0.09	0.13	0.15	0.10	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.15	<0.05	0.06
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.2	8.6	8.2	9.1	8.5	8.3	7.3	7.5	7.2	7.1	7.6	7.1	9.1	7.1	7.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	6.6	6.6	6.7	7.3	7.2	6.6	7.0	7.1	6.3	6.7	6.7	7.3	6.3	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.0	33.9	32.2	38.7	33.3	31.1	27.1	31.9	24.5	24.2	24.9	15.5	38.7	15.5	28.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.7	0.3	0.4
p H 値	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	7.0	7.2
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.63	0.74	0.73	0.87	0.95	0.98	0.76	0.71	0.60	0.68	0.64	0.66	0.98	0.60	0.75
ア ル カ リ 度 (mg/L)	9.8	9.5	9.5	10.1	11.0	11.1	10.5	10.4	9.7	10.4	10.3	10.6	11.1	9.5	10.2
カ ル シ ウ ム (mg/L)	6.1	9.6	9.1	11.2	9.7	9.0	7.7	9.3	7.0	6.9	7.0	4.4	11.2	4.4	8.1
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.4	2.4	2.3	2.6	2.2	2.1	1.9	2.1	1.7	1.7	1.8	1.1	2.6	1.1	1.9
カ リ ウ ム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	18.2	35.1	35.1	38.7	32.6	31.4	27.5	33.6	25.7	25.1	23.4	13.9	38.7	13.9	28.4
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	88	130	128	139	128	117	108	124	105	107	102	78	139	78	113

令和6年度		作 並 配 水															
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨				
天 候 (当 日)		晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴				
気 温 (℃)		22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1	
水 温 (℃)		10.2	13.0	16.2	17.6	20.5	19.5	15.5	12.0	6.1	4.2	0.4	5.5	20.5	0.4	11.7	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.07	0.11	0.15	0.15	0.18	0.30	0.12	0.10	0.16	0.11	0.12	0.16	0.30	0.07	0.14	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08	
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.07	0.09	0.13	0.14	0.12	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.06	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.005	0.006	0.009	0.007	0.010	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.010	0.001	0.005	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	<0.002	0.003	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001	
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.009	0.015	0.012	0.015	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.005	0.015	0.002	0.007	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.004	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.002	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.3	8.5	8.1	9.1	8.2	8.4	7.6	7.4	7.0	7.0	7.8	6.6	9.1	6.6	7.8	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	項	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.7	6.7	6.7	7.3	7.2	6.8	7.0	7.2	6.3	6.6	6.8	7.3	6.3	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.8	31.7	30.3	37.5	32.8	32.8	26.6	30.5	24.2	23.5	27.1	14.4	37.5	14.4	27.5	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		60	91	94	114	100	104	83	96	76	76	82	51	114	51	86	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
ジエオスミン (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フェノール類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	
目		p H 値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2
		味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
		濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

作 並 配 水

採	水	月	日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)					<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロール (mg/L)					0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	残留塩素 (mg/L)			0.63	0.62	0.63	0.75	0.80	0.74	0.66	0.62	0.59	0.65	0.61	0.64	0.80	0.59	0.66
	遊離炭酸 (mg/L)					1.7						1.7				1.7	1.7	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.4	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.3	-2.7
従属栄養細菌(個/mL)					0						0					0		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタナール (PFOA) (μg/L)					<0.005							<0.005				<0.005		
そ の 他 の 項 目	アルカリ度 (mg/L)			10.2	9.8	9.8	10.0	11.2	11.0	10.7	10.4	9.8	10.5	10.4	9.9	11.2	9.8	10.3
	カルシウム (mg/L)			5.4	8.9	8.5	10.9	9.5	9.5	7.7	8.9	6.9	6.6	7.7	4.1	10.9	4.1	7.9
	マグネシウム (mg/L)			1.3	2.3	2.2	2.5	2.2	2.2	1.8	2.0	1.7	1.7	1.9	1.0	2.5	1.0	1.9
	カリウム (mg/L)			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
	アンモニア態窒素 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)			15.5	32.1	33.4	36.9	31.2	33.0	25.2	32.5	25.0	23.7	27.2	12.8	36.9	12.8	27.4
	電気伝導率 (μS/cm)			83	123	124	135	126	123	104	122	103	104	110	76	135	76	111
	酸度 (mg/L)					1.9						1.9				1.9	1.9	1.9
	溶性ケイ酸 (mg/L)					25						19				25	19	22

令和6年度				熊		ケ		根		原		水							
探 水 月 日				4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨				
天 候 (当 日)				晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇				
気 温 (℃)				21.6	15.8	22.0	24.4	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.4	28.0	0.5	15.9	
水 温 (℃)				9.5	15.0	18.2	21.8	23.6	22.5	18.5	15.5	8.6	4.8	4.5	7.1	23.6	4.5	14.1	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			20	32	28	110	140	170	160	36	30	10	4	26	170	4	64	
	大 腸 菌 (MPN/100mL)			2.0	<1.0	33.0	<1.0	2.0	1.0	1.0	5.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	33	<1.0	3.7	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001	
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.10	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.15	0.07	0.09	0.10	0.10	0.18	0.18	0.05	0.09	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			
	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ベ ン ゼ ン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.04	0.05	0.06	0.08	0.02	0.04	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.07	0.04	0.06	0.09	0.07	0.14	0.09	0.19	0.18	0.09	0.20	0.17	0.20	0.04	0.12	
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.7	3.7	4.0	4.7	4.1	5.0	3.8	4.3	4.1	4.4	5.0	4.1	5.0	3.7	4.2	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.007	0.006	0.004	0.008	0.005	0.012	0.010	0.033	0.027	0.014	0.039	0.024	0.039	0.004	0.016	
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			3.7	3.2	3.4	3.7	3.2	3.4	2.9	3.5	3.9	4.4	5.0	5.8	5.8	2.9	3.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			18.1	18.1	19.5	23.2	20.3	24.8	18.4	21.8	21.3	22.9	26.5	22.0	26.5	18.1	21.4	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					63			76			71			66	76	63	69	
項	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	1.4	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	1.4	0.7	0.9	
	p H 値			7.3	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2	
	臭	(種類) (TON)	漂臭	漂臭	無臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭	漂臭				
			5	<2		4	3	8	8	2	4	6	4	2	8	<2			
	色 度 (度)			3	3	2	3	5	4	7	5	5	3	3	3	7	2	4	
濁 度 (度)			2.1	0.9	0.7	1.2	0.7	1.9	3.9	2.2	2.2	1.6	2.1	3.3	3.9	0.7	1.9		

令和6年度		熊 ヶ 根 原 水														
採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農 薬 類		0	0	0.02	0.02								0.02	0	0.01
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			3.1						1.8				3.1	1.8	2.4
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
1,1- シ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）			<0.005							<0.005			<0.005			
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)	13.6	14.8	16.5	18.3	18.6	20.3	15.4	19.3	17.4	18.7	19.7	16.9	20.3	13.6	17.5
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	5.6	5.6	6.0	7.3	6.5	7.8	5.7	6.9	6.7	7.2	8.3	7.0	8.3	5.6	6.7
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.3	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.0	1.1
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	9.7	9.6	11.0	12.2	12.4	12.8	8.8	11.5	12.9	13.1	14.2	12.0	14.2	8.8	11.7
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	64	65	73	80	78	87	63	81	83	88	90	81	90	63	78
	酸 度 (mg/L)			3.5						2.0				3.5	2.0	2.8
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)			18						20				20	18	19
	ク ロ ロ ホ ル ム 生 成 能 (mg/L)	0.021	0.022	0.025	0.026	0.037	0.026	0.041	0.028	0.022	0.019	0.017	0.018	0.041	0.017	0.025
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005
	ブ ロ モ ホ ル ム 生 成 能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.025	0.026	0.029	0.031	0.042	0.032	0.047	0.033	0.027	0.024	0.022	0.023	0.047	0.022	0.030	
ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ジ ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)	0.011	0.013	0.012	0.014	0.023	0.014	0.025	0.016	0.014	0.011	0.011	0.012	0.025	0.011	0.015	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 生 成 能 (mg/L)	0.020	0.017	0.023	0.024	0.037	0.022	0.046	0.024	0.021	0.017	0.015	0.017	0.046	0.015	0.024	
嫌 気 性 芽 胞 菌 (CFU/100mL)	2	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度		熊ヶ根沈でん水															
採水月日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均	
天候（前日）		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨				
天候（当日）		晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇				
気温（℃）		21.6	15.8	22.0	24.4	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.4	28.0	0.5	15.9	
水温（℃）		9.0	15.0	19.7	21.7	23.1	22.3	18.0	13.9	6.8	4.5	3.2	4.8	23.1	3.2	13.5	
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	<0.04	<0.04	0.05	0.06	0.07	0.15	0.06	0.08	0.10	0.10	0.18	0.18	<0.04	0.08	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02	
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.13	0.16	0.15	0.07	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.16	<0.05	0.06	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.26	0.17	0.11	0.16	0.12	0.13	0.16	0.15	0.17	0.31	0.28	0.23	0.31	0.11	0.19	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.8	5.8	7.4	7.3	6.7	7.8	7.4	7.7	7.6	6.6	7.9	7.4	7.9	5.8	7.1	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.012	0.010	0.005	0.003	0.006	0.012	<0.001	0.004	
	塩化物イオン (mg/L)	7.4	6.2	9.3	7.3	7.1	6.9	7.5	8.0	7.9	8.1	8.9	14.3	14.3	6.2	8.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.4	18.1	18.4	23.2	20.8	24.3	17.4	21.8	21.5	22.0	26.5	22.5	26.5	17.4	21.2	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.8	0.4	0.6	
	pH値	7.1	7.2	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	
	臭気(種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	
	濁度(度)	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	残留塩素 (mg/L)	0.62	0.63	0.63	0.80	0.95	0.81	0.60	0.67	0.55	0.78	0.72	0.77	0.95	0.55	0.71	
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.7	15.1	16.5	19.6	19.3	22.0	17.8	20.4	20.2	19.3	20.5	17.6	22.0	13.7	18.5	
	カルシウム (mg/L)	5.7	5.6	5.7	7.3	6.5	7.6	5.5	6.9	6.8	7.0	8.3	7.2	8.3	5.5	6.7	
	マグネシウム (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	0.9	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.4	0.9	1.1	
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	
	硫酸イオン (mg/L)	10.8	10.5	11.7	13.3	13.6	13.9	10.0	12.8	14.0	14.2	15.3	13.4	15.3	10.0	12.8	
	電気伝導率 (μS/cm)	79	77	92	95	94	99	83	100	101	103	108	105	108	77	95	

令和6年度				熊				ケ				根				浄				水			
探	水	月	日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均					
天 候 (前 日)				晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨								
天 候 (当 日)				晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇								
気 温 (℃)				21.6	15.8	22.0	24.4	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.4	28.0	0.5	15.9					
水 温 (℃)				8.5	14.8	19.5	21.6	22.8	22.1	18.5	14.4	7.7	4.7	3.8	5.2	22.8	3.8	13.6					
水	一 般 細菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005							
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.10	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.07	0.15	0.06	0.08	0.10	0.10	0.16	0.16	<0.04	0.08					
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02					
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
基	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	0.06	0.09	0.12	0.18	0.23	0.15	0.11	0.07	<0.05	<0.05	0.05	0.23	<0.05	0.09					
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.003	0.005	0.007	0.008	0.011	0.008	0.015	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.015	0.003	0.007					
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	0.004	0.004	0.005	0.007	0.005	0.011	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.011	<0.002	0.005					
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001							
	総トリハロメタン (mg/L)			0.005	0.007	0.010	0.011	0.015	0.012	0.018	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.018	0.005	0.010					
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.002	0.004	0.005	0.006	0.009	0.006	0.013	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.013	0.002	0.006					
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003					
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005							
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01						
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.6	6.4	7.9	8.2	7.6	8.4	8.1	8.3	8.5	7.1	8.1	8.1	8.5	6.4	7.8						
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.6	6.7	9.6	7.5	7.5	7.3	7.8	8.2	8.4	8.3	8.9	10.4	10.4	6.7	8.2						
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			20.3	19.0	19.0	24.6	23.2	25.1	18.9	23.2	23.2	23.4	27.2	23.9	27.2	18.9	22.6						
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			59	53	71	73	71	80	63	77	78	72	74	73	80	53	70						
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02								
ジエオスミン (μg/L)			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001						
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005								
フェノール類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5						
p H 値			7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2						
味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和6年度

熊

ケ

根

浄

水

採 水 月 日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.001			0.001			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001
	農薬類		0	0	0	0								0		
設 定 項 目	残留塩素 (mg/L)	0.84	0.72	0.82	0.86	1.07	0.96	0.88	0.94	0.79	0.68	0.71	0.68	1.07	0.68	0.83
	遊離炭酸 (mg/L)			2.6						1.1				2.6	1.1	1.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.5	-2.4	-2.4	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.2	-2.3	-2.0	-2.5	-2.2
	従属栄養細菌(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	アルカリ度 (mg/L)	13.9	15.4	16.1	19.5	19.6	22.3	17.7	21.0	20.0	19.1	20.0	17.6	22.3	13.9	18.5
	カルシウム (mg/L)	6.3	5.8	5.8	7.7	7.3	7.9	5.9	7.3	7.3	7.4	8.6	7.6	8.6	5.8	7.1
そ の 他 の 項 目	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	10.8	10.6	11.4	13.0	13.7	14.0	9.9	12.7	14.2	14.1	15.2	13.4	15.2	9.9	12.8
	電気伝導率 (μS/cm)	80	80	92	96	97	100	86	102	103	104	108	103	108	80	96
	酸度 (mg/L)			3.0						1.2				3.0	1.2	2.1
	溶性ケイ酸 (mg/L)			17						19				19	17	18

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度		熊ヶ根配水														
採水月日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天候（前日）		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち曇	曇のち雨			
天候（当日）		晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇			
気温（℃）		26.5	15.8	20.0	23.5	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.1	28.0	0.5	16.0
水温（℃）		9.5	14.5	17.6	20.1	22.0	22.3	16.1	14.9	7.7	4.8	3.9	5.1	22.3	3.9	13.2
水質基準項目	一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.11	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	0.14	0.08	0.09	0.11	0.11	0.17	0.17	0.05	0.10
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸（mg/L）	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.14	0.09	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.15	<0.05	0.08
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.2	6.8	7.4	8.1	8.1	9.0	8.1	8.6	8.2	7.5	8.5	7.6	9.0	6.8	7.9
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン（mg/L）	7.4	6.5	7.7	7.1	7.8	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	8.7	9.7	9.7	6.5	7.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	20.3	17.9	18.8	23.2	22.7	24.8	20.8	22.4	22.4	23.4	26.7	23.4	26.7	17.9	22.2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.1	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.1	7.4
味（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素（mg/L）	0.67	0.62	0.56	0.75	0.73	0.66	0.60	0.63	0.63	0.63	0.53	0.66	0.75	0.53	0.64
その他の項目	アルカリ度（mg/L）	15.0	10.2	16.8	19.7	20.0	22.8	18.4	22.0	19.8	19.7	20.5	18.2	22.8	10.2	18.6
	カルシウム（mg/L）	6.3	5.5	5.7	7.3	7.1	7.8	6.5	7.0	7.0	7.4	8.4	7.4	8.4	5.5	7.0
	マグネシウム（mg/L）	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2
	カリウム（mg/L）	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン（mg/L）	10.4	9.7	10.7	12.5	12.9	13.8	10.5	12.0	13.7	13.5	14.9	13.3	14.9	9.7	12.3
	電気伝導率（μS/cm）	81	122	87	93	98	102	88	100	101	104	107	102	122	81	99

2. 仙南・仙塩広域水道の水質試験

採水地点について

松陵配水

松陵配水所が工事により採水不可となったため、令和 6 年 10 月より高森配水所に変更。

– 148 –

令和6年度				太				白				配				水			
探	水	月	日	4/3	5/1	6/10	7/2	8/5	9/9	10/2	11/6	12/11	1/7	2/5	3/12	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				晴	曇	曇	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	曇のち雨	晴	晴のち曇				
天 候 (当 日)				曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)				13.4	14.2	21.6	22.0	29.9	27.8	26.1	9.9	8.3	8.0	-1.0	12.2	29.9	-1.0	16.0	
水 温 (℃)				7.6	11.4	13.9	13.4	18.3	20.0	20.0	16.4	9.5	5.5	3.7	3.8	20.0	3.7	12.0	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.18	0.16	0.15	0.16	0.19	0.19	0.25	0.16	0.11	0.12	0.17	0.25	0.25	0.11	0.17	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.007	0.008	0.007	0.006	0.010	0.006	0.008	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.003	0.005	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.013	0.014	0.015	0.010	0.011	0.010	0.009	0.015	0.009	0.012	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.005	0.006	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	
	準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.4	5.2	5.3	6.0	6.5	7.4	8.4	6.4	5.0	4.6	6.1	5.8	8.4	4.6	6.0		
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.6	6.4	6.4	6.6	6.3	6.9	8.6	7.4	6.9	6.9	7.5	7.7	8.6	6.3	7.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.2	19.2	19.3	20.4	20.7	21.4	20.6	23.2	21.8	20.4	24.2	21.4	24.2	19.2	21.0		
蒸 発 残 留 物 (mg/L)					47			59			56			55	59	47	54		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
ジエオスミン (μg/L)			<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
目	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	
	p H 値			7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

令和6年度

太 白 配 水

採	水	月	日	4/3	5/1	6/10	7/2	8/5	9/9	10/2	11/6	12/11	1/7	2/5	3/12	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	農薬類		0	0	0	0										0		
	残留塩素 (mg/L)	0.56	0.55	0.69	0.73	0.75	0.69	0.74	0.65	0.57	0.56	0.54	0.63	0.75	0.54	0.64		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tertブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.4			-2.0			-2.4			-2.5	-2.0	-2.5	-2.3		
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（μg/L）			<0.005						<0.005			<0.005					
	アルカリ度 (mg/L)			15.5			19.6			16.2			16.6	19.6	15.5	17.0		
	カルシウム (mg/L)	5.7	5.7	5.9	6.2	6.3	6.6	6.1	7.0	6.6	6.2	7.4	6.6	7.4	5.7	6.4		
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2		
	カリウム (mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6		
	硫酸イオン (mg/L)	8.5	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6	8.3	9.2	9.4	9.3	9.7	10.0	10.0	8.0	8.8		
	電気伝導率（μS/cm）	77	69	74	76	80	87	87	84	82	82	84	84	87	69	80		

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

採 水 月 日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天 候 (当 日)	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	曇	晴			
気 温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
水 温 (℃)	5.9	9.5	10.4	12.4	15.4	15.7	18.9	16.4	12.6	6.9	4.0	5.6	18.9	4.0	11.1
一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.17	0.14	0.15	0.19	0.21	0.25	0.16	0.09	0.12	0.16	0.29	0.29	0.09	0.18
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.010	0.011	0.012	0.010	0.011	0.015	0.013	0.008	0.012	0.010	0.008	0.015	0.008	0.011
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.002	0.005	0.008	0.007	0.008	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.014	0.016	0.013	0.015	0.021	0.019	0.013	0.016	0.013	0.011	0.021	0.011	0.015
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.010	0.008	0.005	0.009	0.012	0.007	0.012	0.005	0.008
プロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.5	5.1	5.6	6.0	6.7	6.8	8.0	6.4	5.3	4.8	5.9	5.7	8.0	4.8	6.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.7	6.5	6.5	6.6	6.4	6.8	8.1	7.5	7.5	7.1	7.4	8.1	8.1	6.4	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.4	18.8	18.7	20.4	21.4	20.8	20.2	22.3	22.3	21.2	24.5	19.7	24.5	18.7	20.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			48			66			57			55	66	48	56
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
p H 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
残留塩素 (mg/L)	0.64	0.66	0.72	0.63	0.74	0.74	0.74	0.64	0.59	0.62	0.59	0.67	0.74	0.59	0.66
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ランゲリア指数)			-2.5			-2.1			-2.3			-2.6	-2.1	-2.6	-2.4
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
アルカリ度 (mg/L)			13.9			21.2			16.2			18.0	21.2	13.9	17.3
カルシウム (mg/L)	5.8	5.7	5.5	6.2	6.6	6.5	6.1	6.8	6.8	6.5	7.5	5.9	7.5	5.5	6.3
マグネシウム (mg/L)	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2
カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
硫酸イオン (mg/L)	9.1	7.9	8.2	8.4	8.3	8.9	8.4	9.1	9.6	9.4	9.7	9.2	9.7	7.9	8.8
電気伝導率 (μS/cm)	78	70	74	76	80	87	87	86	83	84	83	83	87	70	81

令和6年度				松		陵		配		水							
採	水	月	日	4/8	5/13	6/18	7/16	8/22	9/17					最高	最低	平均	
天 候 (前 日)				量のち雨	晴のち雨	晴	雨のち曇	曇のち晴	雨のち曇								
天 候 (当 日)				晴	雨	曇	曇	曇	晴								
気 温 (℃)				21.1	16.4	22.3	27.4	29.3	25.1					29.3	16.4	23.6	
水 温 (℃)				8.9	11.8	14.5	15.6	17.7	19.4					19.4	8.9	14.6	
水	一 般 細 菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0					0			
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005					<0.00005			
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	六 価 ク ロ ロ 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002			
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001					<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.18	0.15	0.15	0.18	0.22	0.22					0.22	0.15	0.18	
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					<0.05			
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02			
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002		
		1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
		ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
		テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
		トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
		ベ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.08					0.08	<0.05	<0.05		
基		ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002		
		ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.008	0.009	0.011	0.012	0.011	0.011					0.012	0.008	0.010
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002					0.006	0.002	0.004	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001					0.001	<0.001	<0.001	
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001					<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)			0.011	0.012	0.015	0.016	0.015	0.017					0.017	0.011	0.014	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.007	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008					0.010	0.007	0.009	
	プロモジクロロメタン (mg/L)			0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005					0.005	0.003	0.004	
	準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005					<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01					0.01	<0.01	<0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02				
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02				
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.2	5.4	6.0	6.7	6.6	8.6					8.6	5.4	6.6		
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001				
項		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.8	7.0	6.9	6.5	6.8	7.8					7.8	6.5	7.1
		カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			21.3	19.9	20.7	22.1	20.7	23.7					23.7	19.9	21.4
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					53			62					62	53	58	
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.02			<0.02					<0.02			
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001					0.002	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)					<0.005			<0.005					<0.005			
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005					<0.0005			
	目	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6					0.6	0.5	0.5
		p H 値			7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3					7.5	7.2	7.3
味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭 気 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1					<1				
濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.0001			
	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001					0.001	<0.001	<0.001	
	残 留 塩 素 (mg/L)			0.63	0.64	0.69	0.59	0.60	0.53					0.69	0.53	0.61	
	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2			-2.0					-2.0	-2.2	-2.1	
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)					16.4			22.2					22.2	16.4	19.3	
	カ ル シ ウ ム (mg/L)			6.4	6.0	6.3	6.7	6.3	7.2					7.2	6.0	6.5	
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)			1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4					1.4	1.2	1.3	
	カ リ ウ ム (mg/L)			0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8					0.8	0.6	0.6	
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)			8.6	8.1	8.4	7.9	8.5	9.4					9.4	7.9	8.5	
電 気 伝 導 率 (μS/cm)				79	74	78	81	85	95					95	74	82	

令和6年度		高 森 配 水 所												最高	最低	平均
採	水	月	日					10/8	11/18	12/9	1/15	2/13	3/12			
天	候	(	前	日	)			曇	曇のち雨	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
天	候	(	当	日	)			曇一時雨	晴	晴	雨のち曇	曇	晴			
気	温	(℃)						15.7	9.5	3.2	2.5	2.1	7.4	15.7	2.1	6.7
水	温	(℃)						18.4	14.5	9.4	4.7	3.9	4.6	18.4	3.9	9.2
水	一 般 細菌 (個/mL)							0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌							不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
水	カドミウム及びその化合物 (mg/L)							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)									<0.00005			<0.00005	<0.00005		
水	セレン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	ヒ素及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
水	亜硝酸態窒素 (mg/L)							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)							0.28	0.17	0.14	0.23	0.21	0.23	0.28	0.14	0.21
	フッ素及びその化合物 (mg/L)							<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
水	ホウ素及びその化合物 (mg/L)							0.06	0.03	0.06	0.09	0.07	0.04	0.09	0.03	0.06
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
水	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	塩 素 酸 (mg/L)							0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
水	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)							0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	0.006	0.011	0.004	0.007
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)							0.004	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	0.004
水	ジブロモクロロメタン (mg/L)							0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭 素 (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
水	緋 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)							0.019	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.019	0.010	0.013
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)							0.013	0.008	0.005	0.005	0.004	0.003	0.013	0.003	0.006
水	プロモジクロロメタン (mg/L)							0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
	プ ロ モ ホ ル ム (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	ホルムアルデヒド (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
水	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)							0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
水	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)							9.4	7.5	8.8	10.7	9.6	8.1	10.7	7.5	9.0
水	マンガン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)							14.2	10.4	12.5	18.2	21.8	12.1	21.8	10.4	14.9
水	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)							35.1	26.7	32.1	39.7	38.3	30.3	39.7	26.7	33.7
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)									77			73	77	73	75
水	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)									<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)							0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
水	2-メチルイソボルネオール (μg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
水	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)									<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)							0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
水	p H 値							7.5	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.1	7.3
	味 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
水	臭 気 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)							<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
水	濁 度 (度)							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
水	ウラン及びその化合物 (mg/L)							<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	残 留 塩 素 (mg/L)							0.59	0.60	0.54	0.64	0.63	0.44	0.64	0.44	0.57
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)									-1.9			-2.1	-1.9	-2.1	-2.0
水	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)									24.4			20.8	24.4	20.8	22.6
水	カ ル シ ウ ム (mg/L)							11.1	8.2	9.9	12.6	12.2	9.5	12.6	8.2	10.6
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)							1.8	1.5	1.8	2.0	1.9	1.6	2.0	1.5	1.8
水	カ リ ウ ム (mg/L)							1.1	0.9	1.0	1.2	0.9	0.8	1.2	0.8	1.0
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)							13.9	10.1	10.3	10.1	11.5	10.3	13.9	10.1	11.0
水	電 気 伝 導 率 (μS/cm)							130	103	114	145	164	112	164	103	128

3. 給 水 栓 水 の 水 質 検 査

採水地点について

松陵一丁目

松陵配水所の工事に伴う水系変更により、令和 6 年 10 月より高森三丁目に変更。

採水月日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
天候（前日）		雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
天候（当日）		晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気温 温（℃）		14.4	19.2	24.3	26.7	27.3	28.5	20.2	10.6	7.2	2.5	3.1	9.9	28.5	2.5	16.2
水温 温（℃）		9.7	15.1	19.6	21.1	25.8	24.2	21.4	18.6	9.9	5.7	5.4	5.5	25.8	5.4	15.2
水質	一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.18	0.12	0.24	0.25	0.21	0.26	0.43	0.37	0.27	0.25	0.20	0.17	0.43	0.12	0.25
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
基準	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸（mg/L）	0.05	0.06	0.07	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.07
	クロロ酢酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム（mg/L）	0.005	0.006	0.010	0.014	0.025	0.019	0.012	0.011	0.006	0.005	0.004	0.004	0.025	0.004	0.010
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.003	0.003	0.005	0.007	0.013	0.009	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.013	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	縫トリハロメタン（mg/L）	0.007	0.009	0.015	0.021	0.035	0.030	0.018	0.017	0.009	0.007	0.006	0.007	0.035	0.006	0.015
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.004	0.005	0.007	0.008	0.016	0.012	0.012	0.008	0.006	0.004	0.005	0.004	0.016	0.004	0.008
項目	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.009	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.009	0.002	0.004
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	9.2	7.6	7.0	8.1	8.2	9.3	8.0	8.3	8.5	10.3	10.6	11.4	11.4	7.0	8.9
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン（mg/L）	14.2	10.6	10.8	11.6	11.3	12.2	11.0	11.0	11.6	16.3	16.4	18.8	18.8	10.6	13.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	28.5	26.2	27.5	31.9	33.3	37.4	31.5	33.5	36.1	34.2	33.7	34.9	37.4	26.2	32.4
	蒸発残留物（mg/L）			70			89			84			93	93	70	84
	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	水質管理目標値	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001
非イオン界面活性剤（mg/L）				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類（mg/L）				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）値）（mg/L）		0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
pH		7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.5
味（種類）		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭（種類）		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭（TON）				8						8				8	8	8
色（度）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水質管理目標値	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸（mg/L）			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル（mg/L）			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001</	

採 水 月 日		4/16	5/9	6/10	7/17	8/22	9/9	10/15	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇				
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴				
気 温 (℃)		17.7	14.2	20.2	24.9	27.3	27.0	21.8	12.2	7.9	4.6	4.8	11.7	27.3	4.6	16.2	
水 温 (℃)		11.5	17.4	18.9	24.3	27.0	26.9	21.1	17.1	11.2	7.1	6.3	7.5	27.0	6.3	16.4	
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.12	0.24	0.25	0.21	0.19	0.41	0.35	0.27	0.25	0.19	0.19	0.41	0.12	0.24	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		0.05	0.06	0.08	0.11	0.14	0.15	0.12	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.15	<0.05	0.07	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006	0.006	0.011	0.019	0.027	0.024	0.019	0.011	0.007	0.005	0.004	0.004	0.027	0.004	0.012	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.004	0.004	0.006	0.009	0.013	0.011	0.011	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.013	0.004	0.007	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
基		総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.010	0.016	0.028	0.038	0.035	0.025	0.017	0.012	0.008	0.006	0.008	0.038	0.006	0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.011	0.017	0.017	0.013	0.008	0.008	0.004	0.003	0.003	0.017	0.003	0.008	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.007	0.009	0.009	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.009	0.002	0.005	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.4	7.7	7.9	8.5	8.0	8.8	7.9	7.7	7.8	10.4	11.8	11.5	11.8	7.7	8.9	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.5	10.8	10.9	11.8	11.4	11.7	10.2	11.7	11.2	16.1	16.9	19.5	19.5	10.2	12.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.1	26.2	30.3	33.3	32.4	36.4	30.7	31.4	32.0	35.1	36.8	33.5	36.8	26.2	32.1	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			71			93			84			92	93	71	85	
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)値) (mg/L)	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6	
	pH	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4	
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			

採 水 月 日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)		晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)		15.2	17.3	24.1	26.8	27.5	28.4	16.5	10.3	7.5	5.5	2.7	10.5	28.4	2.7	16.0
水 温 (℃)		11.2	16.4	19.4	22.4	27.8	26.2	21.5	18.1	10.3	6.7	5.7	7.3	27.8	5.7	16.1
水	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.22	0.24	0.21	0.24	0.42	0.36	0.26	0.25	0.20	0.17	0.42	0.12	0.24
	フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.07	0.09	0.13	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006	0.007	0.012	0.016	0.028	0.023	0.015	0.013	0.009	0.006	0.006	0.005	0.028	0.005	0.012
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.004	0.005	0.007	0.008	0.011	0.009	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.011	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
量		総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.010	0.017	0.023	0.039	0.034	0.022	0.020	0.014	0.010	0.010	0.009	0.039	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.006	0.008	0.010	0.018	0.014	0.015	0.009	0.008	0.005	0.006	0.005	0.018	0.005	0.009
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.009	0.003	0.005
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.7	7.4	6.9	7.7	7.9	8.9	8.0	8.3	8.3	10.1	10.5	11.4	11.4	6.9	8.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.6	10.1	10.3	11.3	11.1	12.0	10.7	10.9	11.5	16.0	16.1	19.0	19.0	10.1	12.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.6	26.2	27.7	31.0	32.1	35.9	31.5	33.5	34.9	34.2	33.4	34.7	35.9	26.2	31.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			65			87			80			92	92	65	81
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)値) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
	pH 値	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (TON)			4						4				4	4	4
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセ															

採水月日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均	
天候（前日）		雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇時々雨	晴	曇	曇	曇のち雨				
天候（当日）		晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	晴				
気温 温（℃）		9.8	15.0	24.6	26.6	28.6	27.4	16.3	9.5	4.3	5.0	1.8	11.4	28.6	1.8	15.0	
水温 温（℃）		10.6	16.2	19.5	22.7	27.7	26.0	21.5	18.0	10.3	6.6	5.1	6.7	27.7	5.1	15.9	
水	一般細菌 菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.18	0.13	0.24	0.25	0.21	0.26	0.43	0.37	0.27	0.25	0.20	0.17	0.43	0.13	0.25	
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	質	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジクロロメタン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩素酸（mg/L）		0.05	0.06	0.08	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.07	
クロロ酢酸（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
クロロホルム（mg/L）		0.005	0.006	0.012	0.015	0.026	0.020	0.014	0.012	0.007	0.005	0.004	0.005	0.026	0.004	0.011	
ジクロロ酢酸（mg/L）		0.004	0.004	0.006	0.007	0.013	0.010	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.013	0.004	0.006	
ジブロモクロロメタン（mg/L）		<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭素酸（mg/L）				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
準		総トリハロメタン（mg/L）	0.008	0.009	0.017	0.023	0.037	0.031	0.021	0.018	0.012	0.008	0.006	0.009	0.037	0.006	0.017
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.004	0.005	0.008	0.009	0.017	0.013	0.014	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.017	0.004	0.008	
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.009	0.002	0.005	
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01	
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	9.2	7.8	7.3	8.1	8.1	8.9	8.0	8.5	8.6	10.1	10.4	11.2	11.2	7.3	8.8	
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩化物イオン（mg/L）	14.1	10.6	10.9	11.9	11.4	12.2	10.9	11.1	11.6	16.2	16.4	19.0	19.0	10.6	13.0	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	28.5	26.9	28.9	31.6	32.6	36.2	31.7	34.4	36.5	33.9	33.2	34.3	36.5	26.9	32.4	
	蒸発残留物（mg/L）			68			88			88			93	93	68	84	
目	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	ジェオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物（全有機炭素（TOC）値）（mg/L）	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	
	pH	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	
	味（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭（TON）			4						6				6	4	5	
	色（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水質管理目標	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
1,2-ジクロロエタン（mg/L）		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
トルエン（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）				<0.005						<0.005				<0.005			
亜塩素酸（mg/L）				<0.05						<0.05				<0.05			
ジクロロアセトニトリル（mg/L）				<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001		

採	水	月	日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
天	候	(	前	日	)	雨のち曇	雨	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	晴	曇	曇	雪のち曇			
天	候	(	当	日	)	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴			
気	温	(℃)		10.5	18.2	26.1	26.9	27.9	27.3	17.9	11.8	6.9	4.7	0.3	10.1	27.9	0.3	15.7
水	温	(℃)		11.1	17.3	18.9	21.3	25.9	24.7	21.7	18.6	11.7	6.7	5.7	8.2	25.9	5.7	16.0
一	般	細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大	腸	菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カ	ドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水	銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セ	レン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛	及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ	素及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六	価クロム化合物	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜	硝酸態窒素	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シ	アン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝	酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.14	0.11	0.13	0.13	0.16	0.16	0.26	0.19	0.16	0.17	0.13	0.14	0.26	0.11	0.16
フ	ッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ホ	ウ素及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
四	塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-	シオキサン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ス	-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ	クロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テ	トラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ト	リクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ペ	ンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩	素酸	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.11	0.10	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
ク	ロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク	ロロホルム	(mg/L)		0.008	0.010	0.012	0.015	0.021	0.017	0.019	0.018	0.010	0.008	0.007	0.006	0.021	0.006	0.013
ジ	クロロ酢酸	(mg/L)		0.006	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005
ジ	ブロモクロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭	素酸	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総	トリハロメタン	(mg/L)		0.011	0.013	0.015	0.019	0.028	0.026	0.025	0.024	0.014	0.011	0.010	0.009	0.028	0.009	0.017
ト	リクロロ酢酸	(mg/L)		0.007	0.008	0.010	0.011	0.014	0.011	0.018	0.013	0.009	0.007	0.006	0.007	0.018	0.006	0.010
ブ	ロモジクロロメタン	(mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.004
ブ	ロモホルム	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホ	ルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜	鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アル	ミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナ	トリウム及びその化合物	(mg/L)		6.6	5.3	5.2	6.0	6.5	7.6	6.9	7.0	6.7	7.4	6.9	6.2	7.6	5.2	6.5
マン	ガン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩	化物イオン	(mg/L)		9.4	6.9	7.0	7.3	8.3	8.4	8.4	8.4	9.0	10.9	9.5	8.5	10.9	6.9	8.5
カル	シウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		24.2	22.4	22.2	25.7	27.4	31.2	26.2	28.8	29.8	29.5	29.1	29.7	31.2	22.2	27.2
蒸	発残留物	(mg/L)				53			74			75			72	75	53	68
陰	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	<0.02		
シ	ェオスミン	(μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-	メチルイソボルネオール	(μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フ	ェノール類	(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有	機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
p	H値			7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
味	(種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭	(種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
(TON)						4						4				4	4	4
色	度(度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁	度(度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アン	チモン及びその化合物	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウ	ラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニ	ッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-	ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
トル	エン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
フ	タル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
亜	塩素酸	(mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05		
ジ	クロロアセトニトリル	(mg/L)				0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
抱	水クロール	(mg/L)				0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
残	留塩素	(mg/L)		0.58	0.53	0.61	0.56	0.46	0.49	0.46	0.37	0.53	0.71	0.58	0.51	0.71	0.37	0.53
遊	離炭酸	(mg/L)				1.2						1.6				1.6	1.2	1.4
1,1,1-	トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メ	チル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐	食性(ランゲリア指数)					-2.0			-1.4			-1.8			-2.0	-1.4	-2.0	-1.8
従	属栄養細菌	(個/mL)				0						0				0		
1,1-	ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア	ルカリ度	(mg/L)				16.1			22.0			19.1						

採 水 月 日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/15	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均	
天 候 (前 日)		雨のち曇	雨	曇	曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨				
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴				
気 温 (℃)		11.1	17.2	26.0	26.5	31.9	28.5	17.5	11.0	5.5	2.1	2.8	10.2	31.9	2.1	15.9	
水 温 (℃)		11.6	15.4	17.7	20.0	24.8	24.6	21.9	17.7	10.8	6.8	6.4	6.9	24.8	6.4	15.4	
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.18	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.18	0.10	0.12	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
質	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.10	<0.05	<0.05	
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.009	0.011	0.014	0.034	0.013	0.019	0.018	0.010	0.007	0.006	0.006	0.034	0.006	0.013	
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.007	0.008	0.014	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.014	0.004	0.007	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.011	0.014	0.018	0.039	0.019	0.024	0.022	0.013	0.009	0.008	0.009	0.039	0.008	0.016	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.008	0.009	0.011	0.020	0.008	0.019	0.014	0.009	0.007	0.006	0.007	0.020	0.006	0.010	
基	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	4.6	4.7	5.4	5.8	6.5	6.4	6.3	5.7	6.1	6.0	6.1	6.5	4.6	5.8	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.9	6.1	6.2	6.2	6.8	7.0	7.2	7.0	7.6	8.0	7.6	8.6	8.6	6.1	7.1	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.5	21.1	20.6	23.0	24.5	27.2	23.8	26.6	27.2	27.7	28.2	29.5	29.5	20.6	25.2	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			52			69			66			72	72	52	65	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
	準	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	
p H 値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭 (TON)				4						4				4	4	4	
色 度 (度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005			
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05			

採水月日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/15	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
天候（前日）		雨のち曇	雨	曇	曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
天候（当日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴			
気温 温（℃）		14.5	20.3	26.7	27.5	32.7	29.7	19.1	9.7	7.6	3.4	1.3	11.2	32.7	1.3	17.0
水温 温（℃）		12.0	15.8	19.3	21.0	25.9	24.7	22.3	18.2	11.7	7.7	7.5	6.7	25.9	6.7	16.1
水	一般細菌 菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.18	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.18	0.10	0.12
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩素酸（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム（mg/L）	0.008	0.009	0.010	0.013	0.034	0.012	0.018	0.018	0.011	0.008	0.007	0.005	0.034	0.005	0.013
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.007	0.008	0.008	0.009	0.022	0.006	0.007	0.010	0.007	0.006	0.005	0.006	0.022	0.005	0.008
	ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン（mg/L）	0.011	0.011	0.013	0.016	0.039	0.018	0.023	0.022	0.014	0.011	0.010	0.007	0.039	0.007	0.016
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.007	0.008	0.010	0.010	0.020	0.008	0.018	0.013	0.010	0.007	0.006	0.006	0.020	0.006	0.010
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	5.4	4.6	4.7	5.6	5.6	6.7	6.6	6.6	5.8	5.9	6.0	5.9	6.7	4.6	5.8
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン（mg/L）	6.9	6.1	6.2	6.3	6.7	7.0	7.3	7.0	7.4	8.0	7.6	8.7	8.7	6.1	7.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	22.9	20.8	20.3	23.7	23.5	27.6	24.2	26.8	26.9	27.1	28.2	28.3	28.3	20.3	25.0
	蒸発残留物（mg/L）			52			65			66			72	72	52	64
目	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シエオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH 値	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5
	味（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭（TON）			4						4				4	4	4
項	色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸（mg/L）			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル（mg/L）		</													

令和6年度		川内澱橋通																	
採	水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均			
天候（前日）		晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇						
天候（当日）		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴						
気温（℃）		18.9	15.9	20.4	25.5	29.4	28.9	22.2	10.7	7.9	2.8	6.3	13.0	29.4	2.8	16.8			
水温（℃）		10.4	11.2	12.9	18.1	20.7	22.2	18.3	13.2	8.3	3.2	3.4	4.1	22.2	3.2	12.2			
水	一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005					
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.15	0.09	0.09	0.12	0.10	0.17	0.17	0.07	0.10			
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02			
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,4-シオキサン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基	塩素酸（mg/L）	0.05	0.05	0.07	0.10	0.10	0.09	0.11	0.07	0.06	0.05	<0.05	0.05	0.11	<0.05	0.07			
	クロロ酢酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	クロロホルム（mg/L）	0.008	0.008	0.010	0.017	0.020	0.013	0.019	0.018	0.009	0.006	0.006	0.006	0.020	0.006	0.012			
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.007	0.008	0.008	0.013	0.016	0.007	0.009	0.013	0.007	0.006	0.005	0.006	0.016	0.005	0.009			
	ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
	総トリハロメタン（mg/L）	0.010	0.010	0.013	0.020	0.024	0.019	0.023	0.022	0.012	0.008	0.008	0.009	0.024	0.008	0.015			
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.007	0.009	0.008	0.014	0.015	0.008	0.018	0.015	0.011	0.007	0.005	0.006	0.018	0.005	0.010			
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003			
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
準	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005					
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01			
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	6.4	6.7	5.5	7.0	6.8	7.6	6.0	7.9	7.7	7.3	7.7	7.0	7.9	5.5	7.0			
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	塩化物イオン（mg/L）	6.8	6.3	6.0	6.5	6.6	7.4	6.9	7.7	8.1	8.2	8.0	8.8	8.8	6.0	7.3			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	20.8	19.1	21.1	24.7	23.0	26.6	20.3	23.2	24.4	27.2	29.6	28.5	29.6	19.1	24.0			
	蒸発残留物（mg/L）			56			76			76			73	76	56	70			
項	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02					
	シェオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001			
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005					
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5			
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5			
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	(TON)			4						4				4	4	4			
目	色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					
	ニッケル及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	トルエン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005					
	亜塩素酸（mg/L）			<0.05						<0.05				<0.					

令和6年度		福岡県																
採水月日		4/8	5/13	6/10	7/16	8/22	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均		
天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨		曇	雨のち曇	曇のち晴	雨のち曇		晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇				
天候（当日）			晴	雨	曇のち晴	曇	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち曇	曇	晴				
気温（℃）		19.8	16.3	20.5	24.4	23.8	23.8	15.3	9.3	3.8	2.7	2.3	15.1	24.4	2.3	14.8		
水温（℃）		10.6	15.8	15.3	21.6	24.5	23.9	22.4	16.3	14.1	9.5	7.6	8.2	24.5	7.6	15.8		
水質	一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			
基準	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.17	0.16	0.24	0.24	0.23	0.25	0.29	0.30	0.19	0.24	0.21	0.27	0.30	0.16	0.23		
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.07	0.11	0.10	0.10	0.12	0.08	0.12	0.06	0.08		
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
項目	塩素酸（mg/L）	0.05	0.07	0.07	0.11	0.13	0.14	0.14	0.08	0.07	0.06	0.06	<0.05	0.14	<0.05	0.08		
	クロロ酢酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	クロロホルム（mg/L）	0.010	0.015	0.016	0.027	0.017	0.015	0.016	0.012	0.011	0.009	0.008	0.009	0.027	0.008	0.014		
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.007	0.009	0.004	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.007	0.009	0.009	<0.002	0.005		
	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.007	0.002	0.004		
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	総トリハロメタン（mg/L）	0.018	0.024	0.025	0.040	0.034	0.034	0.027	0.024	0.021	0.019	0.019	0.018	0.040	0.018	0.025		
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.009	0.011	0.011	0.017	0.009	0.009	0.016	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.017	0.007	0.010		
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.006	0.007	0.007	0.010	0.011	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.012	0.006	0.008		
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
項目	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.08	0.01	0.01	0.08	0.01	0.03		
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	9.4	10.0	10.0	10.5	9.7	12.3	9.7	11.6	11.4	11.6	13.1	10.6	13.1	9.4	10.8		
	マグネシウム及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	塩化物イオン（mg/L）	14.5	15.7	15.9	16.1	16.5	18.9	15.6	17.1	16.5	20.8	25.7	19.9	25.7	14.5	17.8		
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	37.8	36.3	37.6	38.3	36.4	44.8	40.7	41.4	38.9	44.4	50.4	42.7	50.4	36.3	40.8		
	蒸発残留物（mg/L）			98			121			99			101	121	98	105		
項目	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
	シエオスミン（μg/L）	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002		
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.6	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7		
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.5	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.8	7.1	7.4		
	味（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭（種類）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭（TON）			5						4				5	4	4		
項目	色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	トルエン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005				
	亜塩素酸（mg/L）			<0.05						<0.05				<0.				

令和6年度		岩 切 字 昭 和 東																
採 水 月 日		4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均		
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨		曇 雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇					
天 候 (当 日)		晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち曇	曇	晴					
気 温 (℃)		22.6	17.4	23.6	23.3	34.2	28.6	17.8	10.8	6.3	5.7	3.1	15.1	34.2	3.1	17.4		
水 温 (℃)		12.0	17.2	20.2	23.2	27.1	26.1	23.4	18.2	14.4	9.3	8.3	9.1	27.1	8.3	17.4		
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005				
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001			
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.14	0.16	0.19	0.15	0.21	0.26	0.27	0.25	0.16	0.16	0.16	0.22	0.27	0.14	0.19		
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.05	0.07		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.12	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.014	0.015	0.022	0.024	0.017	0.015	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.024	0.007	0.013		
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.009	0.007	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.003	0.005		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002		
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.022	0.024	0.034	0.037	0.032	0.025	0.021	0.017	0.013	0.013	0.014	0.037	0.013	0.022		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.011	0.014	0.014	0.010	0.014	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.014	0.007	0.010		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.004	0.004	0.005	0.010	0.004	0.007		
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.8	9.0	9.4	9.8	9.8	11.1	9.3	10.8	10.5	8.8	9.5	10.1	11.1	8.8	9.7		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.9	7.0	13.6	14.1	13.7	16.4	14.2	15.4	15.5	13.6	16.2	17.4	17.4	7.0	14.2		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34.6	33.0	34.2	35.1	35.3	40.4	37.8	37.5	37.5	35.9	38.4	39.3	40.4	33.0	36.6		
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			87			108			93			95	108	87	96		
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7		
	p H 値	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4		
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 (TON)			3						4				4	3	4		
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L																	

採	水	月	日	4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17							最高	最低	平均
天	候	(	前	日	)	曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇							
天	候	(	当	日	)	晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴							
気	温	(℃)		22.3	16.7	24.7	28.0	35.6	24.2							35.6	16.7	25.2
水	温	(℃)		10.6	17.3	17.9	19.8	23.3	23.4							23.4	10.6	18.7
水	一	般	細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0						0		
	大	腸	菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005				<0.00005							<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001				<0.001							<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001				<0.001							<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.18	0.14	0.15	0.18	0.20	0.22								0.22	0.14	0.18
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002		
	1,4-シオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
基	塩素	酸 (mg/L)	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08							0.08	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.011	0.011	0.013	0.014	0.012								0.014	0.008	0.012
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003								0.006	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001								0.001	<0.001	<0.001
	臭素	酸 (mg/L)			<0.001			<0.001								<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.011	0.014	0.015	0.017	0.019	0.018								0.019	0.011	0.016
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008								0.010	0.007	0.009
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005								0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
準	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005								<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01								0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.1	5.5	6.1	6.6	7.4	8.4								8.4	5.5	6.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	7.7	13.6	6.9	6.5	6.5	7.7								13.6	6.5	8.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	21.3	20.4	21.8	21.8	22.6	23.3								23.3	20.4	21.9
	蒸発残留物	(mg/L)			51			62								62	51	56
項	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02								<0.02		
	シェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001								0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005								<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005								<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6								0.6	0.5	0.6
	pH	値	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3								7.5	7.2	7.3
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
		(TON)			3											3	3	3
目	色	度(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1		
	濁	度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001								0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005											<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05											<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001				0.001							0.001	0.001	0.001
標	抱水クロラール	(mg/L)			0.002				0.002							0.002	0.002	0.002
	残留塩素	(mg/L)	0.57	0.66	0.66	0.64	0.56	0.57								0.66	0.56	0.61
	遊離炭酸	(mg/L)			1.6											1.6	1.6	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)				-2.2				-1.9							-1.9	-2.2	-2.0
	従属栄養細菌	(個/mL)			0											0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	アルカリ度	(mg/L)			16.4			22.2								22.2	16.4	19.3
	カルシウム	(mg/L)	6.4	6.2	6.6	6.6	6.9	7.2								7.2	6.2	6.6
他	マグネシウム	(mg/L)	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3								1.3	1.2	1.3
	カリウム	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7								0.7	0.6	0.6
	硫酸イオン	(mg/L)	8.5	9.0	8.3	7.9	7.8	8.4								9.0	7.8	8.3
	電気伝導率	(μS/cm)	79	74	78	82	86	95								95	74	82
	酸度	(mg/L)			1.8											1.8	1.8	1.8
	溶性ケイ酸	(mg/L)			12											12	12	12

注) 検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。

採 水 月 日								10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
天 候 (前 日)								曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
天 候 (当 日)								曇一時雨	晴	晴	雨のち曇	曇	晴			
気 温 (℃)								16.4	11.2	4.1	2.5	4.9	10.3	16.4	2.5	8.2
水 温 (℃)								20.8	16.4	11.4	6.6	5.9	7.5	20.8	5.9	11.4
水	一 般 細菌 (個/mL)							0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌							不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)									<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)								<0.001	<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)							0.28	0.18	0.14	0.23	0.21	0.23	0.28	0.14	0.21
	フッ素及びその化合物 (mg/L)							<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)							0.06	0.04	0.06	0.09	0.10	0.04	0.10	0.04	0.06
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-シオキサン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)							0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)							0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.011	0.005	0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)							0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)							0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	臭 素 酸 (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)							0.019	0.015	0.012	0.011	0.011	0.012	0.019	0.011	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)							0.010	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.010	0.005	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)							0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
	ブロモホルム (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)							0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)							9.6	8.5	8.9	10.6	11.9	8.3	11.9	8.3	9.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)							14.3	11.1	12.6	18.0	21.7	12.3	21.7	11.1	15.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)							37.0	30.1	32.4	39.9	44.5	31.2	44.5	30.1	35.8
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)									76			74	76	74	75
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.02			<0.02	<0.02		
	シエオスミン (μg/L)							0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)									<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)							0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
	pH 値							7.5	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3
	味 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	(TON)									4				4	4	4
目	色 (度)							<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)							<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)									<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)									<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)									0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
標 設 定 項 目	残 留 塩 素 (mg/L)							0.47	0.54	0.49	0.60	0.58	0.42	0.60	0.42	0.52
	遊 離 炭 酸 (mg/L)									1.4				1.4	1.4	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)									-1.9			-2.1	-1.9	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌(個/mL)									0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)									24.3				24.3	21.9	23.1
	カ ル シ ウ ム (mg/L)							11.7	9.4	10.0	12.7	14.2	9.7	14.2	9.4	11.3
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)							1.9	1.6	1.8	2.0	2.2	1.7	2.2	1.6	1.9
	カ リ ウ ム (mg/L)							1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	0.8	1.2	0.8	1.0
の 項 目	硫 酸 イ オ ン (mg/L)							14.2	11.0	10.3	10.2	11.5	10.3	14.2	10.2	11.2
	電 気 伝 導 率 (μS/cm)							131	109	117	144	163	113	163	109	130
	酸 度 (mg/L)									1.6				1.6	1.6	1.6
	溶 性 ケ イ 酸 (mg/L)									22				22	22	22

注) 検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。

採 水 月 日		4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
天 候 (当 日)		晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち曇	雪	晴			
気 温 (℃)		22.1	18.1	25.9	26.0	31.8	29.3	19.2	10.4	5.7	3.4	1.5	14.9	31.8	1.5	17.4
水 温 (℃)		12.0	17.6	19.3	22.2	24.0	24.2	22.5	17.0	13.8	8.7	7.9	8.3	24.2	7.9	16.5
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.16	0.17	0.16	0.22	0.23	0.25	0.17	0.13	0.20	0.19	0.24	0.25	0.13	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.03	0.07	0.02	0.04
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	0.06	0.10	0.09	0.09	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.012	0.012	0.015	0.023	0.013	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.023	0.007	0.011
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.007	0.004	0.005	0.003	<0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.008	<0.002	0.005
	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.018	0.018	0.023	0.034	0.021	0.021	0.017	0.014	0.014	0.014	0.012	0.034	0.012	0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.012	0.011	0.008	0.013	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.013	0.006	0.009
	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.009	0.004	0.005
	ブromホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.9	7.9	7.3	8.5	9.2	9.7	8.7	8.0	8.2	9.6	10.4	7.7	10.4	7.3	8.6
	マグネシウム及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.5	11.8	9.4	11.0	11.2	10.4	10.5	10.3	11.2	15.9	18.6	10.8	18.6	9.4	11.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29.8	28.8	25.7	28.6	30.7	29.3	26.9	28.8	30.7	37.3	40.4	28.8	40.4	25.7	30.5
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			64			78			70			64	78	64	69
目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シエオスミン (μg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
	p H 値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	(TON)			5						4				5	4	4
標 設 定 項 目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		

栗 生 二 丁 目

採	水	月	日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均	
天	候	(	前	日	)	晴	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇			
天	候	(	当	日	)	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴				
気	温	(℃)		21.4	14.2	23.6	26.4	27.3	26.6	21.2	9.5	7.5	2.5	3.4	10.5	27.3	2.5	16.2	
水	温	(℃)		12.0	15.5	17.7	21.5	23.7	24.2	22.1	16.7	12.3	6.5	6.5	6.5	24.2	6.5	15.4	
一	般	細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大	腸	菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
カ	ドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
水	銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
セ	レン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
鉛	及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
水	ヒ素及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
六	価クロム化合物	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
亜	硝酸態窒素	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
シ	アン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
硝	酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.11	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.16	0.10	0.09	0.13	0.10	0.18	0.18	0.07	0.11	
フ	ッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
ホ	ウ素及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	
四	塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,4-	シオキサン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ス	-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ	クロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テ	トラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ト	リクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ペ	ンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩	素酸	(mg/L)		0.05	<0.05	0.07	0.09	0.07	0.08	0.10	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	
ク	ロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク	ロロホルム	(mg/L)		0.009	0.010	0.012	0.021	0.018	0.018	0.020	0.020	0.011	0.007	0.006	0.006	0.021	0.006	0.013	
ジ	クロロ酢酸	(mg/L)		0.007	0.008	0.006	0.012	0.009	0.008	0.007	0.009	0.006	0.006	0.005	0.006	0.012	0.005	0.007	
ジ	ブロモクロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭	素酸	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総	トリハロメタン	(mg/L)		0.012	0.013	0.015	0.025	0.023	0.025	0.024	0.024	0.014	0.009	0.008	0.009	0.025	0.008	0.017	
トリ	クロロ酢酸	(mg/L)		0.008	0.010	0.010	0.016	0.011	0.010	0.019	0.016	0.013	0.007	0.006	0.005	0.019	0.005	0.011	
ブ	ロモジクロロメタン	(mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004	
ブ	ロモホルム	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ホ	ルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
亜	鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
アル	ミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
鉄	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
銅	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
ナ	トリウム及びその化合物	(mg/L)		7.4	7.0	6.6	7.8	7.6	9.3	7.3	8.4	8.3	8.5	9.3	7.8	9.3	6.6	7.9	
マン	ガン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩	化物イオン	(mg/L)		7.0	6.4	6.2	6.5	6.9	7.8	7.7	8.0	8.1	8.5	8.4	9.0	9.0	6.2	7.5	
カル	シウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		20.3	18.9	20.1	22.7	21.8	24.9	18.9	22.2	22.9	25.1	27.7	25.6	27.7	18.9	22.6	
蒸	発残留物	(mg/L)				55			77			78			71	78	55	70	
陰	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
シ	ェオスミン	(μg/L)		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	
2-	メチルイソボルネオール	(μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フ	ェノール類	(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有	機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	
p	H値			7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7	
味	(種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭	(種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
(TON)						3						4				4	3	4	
色	度(度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁	度(度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
アン	チモン及びその化合物	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
ウ	ラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
ニ	ッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
1,2-	ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
トル	ルエ	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
フ	タル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜	塩素酸	(mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
ジ	クロロアセトニトリル	(mg/L)				<0.001			0.001			0.002			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
抱	水クロール	(mg/L)				0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	
残	留塩素	(mg/L)		0.64	0.64	0.66	0.71	0.72	0.51	0.74	0.53	0.62	0.71	0.66	0.67	0.74	0.51	0.65	
遊	離炭酸	(mg/L)				1.1						0.6				1.1	0.6	0.8	
1,1,1-	トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
メ	チルセブチルエーテル	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
腐	食性(ランゲリア指数)					-1.8			-1.6			-1.7			-2.0	-1.6	-2.0	-1.8	
従	属栄養細菌	(個/mL)				0						0				0			
1,1-	ジクロロエチレン	(mg/L)																	

赤 坂 一 丁 目

採	水	月	日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
天 候 (前 日)				曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時曇			
天 候 (当 日)				晴	雨	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)				20.2	17.3	25.7	25.6	30.0	23.3	17.0	13.1	7.1	6.4	1.6	6.1	30.0	1.6	16.1
水 温 (℃)				10.3	15.9	18.1	21.4	23.6	24.4	22.5	17.6	12.8	9.3	7.4	7.3	24.4	7.3	15.9
水	一 般 細菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.11	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.17	0.09	0.08	0.12	0.10	0.18	0.18	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	0.06	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.06
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.010	0.012	0.014	0.023	0.022	0.019	0.021	0.025	0.013	0.008	0.007	0.007	0.025	0.007	0.015
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.008	0.009	0.009	0.010	0.005	0.005	0.006	0.002	0.004	0.007	0.006	0.007	0.010	0.002	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			0.013	0.015	0.017	0.027	0.027	0.026	0.025	0.030	0.017	0.011	0.010	0.010	0.030	0.010	0.019
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.010	0.011	0.012	0.017	0.014	0.010	0.015	0.020	0.013	0.009	0.007	0.007	0.020	0.007	0.012
	ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.5	7.3	6.8	8.0	8.0	9.1	7.9	8.9	9.0	8.0	9.0	7.9	9.1	6.8	8.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.5	6.3	6.0	6.7	6.9	7.8	7.5	8.2	8.0	8.4	8.4	9.3	9.3	6.0	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			20.5	17.9	20.5	22.7	22.0	24.9	18.9	22.4	25.1	23.9	27.0	26.1	27.0	17.9	22.7
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					62			78			74			76	78	62	72
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
	p H 値			7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (TON)					4						4				4	4	4
目	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00									

令和6年度		上 愛 子 字 街 道																	
採 水 月 日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均			
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪						
天 候 (当 日)		晴	雨	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	雪	晴						
気 温 (℃)		20.0	16.9	26.8	25.9	30.2	26.3	16.7	15.6	8.0	9.4	1.8	7.4	30.2	1.8	17.1			
水 温 (℃)		10.9	16.7	20.7	23.4	26.0	26.0	24.0	18.2	13.1	8.7	7.6	7.6	26.0	7.6	16.9			
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005					
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.004			0.002			<0.001	0.004	<0.001	0.002			
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.16	0.09	0.08	0.12	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02			
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.10	0.07	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.06			
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.011	0.013	0.016	0.025	0.022	0.021	0.023	0.026	0.014	0.009	0.007	0.008	0.026	0.007	0.016			
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.009	0.012	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.012	0.005	0.008			
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001					
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.016	0.020	0.029	0.027	0.028	0.027	0.031	0.018	0.012	0.010	0.011	0.031	0.010	0.020			
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	0.011	0.012	0.018	0.014	0.010	0.015	0.020	0.014	0.009	0.007	0.007	0.020	0.007	0.012			
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004			
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005					
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01			
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.2	6.8	8.4	8.1	9.2	7.7	8.8	9.1	8.3	9.5	7.9	9.5	6.8	8.2			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.5	6.3	6.0	6.7	6.9	7.8	7.4	8.1	8.0	8.2	8.4	9.5	9.5	6.0	7.6			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.5	18.1	20.3	23.9	22.8	26.3	19.1	22.7	25.3	24.9	28.5	26.3	28.5	18.1	23.2			
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			62			78			78			78	78	62	74			
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02					
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001			
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005					
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5			
	p H 値	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8			
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	臭 (TON)			2						4				4	2	3			
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005.									

採 水 月 日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時曇			
天 候 (当 日)		晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	晴			
気 温 (℃)		20.0	16.2	23.9	23.9	27.7	22.3	16.4	10.6	5.2	4.7	0.5	3.7	27.7	0.5	14.6
水 温 (℃)		9.8	14.7	17.3	19.5	20.5	22.2	19.9	16.0	12.0	7.6	5.7	6.1	22.2	5.7	14.3
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.17	0.09	0.07	0.11	0.10	0.16	0.17	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.06
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.011	0.012	0.014	0.022	0.024	0.017	0.019	0.023	0.012	0.008	0.007	0.007	0.024	0.007	0.015
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.009	0.007	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.002	0.003	0.007	0.006	0.007	0.009	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.015	0.017	0.026	0.029	0.023	0.023	0.027	0.016	0.011	0.010	0.010	0.029	0.010	0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.011	0.012	0.012	0.017	0.016	0.011	0.016	0.022	0.014	0.010	0.008	0.007	0.022	0.007	0.013
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.4	6.7	8.0	8.1	9.2	8.7	8.9	9.3	8.3	9.2	7.7	9.3	6.7	8.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.8	6.3	6.0	6.8	7.0	7.9	8.2	8.3	8.1	8.3	8.4	9.1	9.1	6.0	7.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.8	18.6	20.1	22.8	23.0	25.4	18.7	22.9	26.3	24.9	27.7	26.1	27.7	18.6	23.2
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			64			79			76			76	79	64	74
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
	p H 値	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.7
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (TON)			4						4					4	4
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.0						

令和6年度		作 並 字 相 ノ 沢												最高	最低	平均
採	水 月 日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10			
天 候	(前 日)	曇のち雨	晴のち雨	曇のち雨	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時曇			
天 候	(当 日)	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	雨	曇	晴			
気 温	(℃)	20.4	16.6	24.9	25.3	30.0	26.0	17.1	13.2	5.3	5.2	1.1	8.5	30.0	1.1	16.1
水 温	(℃)	8.9	14.5	18.8	20.3	22.8	22.4	20.6	15.2	10.7	5.6	5.0	5.5	22.8	5.0	14.2
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.16	0.17	0.09	0.09	0.14	0.10	0.17	0.17	0.09	0.12
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	0.06	<0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.07
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.019	0.022	0.020	0.014	0.016	0.011	0.006	0.004	0.004	0.022	0.004	0.012
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.008	<0.002	0.002	0.003	0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.023	0.027	0.027	0.019	0.020	0.014	0.008	0.006	0.008	0.027	0.006	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.011	0.015	0.017	0.012	0.010	0.015	0.013	0.007	0.005	0.005	0.017	0.005	0.011
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	7.7	7.1	8.1	8.0	8.9	8.7	8.3	8.7	7.8	8.7	7.6	8.9	7.1	8.1
	マグネシウム及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.4	6.4	6.3	6.9	7.0	7.5	8.6	8.0	7.5	7.6	7.4	7.9	8.6	6.3	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.0	23.0	23.6	23.8	25.5	29.3	20.9	26.2	27.2	23.5	28.7	22.8	29.3	20.0	24.5
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			72			87			76			71	87	71	76
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
	p H 値	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)			4						4				4	4	4
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
目	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.004			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.49	0.45	0.40	0.45	0.42	0.38	0.39	0.32	0.46	0.57	0.57	0.52	0.57	0.32	0.45
標 設 定 項 目	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.1						1.4				1.4	1.1	1.2
	1,1,1- トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			-1.5			-1.7			-2.2	-1.5	-2.2	-1.8
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ア ル カ リ 度 (mg/L)			15.4			17.7			20.7			15.8	20.7	15.4	17.4

採 水 月 日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/15	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		雨のち曇	雨	曇	曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
天 候 (当 日)		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)		12.8	19.0	23.4	28.5	30.4	23.8	19.6	10.2	5.3	2.7	-1.7	7.4	30.4	-1.7	15.1
水 温 (℃)		10.5	14.8	17.3	19.4	23.4	23.2	21.6	18.0	10.7	7.3	6.3	5.2	23.4	5.2	14.8
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.15	0.14	0.12	0.12	0.16	0.17	0.21	0.13	0.11	0.14	0.15	0.17	0.21	0.11	0.15
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.013	0.026	0.015	0.016	0.016	0.009	0.009	0.008	0.006	0.026	0.006	0.012
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.017	0.034	0.021	0.021	0.021	0.012	0.012	0.011	0.009	0.034	0.009	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.010	0.011	0.010	0.009	0.016	0.013	0.008	0.008	0.007	0.007	0.016	0.007	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	6.0	5.3	6.6	7.1	8.5	8.4	7.7	6.7	6.6	6.7	7.2	8.5	5.3	6.9
	マグネシウム及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.5	6.5	6.4	6.4	6.7	7.6	8.4	7.6	7.4	7.8	7.7	8.8	8.8	6.4	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.4	19.3	18.4	20.7	20.8	23.3	21.7	23.8	24.4	23.8	23.6	25.3	25.3	18.4	22.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			51			66			62			70	70	51	62
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
	p H 値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	(TON)			3						4				4	3	4
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05						

令和6年度		大倉字赤坂																
採	水月日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均		
天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪					
天候（当日）		晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	雨	雪	晴					
気温（℃）		21.5	17.5	27.6	24.9	29.9	25.9	16.2	12.9	4.0	5.3	0.0	7.1	29.9	0.0	16.1		
水温（℃）		8.3	13.5	17.5	19.4	21.2	22.8	20.4	15.9	11.7	7.0	5.7	5.5	22.8	5.5	14.1		
水	一般細菌（個/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水銀及びその化合物（mg/L）			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛及びその化合物（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム化合物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.10	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.18	0.08	0.07	0.10	0.10	0.13	0.18	0.06	0.10		
	フッ素及びその化合物（mg/L）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02		
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,4-シオキサン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
基	塩素酸（mg/L）	<0.05	0.06	0.08	0.12	0.15	0.11	0.22	0.14	0.08	0.06	0.05	0.05	0.22	<0.05	0.09		
	クロロ酢酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	クロロホルム（mg/L）	0.008	0.011	0.013	0.018	0.026	0.018	0.016	0.016	0.012	0.008	0.007	0.006	0.026	0.006	0.013		
	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.007	0.009	<0.002	0.002	0.002	0.002	<0.002	0.004	0.002	0.006	0.007	0.007	0.009	<0.002	0.004		
	ジブロモクロロメタン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		
	臭素酸（mg/L）			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				
	総トリハロメタン（mg/L）	0.011	0.014	0.016	0.022	0.030	0.024	0.020	0.020	0.016	0.011	0.010	0.009	0.030	0.009	0.017		
	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.008	0.010	0.011	0.014	0.021	0.011	0.012	0.016	0.015	0.010	0.009	0.007	0.021	0.007	0.012		
	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004		
	ブロモホルム（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
準	ホルムアルデヒド（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	亜鉛及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01		
	鉄及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅及びその化合物（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	7.4	6.7	7.1	8.0	7.8	9.1	9.8	8.8	9.0	8.3	8.8	8.1	9.8	6.7	8.2		
	マンガン及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	塩化物イオン（mg/L）	7.9	6.3	7.5	7.2	7.1	7.9	9.8	8.9	7.8	8.6	8.4	9.4	9.8	6.3	8.1		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	22.3	18.1	20.6	23.9	23.0	24.9	19.8	23.7	26.6	24.9	28.0	27.7	28.0	18.1	23.6		
	蒸発残留物（mg/L）			63			77			74			78	78	63	73		
項	陰イオン界面活性剤（mg/L）			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02				
	シェオスミン（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール（μg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	非イオン界面活性剤（mg/L）			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005				
	フェノール類（mg/L）			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5		
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7		
	味	(種類) 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭	(種類) 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	(TON)			3						4				4	3	4		
目	色度（度）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	アンチモン及びその化合物（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ウラン及びその化合物（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				
	ニッケル及びその化合物（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	トルエン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（mg/L）			<0.005						<0.005				<0.005				
	亜塩素酸（mg/L）			<0.0														

令和6年度		作 並 字 長 原														
採 水 月 日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
天 候 (当 日)		晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	雨	雪	晴			
気 温 (℃)		18.2	15.9	23.0	23.1	26.2	22.3	17.4	10.7	4.2	4.9	0.0	6.0	26.2	0.0	14.3
水 温 (℃)		7.1	12.3	15.8	20.9	20.5	20.6	19.1	14.1	10.2	5.0	4.8	4.5	20.9	4.5	12.9
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.06	0.09	0.15	0.17	0.13	0.23	0.13	0.08	0.16	0.15	0.09	0.17	0.23	0.06	0.13
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.06	0.08
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.10	0.11	0.13	0.08	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002	0.004	0.007	0.011	0.007	0.011	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.011	0.001	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.004	0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.010	0.014	0.012	0.017	0.011	0.006	0.005	0.004	0.002	0.005	0.017	0.002	0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.006	0.010	0.006	0.009	0.006	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	<0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0	8.4	8.1	8.2	8.0	8.5	7.6	7.7	7.8	7.1	8.1	7.2	8.5	7.0	7.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1	7.0	6.9	7.5	7.3	6.6	6.4	6.8	7.5	6.4	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.6	30.8	31.6	25.9	30.5	33.8	21.9	31.9	27.6	21.9	29.2	18.3	33.8	18.3	26.8
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			98			100			79			62	100	62	85
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
	p H 値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (TON)			8						6				8	6	7
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)															

採	水	月	日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
天	候	(	前	日	)	曇のち雨	晴のち雨	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時曇			
天	候	(	当	日	)	晴	雨	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	晴			
気	温	(℃)		21.1	18.0	25.6	25.4	28.0	25.8	16.0	14.6	4.5	4.7	-1.1	5.3	28.0	-1.1	15.7
水	温	(℃)		11.0	18.1	20.6	24.2	24.7	25.9	22.6	16.0	11.0	6.0	4.3	5.0	25.9	4.3	15.8
一	般	細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大	腸	菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カ	ドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水	銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セ	レン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛	及びその化合物	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
ヒ	素及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六	価クロム化合物	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜	硝酸態窒素	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シ	アン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝	酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.29	0.27	0.26	0.31	0.28	0.32	0.28	0.31	0.34	0.36	0.31	0.31	0.36	0.26	0.30
フ	ッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホ	ウ素及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四	塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-	シオキサン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ス	-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ	クロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テ	トラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ト	リクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ペ	ンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩	素酸	(mg/L)		<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.07	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.05
ク	ロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク	ロロホルム	(mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ジ	クロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ジ	ブロモクロロメタン	(mg/L)		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
臭	素酸	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総	トリハロメタン	(mg/L)		0.001	0.001	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001	0.002
ト	リクロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ブ	ロモジクロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ブ	ロモホルム	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホ	ルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜	鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アル	ミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉄	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナ	トリウム及びその化合物	(mg/L)		3.7	4.2	3.9	4.3	4.3	4.5	4.5	4.0	4.3	4.0	4.2	3.7	4.5	3.7	4.1
マン	ガン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩	化物イオン	(mg/L)		3.4	3.3	3.4	3.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.2	3.5	3.4	3.3	3.5	3.2	3.4
カル	シウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		13.4	14.9	14.4	17.0	16.8	18.0	15.6	15.6	16.9	15.2	16.4	13.9	18.0	13.4	15.7
蒸	発残留物	(mg/L)				51			54			51			39	54	39	49
陰	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
シ	ェオスミン	(μg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
2-	メチルイソボルネオール	(μg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
非	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フ	ェノール類	(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有	機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
p	H値			7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
	味	(種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭		(種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	(TON)					4						4				4	4	4
色		(度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁		(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アン	チモン及びその化合物	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウ	ラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニ	ッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-	ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト	ルエン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
フ	タル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005		
亜	塩素酸	(mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05		
ジ	クロロアセトニトリル	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
抱	水クロール	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
残	留塩素	(mg/L)		0.54	0.54	0.61	0.47	0.61	0.66	0.41	0.52	0.53	0.56	0.55	0.51	0.66	0.41	0.54
遊	離炭酸	(mg/L)				0.7						<0.5				0.7	<0.5	<0.5
1,1,1-	トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メ	チルセブチルエーテル	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐	食性(ランゲリア指数)					-2.1			-1.8			-2.0			-2.5	-1.8	-2.5	-2.1
従	属栄養細菌	(個/mL)				4						3				4	3	4
1,1-	ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア	ルカリ度	(mg/L)				16.1			17.7			17.2			14.0	17.7	14.0	16.2
カ	ルシウム	(mg/L)		3.9	4.3													

注) 検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度		湯 元 字 橋 本														
採 水 月 日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
天 候 (当 日)		晴	雨	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	雪	晴			
気 温 (℃)		20.3	16.4	24.2	24.8	28.3	25.4	17.4	12.1	4.4	4.5	2.5	7.3	28.3	2.5	15.6
水 温 (℃)		10.5	17.1	19.4	22.3	24.5	25.4	23.0	17.2	11.0	8.0	6.9	7.4	25.4	6.9	16.1
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.19	0.16	0.15	0.18	0.19	0.22	0.26	0.14	0.10	0.13	0.17	0.22	0.26	0.10	0.18
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.11	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.012	0.013	0.015	0.013	0.013	0.016	0.012	0.008	0.010	0.008	0.007	0.016	0.007	0.011
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	<0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.016	0.017	0.019	0.017	0.019	0.022	0.017	0.013	0.013	0.011	0.010	0.022	0.010	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.011	0.006	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
準	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.5	5.1	5.3	6.2	6.5	7.5	7.7	5.9	5.6	5.2	6.1	5.7	7.7	5.1	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.5	6.5	6.4	6.2	6.2	6.8	8.4	8.3	7.2	7.2	7.4	7.4	8.4	6.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.3	19.3	20.3	21.8	22.0	23.9	21.5	22.9	24.8	23.2	25.7	22.4	25.7	19.3	22.3
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			51			64			54			59	64	51	57
項	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
	p H 値	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭 (TON)			4						3				4	3	4
目	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	&		

土 手 内 一 丁 目

採	水	月	日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均	
天	候	(	前	日	)	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇			
天	候	(	当	日	)	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴			
気	温	(℃)		19.8	15.6	21.3	24.9	28.4	28.4	20.7	12.4	6.4	3.7	5.5	10.7	28.4	3.7	16.5	
水	温	(℃)		12.1	17.6	17.7	21.9	23.4	23.9	22.2	18.0	13.0	7.9	6.6	7.8	23.9	6.6	16.0	
一	般	細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大	腸	菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
カ	ドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
水	銀及びその化合物	(mg/L)				<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
セ	レン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
鉛	及びその化合物	(mg/L)				<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
ヒ	素及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
六	価クロム化合物	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
亜	硝酸態窒素	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
シ	アン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
硝	酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.18	0.16	0.15	0.17	0.19	0.19	0.24	0.13	0.11	0.15	0.17	0.23	0.24	0.11	0.17	
フ	ッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
ホ	ウ素及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
四	塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,4-	シオキサン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シ	ス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ	クロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テ	トラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ト	リクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ペ	ンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩	素酸	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
ク	ロロ酢酸	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク	ロロホルム	(mg/L)		0.008	0.009	0.011	0.013	0.010	0.011	0.013	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.013	0.007	0.010	
ジ	クロロ酢酸	(mg/L)		0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005	
ジ	ブロモクロロメタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
臭	素酸	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総	トリハロメタン	(mg/L)		0.011	0.012	0.014	0.017	0.013	0.015	0.019	0.014	0.011	0.011	0.010	0.010	0.019	0.010	0.013	
トリ	クロロ酢酸	(mg/L)		0.007	0.009	0.009	0.010	0.008	0.008	0.011	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.011	0.005	0.008	
ブ	ロモジクロロメタン	(mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	
ブ	ロモホルム	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ホ	ルムアルデヒド	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
亜	鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
アル	ミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	
鉄	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
銅	及びその化合物	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
ナ	トリウム及びその化合物	(mg/L)		5.7	5.2	5.6	6.2	6.5	7.5	7.5	5.9	5.2	5.6	6.1	6.0	7.5	5.2	6.1	
マン	ガン及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩	化物質イオン	(mg/L)		7.1	6.5	6.5	6.2	6.3	6.8	8.6	8.3	7.0	7.3	7.5	7.5	8.6	6.2	7.1	
カル	シウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		19.9	19.4	20.2	20.4	20.9	22.1	20.4	22.1	22.3	23.7	24.2	22.8	24.2	19.4	21.5	
蒸	発残留物	(mg/L)				48			60			53			55	60	48	54	
陰	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
シ	ェオスミン	(μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
2-	メチルイソボルネオール	(μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非	イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フ	ェノール類	(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有	機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	
p	H値			7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3	
	味	(種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭	(種類)		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
		(TON)				3						4				4	3	4	
	色	(度)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁	(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
ア	ンチモン及びその化合物	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
ウ	ラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
ニ	ッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
1,2-	ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
ト	ルエン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
フ	タル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)				<0.005						<0.005				<0.005			
亜	塩素酸	(mg/L)				<0.05						<0.05				<0.05			
ジ	クロロアセトニトリル	(mg/L)				0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
抱	水クロール	(mg/L)				0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	
残	留塩素	(mg/L)		0.55	0.66	0.68	0.67	0.63	0.60	0.58	0.64	0.53	0.51	0.54	0.56	0.68	0.51	0.60	
遊	離炭酸	(mg/L)				1.6						2.4				2.4	1.6	2.0	
1,1,1-	トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
メ	チル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
腐	食性(ランゲリア指数)					-2.3			-1.8			-2.3			-2.4	-1.8	-2.4	-2.2	
従	属栄養細菌	(個/mL)				0						0				0			

採 水 月 日		4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇			
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	小雨	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
気 温 (℃)		21.8	13.4	20.5	25.5	27.5	27.6	20.1	7.6	7.1	1.8	2.7	13.6	27.6	1.8	15.8
水 温 (℃)		10.8	14.5	16.5	19.9	21.8	21.8	21.1	16.4	11.9	6.3	5.8	5.7	21.8	5.7	14.4
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.16	0.14	0.17	0.19	0.19	0.25	0.15	0.10	0.14	0.17	0.21	0.25	0.10	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
基	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.013	0.014	0.015	0.014	0.015	0.018	0.014	0.010	0.011	0.010	0.009	0.018	0.009	0.013
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.008	0.005	0.005	0.003	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.009	<0.002	0.005
	ジブromクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.017	0.018	0.019	0.018	0.021	0.025	0.020	0.015	0.015	0.013	0.013	0.025	0.013	0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007	0.016	0.007	0.010
	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.003	0.004
	ブromホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.7	5.1	5.3	6.3	6.3	7.5	7.4	6.1	5.1	5.4	6.1	5.9	7.5	5.1	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.3	6.5	6.5	6.4	6.3	6.8	8.5	8.1	7.2	7.3	7.4	7.4	8.5	6.3	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.2	19.3	20.0	20.9	20.9	22.4	20.0	22.3	22.2	22.8	24.7	22.8	24.7	19.3	21.5	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			48			61			57			56	61	48	56	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
シエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	
p H 値	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 (TON)			3						4					3	4	
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001												

錦ケ丘七丁目

採 水 月 日				4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
天 候 (前 日)				晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇			
天 候 (当 日)				晴	曇	曇	小雨	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
気 温 (℃)				20.1	15.0	25.0	23.5	25.6	26.4	19.6	9.0	8.6	1.3	3.1	13.6	26.4	1.3	15.9
水 温 (℃)				10.9	14.2	16.3	19.2	21.1	21.4	21.5	17.5	13.0	7.0	6.4	6.2	21.5	6.2	14.6
水	一 般 細菌 (個/mL)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.17	0.16	0.14	0.18	0.19	0.20	0.25	0.14	0.10	0.14	0.17	0.23	0.25	0.10	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
質	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.009	0.011	0.012	0.013	0.011	0.012	0.014	0.012	0.009	0.010	0.008	0.008	0.014	0.008	0.011
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.002	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	<0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)			0.012	0.014	0.016	0.017	0.015	0.017	0.020	0.018	0.013	0.013	0.011	0.011	0.020	0.011	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.007	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.013	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン (mg/L)			0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	
準	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.5	5.1	5.3	6.3	6.1	7.7	7.5	5.9	5.0	5.4	6.1	5.7	7.7	5.0	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)			7.1	6.5	6.5	6.2	6.3	6.8	8.7	8.3	7.1	7.3	7.5	7.4	8.7	6.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.0	19.7	20.0	20.9	20.3	22.2	20.3	22.2	21.7	23.1	24.5	22.3	24.5	19.0	21.4
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)					49			59			56			56	59	49	55
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
目	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
	p H 値			7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.2	7.4
	味 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (種類)			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 (TON)					4						4				4	4	4
	色 度 (度)			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001							

4. 他 市 町 分 水 の 水 質 試 験

令和6年度		名 取 分 水													最高	最低	平均
採	水 月 日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12				
天 候 (前 日)		晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時曇	晴のち曇				
天 候 (当 日)		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴				
気 温 (℃)		20.9	16.8	21.1	25.1	32.1	27.0	23.2	12.1	10.1	4.8	5.6	12.0	32.1	4.8	17.6	
水 温 (℃)		9.8	14.3	17.5	23.3	24.7	25.7	20.9	15.6	9.8	5.2	4.5	5.9	25.7	4.5	14.8	
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.12	0.15	0.25	0.24	0.20	0.43	0.34	0.27	0.24	0.19	0.19	0.43	0.12	0.23	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	質	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
塩 素 酸 (mg/L)		0.05	0.06	<0.05	0.11	0.11	0.16	0.11	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	<0.05	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005	0.006	0.010	0.017	0.026	0.021	0.012	0.009	0.007	0.004	0.004	0.004	0.026	0.004	0.010	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003	0.003	0.006	0.008	0.015	0.011	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.015	0.003	0.006	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			
総トリハロメタン (mg/L)		0.007	0.009	0.014	0.025	0.035	0.031	0.018	0.015	0.011	0.006	0.006	0.007	0.035	0.006	0.015	
準	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.010	0.017	0.016	0.012	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.017	0.003	0.008	
	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004	
	プ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01	
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.4	7.7	7.0	8.3	8.1	8.7	6.9	7.8	7.5	9.7	11.5	11.0	11.5	6.9	8.6	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.2	10.6	6.5	11.9	11.5	11.7	10.9	11.7	11.1	16.0	16.8	19.3	19.3	6.5	12.5	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.6	26.4	27.5	32.6	32.6	35.7	27.4	31.6	31.4	33.0	36.3	32.1	36.3	26.4	31.1	
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			67			87			84			90	90	67	82	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			
目	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005			
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6	
	p H 値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
残 留 塩 素 (mg/L)		0.73	0.69	0.79	0.78	0.60	0.71	0.78	0.69	0.63	0.67	0.69	0.61	0.79	0.60	0.70	
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0.					

探 水 月 日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
天 候 (前 日)	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇のち雨			
天 候 (当 日)	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気 温 (℃)	13.4	17.5	24.9	25.5	30.4	26.7	19.7	10.7	8.2	3.5	1.5	9.2	30.4	1.5	15.9
水 温 (℃)	9.5	14.6	18.4	21.0	25.9	24.7	21.3	16.9	9.3	5.0	5.5	5.1	25.9	5.0	14.8
一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.13	0.24	0.25	0.22	0.25	0.43	0.36	0.26	0.25	0.20	0.17	0.43	0.13	0.24
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 素 酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.07
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.006	0.012	0.015	0.025	0.017	0.014	0.011	0.007	0.008	0.004	0.004	0.025	0.004	0.011
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.006	0.007	0.012	0.009	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.012	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.009	0.018	0.022	0.035	0.027	0.021	0.017	0.011	0.011	0.006	0.008	0.035	0.006	0.016
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.008	0.009	0.017	0.013	0.014	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.017	0.004	0.008
プロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.005	0.006	0.008	0.008	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.0	7.6	6.9	8.2	8.1	8.8	8.1	8.3	8.6	10.3	10.7	11.0	11.0	6.9	8.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14.2	10.6	10.7	11.8	11.4	12.2	11.1	11.0	11.6	16.6	16.4	19.0	19.0	10.6	13.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.6	26.0	27.5	31.9	32.1	35.7	32.1	33.8	36.8	34.2	33.7	33.3	36.8	26.0	32.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			67			88			84			91	91	67	82
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
p H 値	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
残 留 塩 素 (mg/L)	0.74	0.69	0.66	0.73	0.66	0.73	0.70	0.54	0.67	0.67	0.66	0.70	0.74	0.54	0.68
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8			-1.4			-1.7			-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.7			24.5			21.8			19.7	24.5	19.7	21.4
カ ル シ ウ ム (mg/L)	8.1	7.6	8.2	9.3	9.4	10.5	9.4	9.9	10.1	9.9	9.7	9.7	10.5	7.6	9.3
マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.8	1.7	1.7	2.1	2.1	2.3	2.1	2.2	2.8	2.3	2.3	2.2	2.8	1.7	2.1
カ リ ウ ム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9
硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.7	10.8	11.5	12.5	12.9	14.2	12.6	13.9	15.0	17.6	15.6	16.5	17.6	10.8	13.8
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	115	98	105	117	120	127	105	119	123	136	138	144	144	98	121

令和6年度		多 賀 城 分 水												最高	最低	平均
採	水 月 日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6			
天 候	(前 日)	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇のち雨			
天 候	(当 日)	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気 温	(℃)	13.1	17.4	26.3	28.2	31.4	28.1	19.3	9.1	5.3	3.2	1.5	10.1	31.4	1.5	16.1
水 温	(℃)	8.5	14.2	18.0	21.0	25.6	24.5	20.7	16.2	8.6	4.3	4.8	4.7	25.6	4.3	14.3
水	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.24	0.25	0.22	0.25	0.43	0.36	0.27	0.25	0.20	0.17	0.43	0.12	0.24
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
質	1,4- シ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 素 酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.07
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.006	0.011	0.014	0.025	0.018	0.012	0.011	0.007	0.008	0.004	0.004	0.025	0.004	0.010
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.006	0.007	0.014	0.010	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.014	0.003	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	緋 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.007	0.009	0.016	0.021	0.035	0.028	0.018	0.017	0.011	0.011	0.006	0.008	0.035	0.006	0.016
量	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.008	0.009	0.017	0.013	0.012	0.008	0.006	0.004	0.005	0.004	0.017	0.004	0.008
	プロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
	プ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.2	7.7	7.1	7.9	7.9	8.8	8.1	8.2	8.3	10.2	10.9	11.0	11.0	7.1	8.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14.4	10.7	10.9	11.8	11.5	12.2	11.1	11.0	11.6	16.6	16.5	19.0	19.0	10.7	13.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	28.3	26.4	27.7	30.7	31.6	35.7	32.1	33.0	35.3	34.2	34.4	33.8	35.7	26.4	31.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			71			86			84			92	92	71	83
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
項	シ ェ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
	p H 値	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.72	0.73	0.74	0.75	0.73	0.77	0.76	0.59	0.70	0.71	0.64	0.73	0.77	0.59	0.71
	1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			-1.4			-1.7			-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
そ の 他 の 項 目	ア ル カ リ 度 (mg/L)			19.6			24.8			22.5			19.7	24.8	19.6	21.6
	カ ル シ ウ ム (mg/L)	8.2	7.6	8.3	9.0	9.2	10.5	9.4	9.6	9.7	9.9	9.8	9.9	10.5	7.6	9.3
	マ グ ネ シ ウ ム (mg/L)	1.9	1.8	1.7	2.0	2.1	2.3	2.1	2.2	2.7	2.3	2.4	2.2	2.7	1.7	2.1
	カ リ ウ ム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9
	硫 酸 イ オ ン (mg/L)	12.9	10.9	11.9	12.6	13.1	14.3	12.6	14.0	15.1	17.5	15.7	16.4	17.5	10.9	13.9
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	電 気 伝 導 率 (μS/cm)	114	99	106	117	119	127	109	116	121						

5. 農薬に関する水質試験

令和6年度

茂庭浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	茂 庭 原 水				茂 庭 配 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニコホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシノ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオフアネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

茂庭浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	茂 庭 原 水				茂 庭 配 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	0.00006	0.00006	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナフロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.00009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラジキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェントロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

中 原 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	中 原 浄 水				中 原 配 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニコホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシノ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオフアネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

中 原 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	中 原 浄 水				中 原 配 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナフロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラジキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェントロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCP P）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	国 見 原 水				国 見 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニコホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イブロンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシノ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメブロッブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオフアナートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

* (-)は、定量下限値未満

令和6年度

国 見 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	国 見 原 水				国 見 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	0.00002	(-)	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナフロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラジキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェントロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

福岡浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	福 岡 原 水				福 岡 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニコホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシノ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0.000003	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメブロッツ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオフアネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

福岡浄水場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	福 岡 原 水				福 岡 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00007	0.00017	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナフロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.00009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラジキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート（ピラソレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェントロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤、殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤、殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤、殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤、除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ベントゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤、植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤、殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（バスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCP P）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤、殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤、殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤、殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

熊 け 根 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 業 原 体 名	熊 け 根 原 水				熊 け 根 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	E P N	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	M C P A	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニコホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (M I P C)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (I P T)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イブレンホス (I B P)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシソ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメブロッツ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオフアナートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

*(-)は、定量下限値未満

令和6年度

熊 け 根 浄 水 場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	熊 け 根 原 水				熊 け 根 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	0.00004	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ (MBPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン (DEP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.00009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート (ピラソレート)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤, 殺菌剤	0.0005	0.000005	フィロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェントロチオン (MEP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ (BPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン (MPP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤, 殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート (PAP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤, 除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンソピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン (バスロジン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン (マラソン)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ (MCPP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤, 殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン (DMTP)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤, 殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	メフロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

七

北

田

川

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量化下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	七 北 田 取 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	0.00007	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (MIPC)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (IPT)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス (IBP)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシニ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	0.000006	0.000003	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	シメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	シメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量化下限値未満

令和6年度

七

北

田

川

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	七 北 田 取 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00009	0.00019	0.00004	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ (MBPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン (DEP)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ビベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	0.0001	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラジキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート (ピラゾレート)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリプチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤, 殺菌剤	0.0005	0.000005	フィブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェントロチオン (MEP)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ (BPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン (MPP)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤, 殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート (PAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	プロロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロビコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤, 除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ベンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	ベンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン (バスロジン)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン (マラソン)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ (MCPP)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤, 殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン (DMTP)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤, 殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	メブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

太

白

配

水

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	太 白 配 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2, 2-DPA (ダラボン)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2, 4-D (2, 4-PA)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ (MIPC)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン (IPT)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イブフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス (IBP)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンブロックス	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	オキシニ銅 (有機銅)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤, 除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル (NAC)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン (ACN)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤, 植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメフロップ	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン (CNP)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル (TPN)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス (CYAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン (DCMU)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル (DBN)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロロボス (DDVP)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオビル	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン (CAT)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤, 殺菌剤, 除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤, 殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

令和6年度

太

白

配

水

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農 薬 原 体 名	太 白 配 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ (MBPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロビル	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン (DEP)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロバミド	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピベロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラソキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラソリネート (ピラソレート)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤, 殺菌剤	0.0005	0.000005	フィブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤, 殺菌剤, 植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン (MEP)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ (BPMC)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン (MPP)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤, 殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート (PAP)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	ブレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロビコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロビザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤, 除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	ベンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ベンゾビスクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ベンソフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤, 植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン (バスロジン)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン (マラソン)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ (MCPP)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤, 殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン (DMTP)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤, 殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	0.001	メブロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は、定量下限値未満

6. クリプトスポリジウム等に関する水質試験

原水および浄水におけるクリプトスポリジウム等試験結果 (令和6年度)

浄水場名	採水月日	検 査 試料水	水 温 (℃)	pH 値	残留塩素 (mg/L)	濁 度 (度)	色 度 (度)	検出数 (原水：個/10L，浄・配水：個/20L)		水源種別 (処理方法)
								クリプトス ポリジウム	ジアルジア	
茂 庭 浄 水 場	6/26	原 水	21.8	7.0	-	5.1	6	0	0	ダム貯留水 (急速ろ過)
		配 水	20.5	7.6	0.80	0.1未満	1未満	0	0	
	1/21	原 水	3.5	7.8	-	3.1	3	0	0	
		配 水	5.3	7.7	0.76	0.1未満	1未満	0	0	
中 原 浄 水 場	7/30	原 水	20.1	7.3	-	4.0	8	0	0	表流水
		配 水	19.2	7.7	0.83	0.1未満	1未満	0	0	ダム放流水
	2/26	原 水	2.6	7.2	-	3.4	6	0	0	ダム貯留水
		配 水	3.3	7.7	0.73	0.1未満	1未満	0	0	(急速ろ過)
国 見 浄 水 場	5/28	原 水	9.8	7.5	-	1.6	3	0	0	ダム放流水 (急速ろ過)
		浄 水	10.5	7.5	0.52	0.1未満	1未満	0	0	
	11/26	原 水	8.8	7.6	-	4.8	8	0	0	
		浄 水	9.5	7.5	0.70	0.1未満	1未満	0	0	
福 岡 浄 水 場	4/22	原 水	10.8	7.5	-	2.4	4	0	0	ダム放流水 ダム貯留水 (急速ろ過)
		浄 水	12.7	7.4	0.73	0.1未満	1未満	0	0	
	10/30	原 水	14.0	7.7	-	7.3	13	0	0	
		浄 水	14.4	7.5	0.80	0.1未満	1未満	0	0	
作 並 浄 水 場	5/29	原 水	13.7	7.1	-	0.5	4	0	0	表流水 (急速ろ過)
		配 水	14.1	7.2	0.63	0.1未満	1未満	0	0	
	10/23	原 水	12.6	7.3	-	0.1未満	2	0	0	
		配 水	13.9	7.2	0.61	0.1未満	1未満	0	0	
熊ヶ根 浄 水 場	7/23	原 水	21.8	7.0	-	0.8	5	0	0	表流水 (急速ろ過)
		浄 水	21.2	7.1	1.30	0.1未満	1未満	0	0	
	2/27	原 水	4.4	7.1	-	3.4	7	0	0	
		浄 水	3.7	7.1	0.68	0.1未満	1未満	0	0	
滝 原 浄 水 場	8/21	原 水	10.8	7.6	-	0.1未満	1未満	0	0	湧水
		配 水	17.0	7.5	0.71	0.1未満	1未満	0	0	(膜ろ過)
野 尻 浄 水 場	8/21	原 水	10.6	7.3	-	0.1未満	1未満	0	0	湧水
		配 水	14.0	7.0	0.69	0.1未満	1未満	0	0	(膜ろ過)
南 部 山 浄 水 場 (広域水道)	6/19	太 白 配 水	12.4	7.2	0.74	0.1未満	1未満	0	0	ダム貯留水 (急速ろ過)

7. ダイオキシン類に関する水質試験

ダイオキシン類の試験結果

令和6年度

採 水 箇 所		試 料 採 取 日	試 験 結 果 毒性等量 (pg-TEQ/L)
茂 庭 浄 水 場	原 水	11月28日	0.042
	浄 水	11月27～28日	0.0014
中 原 浄 水 場	原 水	12月18日	0.013
	浄 水	12月17～18日	0.00054
国 見 浄 水 場	原 水	11月29日	0.014
	浄 水	11月28～29日	0.0020
福 岡 浄 水 場	原 水	12月17日	0.0050
	浄 水	12月16～17日	0.00052
作 並 浄 水 場	原 水	11月30日	0.0018
	浄 水	11月26～27日	0.0010
熊ヶ根浄水場	原 水	11月26日	0.015
	浄 水	11月25～26日	0.0012
滝 原 浄 水 場	原 水	12月19日	0.0048
	浄 水	12月18～19日	0.00038
野 尻 浄 水 場	原 水	12月20日	0.0018
	浄 水	12月19～20日	0.00052

浄水の目標値：1 pg-TEQ/L（暫定）

※毒性等量(TEQ)は、定量下限未満検出下限値以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した。

※毒性等価係数(TEF)は、WHO/IPCS(2006)を適用した。

8. 放射能に関する水質試験

放 射 能 試 験 結 果

(1/2)

令和6年度

単位：Bq/kg

採水 場所	種別	採水年月日	セシウム134		セシウム137	
			放射能濃度	検出限界濃度	放射能濃度	検出限界濃度
茂 庭 浄 水 場	原 水	R6.5.7	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.11.5	不検出	0.6	不検出	0.6
		R7.2.3	不検出	0.5	不検出	0.6
	配 水	R6.5.7	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.11.5	不検出	0.6	不検出	0.6
		R7.2.3	不検出	0.6	不検出	0.6
中 原 浄 水 場	原 水	R6.5.1	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.8.5	不検出	0.5	不検出	0.5
		R6.11.6	不検出	0.6	不検出	0.7
		R7.2.5	不検出	0.6	不検出	0.6
	配 水	R6.5.1	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.8.5	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.11.6	不検出	0.7	不検出	0.5
		R7.2.5	不検出	0.6	不検出	0.6
国 見 浄 水 場	原 水	R6.5.1	不検出	0.7	不検出	0.6
		R6.8.5	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.11.6	不検出	0.6	不検出	0.6
		R7.2.5	不検出	0.5	不検出	0.7
	浄 水	R6.5.1	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.8.5	不検出	0.7	不検出	0.6
		R6.11.6	不検出	0.4	不検出	0.6
		R7.2.5	不検出	0.6	不検出	0.5
福 岡 浄 水 場	原 水	R6.5.7	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.4	不検出	0.5
		R6.11.5	不検出	0.6	不検出	0.7
		R7.2.3	不検出	0.5	不検出	0.5
	浄 水	R6.5.7	不検出	0.4	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.7	不検出	0.7
		R6.11.5	不検出	0.5	不検出	0.5
		R7.2.3	不検出	0.5	不検出	0.6

放 射 能 試 験 結 果 (2/2)

令和6年度

単位：Bq/kg

採水 場所	種別	採水年月日	セシウム134		セシウム137	
			放射能濃度	検出限界濃度	放射能濃度	検出限界濃度
作 並 浄 水 場	原 水	R6.5.20	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.8.19	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.11.11	不検出	0.5	不検出	0.6
		R7.2.18	不検出	0.5	不検出	0.6
	配 水	R6.5.20	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.8.19	不検出	0.7	不検出	0.5
		R6.11.11	不検出	0.6	不検出	0.7
		R7.2.18	不検出	0.5	不検出	0.7
熊 ヶ 根 浄 水 場	原 水	R6.5.20	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.8.19	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.11.11	不検出	0.4	不検出	0.6
		R7.2.18	不検出	0.7	不検出	0.6
	浄 水	R6.5.20	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.8.19	不検出	0.5	不検出	0.7
		R6.11.11	不検出	0.5	不検出	0.5
		R7.2.18	不検出	0.4	不検出	0.6
滝 原 浄 水 場	配 水	R6.5.20	不検出	0.5	不検出	0.5
		R6.8.19	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.11.11	不検出	0.4	不検出	0.7
		R7.2.18	不検出	0.5	不検出	0.6
野 尻 浄 水 場	配 水	R6.5.20	不検出	0.4	不検出	0.7
		R6.8.19	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.11.11	不検出	0.5	不検出	0.7
		R7.2.18	不検出	0.6	不検出	0.8

9. 毎 日 の 水 質 試 験

(残留塩素及び水温)

残留塩素測定結果表 1

令和6年度

単位 (mg/L)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茂庭（配水池） （茂庭）	最高	0.79	0.80	0.90	0.94	0.93	0.96	0.93	0.83	0.80	0.82	0.79	0.82	0.96
	最低	0.72	0.71	0.82	0.86	0.82	0.86	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73	0.72	0.71
	平均	0.76	0.76	0.85	0.89	0.88	0.91	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.81
四郎丸字落合 （茂庭）	最高	0.74	0.70	0.75	0.79	0.77	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80
	最低	0.58	0.64	0.64	0.64	0.66	0.72	0.69	0.61	0.61	0.64	0.66	0.63	0.58
	平均	0.63	0.68	0.69	0.70	0.73	0.75	0.75	0.67	0.69	0.68	0.69	0.67	0.69
南小泉一丁目 （茂庭）	最高	0.76	0.73	0.77	0.73	0.71	0.76	0.80	0.74	0.80	0.73	0.72	0.74	0.80
	最低	0.70	0.67	0.65	0.65	0.61	0.67	0.66	0.64	0.66	0.66	0.65	0.64	0.61
	平均	0.74	0.70	0.70	0.70	0.67	0.71	0.71	0.70	0.71	0.70	0.69	0.68	0.70
卸町二丁目 （茂庭）	最高	0.74	0.73	0.78	0.74	0.71	0.73	0.60	0.53	0.63	0.63	0.73	0.75	0.78
	最低	0.69	0.68	0.70	0.64	0.56	0.55	0.52	0.44	0.47	0.59	0.59	0.63	0.44
	平均	0.71	0.70	0.74	0.71	0.64	0.66	0.55	0.49	0.57	0.61	0.68	0.67	0.64
岩切字東河原 （茂庭）	最高	0.73	0.74	0.78	0.71	0.68	0.74	0.68	0.64	0.72	0.72	0.71	0.74	0.78
	最低	0.65	0.69	0.67	0.61	0.51	0.65	0.63	0.52	0.58	0.66	0.64	0.67	0.51
	平均	0.70	0.71	0.72	0.68	0.62	0.69	0.65	0.57	0.67	0.68	0.68	0.69	0.67
中野字資田 （茂庭）	最高	0.80	0.75	0.78	0.75	0.74	0.78	0.76	0.70	0.76	0.78	0.73	0.68	0.80
	最低	0.70	0.69	0.64	0.62	0.62	0.69	0.70	0.58	0.58	0.63	0.61	0.61	0.58
	平均	0.74	0.71	0.69	0.68	0.69	0.74	0.73	0.63	0.68	0.72	0.65	0.64	0.69
安養寺（配水池） （茂・国）	最高	0.61	0.61	0.67	0.62	0.53	0.64	0.56	0.62	0.61	0.62	0.57	0.56	0.67
	最低	0.58	0.57	0.60	0.51	0.43	0.51	0.52	0.46	0.48	0.57	0.53	0.51	0.43
	平均	0.60	0.59	0.63	0.58	0.49	0.54	0.54	0.50	0.57	0.59	0.55	0.53	0.56
燕沢東一丁目 （茂・国）	最高	0.41	0.45	0.47	0.49	0.42	0.51	0.48	0.42	0.43	0.47	0.52	0.41	0.52
	最低	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30
	平均	0.35	0.36	0.36	0.35	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.36	0.37	0.34	0.35
国見（配水池） （国見）	最高	0.67	0.70	0.78	0.76	0.78	0.78	0.79	0.69	0.71	0.68	0.69	0.68	0.79
	最低	0.62	0.62	0.68	0.68	0.68	0.66	0.68	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58
	平均	0.65	0.66	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.64	0.65	0.64	0.62	0.63	0.68
幸町一丁目 （国見）	最高	0.61	0.61	0.71	0.69	0.65	0.64	0.61	0.56	0.62	0.63	0.61	0.61	0.71
	最低	0.49	0.52	0.62	0.51	0.42	0.44	0.44	0.38	0.49	0.54	0.52	0.52	0.38
	平均	0.54	0.58	0.67	0.62	0.55	0.57	0.54	0.50	0.56	0.58	0.55	0.56	0.57
鶴ヶ谷東四丁目 （国見）	最高	0.59	0.63	0.72	0.70	0.63	0.66	0.67	0.62	0.64	0.61	0.62	0.65	0.72
	最低	0.56	0.58	0.66	0.60	0.57	0.58	0.62	0.53	0.55	0.57	0.56	0.57	0.53
	平均	0.57	0.59	0.69	0.65	0.61	0.62	0.64	0.56	0.60	0.59	0.59	0.61	0.61

（注）（茂庭）：茂庭浄水場水系

（茂・国）：茂庭浄水場・国見浄水場水系

（国見）：国見浄水場水系

残留塩素測定結果表 2

令和6年度

単位 (mg/L)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
旭ヶ丘二丁目 (国見)	最高	0.65	0.63	0.68	0.63	0.66	0.61	0.64	0.57	0.65	0.60	0.61	0.68	0.68
	最低	0.30	0.34	0.36	0.35	0.33	0.38	0.31	0.30	0.34	0.35	0.33	0.32	0.30
	平均	0.49	0.51	0.58	0.54	0.49	0.53	0.51	0.46	0.54	0.51	0.48	0.49	0.51
荒巻(配水池) (国・中)	最高	0.64	0.65	0.65	0.73	0.69	0.70	0.67	0.61	0.72	0.67	0.65	0.63	0.73
	最低	0.59	0.60	0.60	0.61	0.62	0.64	0.61	0.53	0.58	0.62	0.62	0.56	0.53
	平均	0.62	0.62	0.62	0.66	0.65	0.67	0.63	0.58	0.66	0.64	0.63	0.59	0.63
荒巻字三居沢 (国・中)	最高	0.60	0.63	0.58	0.55	0.66	0.57	0.66	0.52	0.61	0.59	0.63	0.55	0.66
	最低	0.34	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.33	0.31	0.32	0.31	0.30
	平均	0.48	0.50	0.50	0.44	0.41	0.43	0.48	0.38	0.49	0.48	0.49	0.46	0.46
福岡(浄水池) (福岡)	最高	0.76	0.84	0.85	0.84	0.89	0.89	0.86	0.87	0.76	0.77	0.78	0.77	0.89
	最低	0.67	0.76	0.74	0.72	0.76	0.70	0.77	0.72	0.65	0.68	0.69	0.67	0.65
	平均	0.72	0.80	0.81	0.80	0.82	0.81	0.82	0.80	0.71	0.72	0.72	0.73	0.77
岩切字入生沢 (福岡)	最高	0.58	0.59	0.64	0.61	0.57	0.72	0.69	0.57	0.53	0.57	0.54	0.54	0.72
	最低	0.49	0.53	0.52	0.41	0.39	0.38	0.46	0.43	0.46	0.51	0.50	0.48	0.38
	平均	0.54	0.56	0.58	0.53	0.49	0.58	0.62	0.51	0.50	0.55	0.52	0.51	0.54
七北田字大沢日焼 (福岡)	最高	0.54	0.43	0.47	0.38	0.39	0.49	0.51	0.47	0.47	0.51	0.58	0.54	0.58
	最低	0.33	0.30	0.30	0.22	0.28	0.30	0.31	0.31	0.31	0.33	0.35	0.35	0.22
	平均	0.42	0.36	0.34	0.30	0.32	0.36	0.42	0.40	0.39	0.42	0.47	0.48	0.39
紫山一丁目 (福・広)	最高	0.68	0.68	0.69	0.73	0.69	0.73	0.70	0.69	0.61	0.58	0.64	0.56	0.73
	最低	0.36	0.36	0.45	0.34	0.40	0.41	0.38	0.41	0.32	0.31	0.39	0.33	0.31
	平均	0.50	0.62	0.59	0.58	0.54	0.58	0.56	0.58	0.43	0.50	0.51	0.48	0.54
鶴が丘一丁目 (福・広)	最高	0.55	0.53	0.64	0.58	0.63	0.60	0.61	0.48	0.49	0.52	0.52	0.52	0.64
	最低	0.32	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.32	0.38	0.36	0.30
	平均	0.42	0.44	0.47	0.46	0.47	0.48	0.48	0.39	0.39	0.44	0.46	0.46	0.45
中原(配水池) (中原)	最高	0.74	0.75	0.74	0.90	0.90	0.88	0.90	0.75	0.75	0.77	0.74	0.74	0.90
	最低	0.68	0.69	0.67	0.73	0.83	0.83	0.84	0.67	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67
	平均	0.71	0.72	0.72	0.84	0.87	0.86	0.87	0.72	0.71	0.73	0.71	0.72	0.76
郷六字葛岡下 (中原)	最高	0.66	0.67	0.66	0.79	0.75	0.73	0.71	0.74	0.73	0.69	0.78	0.78	0.79
	最低	0.62	0.62	0.61	0.64	0.68	0.64	0.64	0.52	0.65	0.65	0.66	0.65	0.52
	平均	0.63	0.64	0.64	0.72	0.71	0.68	0.67	0.57	0.68	0.67	0.72	0.70	0.67
芋沢字中田西 (中原)	最高	0.63	0.59	0.61	0.54	0.57	0.57	0.57	0.50	0.59	0.62	0.66	0.62	0.66
	最低	0.45	0.31	0.33	0.30	0.30	0.32	0.31	0.25	0.36	0.43	0.38	0.38	0.25
	平均	0.54	0.52	0.50	0.42	0.42	0.41	0.46	0.35	0.47	0.54	0.54	0.56	0.48
新川北野尻 (中原)	最高	0.56	0.52	0.49	0.55	0.58	0.57	0.59	0.60	0.64	0.66	0.55	0.56	0.66
	最低	0.51	0.45	0.41	0.38	0.51	0.48	0.51	0.36	0.56	0.54	0.54	0.51	0.36
	平均	0.52	0.49	0.47	0.49	0.54	0.53	0.56	0.47	0.60	0.61	0.55	0.54	0.53

(注) (国見) : 国見浄水場水系 (国・中) : 国見浄水場・中原浄水場水系 (福岡) : 福岡浄水場水系
(福・広) : 福岡浄水場・広域水道水系 (中原) : 中原浄水場水系

残留塩素測定結果表 3

令和6年度

単位 (mg/L)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
作並字棒目木 (中・作)	最高	0.54	0.48	0.41	0.41	0.44	0.43	0.55	0.43	0.57	0.56	0.59	0.59	0.59
	最低	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.29	0.37	0.30	0.31	0.32	0.29
	平均	0.45	0.41	0.34	0.34	0.34	0.34	0.39	0.35	0.46	0.47	0.48	0.50	0.41
郷六字葛岡 (中・広)	最高	0.51	0.61	0.47	0.47	0.58	0.48	0.47	0.45	0.48	0.65	0.53	0.46	0.65
	最低	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30
	平均	0.39	0.41	0.37	0.36	0.41	0.37	0.37	0.35	0.37	0.39	0.42	0.40	0.38
熊ヶ根(配水池) (熊・中)	最高	0.67	0.67	0.74	0.82	0.80	0.80	0.71	0.70	0.72	0.71	0.71	0.68	0.82
	最低	0.64	0.64	0.64	0.70	0.62	0.60	0.64	0.66	0.63	0.66	0.66	0.64	0.60
	平均	0.66	0.66	0.68	0.78	0.75	0.73	0.66	0.68	0.69	0.69	0.68	0.65	0.69
熊ヶ根大原道 (熊・中)	最高	0.70	0.64	0.69	0.80	0.80	0.79	0.73	0.71	0.72	0.65	0.59	0.66	0.80
	最低	0.64	0.58	0.57	0.66	0.60	0.60	0.57	0.58	0.55	0.54	0.55	0.56	0.54
	平均	0.68	0.61	0.63	0.74	0.71	0.73	0.65	0.64	0.62	0.59	0.57	0.59	0.65
作並(配水池) (作並)	最高	0.64	0.66	0.69	0.76	0.80	0.79	0.71	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.80
	最低	0.58	0.61	0.59	0.67	0.73	0.73	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.60	0.58
	平均	0.61	0.63	0.65	0.73	0.77	0.76	0.63	0.62	0.63	0.62	0.62	0.61	0.66
作並字長原 (作並)	最高	0.68	0.65	0.65	0.69	0.75	0.72	0.73	0.63	0.64	0.61	0.68	0.64	0.75
	最低	0.33	0.48	0.40	0.36	0.36	0.50	0.40	0.41	0.43	0.42	0.33	0.42	0.33
	平均	0.57	0.59	0.57	0.60	0.62	0.64	0.57	0.55	0.57	0.55	0.54	0.56	0.58
滝原(配水池) (滝原)	最高	0.60	0.63	0.78	0.74	0.75	0.75	0.78	0.68	0.59	0.62	0.60	0.62	0.78
	最低	0.53	0.55	0.61	0.66	0.68	0.61	0.68	0.56	0.55	0.52	0.53	0.51	0.51
	平均	0.57	0.57	0.70	0.70	0.71	0.70	0.73	0.60	0.57	0.58	0.56	0.57	0.63
馬場字新田町 (滝原)	最高	0.58	0.61	0.68	0.70	0.68	0.67	0.75	0.66	0.58	0.59	0.62	0.58	0.75
	最低	0.31	0.33	0.33	0.31	0.30	0.32	0.31	0.34	0.34	0.31	0.31	0.33	0.30
	平均	0.42	0.48	0.56	0.47	0.50	0.48	0.56	0.51	0.49	0.49	0.48	0.50	0.50
野尻(配水池) (野尻)	最高	0.58	0.63	0.72	0.77	0.74	0.77	0.76	0.65	0.60	0.59	0.58	0.62	0.77
	最低	0.54	0.54	0.64	0.65	0.65	0.63	0.67	0.54	0.53	0.54	0.50	0.53	0.50
	平均	0.57	0.57	0.69	0.70	0.71	0.71	0.72	0.58	0.57	0.57	0.55	0.58	0.63
馬場字野尻町北 (野尻)	最高	0.56	0.53	0.71	0.62	0.63	0.62	0.72	0.56	0.61	0.62	0.59	0.57	0.72
	最低	0.33	0.33	0.38	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.36	0.31	0.38	0.40	0.31
	平均	0.47	0.47	0.54	0.51	0.49	0.51	0.58	0.46	0.50	0.52	0.48	0.51	0.50
緑ヶ丘一丁目 (広域)	最高	0.51	0.64	0.62	0.62	0.63	0.60	0.63	0.62	0.53	0.53	0.53	0.55	0.64
	最低	0.45	0.50	0.59	0.58	0.56	0.54	0.53	0.54	0.45	0.47	0.44	0.49	0.44
	平均	0.47	0.61	0.60	0.60	0.60	0.57	0.57	0.59	0.49	0.50	0.48	0.52	0.55
霊屋下 (広域)	最高	0.54	0.68	0.67	0.70	0.69	0.66	0.64	0.65	0.55	0.52	0.53	0.57	0.70
	最低	0.42	0.53	0.63	0.63	0.63	0.59	0.56	0.55	0.47	0.46	0.44	0.51	0.42
	平均	0.46	0.65	0.65	0.66	0.66	0.62	0.59	0.61	0.49	0.49	0.49	0.55	0.58
茂庭字松倉 (広域)	最高	0.44	0.52	0.49	0.51	0.47	0.39	0.40	0.41	0.42	0.36	0.38	0.48	0.52
	最低	0.22	0.28	0.24	0.30	0.30	0.29	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.31	0.22
	平均	0.31	0.37	0.40	0.39	0.35	0.33	0.30	0.32	0.31	0.29	0.30	0.38	0.34

(注) (中・作) : 中原浄水場・作並浄水場水系 (中・広) : 中原浄水場・広域水道水系

(熊・中) : 熊ヶ根浄水場・中原浄水場水系 (作並) : 作並浄水場水系

(滝原) : 滝原浄水場水系

(野尻) : 野尻浄水場水系

(広域) : 広域水道水系

水温測定結果表 1

令和6年度

単位 (℃)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茂庭（配水池） （茂庭）	最高	13.2	17.9	21.8	25.0	26.7	26.8	21.0	17.5	11.7	5.5	4.4	7.9	26.8
	最低	7.5	13.4	17.6	21.9	24.6	21.0	17.8	11.6	5.4	4.2	3.8	4.5	3.8
	平均	10.3	15.6	19.5	23.6	26.1	24.7	19.3	14.8	8.5	4.7	4.0	6.2	14.8
四郎丸字落合 （茂庭）	最高	14.6	18.6	22.6	25.4	27.2	27.1	23.0	19.0	13.3	7.7	6.1	9.4	27.2
	最低	8.8	14.6	18.3	22.8	25.4	22.9	19.0	13.4	7.3	5.9	5.5	6.1	5.5
	平均	11.7	16.6	20.5	24.3	26.8	25.7	20.8	16.2	10.3	6.5	5.8	7.6	16.1
南小泉一丁目 （茂庭）	最高	12.6	17.1	21.5	24.6	26.2	25.9	21.0	17.5	11.5	5.9	4.5	7.9	26.2
	最低	7.6	12.6	17.0	21.6	24.5	20.9	17.5	11.9	5.9	4.5	4.1	4.7	4.1
	平均	10.1	14.8	19.1	23.3	25.7	24.4	19.2	14.7	8.7	5.0	4.3	6.3	14.6
卸町二丁目 （茂庭）	最高	13.6	16.7	20.3	24.1	25.4	25.3	22.1	19.1	14.7	10.0	7.8	11.6	25.4
	最低	8.8	13.2	16.6	20.3	23.6	22.0	19.0	14.0	9.8	7.6	6.7	8.0	6.7
	平均	11.6	15.1	18.3	22.5	24.7	24.2	20.6	16.5	12.2	8.5	7.5	9.5	15.9
岩切字東河原 （茂庭）	最高	14.0	17.8	21.6	24.5	26.5	26.3	22.3	18.9	13.6	7.7	6.0	9.5	26.5
	最低	8.9	14.1	17.5	21.5	24.4	22.3	19.0	13.6	7.7	5.9	5.5	6.0	5.5
	平均	11.5	15.9	19.6	23.2	25.9	25.1	20.6	16.3	10.4	6.6	5.7	7.7	15.7
中野字資田 （茂庭）	最高	14.3	18.4	22.6	25.4	26.5	26.3	21.9	18.2	12.5	6.8	5.5	8.6	26.5
	最低	8.0	14.2	18.3	22.7	24.8	21.8	18.3	12.8	6.8	5.3	4.8	5.6	4.8
	平均	10.7	16.3	20.4	24.2	26.1	25.0	20.0	15.5	9.6	5.8	5.1	7.1	15.5
燕沢東一丁目 （茂・国）	最高	17.2	21.5	23.7	26.3	28.5	28.1	26.0	22.2	16.8	12.4	10.9	12.9	28.5
	最低	11.0	15.5	18.1	22.1	24.7	24.2	20.6	15.2	10.3	7.8	7.3	7.7	7.3
	平均	14.3	17.9	20.8	23.9	26.6	26.4	23.1	18.3	13.6	10.0	8.8	10.1	17.8
国見（配水池） （国見）	最高	8.4	11.3	14.5	19.0	21.2	21.7	17.4	14.9	9.2	4.1	3.1	7.0	21.7
	最低	6.9	8.3	11.6	14.5	18.6	16.8	14.8	9.4	4.1	3.0	2.2	3.3	2.2
	平均	7.8	9.5	13.2	16.9	20.2	20.4	16.5	12.1	6.5	3.4	2.6	5.1	11.2
幸町一丁目 （国見）	最高	12.5	15.1	18.1	21.3	23.4	23.5	20.8	17.9	13.2	7.0	5.6	9.0	23.5
	最低	8.6	12.1	14.7	17.1	19.8	20.2	17.6	12.8	6.0	4.6	3.9	4.9	3.9
	平均	10.8	13.6	16.3	19.5	22.1	22.3	19.3	15.3	9.9	5.8	5.1	6.8	13.9
鶴ヶ谷東四丁目 （国見）	最高	9.9	12.5	15.0	18.9	21.0	21.5	18.9	16.7	12.1	6.2	4.3	7.4	21.5
	最低	7.1	9.8	12.6	15.0	18.8	18.7	16.8	12.4	6.1	4.3	3.6	4.3	3.6
	平均	8.7	11.0	13.7	17.1	20.0	20.7	18.1	14.4	9.1	5.0	3.9	5.8	12.3

（注）（茂庭）：茂庭浄水場水系

（茂・国）：茂庭浄水場・国見浄水場水系

（国見）：国見浄水場水系

水温測定結果表 2

令和6年度

単位 (℃)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
旭ヶ丘二丁目 (国見)	最高	18.3	21.2	25.0	27.2	29.1	28.3	25.2	19.8	19.5	8.2	7.9	13.7	29.1
	最低	11.3	16.2	18.7	23.3	26.7	23.2	19.3	12.5	6.4	5.2	4.1	6.5	4.1
	平均	15.0	18.8	22.5	25.3	27.9	26.2	21.7	15.9	10.3	6.9	6.3	9.4	17.2
荒巻字三居沢 (国・中)	最高	16.6	20.3	23.5	25.2	26.5	26.5	22.9	19.4	19.8	10.0	9.6	12.6	26.5
	最低	9.5	13.7	17.0	20.0	23.9	21.7	18.0	12.9	8.3	4.6	3.2	7.5	3.2
	平均	13.3	17.4	20.1	23.2	25.1	24.5	20.7	16.6	11.8	8.7	7.4	9.4	16.5
福岡(浄水池) (福岡)	最高	15.6	16.1	19.8	21.6	22.7	22.1	18.8	14.8	9.6	6.0	5.4	9.8	22.7
	最低	8.9	13.7	14.3	18.7	19.0	16.8	13.9	9.1	5.1	3.3	3.0	4.4	3.0
	平均	12.0	15.2	17.6	20.3	21.4	20.0	16.5	11.9	7.0	4.8	4.0	6.9	13.1
岩切字入生沢 (福岡)	最高	16.1	18.6	22.0	24.5	26.4	25.8	23.1	19.2	13.7	9.1	7.4	10.5	26.4
	最低	10.2	16.1	18.3	22.0	24.7	23.1	19.2	14.0	9.0	7.4	6.6	7.3	6.6
	平均	13.3	17.5	20.4	23.2	25.9	24.9	21.2	16.4	11.2	8.0	7.0	8.7	16.5
七北田字大沢日焼 (福岡)	最高	17.0	19.7	23.1	24.8	26.9	27.0	24.5	20.4	15.5	10.7	9.0	12.1	27.0
	最低	8.8	15.2	18.0	22.3	24.8	20.9	19.5	15.2	9.8	7.8	4.6	7.7	4.6
	平均	13.9	17.4	20.7	23.7	25.9	25.2	21.9	17.5	12.6	9.2	8.1	9.7	17.2
紫山一丁目 (福・広)	最高	14.5	16.3	23.9	23.7	25.8	24.3	21.1	17.7	12.7	7.3	6.0	10.2	25.8
	最低	8.6	14.0	15.3	18.5	20.8	18.9	17.4	12.2	7.4	4.4	2.6	5.2	2.6
	平均	11.5	15.1	18.2	20.3	22.9	21.9	19.2	15.1	9.9	5.9	4.6	7.4	14.3
鶴が丘一丁目 (福・広)	最高	19.5	22.2	26.9	27.2	28.3	27.3	25.1	19.3	14.1	9.4	8.3	12.5	28.3
	最低	11.0	16.8	19.2	22.9	25.3	23.6	19.6	13.7	7.8	6.7	5.6	7.2	5.6
	平均	15.3	18.8	22.4	24.8	26.9	25.8	21.8	16.5	11.0	7.8	7.2	9.7	17.3
中原(配水池) (中原)	最高	9.7	12.0	15.4	19.3	21.8	22.1	17.7	15.2	9.3	4.4	3.6	7.6	22.1
	最低	7.4	9.1	12.3	15.1	19.5	17.1	15.2	9.4	4.2	3.3	2.6	3.6	2.6
	平均	8.3	10.5	13.8	17.5	20.7	20.7	16.8	12.2	6.6	3.7	3.0	5.5	11.6
郷六字葛岡下 (中原)	最高	11.5	13.5	16.7	20.9	22.9	22.9	19.0	16.0	10.3	5.4	4.0	8.0	22.9
	最低	7.7	10.5	13.3	16.5	20.1	18.8	16.0	10.5	5.3	4.1	3.2	4.1	3.2
	平均	9.4	11.9	15.2	18.7	21.9	21.6	17.6	13.1	7.6	4.5	3.5	5.8	12.6
芋沢字中田西 (中原)	最高	15.0	19.8	21.9	23.9	26.3	26.1	22.3	19.0	14.4	9.6	7.9	10.4	26.3
	最低	8.4	14.3	16.9	21.3	23.5	21.8	18.4	14.1	9.0	7.4	4.5	6.9	4.5
	平均	12.0	16.3	19.2	22.5	25.1	24.1	20.5	16.5	11.8	8.4	6.6	8.4	16.0
新川北野尻 (中原)	最高	13.2	15.7	19.0	21.2	23.1	23.0	20.7	16.9	12.0	7.6	6.0	7.9	23.1
	最低	7.6	13.0	15.5	18.8	21.4	20.7	16.9	12.2	7.7	6.0	5.0	5.2	5.0
	平均	10.4	14.5	17.3	20.2	22.6	22.2	18.8	14.6	9.7	6.7	5.4	6.2	14.0

(注) (国見) : 国見浄水場水系 (国・中) : 国見浄水場・中原浄水場水系 (福岡) : 福岡浄水場水系
(福・広) : 福岡浄水場・広域水道水系 (中原) : 中原浄水場水系

水温測定結果表 3

令和6年度

単位 (℃)

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
作並字棒目木 (中・作)	最高	14.3	17.7	20.6	22.9	25.1	28.6	21.2	17.3	12.1	7.6	6.6	9.6	28.6
	最低	7.6	13.9	16.2	20.0	22.3	20.8	17.0	11.7	7.1	3.4	2.6	4.7	2.6
	平均	11.2	15.6	18.4	21.4	24.0	23.0	19.0	14.7	9.1	6.2	4.4	6.8	14.5
郷六字葛岡 (中・広)	最高	16.6	19.0	24.3	24.8	27.8	26.5	23.3	17.7	13.6	9.4	7.8	11.0	27.8
	最低	8.0	14.2	16.9	20.1	23.3	21.2	15.6	12.5	7.9	4.1	2.3	5.6	2.3
	平均	12.5	16.7	20.0	22.9	25.2	24.2	20.1	15.3	10.3	7.1	5.9	7.9	15.7
熊ヶ根大原道 (熊・中)	最高	14.2	17.3	20.4	22.8	24.8	24.5	21.8	18.4	13.1	8.1	6.5	9.2	24.8
	最低	8.5	14.1	17.1	20.4	22.7	21.7	18.3	13.3	8.2	6.5	5.4	6.1	5.4
	平均	11.5	15.7	18.9	21.8	24.2	23.5	20.1	15.7	10.5	7.1	5.8	7.5	15.2
作並字長原 (作並)	最高	12.5	15.9	17.8	21.0	24.9	22.1	19.0	16.1	11.2	8.0	5.8	7.9	24.9
	最低	6.8	12.3	14.9	17.6	20.3	19.0	15.8	11.1	6.5	4.6	1.8	3.9	1.8
	平均	10.0	14.0	16.4	19.2	21.5	20.7	17.6	13.8	8.7	6.0	4.0	5.6	13.1
馬場字新田町 (滝原)	最高	17.9	22.5	26.3	28.4	30.5	28.4	25.1	19.0	12.6	6.9	6.7	12.0	30.5
	最低	8.7	17.3	19.2	24.3	27.0	23.2	19.3	10.3	4.5	2.4	0.7	3.7	0.7
	平均	13.9	19.4	23.3	25.9	28.5	25.9	21.1	15.9	8.8	5.4	3.7	7.2	16.6
馬場字野尻町北 (野尻)	最高	14.6	17.4	20.8	22.6	24.8	24.6	20.7	17.3	12.4	8.1	6.1	9.0	24.8
	最低	7.6	13.8	16.5	20.2	22.4	20.5	17.0	12.2	7.6	5.1	3.5	5.0	3.5
	平均	11.3	15.7	18.6	21.2	23.8	22.7	19.0	15.0	9.7	6.7	5.0	6.9	14.6
緑ヶ丘一丁目 (広域)	最高	16.6	19.5	23.1	25.1	26.5	26.2	23.6	19.5	13.5	8.3	6.8	11.3	26.5
	最低	9.9	16.8	18.6	22.7	25.0	23.0	19.7	13.8	8.2	6.8	5.8	7.1	5.8
	平均	13.4	18.1	21.2	23.6	26.0	25.0	21.5	16.5	10.7	7.4	6.3	8.7	16.5
霊屋下 (広域)	最高	15.3	17.4	20.2	21.6	24.0	23.9	22.3	18.9	13.5	8.5	6.6	9.9	24.0
	最低	8.8	15.3	16.8	19.4	21.8	21.8	18.9	13.7	8.6	6.7	5.7	6.2	5.7
	平均	12.1	16.3	18.9	20.5	23.3	23.1	20.7	16.2	10.8	7.3	6.0	8.0	15.3
茂庭字松倉 (広域)	最高	14.8	17.3	20.0	21.7	24.5	24.0	21.4	18.2	13.9	9.4	7.5	9.2	24.5
	最低	7.8	13.9	16.0	19.1	21.5	20.7	17.6	13.7	8.9	6.4	5.2	5.7	5.2
	平均	11.6	15.5	17.9	20.6	23.2	22.5	19.7	16.1	11.2	7.8	6.6	7.6	15.0

(注) (中・作) : 中原浄水場・作並浄水場水系 (中・広) : 中原浄水場・広域水道水系

(熊・中) : 熊ヶ根浄水場・中原浄水場水系 (作並) : 作並浄水場水系

(滝原) : 滝原浄水場水系

(野尻) : 野尻浄水場水系

(広域) : 広域水道水系

10. 浄水場の原水濁度 (浄水場計器測定)

茂庭浄水場原水濁度

令和6年度

単位（度）

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	4.4	4.4	5.9	5.3	3.4	3.8	4.8	4.1	6.9	5.3	4.4	5.0
2	3.8	4.6	5.8	6.7	3.3	5.0	4.8	4.1	7.5	5.8	4.1	5.0
3	3.8	5.8	5.5	5.9	3.4	4.7	5.2	3.4	6.9	5.3	4.1	5.5
4	3.4	4.7	5.3	7.5	2.8	5.2	4.2	3.6	7.2	4.5	3.9	5.0
5	3.4	5.0	5.3	5.0	3.0	7.8	3.6	3.8	7.5	4.1	4.2	5.2
6	3.1	6.7	5.5	5.9	3.1	8.6	3.1	3.8	8.8	4.2	4.7	5.2
7	3.1	7.3	5.3	7.0	3.0	5.2	6.6	4.1	9.2	4.8	4.5	5.5
8	3.0	6.7	5.4	7.7	3.9	5.6	2.8	4.5	4.2	4.4	4.2	5.9
9	3.8	4.8	4.7	6.1	3.4	22.5	2.8	4.8	5.6	3.9	4.1	6.6
10	3.4	7.3	4.5	5.9	3.3	7.0	4.1	4.4	5.3	4.5	3.9	5.0
11	5.5	8.6	6.3	4.5	3.0	8.6	3.9	5.0	5.0	4.1	4.2	5.2
12	3.4	8.3	5.9	7.8	2.5	6.7	3.9	4.2	4.7	4.1	4.4	8.0
13	4.5	9.4	5.2	5.2	3.3	5.9	3.9	4.2	4.8	3.4	4.4	5.0
14	4.2	5.8	4.8	4.8	3.8	6.3	3.4	4.5	5.2	3.4	4.8	5.8
15	4.5	9.2	5.2	5.5	3.0	6.4	4.1	5.6	4.4	4.1	5.0	5.5
16	4.5	5.9	5.3	5.9	3.1	5.3	2.7	4.4	3.9	4.2	5.0	5.3
17	4.5	5.3	5.2	6.7	4.1	6.6	2.0	4.7	4.4	4.4	4.8	5.8
18	5.3	7.8	4.2	5.3	4.4	5.6	2.5	5.0	4.7	4.2	5.5	5.3
19	4.6	6.3	3.8	5.9	5.0	5.8	2.5	5.6	4.4	3.8	4.8	5.3
20	4.8	6.4	4.5	5.8	5.0	5.8	1.9	5.9	5.3	3.4	4.7	6.6
21	4.6	6.6	5.2	4.2	5.0	7.0	2.2	5.3	5.0	3.1	5.9	4.2
22	4.6	6.3	5.6	6.1	5.0	8.3	2.5	5.0	5.2	3.1	5.6	4.1
23	4.8	6.7	5.6	4.5	5.0	10.5	2.8	5.3	5.9	3.1	6.4	4.1
24	4.6	5.9	5.9	5.2	5.0	10.8	2.7	4.1	5.0	3.8	6.7	3.8
25	4.8	5.6	5.6	5.0	4.7	6.3	2.3	4.5	4.8	3.6	6.4	3.4
26	4.9	5.9	5.2	6.1	5.2	7.5	2.5	4.1	5.9	3.3	5.0	5.3
27	4.9	6.3	5.8	5.6	5.0	5.2	2.5	4.7	6.4	3.6	8.3	4.1
28	5.1	6.1	5.5	4.7	3.3	4.8	2.7	3.9	5.6	3.1	5.5	4.1
29	5.4	5.3	6.1	3.4	3.3	5.6	2.5	5.6	5.3	3.6		3.6
30	5.6	5.9	6.7	3.6	4.2	8.8	2.7	6.6	5.6	3.8		3.9
31		6.9		2.8	3.8		3.0		4.2	5.8		4.4
最 高	5.6	9.4	6.7	7.8	5.2	22.5	6.6	6.6	9.2	5.8	8.3	8.0
最 低	3.0	4.4	3.8	2.8	2.5	3.8	1.9	3.4	3.9	3.1	3.9	3.4
平 均	4.3	6.4	5.4	5.5	3.8	7.1	3.3	4.6	5.6	4.1	5.0	5.1

※ 各日の値は1日の最大値である。

中原浄水場原水濁度

令和6年度

単位（度）

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	3	5	3	5	9	9	15	10	5	5	4	6
2	2	3	4	6	7	10	16	9	12	5	3	6
3	2	4	8	6	9	11	13	10	11	4	3	5
4	3	3	5	6	10	9	15	10	13	5	3	7
5	1	3	4	5	9	8	16	11	11	4	3	7
6	1	3	4	5	10	9	16	8	8	4	3	6
7	1	3	4	5	11	10	14	9	9	4	3	6
8	1	3	5	5	10	11	13	9	16	3	3	6
9	5	3	4	6	10	10	13	9	13	4	3	6
10	12	3	6	6	11	9	12	9	12	3	3	5
11	7	3	4	10	12	9	12	10	12	3	3	4
12	8	2	4	6	9	7	11	6	7	3	3	4
13	10	2	5	7	10	8	9	7	6	3	4	4
14	10	3	5	7	7	8	10	6	9	3	4	8
15	10	3	5	7	8	9	10	6	8	3	4	7
16	9	2	5	7	12	10	13	7	8	2	4	7
17	8	3	7	8	5	9	14	6	8	2	4	8
18	8	3	5	7	9	11	11	7	9	2	5	7
19	9	5	5	7	9	10	11	6	7	2	5	6
20	8	6	5	7	8	12	10	6	8	2	5	7
21	7	3	5	7	11	16	10	6	10	3	5	6
22	7	3	5	8	6	119	8	5	8	2	4	5
23	6	3	5	6	11	39	9	5	7	3	4	5
24	6	3	5	7	10	26	10	6	7	3	4	5
25	6	3	5	7	6	31	10	7	8	3	5	5
26	5	3	5	7	8	28	11	6	6	3	5	4
27	4	3	5	7	9	25	12	8	6	3	6	7
28	5	3	5	8	11	18	13	6	7	3	6	7
29	4	3	5	9	9	17	14	6	5	3		8
30	3	5	6	8	8	17	11	6	5	3		8
31		4		9	8		8		5	3		7
最 高	12	6	8	10	12	119	16	11	16	5	6	8
最 低	1	2	3	5	5	7	8	5	5	2	3	4
平 均	5.6	3.2	4.9	6.7	9.1	17.6	11.9	7.5	8.6	3.1	4.0	6.0

※ 各日の値は1日の最大値である。

国見浄水場原水濁度

令和6年度

単位（度）

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	6.3	5.3	7.5	2.2	9.4	2.5	20.0	18.8	8.4	6.3	3.8	3.8
2	6.3	5.9	6.6	2.2	9.1	2.8	19.1	18.1	11.9	6.3	3.4	3.8
3	6.9	7.5	11.3	2.5	8.4	3.1	17.5	16.9	12.2	6.3	3.4	3.8
4	6.3	6.9	3.4	2.5	8.1	3.4	17.5	16.9	11.6	6.3	3.4	4.4
5	5.0	4.4	3.4	2.5	8.1	3.8	17.8	16.3	10.9	6.3	3.4	4.4
6	4.7	4.4	3.4	2.2	6.9	3.8	17.8	15.0	7.5	6.6	3.8	4.1
7	4.7	4.1	2.5	2.5	6.6	3.4	17.5	15.0	7.8	6.6	3.4	3.8
8	5.0	4.1	2.5	2.5	5.6	3.4	16.3	15.3	11.9	6.9	3.8	3.8
9	14.4	4.4	1.3	2.2	8.8	3.4	14.7	14.7	11.3	6.9	3.4	3.8
10	7.8	5.0	2.2	2.2	7.8	3.1	14.7	15.3	10.6	7.2	3.8	3.8
11	5.6	5.0	1.6	6.9	5.6	5.3	13.8	15.0	10.6	6.9	4.4	3.8
12	6.9	5.0	2.2	2.8	4.4	3.4	12.8	15.9	10.0	6.9	23.4	3.4
13	9.4	5.0	2.5	3.4	10.3	3.1	12.8	16.3	8.4	7.2	4.1	3.8
14	7.5	4.7	2.5	3.1	5.0	3.1	12.2	15.9	8.4	7.2	4.4	6.6
15	7.8	4.7	2.5	3.4	6.9	3.4	11.3	16.6	6.9	7.2	4.7	5.9
16	6.9	4.7	2.5	3.8	7.8	3.4	11.3	17.8	6.9	7.2	4.7	4.4
17	9.4	4.4	2.2	3.1	7.8	4.4	11.3	18.1	6.3	9.4	4.7	5.6
18	6.6	4.4	2.2	3.8	7.5	4.1	11.3	17.8	6.3	8.1	4.7	4.7
19	6.3	4.4	2.2	4.4	6.9	4.4	11.3	18.8	5.9	8.1	5.0	9.7
20	6.3	3.1	2.2	2.2	6.3	10.6	12.8	20.6	20.3	2.8	5.0	6.9
21	5.6	6.3	2.5	6.3	5.6	73.1	13.1	20.9	5.6	2.8	4.7	3.1
22	5.9	4.4	2.2	4.4	4.7	90.6	11.6	20.6	5.6	3.4	4.7	3.1
23	5.3	4.1	2.2	4.7	4.7	53.1	12.2	20.3	5.6	3.1	5.0	3.4
24	5.3	4.4	2.2	4.4	4.1	30.6	13.1	5.3	5.6	3.1	5.0	3.1
25	5.6	3.8	2.2	12.5	6.3	30.6	11.9	4.7	5.6	3.1	5.3	3.1
26	5.0	4.4	2.2	7.8	6.3	27.5	12.2	4.7	17.5	3.4	7.8	6.3
27	6.6	5.0	2.2	6.6	3.8	26.3	13.1	5.0	6.3	3.1	6.9	3.8
28	5.6	5.0	2.5	7.2	2.5	22.5	15.9	5.6	6.3	3.4	4.4	3.4
29	4.4	7.5	2.5	8.9	2.5	20.6	18.8	5.9	6.3	3.4		3.1
30	4.7	13.8	2.2	9.1	2.5	20.6	20.6	6.9	6.3	3.1		2.5
31		5.9		9.4	2.2		18.1		5.6	4.7		2.5
最 高	14.4	13.8	11.3	12.5	10.3	90.6	20.6	20.9	20.3	9.4	23.4	9.7
最 低	4.4	3.1	1.3	2.2	2.2	2.5	11.3	4.7	5.6	2.8	3.4	2.5
平 均	6.5	5.2	3.0	4.6	6.2	15.8	14.7	14.5	8.7	5.6	5.2	4.2

※ 各日の値は1日の最大値である。

福岡浄水場原水濁度（七北田系）

令和6年度

単位（度）

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	0.6	3.8	3.1	1.3	2.5	4.7	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6
2	0.3	3.8	3.1	1.6	1.9	2.2	0.9	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6
3	0.6	3.8	7.2	1.6	1.9	1.3	0.9	1.3	0.3	<0.3	0.3	0.9
4	0.3	3.1	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
5	0.3	2.5	1.6	1.9	1.6	1.3	2.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
6	0.3	3.8	1.3	1.6	2.2	0.9	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	1.9
7	0.3	4.1	1.3	1.9	2.2	1.3	1.3	0.3	0.3	1.9	0.3	0.6
8	0.6	4.1	0.9	10.0	2.8	0.9	3.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3
9	6.9	3.4	0.9	3.8	2.5	0.9	3.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	2.2	3.4	0.9	2.8	2.5	1.3	0.9	0.3	0.6	0.3	1.3	0.3
11	0.6	3.8	0.9	7.8	2.2	1.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.9	0.3
12	0.6	2.5	0.9	2.5	2.2	0.9	0.6	0.9	0.3	1.6	0.6	0.3
13	0.3	4.7	0.9	2.5	1.9	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
14	0.6	3.4	0.9	1.9	2.5	1.9	0.3	0.3	0.3	0.6	9.0	0.6
15	0.6	2.8	0.9	1.9	4.1	1.3	0.6	0.3	0.3	0.9	1.3	0.3
16	0.6	2.8	0.9	1.6	2.2	2.5	0.6	0.3	0.3	0.6	1.6	0.3
17	2.2	2.5	0.9	1.9	2.5	1.9	0.3	0.3	0.3	0.9	1.6	5.9
18	0.6	2.2	0.9	3.4	2.5	1.3	0.6	0.6	<0.3	0.6	1.6	0.6
19	0.9	2.5	1.3	4.1	2.2	1.3	0.9	0.3	0.3	0.6	1.6	0.3
20	1.3	2.8	1.3	2.5	2.2	0.9	0.6	<0.3	0.3	0.3	1.3	0.6
21	0.9	3.8	1.3	3.1	1.6	43.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3
22	1.3	2.5	1.3	2.8	1.6	9.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3
23	1.6	2.5	1.3	2.2	1.9	3.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7
24	2.2	2.5	2.8	2.5	1.9	3.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9
25	3.4	2.2	4.1	2.5	1.9	1.3	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
26	1.9	1.9	1.6	10.0	7.2	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
27	3.8	1.9	1.6	3.4	3.4	0.9	0.9	0.3	0.3	<0.3	0.6	1.6
28	1.9	1.9	1.3	4.4	3.1	0.6	0.6	0.3	0.3	<0.3	0.6	1.6
29	3.1	3.4	1.3	3.1	1.9	1.6	0.6	0.3	0.3	<0.3		0.9
30	3.4	2.2	0.9	3.4	2.8	0.7	3.1	0.3	0.3	0.3		0.6
31		2.5		3.4	1.9		0.6		0.3	0.3		0.6
最 高	6.9	4.7	7.2	10.0	7.2	43.1	3.4	1.3	0.6	1.9	9.0	5.9
最 低	0.3	1.9	0.9	1.3	1.6	0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
平 均	1.5	3.0	1.7	3.2	2.5	3.2	1.0	0.4	0.3	0.5	1.0	0.8

※ 各日の値は午前9時の値である。

福岡浄水場原水濁度(宮床系)

令和6年度

単位(度)

日 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	2.2	1.6	2.2	3.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
2	2.2	1.6	1.9	3.8	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
3	2.2	1.6	3.4	4.7	-	-	-	-	-	2.5	1.3	2.5
4	2.2	2.2	3.8	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	2.5
5	2.2	1.3	2.2	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.9
6	2.2	1.3	2.2	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	2.2
7	2.2	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	-	2.5	1.6	1.3
8	2.2	1.3	2.2	4.4	-	-	-	-	-	2.5	3.3	1.3
9	2.2	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
10	2.2	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
11	2.2	1.3	2.5	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
12	1.9	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
13	2.5	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
14	2.2	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
15	2.2	1.3	2.5	5.0	-	-	-	-	-	2.2	0.9	1.3
16	2.2	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
17	2.2	1.3	2.5	4.1	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
18	1.4	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	2.8	1.9	1.3	1.3
19	1.9	1.3	2.5	3.4	-	-	-	-	1.9	1.9	1.3	1.3
20	1.9	1.3	2.5	3.4	-	-	-	-	1.9	1.9	1.3	1.3
21	1.9	1.3	2.5	3.1	-	-	-	-	1.9	1.6	1.3	1.6
22	2.2	1.3	2.5	2.8	-	-	-	-	2.2	1.9	1.3	1.3
23	1.9	1.6	2.5	3.4	-	-	-	-	2.2	1.6	1.3	1.5
24	1.9	1.6	2.8	3.4	-	-	-	-	2.2	1.6	1.3	1.3
25	1.9	1.9	2.8	-	-	-	-	-	2.2	1.6	1.3	1.3
26	1.9	1.6	2.8	-	-	-	-	-	2.5	1.6	1.3	1.3
27	1.6	1.9	3.1	-	-	-	-	-	2.5	1.6	1.3	1.3
28	1.6	1.9	3.1	-	-	-	-	-	2.8	1.3	1.3	1.3
29	1.6	1.6	2.8	-	-	-	-	-	3.1	1.3		1.3
30	1.6	1.9	3.4	-	-	-	-	-	2.8	1.6		1.3
31		1.9		-	-		-		2.8	1.3		1.3
最 高	2.5	2.2	3.8	5.0	-	-	-	-	3.1	2.5	3.3	2.5
最 低	1.4	1.3	1.9	2.8	-	-	-	-	1.9	1.3	0.9	1.3
平 均	2.0	1.5	2.6	4.0	-	-	-	-	2.4	2.1	1.4	1.4

※ 各日の値は午前9時の値である。

IV そ の 他 の 試 験

1. 水道用薬品類の品質試験

水道用薬品の規格試験

試験品名		水道用水酸化カルシウム		
試験目的		水道用薬品規格試験		
試験年月日		令和 6年 7月 22日		
試験方法		日本水道協会規格 K107：2005		
No.	項目	単位	規格	試験結果
1	外観	-	白色の粉末<仕様書>	白色の粉末
2	酸化カルシウム	%	72以上	73.1
3	ふるい残分	%	5以下	0.32

試験品名		水道用次亜塩素酸ナトリウム		
試験目的		水道用薬品規格試験		
試験年月日		令和 6年 7月 22日 ～ 令和 6年 7月 25日		
試験方法		日本水道協会規格 K120：2008-2		
No.	項目	単位	規格	試験結果
1	外観	-	淡黄色の透明な液体	淡黄色の透明な液体
2	有効塩素	%	12.0以上	13.2
3	遊離アルカリ	%	2以下	0.18
4	密度（比重）（20℃）	-	1.16以下	1.14
5	塩素酸	mg/kg	4000以下	3900
6	臭素酸	mg/kg	50以下	10
7	塩化ナトリウム	%	4.0以下<仕様書>	1.9

試 験 品 名		水道用ポリ塩化アルミニウム		
試 験 目 的		水道用薬品規格試験		
試 験 年 月 日		令和 6年 7月 22 日 ～ 令和 6年 7月 25 日		
試 験 方 法		日本水道協会規格 K154：2016		
No.	項目	単位	規格	試験結果
1	外観	-	無色～黄色がかった 薄い褐色の透明な液体	無色透明な液体
2	比重（20℃）	-	1.19以上	1.21
3	酸化アルミニウム（ Al_2O_3 ）	%	10.0～11.0	10.2
4	塩基度	%	56～75<仕様書>	63.4
5	pH値（1w/v%溶液）	-	3.5～5.0	4.2
6	硫酸イオン（ SO_4^{2-} ）	%	3.5以下	2.8
7	凝集性能（上澄水濁度）	度	0.5以下<仕様書>	0.1未満
8	混合試験※1	-	-	試験せず

※1 混合試験は、規格試験範囲外

試 験 品 名		水道用炭酸ナトリウム		
試 験 目 的		水道用薬品規格試験		
試 験 年 月 日		令和 6年 7月 22日		
試 験 方 法		日本水道協会規格 K108：2005		
No.	項目	単位	規格	試験結果
1	外観	-	白色の粉末<仕様書>	白色の粉末
2	全アルカリ	%	99以上	99.3
3	加熱減量	%	5以下	2.2

試 験 品 名		水道用粉末活性炭		
試 験 目 的		水道用薬品規格試験		
試 験 年 月 日		令和 6年 7月 24日		
試 験 方 法		日本水道協会規格 K113：2005-2		
No.	項目	単位	規格	試験結果
1	ヨウ素吸着性能	mg/g	1400以上<仕様書>	1440

水道施設の技術的基準を定める省令（第1条第16号）による水道用薬品試験

試 験 品 名	水道用水酸化カルシウム（消石灰）			
試 験 目 的	水道用薬品評価試験			
試 験 期 日	令和 6年 7月 22 日 ～ 令和 6年 7月 26 日			
試 験 方 法	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（最終改正令和5年3月（厚生労働省））			
No.	項目	単位	評価基準	試験結果
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003以下	0.00003未満
2	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005以下	0.000005未満
3	セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
5	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
6	六価クロム化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
7	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004以下	0.0004未満
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0以下	0.1未満
10	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
11	四塩化炭素	mg/L	0.0002以下	0.00002未満
12	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005以下	0.0005未満
13	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004以下	0.0004未満
14	ジクロロメタン	mg/L	0.002以下	0.0002未満
15	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
17	ベンゼン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
18	塩素酸	mg/L	0.4以下	0.04未満
19	臭素酸	mg/L	0.005以下	0.0005未満
20	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
21	鉄及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満
22	銅及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
23	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満
24	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満
25	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005以下	0.0005未満
26	フェノール類	mg/L	0.0005以下	0.00005未満
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3以下	0.03未満
28	味	-	異常でないこと	異常なし
29	臭気	-	異常でないこと	異常なし
30	色度	度	0.5以下	0.1未満
31	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
32	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002以下	0.00002未満
33	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
34	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004以下	0.00004未満
35	銀及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満
36	バリウム及びその化合物	mg/L	0.07以下	0.007未満
37	モリブデン及びその化合物	mg/L	0.007以下	0.0007未満

試 験 品 名	水道用ポリ塩化アルミニウム（PAC）			
試 験 目 的	水道用薬品評価試験			
試 験 期 日	令和 6年 7月 22 日 ～ 令和 6年 7月 26 日			
試 験 方 法	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（最終改正令和5年3月（厚生労働省））			
No.	項目	単位	評価基準	試験結果
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003以下	0.00003未満
2	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005以下	0.000005未満
3	セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
5	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
6	六価クロム化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
7	鉄及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満
8	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満
9	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
10	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満

試 験 品 名	水道用炭酸ナトリウム（ソーダ灰）			
試 験 目 的	水道用薬品評価試験			
試 験 期 日	令和 6年 7月 22 日 ～ 令和 6年 7月 26 日			
試 験 方 法	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（最終改正令和5年3月（厚生労働省））			
No.	項目	単位	評価基準	試験結果
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003以下	0.00003未満
2	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005以下	0.000005未満
3	セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
5	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
6	六価クロム化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
7	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004以下	0.0004未満
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0以下	0.1未満
10	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
11	四塩化炭素	mg/L	0.0002以下	0.00002未満
12	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005以下	0.0005未満
13	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004以下	0.0004未満
14	ジクロロメタン	mg/L	0.002以下	0.0002未満
15	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
17	ベンゼン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
18	塩素酸	mg/L	0.4以下	0.04未満
19	臭素酸	mg/L	0.005以下	0.0005未満
20	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
21	鉄及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満
22	銅及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
23	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満
24	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満
25	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005以下	0.0005未満
26	フェノール類	mg/L	0.0005以下	0.00005未満
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3以下	0.03未満
28	味	-	異常でないこと	異常なし
29	臭気	-	異常でないこと	異常なし
30	色度	度	0.5以下	0.1未満
31	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
32	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002以下	0.00002未満
33	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
34	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004以下	0.00004未満
35	銀及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満
36	バリウム及びその化合物	mg/L	0.07以下	0.007未満
37	モリブデン及びその化合物	mg/L	0.007以下	0.0007未満

試 験 品 名	水道用次亜塩素酸ナトリウム			
試 験 目 的	水道用薬品評価試験			
試 験 期 日	令和 6年 7月 22 日 ～ 令和 6年 7月 26 日			
試 験 方 法	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン (最終改正令和5年3月(厚生労働省))			
No.	項目	単位	評価基準	試験結果
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003以下	0.00003未満
2	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005以下	0.000005未満
3	セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
5	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
6	六価クロム化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
7	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004以下	0.0004未満
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0以下	0.1未満
10	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
11	四塩化炭素	mg/L	0.0002以下	0.00002未満
12	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005以下	0.0005未満
13	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004以下	0.0004未満
14	ジクロロメタン	mg/L	0.002以下	0.0002未満
15	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
17	ベンゼン	mg/L	0.001以下	0.0001未満
18	塩素酸	mg/L	0.4以下	0.38
19	臭素酸	mg/L	0.005以下	0.0008
20	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
21	鉄及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満
22	銅及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
23	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満
24	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満
25	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005以下	0.0005未満
26	フェノール類	mg/L	0.0005以下	0.00005未満
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3以下	0.03未満
28	味	-	異常でないこと	異常なし
29	臭気	-	異常でないこと	異常なし
30	色度	度	0.5以下	0.1未満
31	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
32	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002以下	0.00002未満
33	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
34	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004以下	0.00004未満
35	銀及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満
36	バリウム及びその化合物	mg/L	0.07以下	0.007未満
37	モリブデン及びその化合物	mg/L	0.007以下	0.0007未満

試 験 品 名	水道用粉末活性炭			
試 験 目 的	水道用薬品評価試験			
試 験 期 日	令和 6年 7月 22 日 ～ 令和 6年 7月 26 日			
試 験 方 法	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン (最終改正令和5年3月(厚生労働省))			
No.	項目	単位	評価基準	試験結果
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003以下	0.00003未満
2	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005以下	0.000005未満
3	セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
5	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001以下	0.0001未満
6	六価クロム化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
7	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
8	銅及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満
9	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満
10	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満
11	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002未満

2. 漏水及びお問い合わせに係る調査件数

漏水及びお問い合わせに係る調査件数

(令和6年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
漏水調査			1				1				1		3
お問い合わせ	10	4	3	9	11	8	3	9	9	4	4	8	82
濁り・色	2			1		1					1	1	6
臭気・味	1	4	1		1	2	1	2		1	1	3	17
異物							1				1	1	3
その他	7		2	8	10	5	1	7	9	3	1	3	56

V 付 録

主 要 機 器 整 備 状 況

主 要 分 析 機 器 整 備 状 況

令和6年度

水質検査センター

品 名	取得年度	数量	メーカ ー 名	型 式
ガスクロマトグラフ質量分析計	H25	1	島津製作所	GCMS-QP2010 Ultra
	H26	1	島津製作所	GCMS-TQ8040
	R 3	1	島津製作所	GCMS-QP2020NX
	R 5	1	島津製作所	GCMS-QP2020NX
液体クロマトグラフ質量分析計	H29	1	ウォータース	Xevo TQ-S micro
	R 2	1	アジレント	G6470B
	R 6	1	島津製作所	LCMS-8060RX
高速液体クロマトグラフ	H23	1	島津製作所	Prominence LC-20AT
誘導結合プラズマ質量分析計 (ICP-MS)	H29	1	島津製作所	ICPMS-2030
イオンクロマトグラフ	H25	1	サーモフィッシャー・サイエンティフィック	ICS-2100 + ICS-1600
	R 4	1	サーモフィッシャー・サイエンティフィック	Integrion HPIC
シアン分析計	H29	1	島津製作所	Prominence (シアン)
全有機炭素分析計 (TOC計)	H28	1	島津製作所	TOC-L CPH
総窒素・総りん分析計	H23	1	ビーエルテック	SWAAT-TNTP
水銀分析計	H28	1	日本インスツルメンツ	RA-4500
	H29	1	日本インスツルメンツ	MA-3000
分光光度計	H23	1	島津製作所	UV-2600
pH計	H 4	1	東亜電波工業	HM-50V
	H26	1	堀場製作所	LAQUA F-72
	R 6	1	東亜ディーケーケー	MM-43X
電気伝導度計	S63	1	東亜電波工業	CM-60S
溶存酸素計	H30	1	メトラートレド	Seven2Go PRO
	R 2	1	東亜ディーケーケー	MM-41DP
油分濃度計	H22	1	堀場製作所	OCMA-305
色度・濁度計	H25	1	日本電色工業	WA 6000
	R 6	1	日本電色工業	WA 7700
ピコプランクトン計数装置	H30	1	リオン株式会社	XL-10A改
電子天びん	H23	1	ザルトリウス	MSE225S
	R 3	1	ザルトリウス	BCE4202I-1SJP
顕微鏡	H25	1	オリンパス	BX53-33-D

水質検査センター

品 名	取得年度	数量	メーカ ー 名	型 式
落射蛍光顕微鏡	H 8	1	オリンパス	BX50
	H10	1	オリンパス	BX60
	H26	1	オリンパス	BX53SA-44FLD-3-D
実体顕微鏡	H10	1	オリンパス	SZX12
	H30	1	ニコン	SMZ-1270i
倒立型顕微鏡	H30	1	ニコン	ECLIPSE TS2
PCRサーマルサイクラー	H20	1	タカラバイオ	Dice mini

水質検査第二係 （福岡浄水場管理棟内）

品 名	取得年度	数量	メーカ ー 名	型 式
液体クロマトグラフ質量分析計	R 1	1	ウォータース	XevoTQ-S Micro
	R 5	1	ウォータース	XevoTQ-S Micro
高速液体クロマトグラフ	R 3	1	島津製作所	LC-2050C
イオンクロマトグラフ	H28	1	サーモフィッシャー・サイエンティフィック	Dionex Integrion HPIC
シアン分析計	H23	1	島津製作所	Prominence （シアン）
誘導結合プラズマ質量分析計（ICP-MS）	H30	1	アジレント	Agilent 7800
全有機炭素分析計（TOC計）	H27	1	島津製作所	TOC-L CPH
水銀分析計	H28	1	日本インスツルメンツ	RA-4500
分光光度計	H19	1	日本分光	V-650
	R 3	1	日本分光	V-750
pH計	R 4	1	東亜ディーケーケー	MM-43X
溶存酸素計	R 2	1	東亜ディーケーケー	MM-41DP
色度・濁度計	R 4	2	日本電色工業	WA 7700
油分濃度計	R 5	1	堀場アドバンスドテクノ	OCMA-505-H
電子天びん	R 4	1	ザルトリウス	MCA 225 S
落射蛍光顕微鏡	R 6	1	オリンパス	BX53
倒立型顕微鏡	H29	1	オリンパス	CKX53
実体顕微鏡	H28	1	オリンパス	SZX16

水 質 年 報 （令和 6 年度）

発行 令和 7 年 12 月

編集発行 仙台市水道局浄水部水質管理課

〒982-0251 仙台市太白区茂庭字上ノ原山 128

TEL 022-281-3111

FAX 022-281-3112

